

Santiago, 11 de enero de 2019
DE 00202-19

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la unidad CTM2 de la Central Termoeléctrica Mejillones.
[1] Carta DE 05933-18, Ref.: “Informe Técnico de la Prueba de Consumo Específico Neto de la Unidad CTM2”, de fecha 18 de diciembre de 2018.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto de la unidad CTM2 de la Central Termoeléctrica Mejillones, en conformidad con el informe técnico de prueba, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico de prueba mencionado en el párrafo anterior.

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de la unidad CTM2, con Combustible Carbón, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Neto Unidad CTM2 – Combustible Carbón


Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
50,39	3.041,90
64,32	2.801,32
83,74	2.749,14
103,14	2.684,16
123,54	2.579,21
141,81	2.556,61
156,29	2.627,50

Los parámetros anteriormente indicados en la Tabla 1, entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del **martes 15 de enero de 2019**.

El Informe Técnico de prueba, que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, puede ser descargado en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Documentos > Parámetros operacionales de unidades generadoras y auditorías técnicas > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Termoeléctrica Mejillones

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

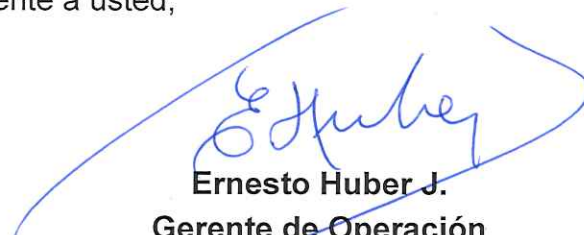

Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Pablo Jorquera – Encargado Titular Engie Energía Chila S.A.

Sra. Gretchen Zbinden – Departamento de Control de la Operación.

Sr. Rodrigo Espinoza – Sub. Gerencia Aseguramiento de la Operación.