

## Observaciones a Informe de Mínimo Técnico del Parque Eólico Sierra Gorda Este

<b>Autor</b>	Departamento de Control de la Operación		
<b>Fecha</b>	8 de agosto de 2018		
<b>Código</b>	CEN-GO-DCO-MT- PE Sierra Gorda Este-V1	<b>Versión</b>	1
<b>Emitido por</b>	Cristian Reyes V.		
<b>Revisado por</b>	Eduardo González V.		
<b>Aprobado por</b>	Rodrigo Espinoza V. – Gretchen Zbinden V.		
<b>Actividad</b>	Informe Mínimo Técnico Parque Eólico Sierra Gorda Este		

### 1. ALCANCE

Según lo establecido en el Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras”, cada Coordinado propietario de unidades generadoras debe enviar un Informe Técnico en donde se respalde el valor de Mínimo Técnico de sus unidades.

El valor informado para el Mínimo Técnico deberá obedecer sólo a restricciones técnicas de operación de la unidad, sin considerar restricciones del sistema de transmisión, medioambientales u otras.

En el presente documento se presentan observaciones de carácter técnico a la revisión del Informe de Mínimo Técnico, según lo establecido en el Artículo 10 del mencionado Anexo Técnico, para el Parque Eólico Sierra Gorda Este, del coordinado Enel Green Power del Sur SpA.

El Coordinado deberá enviar una nueva versión del Informe Técnico, incorporando las correcciones y complementos que resulten del presente proceso.

### 2. DOCUMENTACIÓN

[1]. Documento PDF “Informe Técnico Determinación de Mínimo Técnico Parque Eólico Sierra Gorda Este”, código documento GRE.CHL.OEM.IT.021.0B, Rev. 0A, fecha documento: 14-11-2017, en adelante el Informe Técnico.

### 3. OBSERVACIONES


- a) Tomando como referencia el Anexo 1 de la presente minuta, se solicita incorporar al informe técnico la siguiente información:
1. Potencia activa inyectada por el parque en la barra de alta tensión (220 kV) de la S/E Sierra Gorda [MW].
  2. Potencia activa inyectada en la barra de media tensión (MT) de la central [MW].
  3. Pérdidas activas en el transformador de poder de la central [kW].
  4. Servicios Auxiliares de la central [kW].

5. Pérdidas en el sistema colector del parque eólico Sierra Gorda Este [kW].

## Anexo 1: Parámetros requeridos de potencia activa y pérdidas en Parques ERNC

A continuación se describe un sistema equivalente que representa un parque ERNC<sup>1</sup> solar fotovoltaico o un parque eólico conectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN):

Figura 1: Sistema Equivalente parque ERNC (Solar o Eólico)

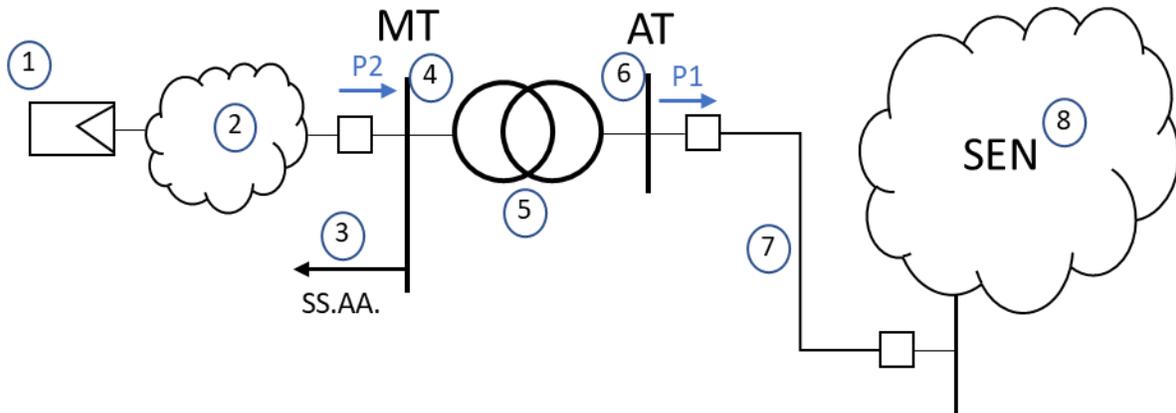

Los componentes del parque ERNC son los siguientes:

1. Generador equivalente: Corresponde a la suma de los aportes distribuidos de potencia activa alterna de cada inversor del parque ERNC.
2. Pérdidas en sistema colector del parque: Corresponde a las pérdidas del sistema colector del parque ERNC, principalmente en cables de baja y media tensión, y en los transformadores colectores que elevan de baja a media tensión.
3. Servicios Auxiliares (SS.AA.) de la central.
4. Barra de media tensión (MT): Corresponde a la tensión en el lado de baja tensión del transformador de poder de la central.
5. Transformador de Poder: Equipo elevador presente en la subestación de salida del parque ERNC.
6. Barra de alta tensión (AT): Corresponde a la tensión en el lado de alta tensión del transformador de poder de la central.
7. Línea dedicada de la central: Línea de alta tensión que vincula el parque ERNC con el sistema eléctrico.
8. Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
9. P1: Potencia inyectada por el parque ERNC en la barra de alta tensión de su subestación de salida.
10. P2: Potencia inyectada por el parque ERNC en la barra de media tensión de su subestación de salida.

Considerando la descripción anterior, se solicita enviar e incorporar al informe de mínimo técnico del parque fotovoltaico Santiago Solar la siguiente información:

- a) **P1**: Potencia activa inyectada en la barra de alta tensión (AT) de la central [MW].

<sup>1</sup> Energía Renovable no convencional.

- b) **P2**: Potencia activa inyectada en la barra de media tensión (MT) de la central [MW].
- c) **Ptrafo**: Pérdidas activas en el transformador de poder de la central [kW].
- d) **SS.AA.**: Servicios Auxiliares de la central [kW].
- e) **Pcolector**: Pérdidas en el sistema colector del parque ERNC [kW].

Finalmente, el Coordinador Eléctrico Nacional definirá el mínimo técnico (MinTec) de la central según la siguiente fórmula:

$$MinTec = P1 + Ptrafo + SS.AA. + Pcolector, \text{ ó}$$

$$MinTec = P2 + Pcolector$$