




INFORME REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (RCN)

Martes 13 de julio 2019

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

INFORME REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (RCN)

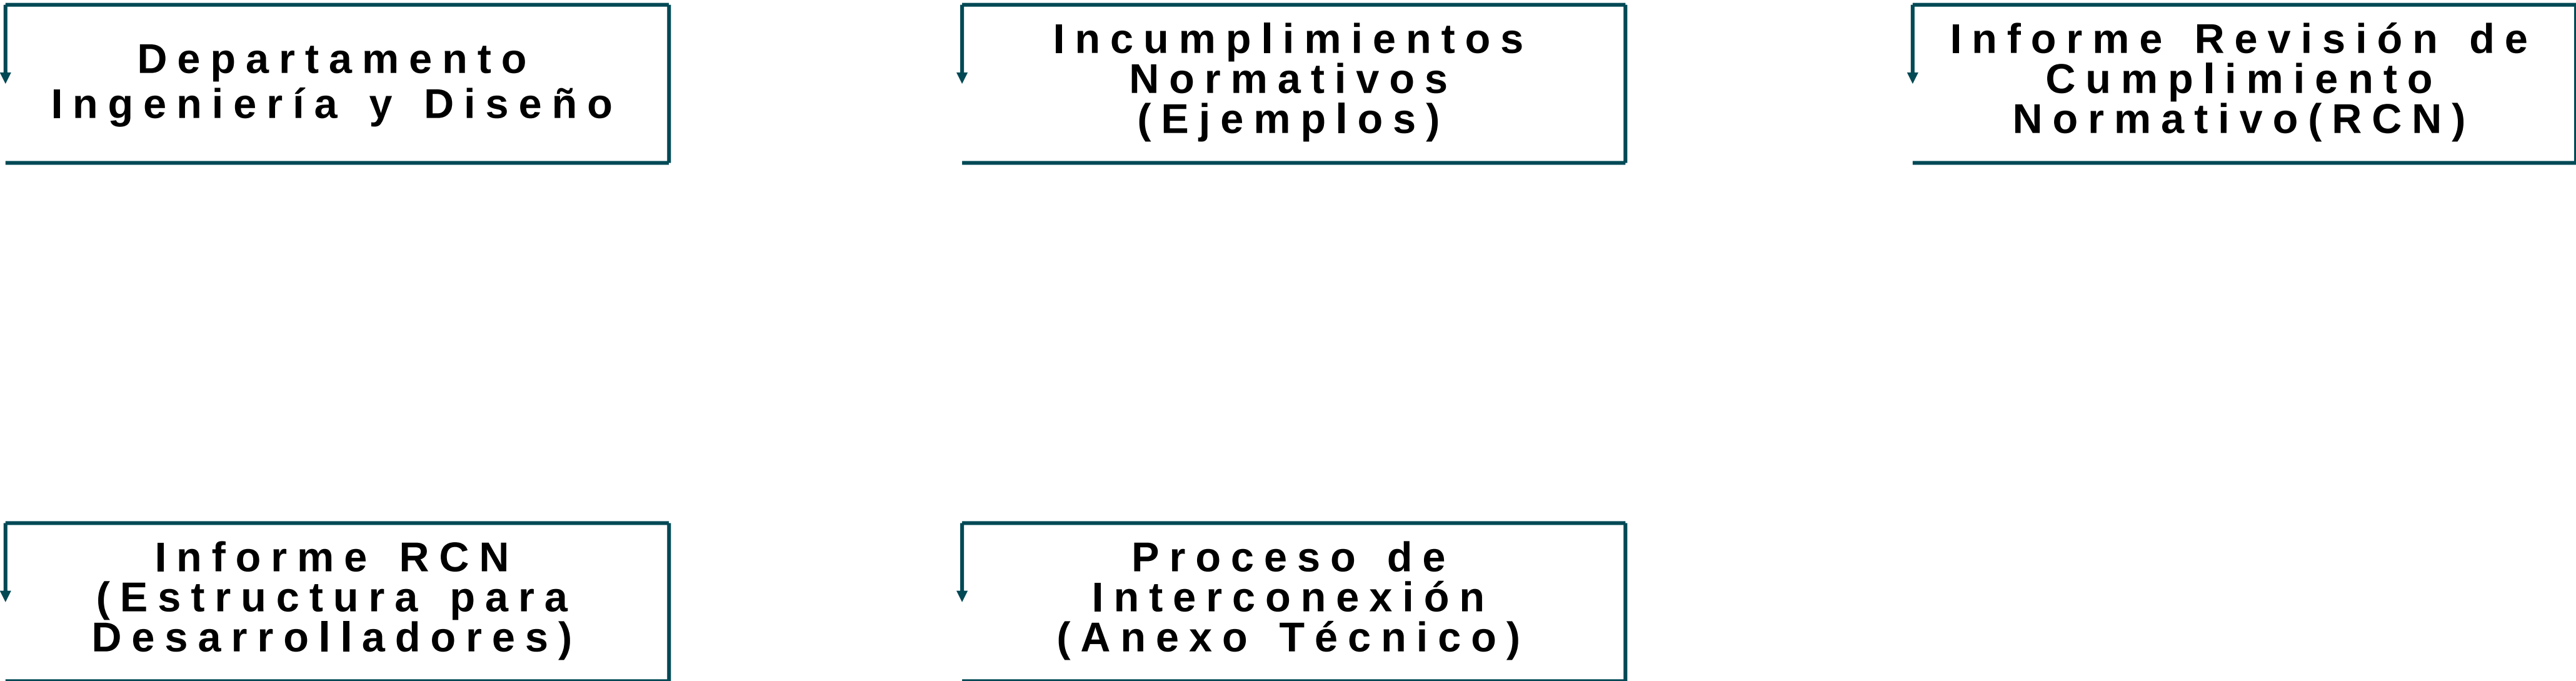




Departamento Ingeniería y Diseño

Departamento (DID)

- Estructura del Departamento de Ingeniería y Diseño (DID)
 - Especialidad Subestaciones (SSEE).
 - Especialidad Protección y Control (P&C).
 - Especialidad Estudios y Conexiones (EyC).
 - Especialidad LLTT, OOCC y Medioambiente.

Proceso de Interconexión (Anexo Técnico)

PERSPECTIVA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DISEÑO

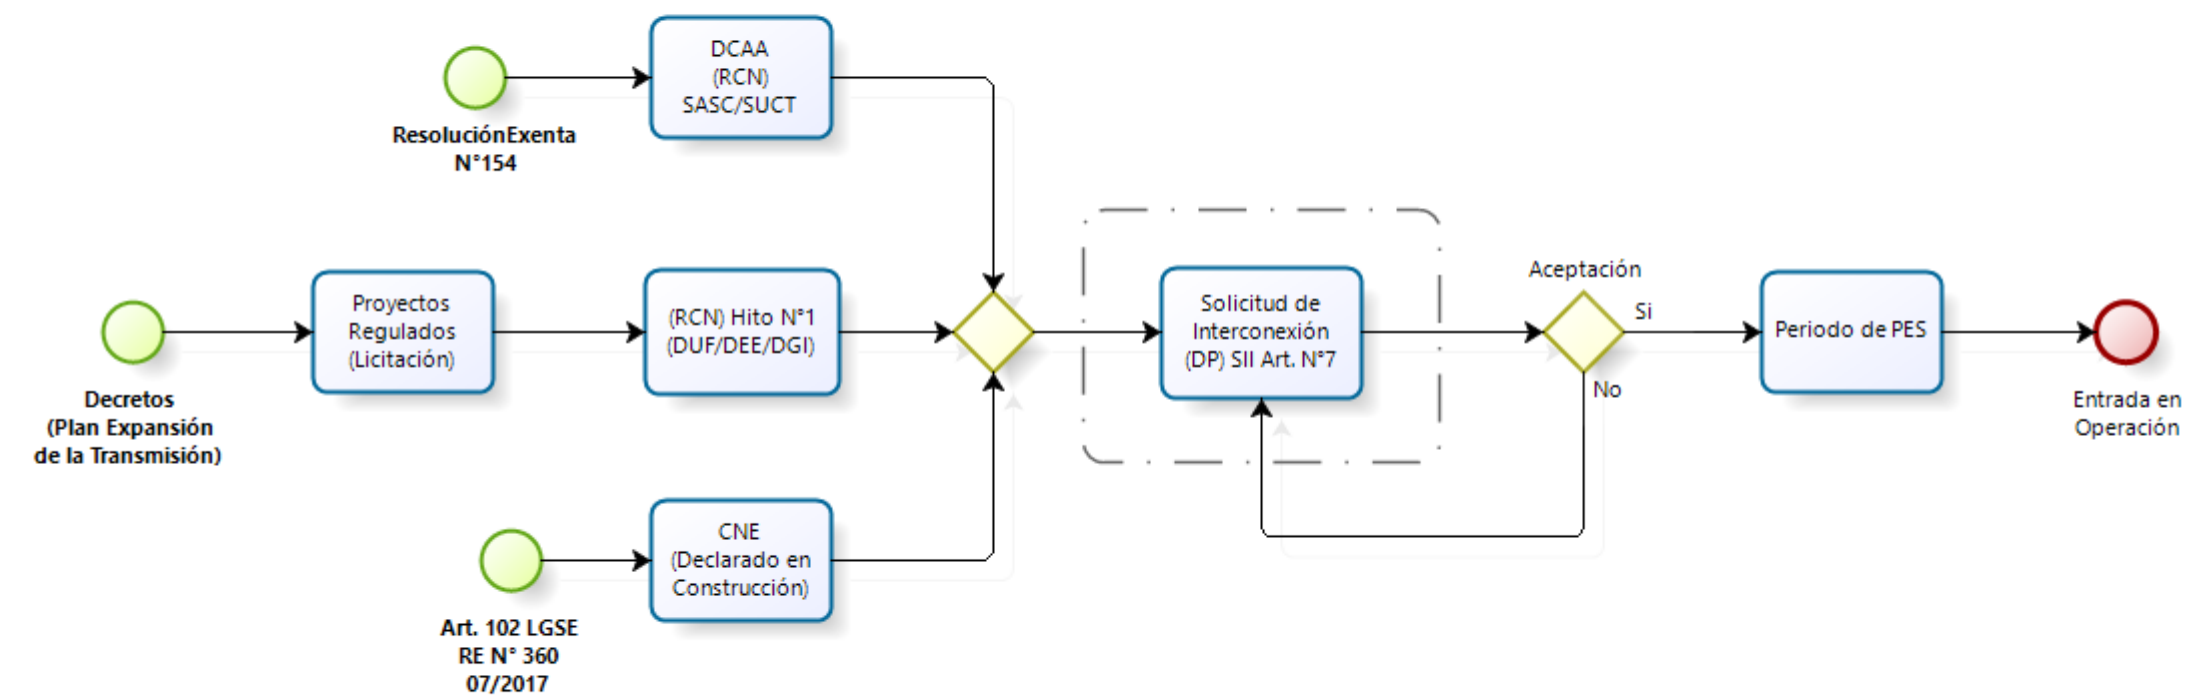

- Diagrama Unilineal Funcional (**DUF**)
- Plano Disposición de Equipos Eléctricos (**DEE**)
- Plano Disposición General de Instalaciones (**DGI**)



INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS

EJEMPLOS PRACTICOS

DISEÑO

- Conexiones a barras sin espacio disponible (LGSE Art. 89).
- Sistemas de medidas de transferencias económicas (Art. 4-29 NTSyCS).
- Salas de control ubicadas debajo de LLTT y barras en SSEE (NSEG. 5 E.n.71).
- Incumplimiento NTSyCS artículo 5-45 (Equipos Primarios).

ACCESO ABIERTO


- Esquema de protección y control diseñados sin contemplar el criterio N-1.

ALCANCE DE DECRETO


- Proyectos con alcances que difieren a lo indicado en sus respectivos decretos.




Conexiones a barras sin espacio disponible (LGSE Art. 89).

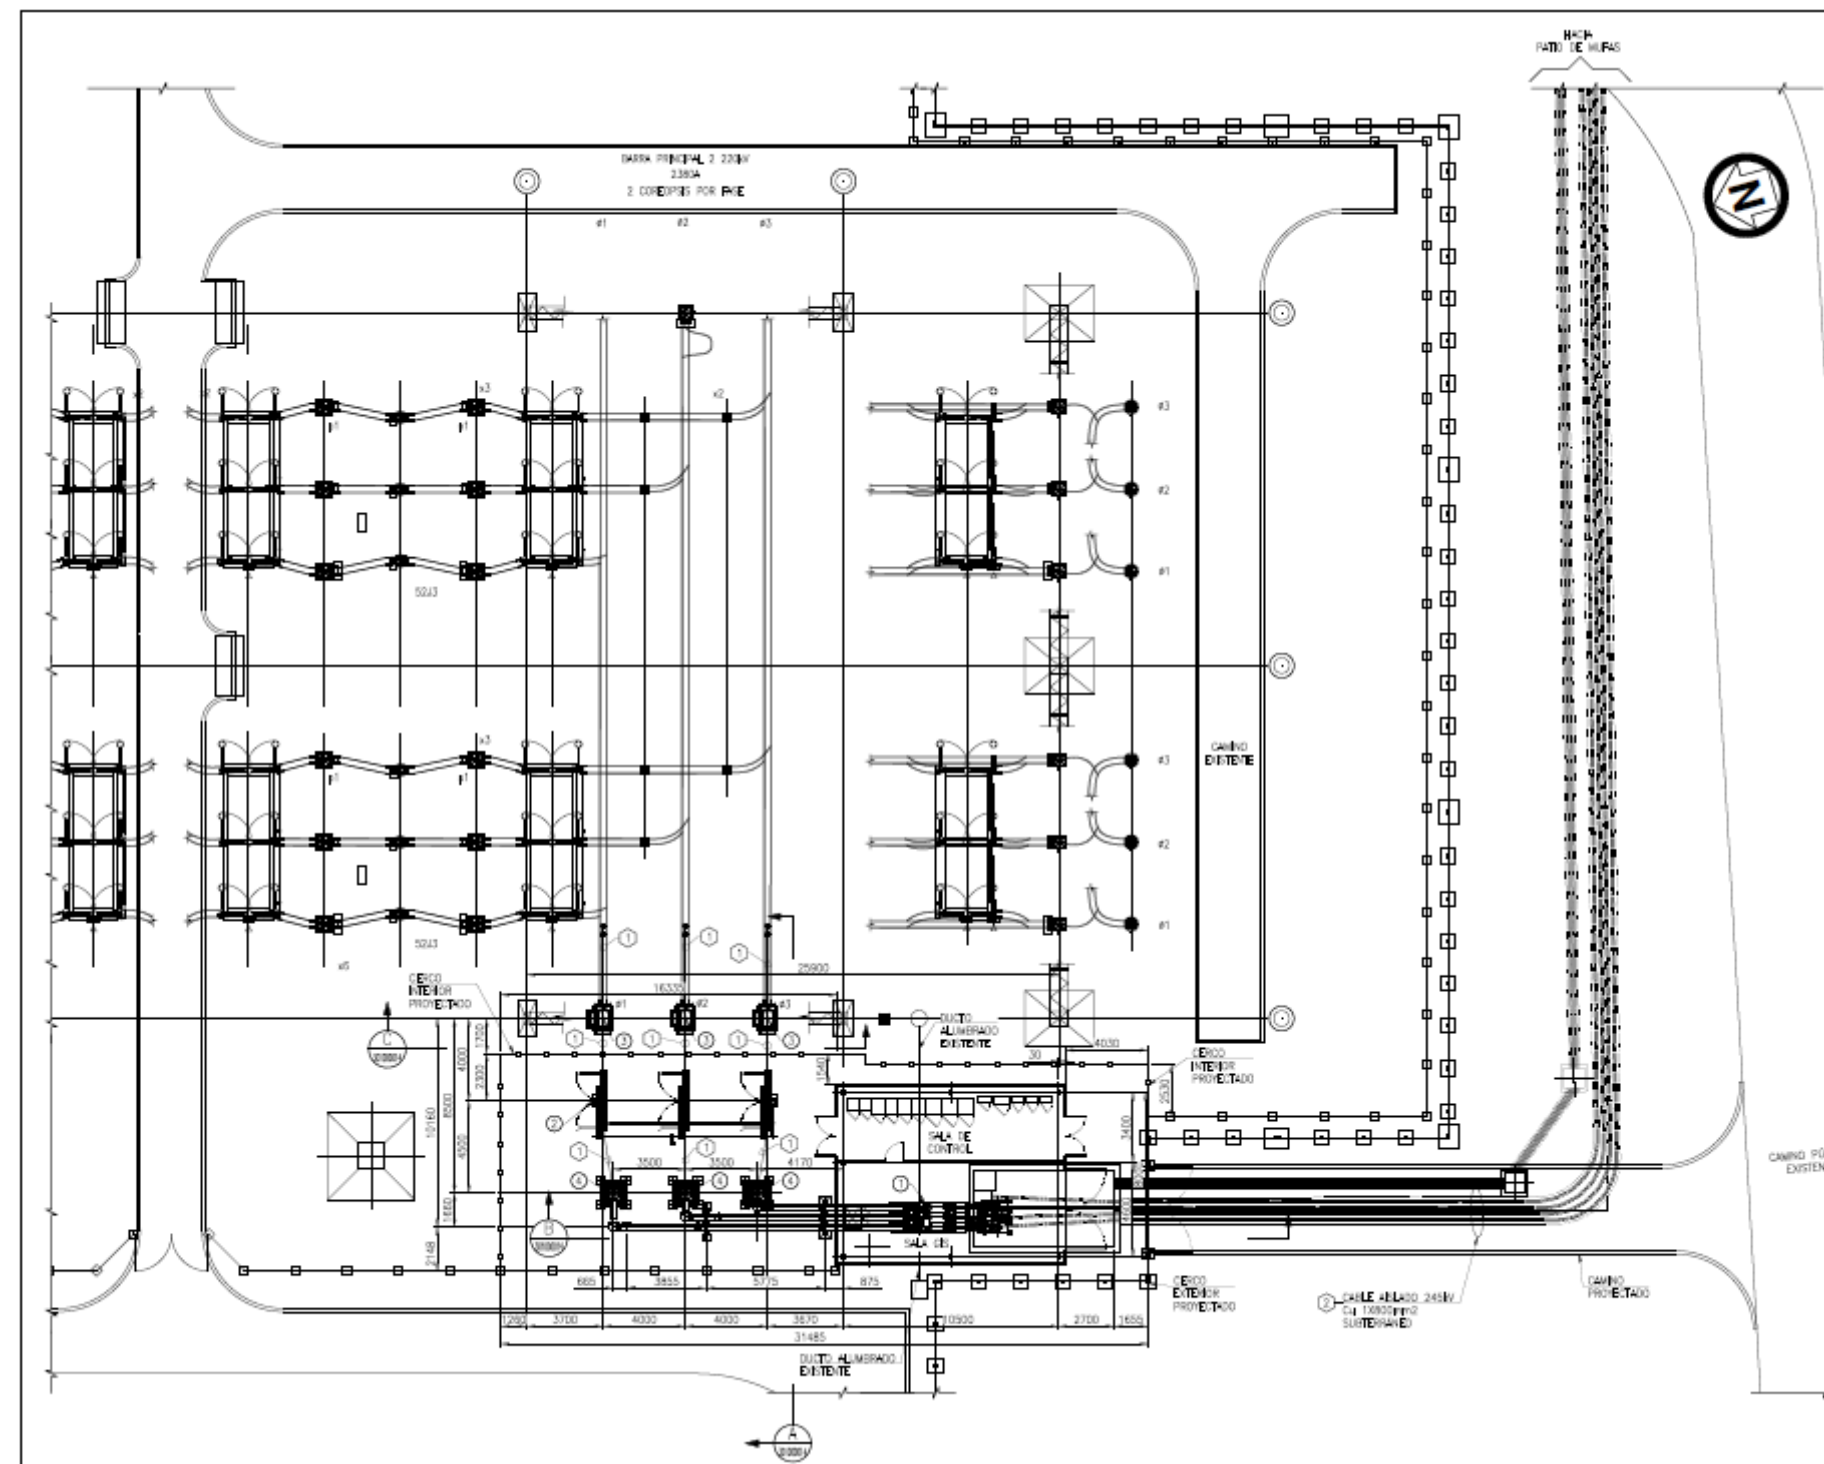


Sistemas de medidas de transferencias económicas (Art. 4-29 NTSyCS).

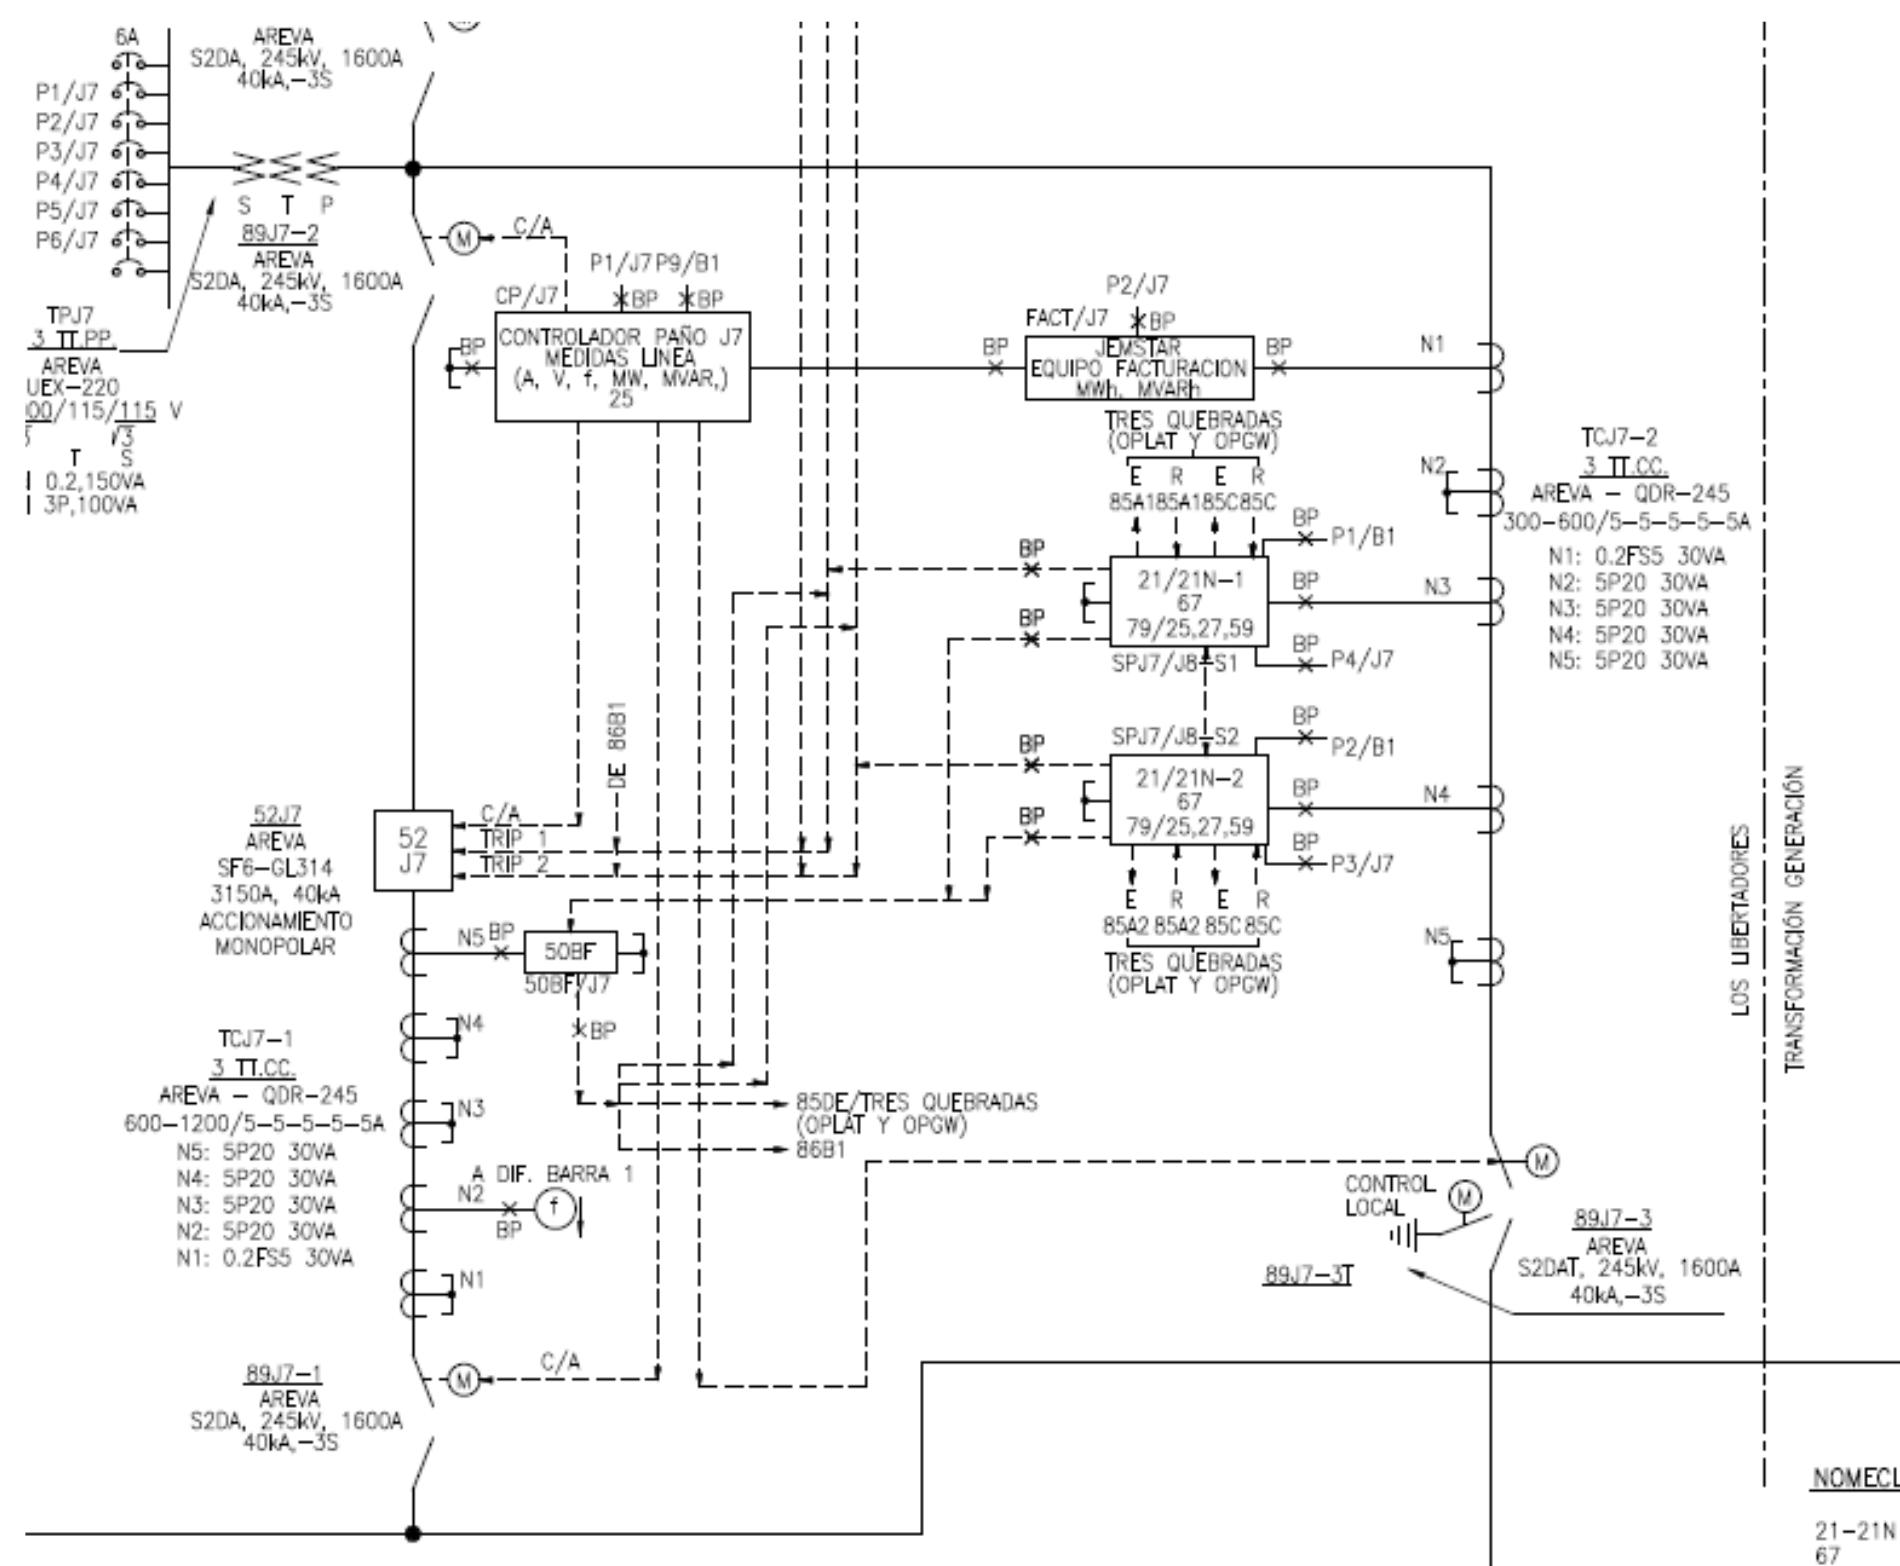


Salas de control ubicadas debajo de LLTT y barras en SSEE (NSEG. 5 E.n.71).

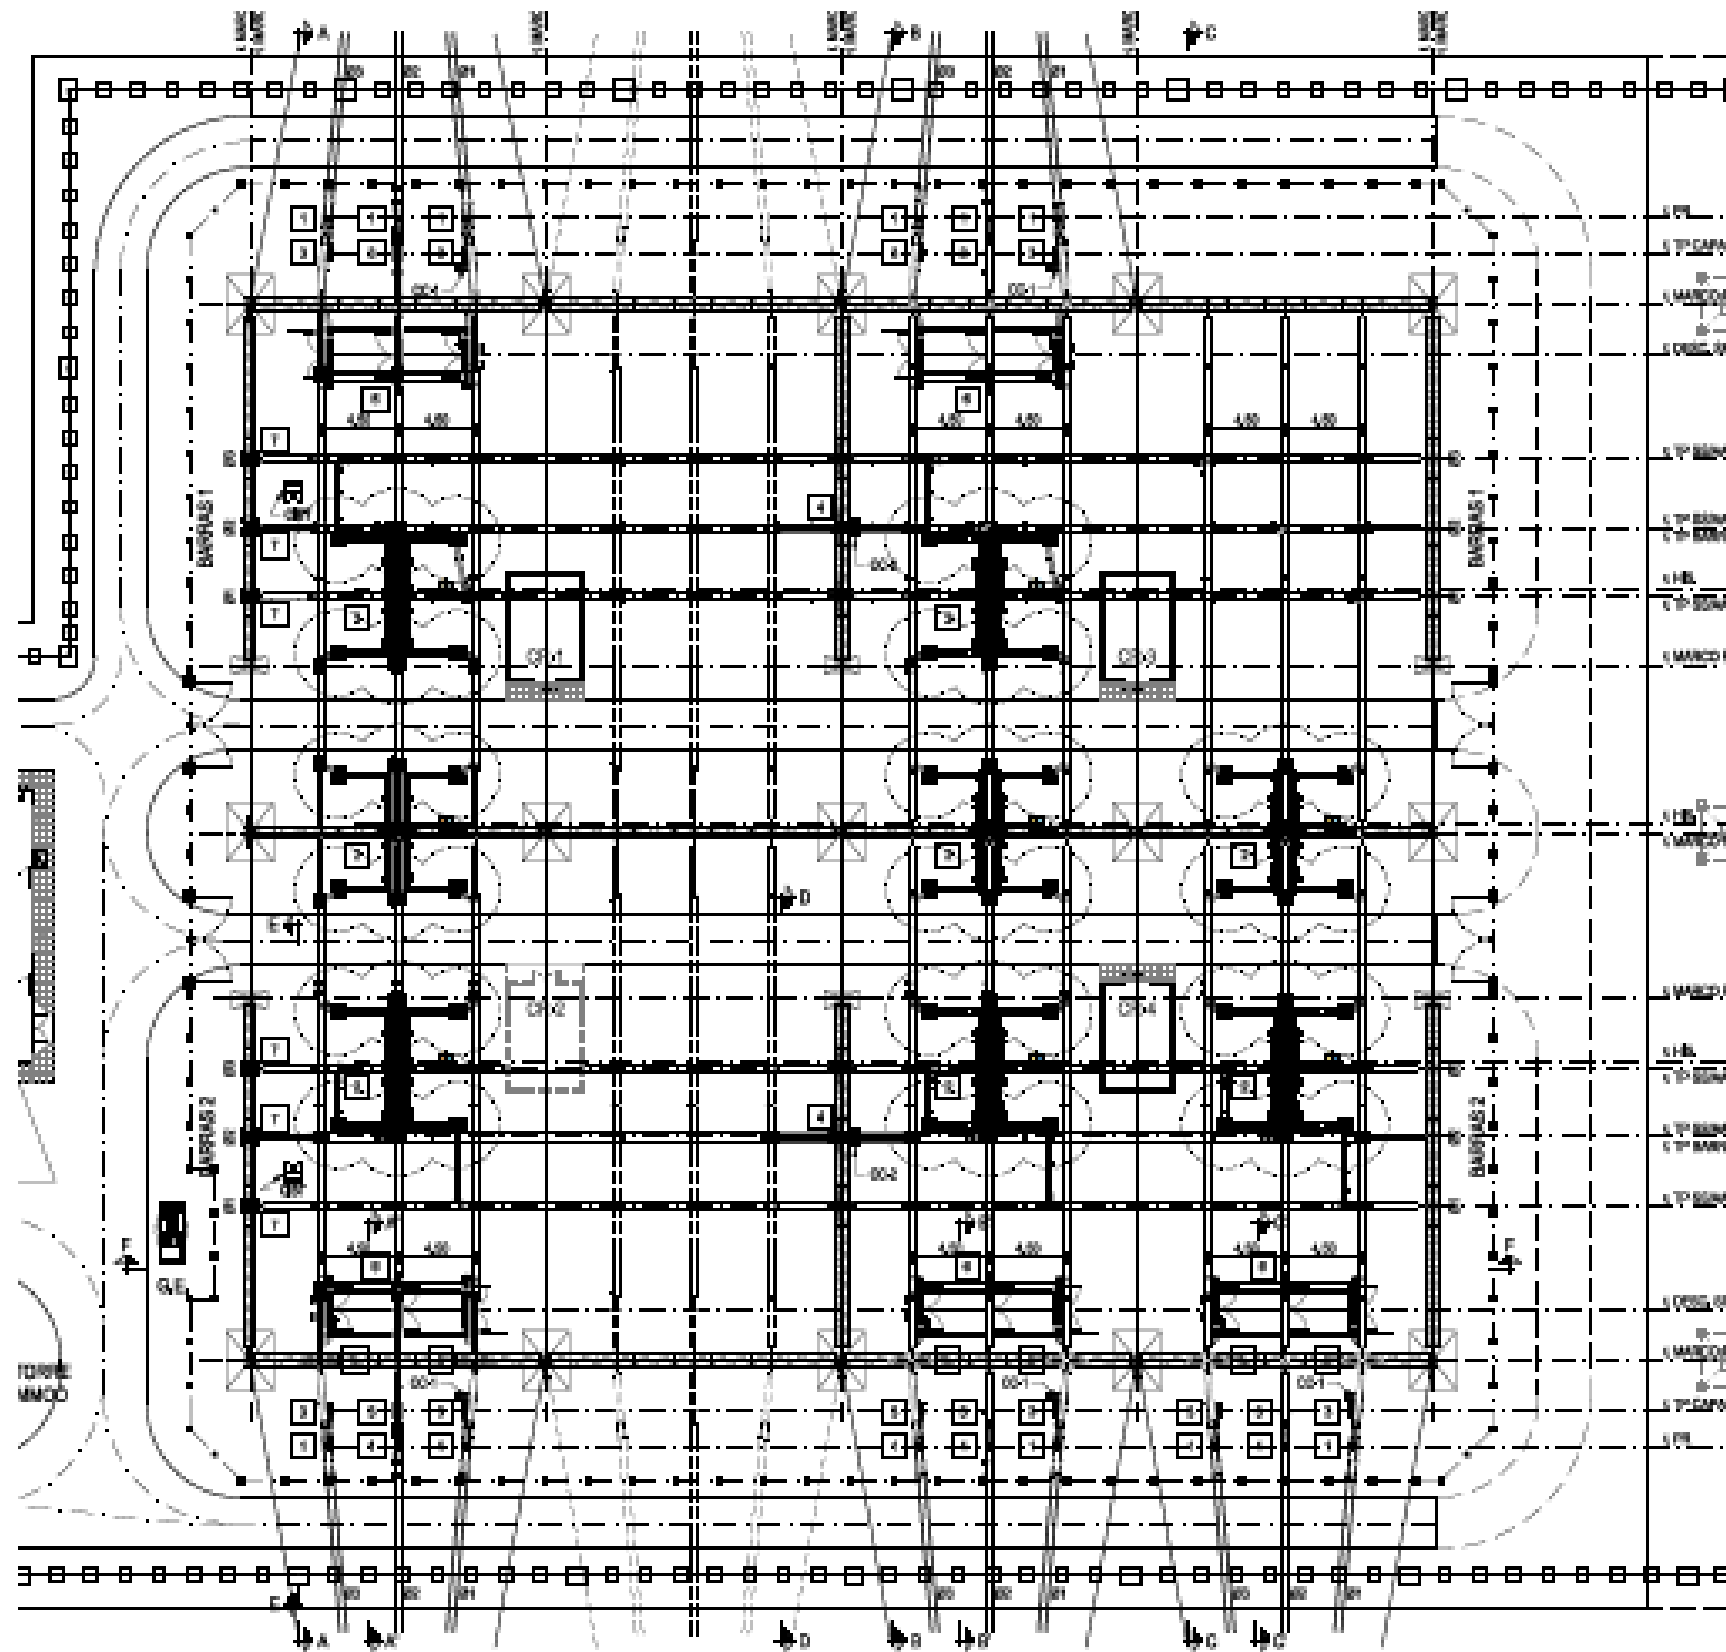

NTSyCS artículo 5-45 (Equipos Primarios).

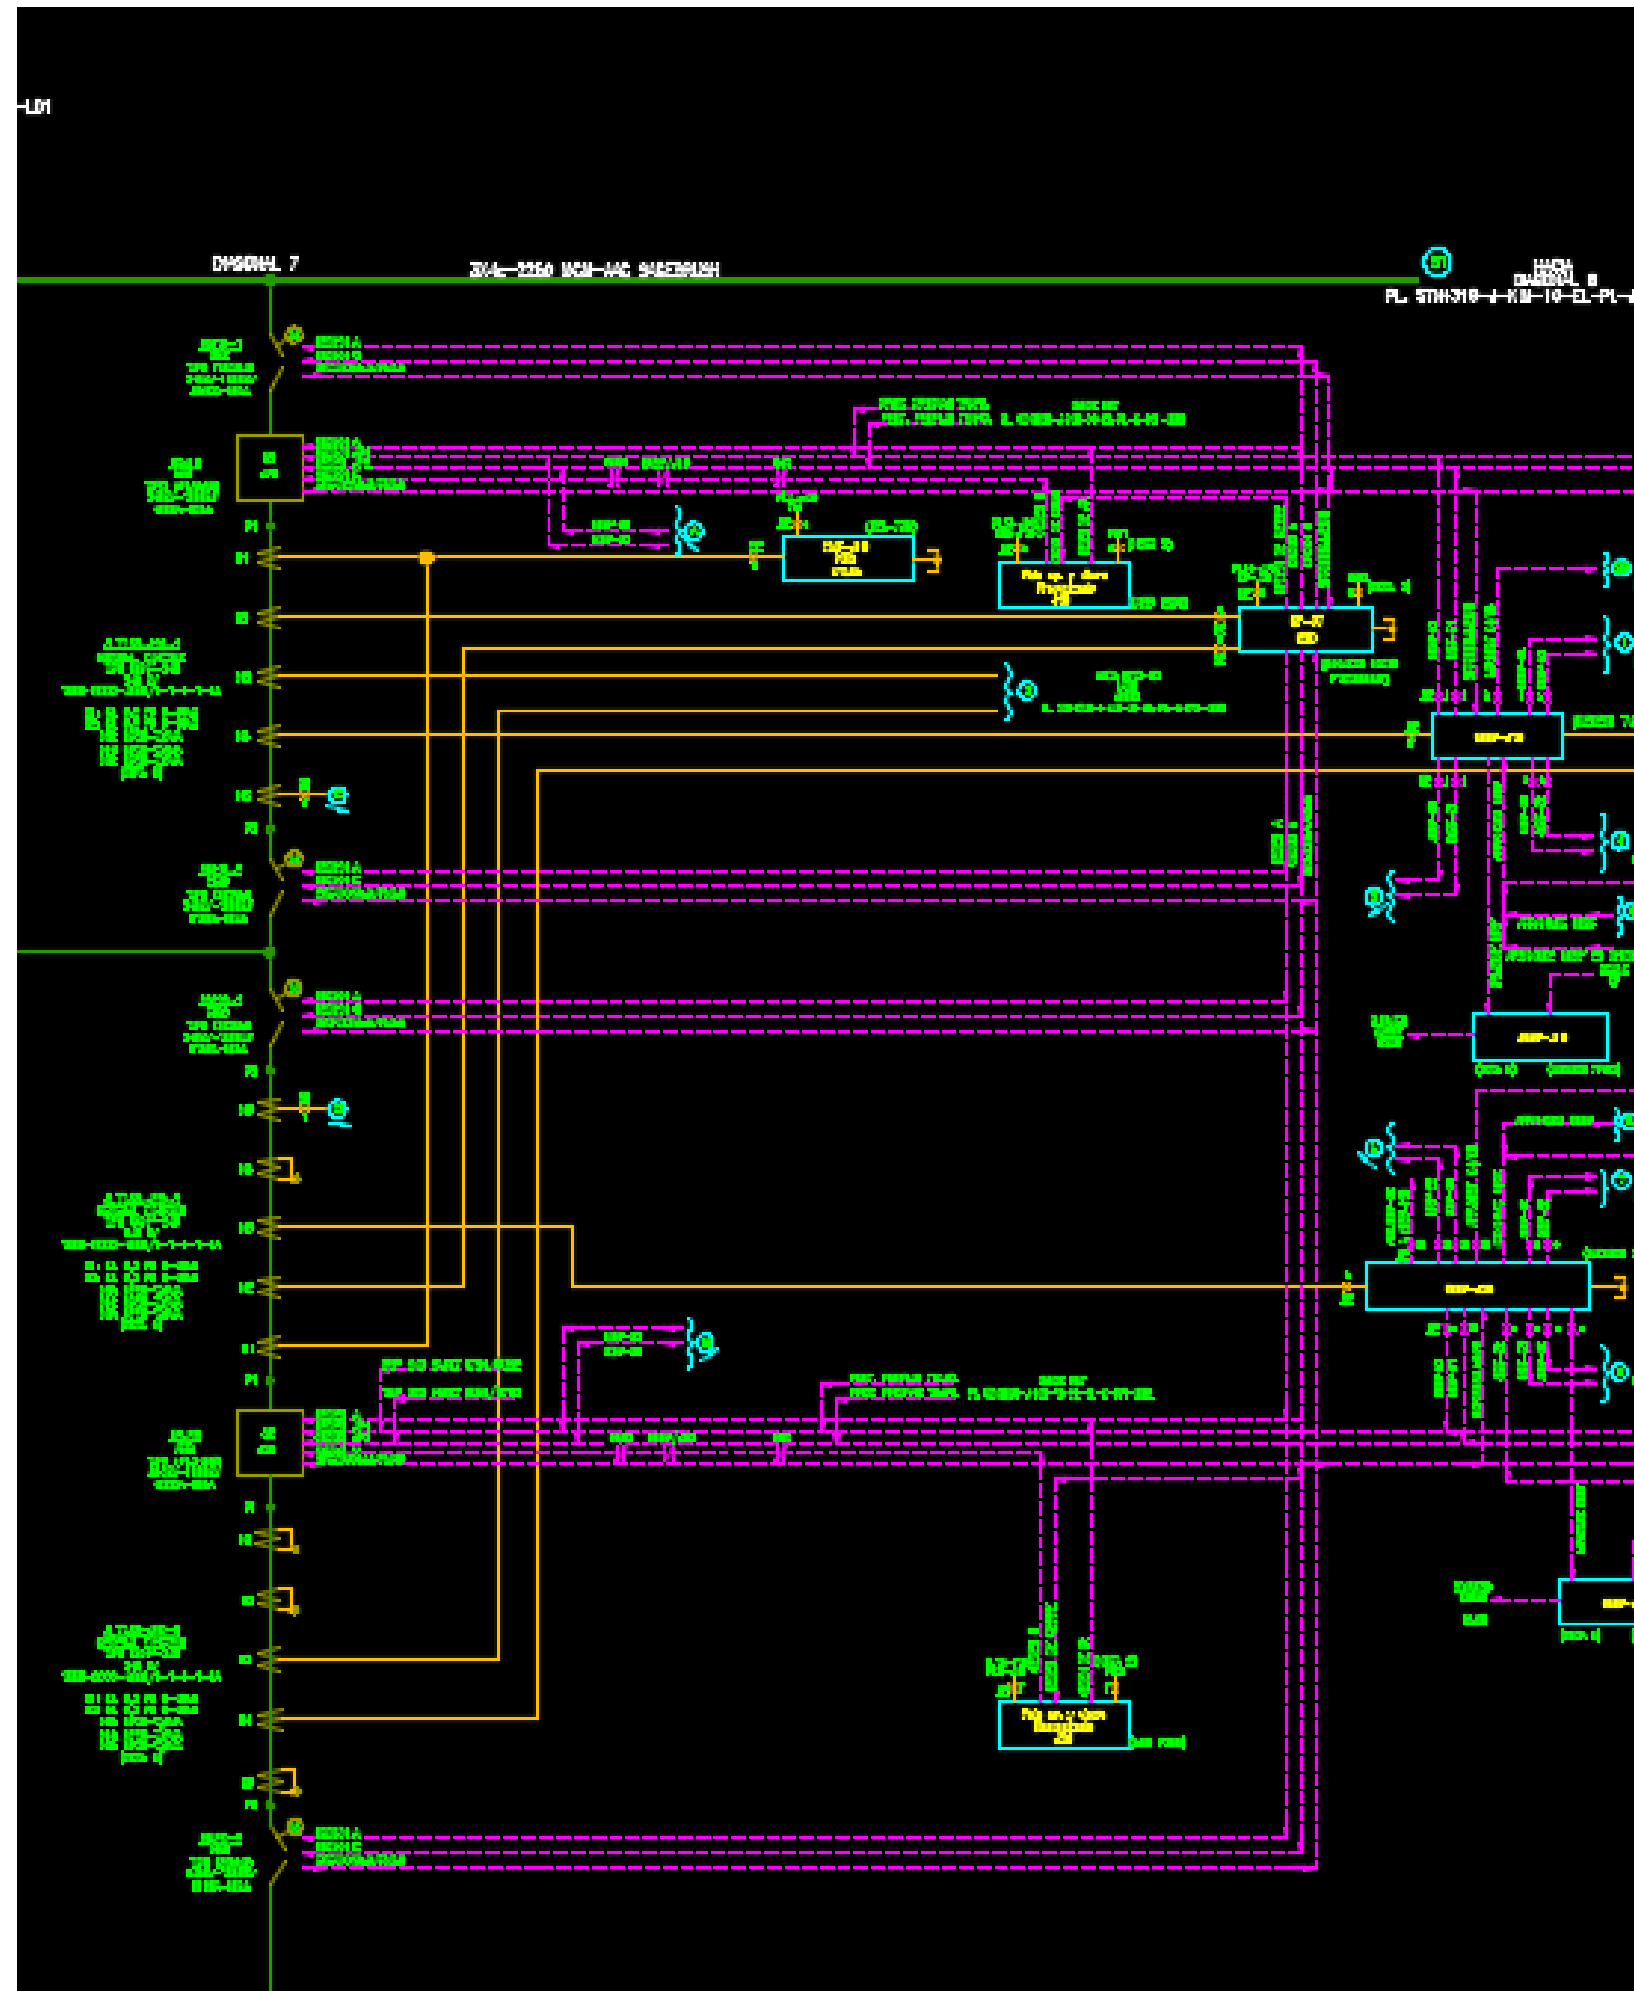

Esquema de protección y control diseñados sin contemplar el criterio N-1.


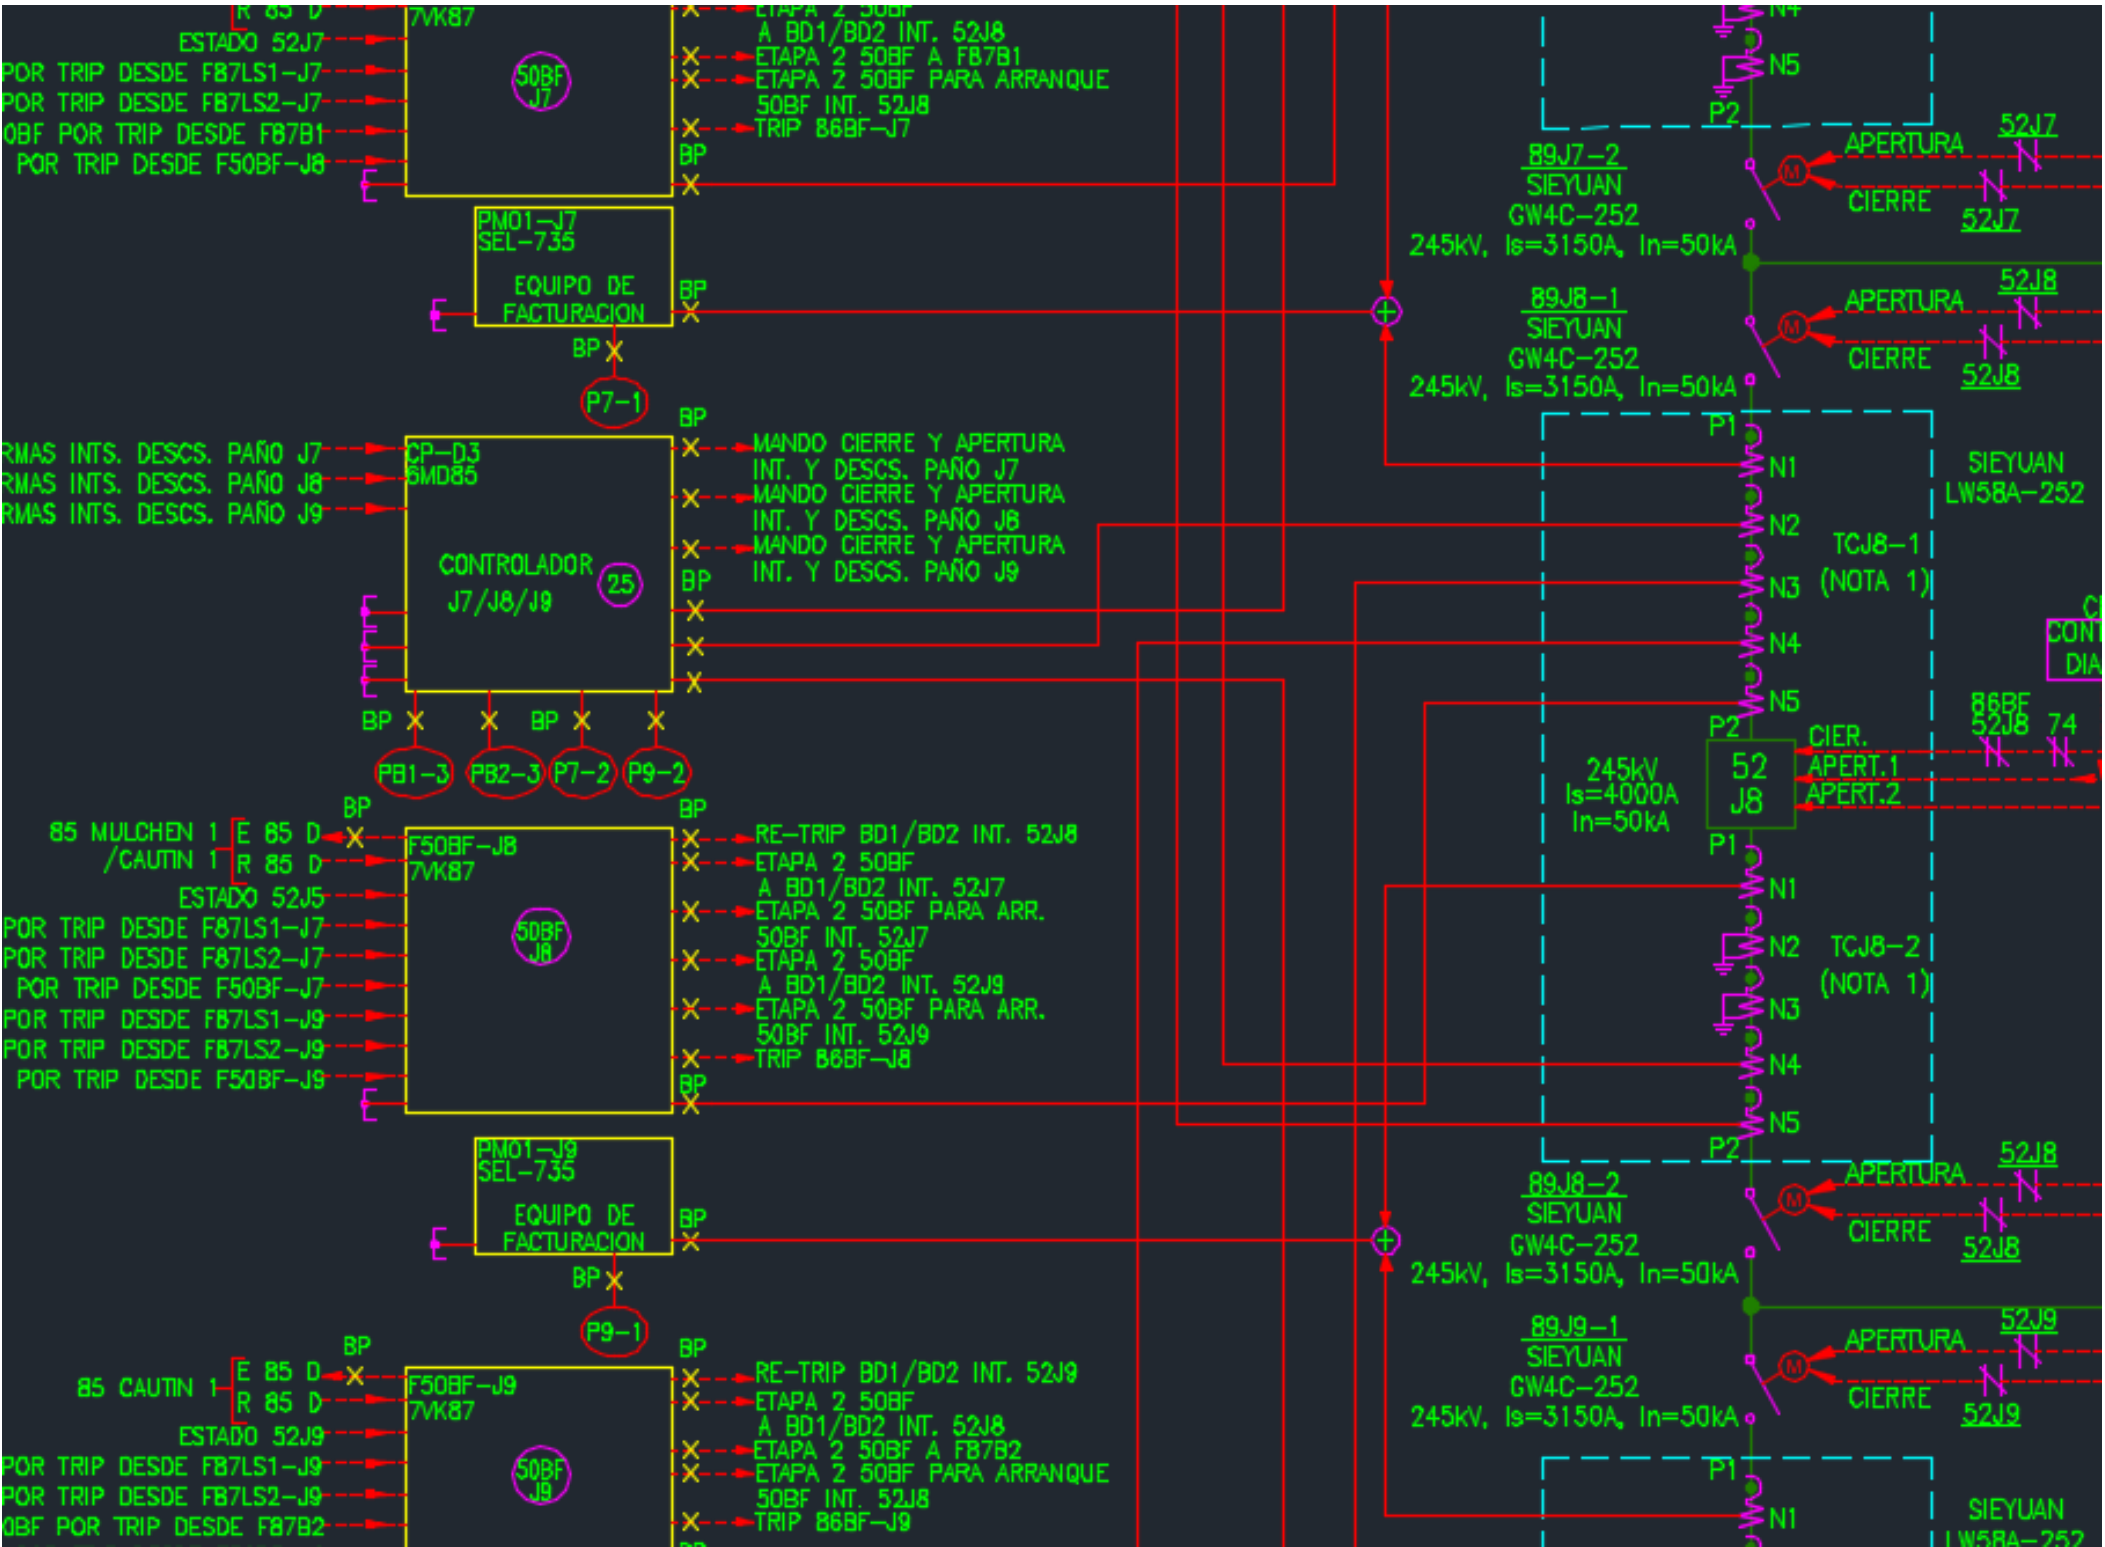




Incumplimientos Normativos

Departamento de Ingeniería y Diseño

- La Incorporación al proceso de Interconexión del Informe (RCN) permite detectar Incumplimientos Normativos en los proyectos.

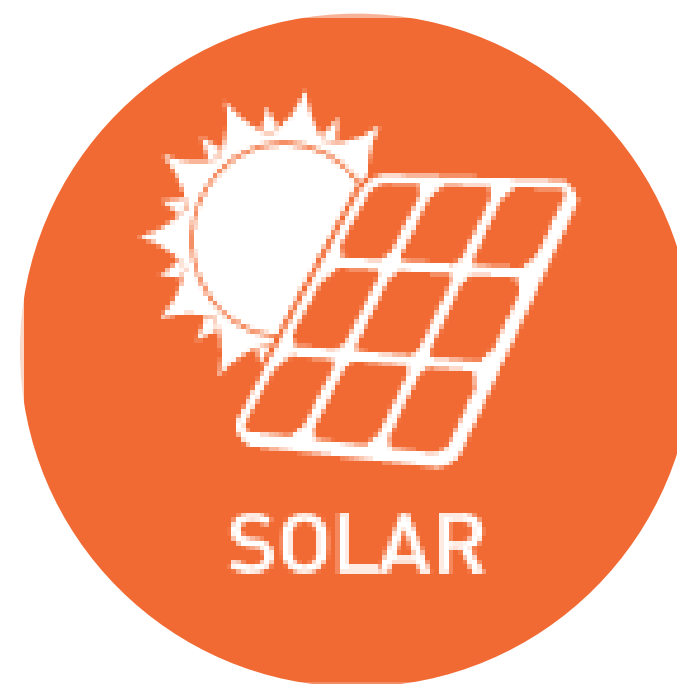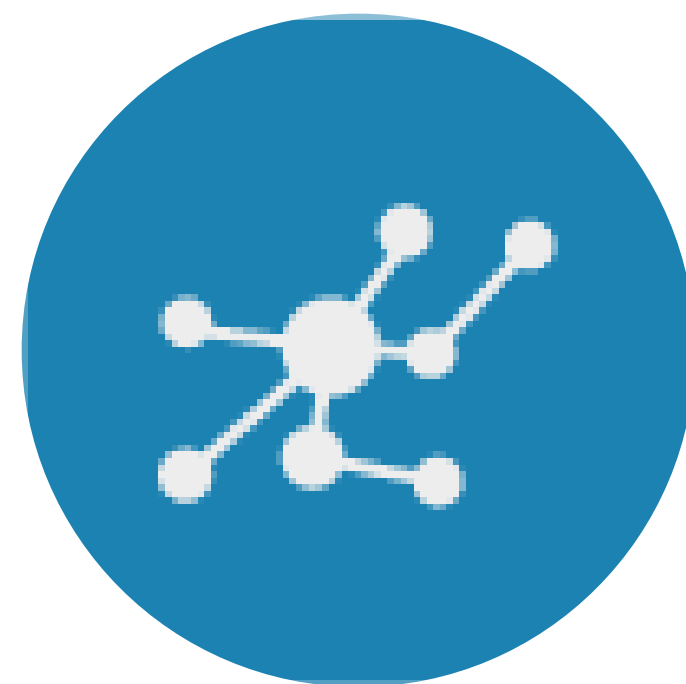

Informe Revisión de Cumplimiento Normativo (RCN)

Estructura del Informe

Planilla Informe Revisión de Cumplimiento Normativo:

[Estructura Informe RCN.xlsx](#)

- Tiempo de revisión para una 1era Iteración: Cinco (05) días hábiles.
- Tiempo máximo de revisión para las siguientes Iteraciones: Cinco (05) días Hábiles.







Informe Revisión
de Cumplimiento
Normativo(RCN)

Departamento de Ingeniería y Diseño

- La Incorporación al proceso de Interconexión del Informe (RCN) reducirá las HH utilizadas por las empresas.

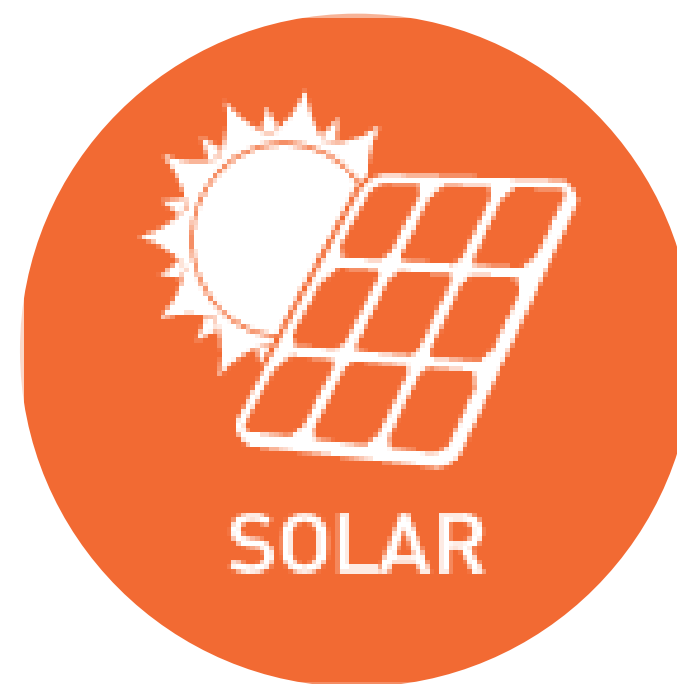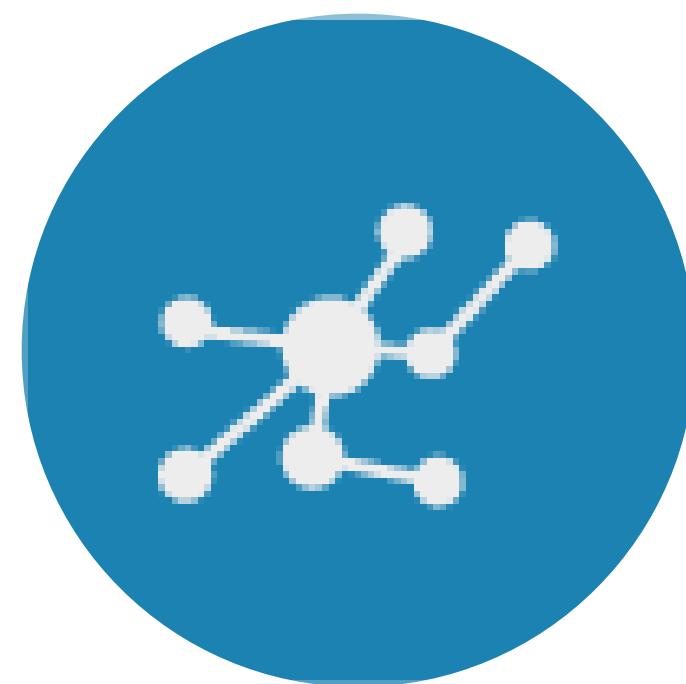

Informe RCN (Estructura para Desarrolladores)

Auto revisión por parte de los Desarrolladores

Planilla Informe Revisión de Cumplimiento Normativo:

[Estructura Informe RCN_Ext.xlsx](#)

- La estructura para el Informe RCN que será publicada en la Web del Coordinador, permitirá a los desarrolladores de proyectos e interesados realizar un prechequeo del diseño asociado a sus proyectos, esto con la finalidad de auto evaluar el cumplimiento normativo de los mismos.





Informe RCN (Estructura
para Desarrolladores)

Departamento de Ingeniería y Diseño

- La publicación en la Web de la Estructura Informe (RCN) para desarrolladores permitirá que se realice una preevaluación normativa del proyecto aumentando el nivel de certidumbre en las empresas.

Proceso de Interconexión (Anexo Técnico)

ANEXO TÉCNICO

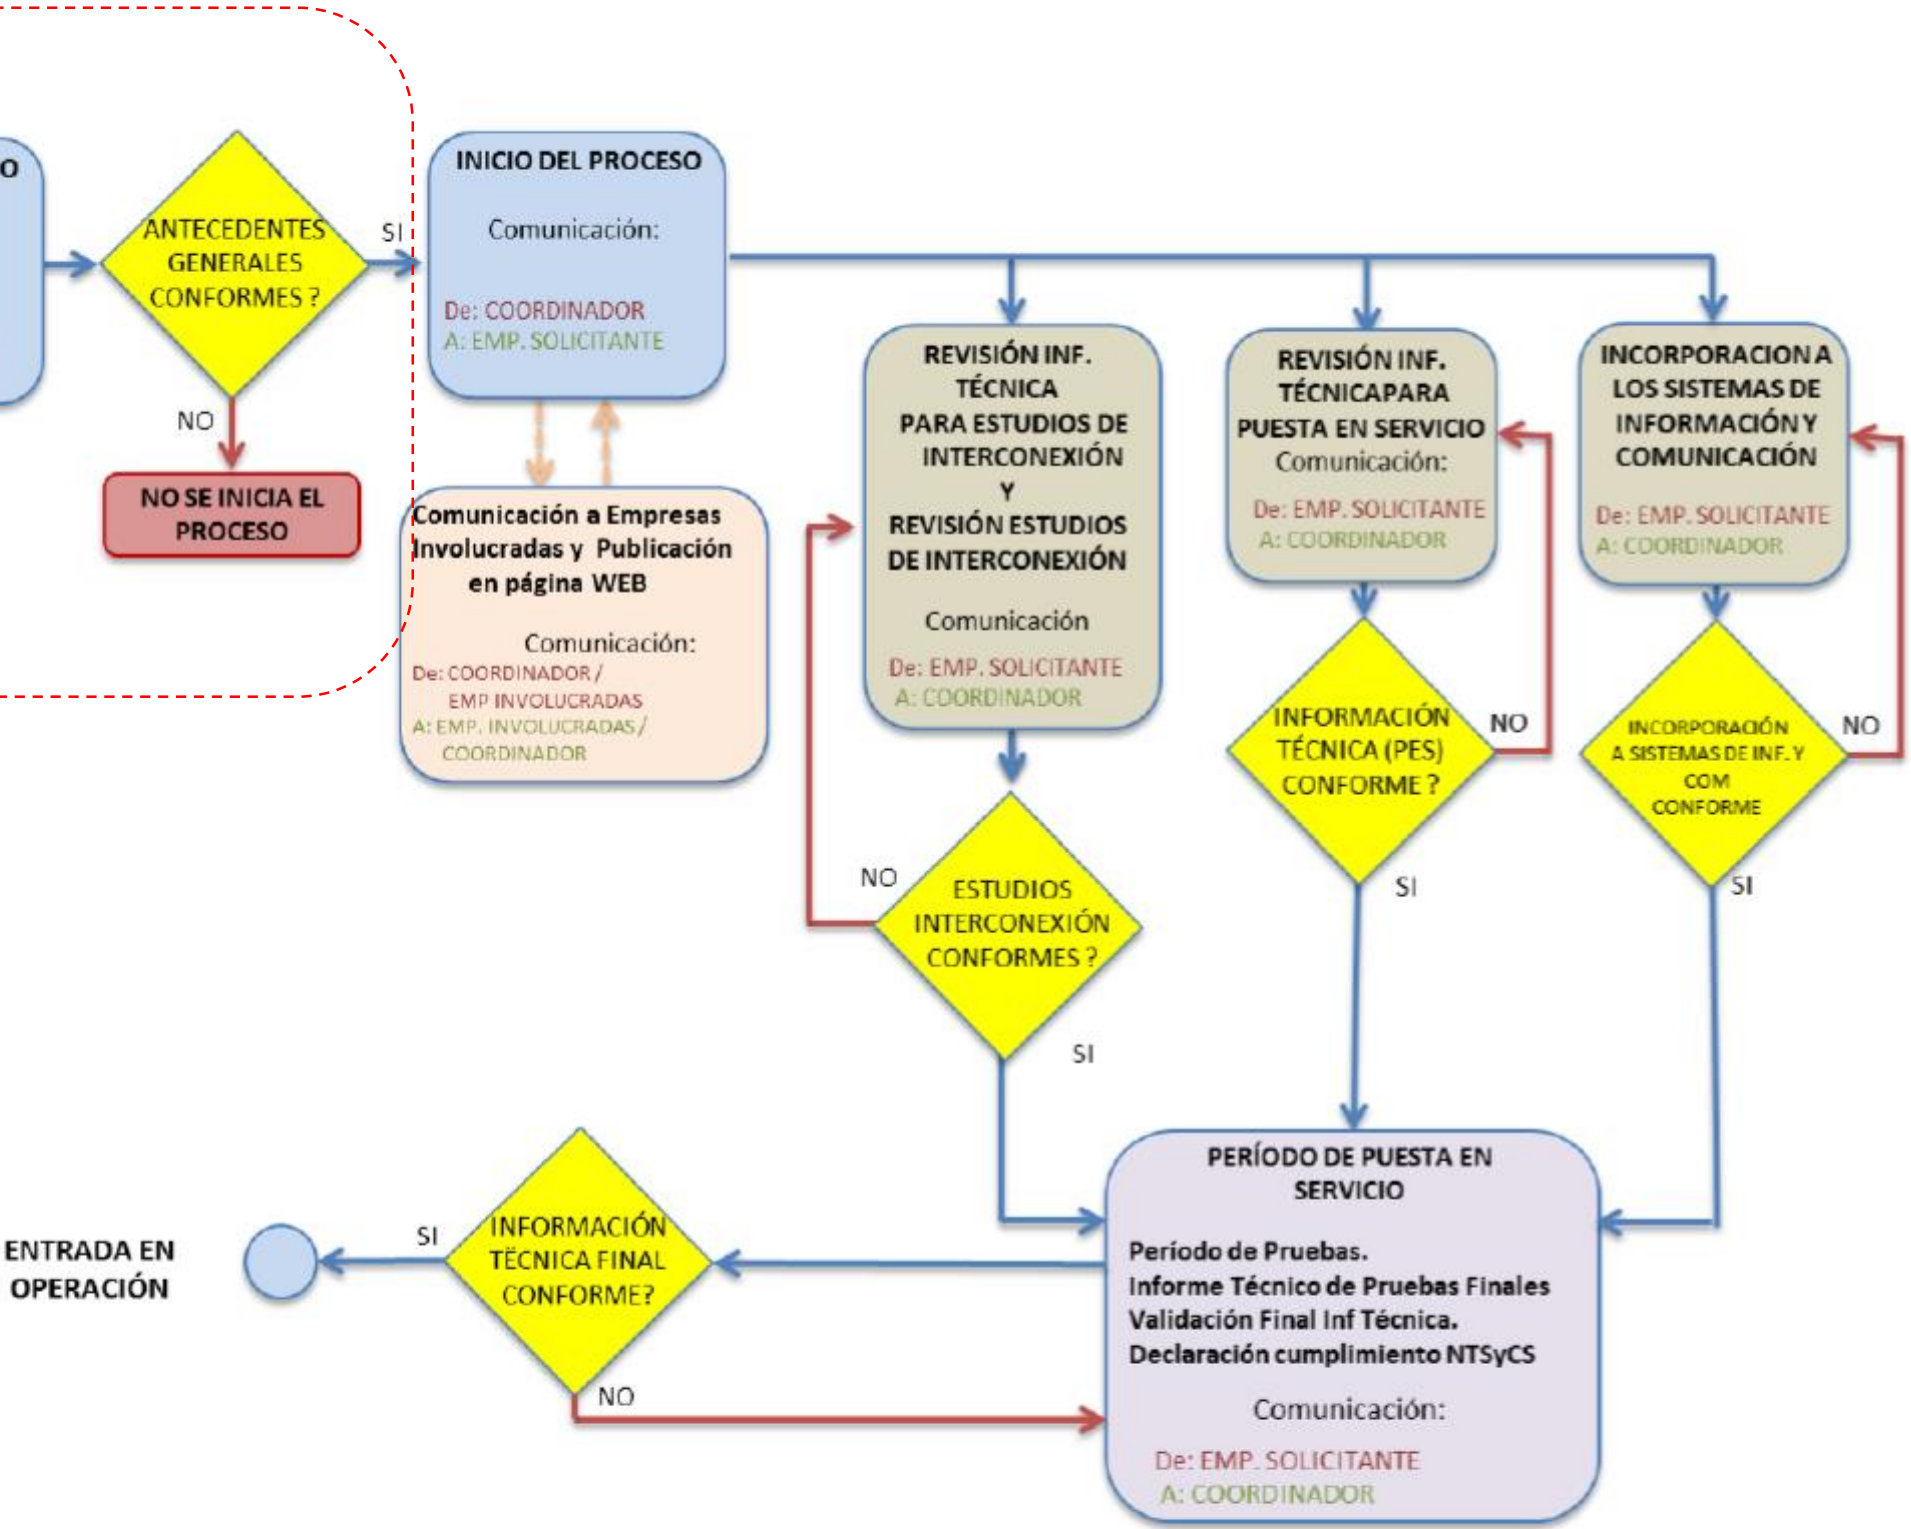


Figura 1: Diagrama Conceptual del Proceso para la interconexión o modificación relevante de instalaciones





Proceso de Interconexión
(Anexo Técnico)

Departamento de Ingeniería y Diseño

- Con la incorporación del Informe (RCN) logramos mejoras considerables al proceso de conexiones en términos de simplicidad y eficiencia.

The background image shows a vast electrical substation with numerous high-voltage pylons and power lines stretching across the landscape. The scene is captured during the 'blue hour' of twilight, with a sky transitioning from a pale yellow-green on the left to a deep blue on the right. The entire image is covered with a semi-transparent gradient overlay that matches the sky's colors. In the center, the word 'Gracias' is written in a clean, white, sans-serif font. A white rectangular frame is positioned behind the text, partially enclosing the word and the background image.

Gracias