


	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor


INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0 (Revisión 0)

Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor


ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. OBJETO DE LA PRUEBA	5
3. DESCRIPCION GENERAL DE CENTRAL ALFALFAL.....	6
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CENTRAL Y EQUIPOS MÁS INFLUYENTES EN LA PRUEBA.....	10
4.1 CAUDALES DE AGUA DISPONIBLE:.....	10
4.2 ALTURAS DE CAÍDA:.....	10
4.3 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA:	11
4.4 DATOS DE TÚNEL COLORADO (EN PRESIÓN):	11
4.5 DATOS DE TÚNEL OLIVARES (EN PRESIÓN):.....	12
4.6 DATOS DE TURBINAS:.....	12
4.7 DATOS DE PLACA DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS	13
4.8 DATOS DE VÁLVULAS DE PROTECCIÓN, GENERADORES ELÉCTRICOS Y TRANSFORMADORES:	13
5. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.....	14
6. INFORMACIÓN GENERAL ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE LA PRUEBA	16
7. CÁLCULOS DE LA PRUEBA.	17
7.1. CÁLCULO DE POTENCIA MÁXIMA BRUTA CORREGIDA.....	17
7.2. CÁLCULO DE POTENCIA NETA CORREGIDA DE LA UNIDAD.....	18
7.3. RESUMEN DE CÁLCULOS DE POTENCIA OBTENIDOS.....	18
ANEXO A (CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA)	19
A.1 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR DE FACTURACIÓN	20
A.2 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR DE ENERGÍA CONECTADO A LOS BORNES DEL GENERADOR.....	21
A.3 DERECHOS DE AGUA DE CENTRAL ALFALFAL	22

Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

ANEXO B (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD)	24
B.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TURBINA.....	25
B.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GENERADOR ELÉCTRICO.....	26
ANEXO C (UNILINEAL ELÉCTRICO)	27
ANEXO D (REGISTRO DE MEDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA)	29
D.1 REGISTRO DE MEDICIONES AMBIENTALES.....	30
ANEXO E (REGISTRO DE MEDIDORES DE ENERGÍA)	31
E.1 REGISTRO DE POTENCIA EN MEDIDOR DE FACTURACIÓN	32
E.2 RESPALDO FOTOGRÁFICO MEDICIONES DE POTENCIA EN MEDIDOR DE FACTURACIÓN	33
E.3 REGISTRO MEDIDOR CONECTADO A LOS BORNES DEL GENERADOR.....	40
E.4 CÁLCULO DE DESVIACIONES PORCENTUALES DE DATOS REGISTRADOS DEL MEDIDOR CONECTADO A LOS BORNES DEL GENERADOR	41
E.5 RESPALDO FOTOGRÁFICO MEDICIONES DE POTENCIA CONECTADO A LOS BORNES DEL GENERADOR	42
ANEXO F (REGISTRO DE MEDICIONES DE LA UNIDAD DURANTE LA PRUEBA)	49
F.1 REGISTRO DE MEDICIONES DE LA UNIDAD 2 DURANTE LA PRUEBA	50
ANEXO G (ACTA DE PRUEBA)	276

Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

1. RESUMEN EJECUTIVO

La empresa IMEE es invitada a participar al Proceso de Contratación para las Pruebas de Potencia Máxima de la Unidad 1 y Unidad 2 de Central Alfalfal Código: PPM064-2023-CC-DCO-0 (propiedad de AES), adjudicando el 25 de septiembre 2023 el presente servicio, liderado por el experto técnico Patricio Javier Febre Cisternas.

El presente informe describe los resultados de la Prueba de Potencia Máxima de la Unidad 2 de la Central Alfalfal en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana de Santiago, Chile. Por lo tanto, la empresa IMEE dispone de un Experto Técnico, el cuál supervisa la prueba en base a lo establecido en el protocolo de pruebas, y siguiendo además las indicaciones del Anexo Técnico: Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras, emitido por el Coordinador Eléctrico Nacional.

La unidad 2 de la Central Alfalfal tiene una potencia bruta máxima de 92.150 kW (92,15 MW), según la información técnica enviada por el coordinado, la cual cuenta con una turbina hidráulica tipo Pelton. La prueba de potencia máxima se realiza el día 7 de diciembre 2023.

A las 10:30 hrs comienza la reunión de coordinación, para dar inicio a la etapa de estabilización y coordinaciones previas a la prueba. Una vez transcurrido 30 minutos (11:00 hrs) se da inicio a la prueba para comenzar con la toma de datos y seguimiento de la prueba por parte del Experto Técnico.

Durante las cinco horas de duración de la prueba se mantuvo una potencia activa bruta estable alrededor de 93.500 kW (93,5 MW) para la unidad 2 (valores obtenidos de los medidores de energía conectado a los bornes del generador).

Se obtiene de la prueba los siguientes resultados (ver tabla N°1) de la potencia máxima bruta medida para la unidad 2 de la Central Alfalfal (en la sección 7 del presente informe se desglosa el resumen de cálculos):

Símbolo de Variable	Descripción Variable	Valor [kW]
$P_{\max \text{ Unidad } 2}$	Potencia máxima bruta medida unidad 2	93.757
$P_{\max \text{ neta Unidad } 2}$	Potencia máxima neta medida unidad 2	92.477

Tabla 1: Resultados obtenidos de la prueba de potencia máxima de la unidad 2 de Central Alfalfal.

2. OBJETO DE LA PRUEBA

La prueba a realizar en Central Alfalfal ubicada en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana de Santiago, Chile, tiene como objetivo determinar el valor de la máxima potencia activa bruta, solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional, que sea sostenible durante al menos 5 horas, bajo las exigencias medioambientales vigentes al momento de la verificación. *(definido en el artículo 35, anexo técnico Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras)*, y en conformidad a lo estipulado en el protocolo de prueba y el anexo técnico (“Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras”), de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

En relación a lo anterior, el valor obtenido durante la prueba debe ser informado mediante el presente informe técnico al Coordinador Eléctrico Nacional, y conforme a lo establecido en el artículo 22 del anexo técnico, además, el experto técnico adjunta al presente informe el acta de la prueba.

Una vez aprobado el presente informe, este será publicado en el sitio web del Coordinador. Conforme resolución de la CNE, las empresas generadoras deberán validar el valor de potencia máxima de sus unidades en conformidad a las disposiciones del anexo técnico.

3. DESCRIPCION GENERAL DE CENTRAL ALFALFAL

La Central ALFALFAL se emplaza en el curso superior del río Colorado, afluente del río Maipo, a 50 km. al sur oriente de la ciudad de Santiago de Chile inmediatamente aguas arriba de la bocatoma de la Central Maitenes también propiedad de AES ANDES (Ver figura N°1).

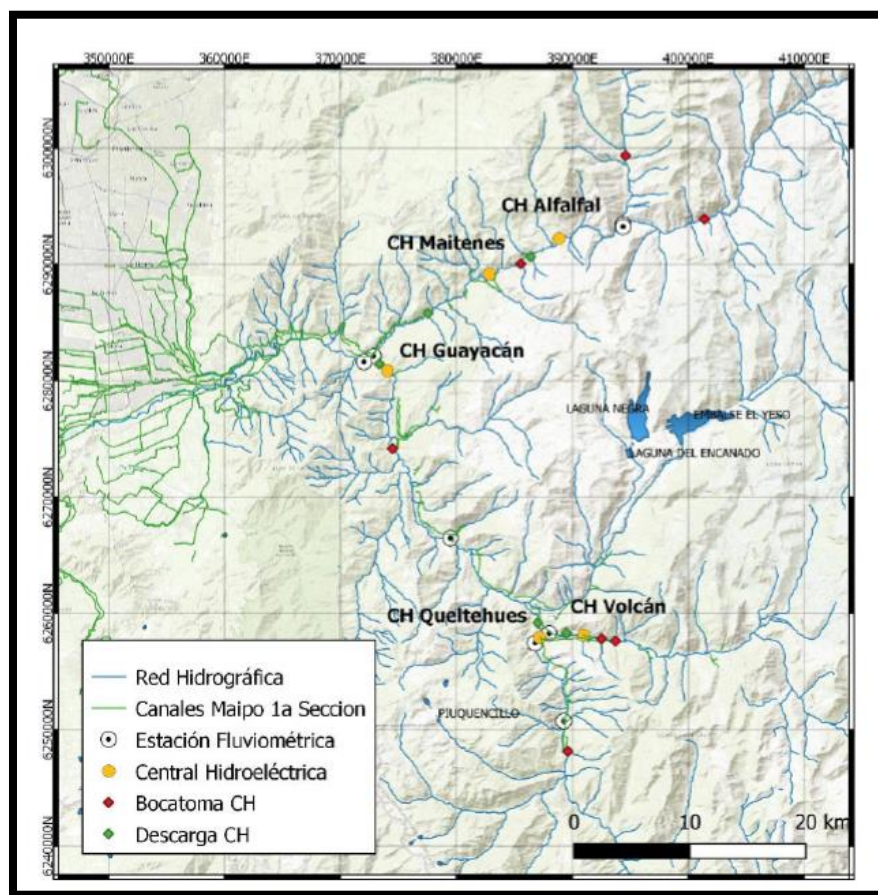


Fig. 1: Ubicación geográfica de Central Alfalfal con respecto a otras centrales hidráulicas en la misma zona.

La cuenca hidrográfica correspondiente recibe las aguas provenientes principalmente del derretimiento de las nieves, en un área cercana a los 1.100 km² de superficie, siendo sus principales cursos de aguas los ríos Colorado y Olivares.

La Central se ubican en una zona de alta cordillera, cuyo relieve se caracteriza por valles profundos y encajonados limitados por cumbres de gran altura (hasta 6.000 m.s.n.m), que se ha modelado principalmente por la acción erosiva de los hielos.

La geología del área corresponde principalmente a rocas sedimentarias, volcánicas e intrusivas que han sido asignadas por las formaciones Colimapu y Abanico.

La Central ALFALFAL ha sido concebida como una central de pasada, que aprovecha las aguas provenientes de los Ríos Colorado y Olivares mediante aducciones en espuela que se unen en una aducción común para acceder a la zona de caída (Ver Figura 2).

La captación en el río Colorado es de 18 [m³/seg] (derechos de agua), ubicada aguas arriba de la confluencia con el estero Parraguirre, y una segunda captación en el Río Olivares, principal tributario del Río Colorado, con una capacidad de 12[m³/seg] (derechos de agua), situada a unos 12 km aguas arriba de la confluencia de ambos ríos.

Estás captaciones, que incluyen obras de toma, desarenadoras y cámara de carga, entregan los recursos hídricos a la central, diseñada para un caudal de 30 [m³/seg] mediante un sistema de túneles a presión de aproximadamente 22.5 km de longitud, que se inicia en las cámaras de carga de las bocatomas y termina en la zona de caída de la central.

La zona de caída está situada en la ribera derecha del río Colorado e incluye la chimenea de equilibrio, un pique blindado con una inclinación de 45°, caverna de máquinas, obras de descarga, restitución de las aguas al río Colorado.

Al interior de las cavernas de máquinas se ubican dos grupos generadores de 90 MW de potencia cada uno. En el exterior se emplaza el edificio de control, en el cual existe un sistema para la operación y comando centralizado de todas las instalaciones de la central, con ayuda de un sistema DCS.

La entrega de la energía de la Central ALFALFAL al sistema interconectado se hace mediante una línea de transmisión de 220 KV con doble circuito, con un trazado de 45 Km de longitud que se desarrolla en la precordillera, desde el patio de alta tensión de la central hasta la subestación Los Almendros, ubicada en el sector oriente de la ciudad de Santiago. También, tiene la opción de entregar energía con la línea ALFALFAL a la Subestación Alto Maipo a través de un autotransformador de 220/110 kV con una capacidad de 200 MVA.

Las características generales de la central y sus principales datos técnicos son los siguientes (Ver Tabla N°2):

Cuenca	1.092 km ²
Caudal de diseño	30 m ³ /seg.
Cota cap. Colorado	2.061,5 m.s.n.m.
Cota cap. Olivares	2.041.0 m.s.n.m.
Cota eje inyectoros	1.333.0 m.s.n.m.
Altura bruta caída	715m.
Altura neta caída	690m.
Tipo de turbina	Pelton
Número turbinas	2
Disposición del eje	Vertical
Número de inyectoros	6
Potencia instalada	2 x 90MW
Generación media anual	860 GWH
Tensión de transmisión	220 kv.

Tabla 2: Características generales de la central.

La central contempla tres túneles principales, cuyas características básicas son las siguientes (Ver figura N°2):

- Tunel Colorado: Longitud 10.6 Km de 12 m² de sección.
- Túnel Olivares: Longitud 5.4 Km de 10 m² sección.
- Túnel común: Longitud 6.5 Km de 18 m² sección.

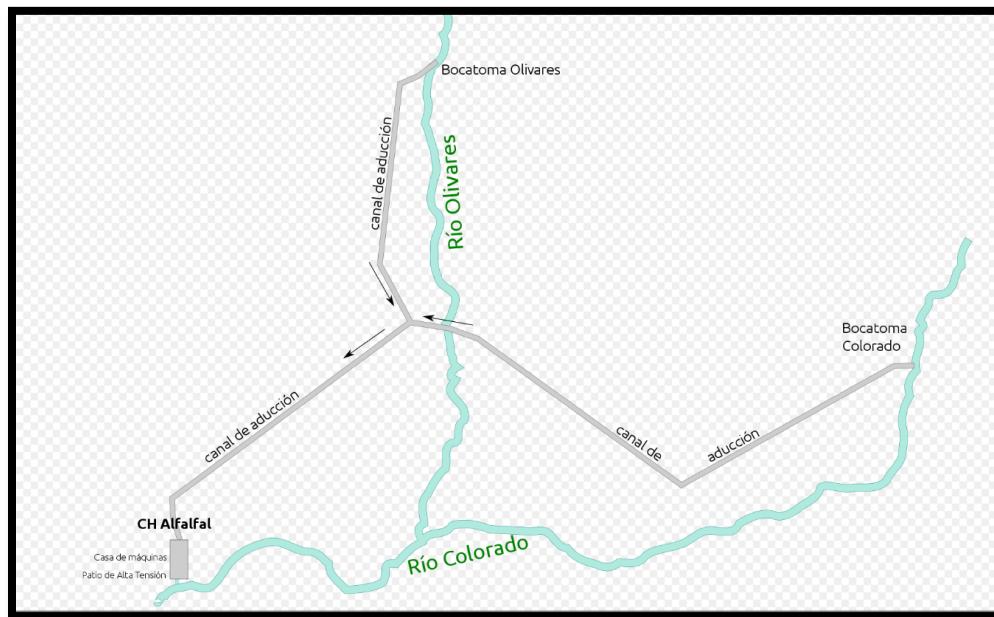


Fig. 2: Esquema de túneles que suministran el caudal de agua provenientes de los ríos Olivares y Colorado a la central Alfalfal.

Existe una caverna de máquinas excavada en roca, a la cota de 1.326 m.s.n.m, en donde se ubican dos turbinas Pelton de eje vertical y generadores sincrónicos directamente acoplado.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CENTRAL Y EQUIPOS MÁS INFLUYENTES EN LA PRUEBA

La presente sección indica las especificaciones técnicas principales de la central.

4.1 CAUDALES DE AGUA DISPONIBLE:

Los valores de los caudales son en base a los derechos de agua que dispone el coordinado para la captación del agua de los ríos Colorado y Olivares (**En el anexo A, sección A.3, se adjunta la documentación relacionada a los derechos de agua**).

- Bocatoma Colorado	: 18.00m ³ /s
- Obras de conducción de la rama Colorado (Túnel Chacayes, tubería de cruce del río Colorado, túnel Colorado y tubería de cruce del río Olivares	: 18.00m ³ /s
- Desarenador Colorado	: 18.00m ³ /s
- Bocatoma Olivares	: 12.00m ³ /s
- Obras de conducción de la rama Olivares	: 12.00m ³ /s
- Túnel Común y tubería de presión	: 30.00m ³ /s
- Canal de descarga de las turbinas	: 30.00 m ³ /s

Tabla 3: Resumen de caudales de agua desde los ríos Colorado y Olivares.

4.2 ALTURAS DE CAÍDA:

<u>Alturas de caída</u>	
- Bruta máxima	: 715 m
- Neta máxima	: 706 m
- Neta media de verano	: 682 m
- Neta media de invierno	: 682 m
- Neta mínima	: 676 m

Tabla 4: Resumen de alturas de caídas.

4.3 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA:

<u>Producción de energía</u>		
- Potencia instalada		: 180 MW
- Generación media	Anual	: 860 Gwh
	Invierno (abril-septiembre)	: 290 Gwh
	Verano (octubre-marzo)	: 570 Gwh
- Factor de planta medio anual		: 0.59

Tabla 5: Resumen de producción de energía.

4.4 DATOS DE TÚNEL COLORADO (EN PRESIÓN):

<u>Túnel Colorado (en presión)</u>		
- Túnel de 11.7 m ²		: 9515 m
- Pique de 9.6 m ² (P13-P12)		: 344 m
- Pique de 9.1 m ² (P11P10)		: 348 m
- Conducto d 2.6 m (incluye cruce Olivares)		: 2.420 m

Tabla 6: Resumen de datos túnel Colorado.

4.5 DATOS DE TÚNEL OLIVARES (EN PRESIÓN):

<u>Túnel Olivares (en presión)</u>	
- Túnel de 16.7 m ²	: 805 m
- Túnel de 15,9 m ²	: 1380 m
- Túnel de 10.1 m ²	: 315 m
- Ducto de 2,5 m x 2,5 m	: 530 m

Tabla 7: Resumen de datos túnel Olivares.

4.6 DATOS DE TURBINAS:

Central Alfalfal esta compuestas por dos unidades con dos turbinas gemelas de igual marca y diseño.

Los datos generales de la turbina se visualizan en la tabla N°8.

<u>Casa de máquinas</u>	
- Turbinas (2)	: Pelton
disposición	: vertical
número chorros	: 6
caudal nominal	: 13,5 m ³ /s
potencia nominal	: 90 MW
Velocidad nominal	: 500 r.p.m.

Tabla 8: Resumen de datos túnel Olivares.

Cabe señalar, que el Coordinado nos informa que durante el año 2013 se adquieren y prueban cuatro rodets (2 rodets quedan en operación y los otros dos para reemplazo), con un nuevo diseño para aumentar la eficiencia termodinámica de la turbina hidráulica, obteniéndose los siguientes resultados en la tabla N°9.

Unit 1	v1R6NA	n = 500 rpm	H _{rated} = 690.0 m	D ₁ = 2105 mm	P = 92150 kW
--------	--------	-------------	------------------------------	--------------------------	--------------

Tabla 9: Resumen de los principales parámetros de la prueba.

4.7 DATOS DE PLACA DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS

Potencia aparente	95,0 MVA
Factor de potencia	0,85
Tensión del generador	12,0 kV
Frecuencia	50 Hz
Corriente del generador	4571 A
Corriente de campo (excitatriz)	1397 A
Tensión de campo (excitatriz)	149,5 V
Rotación	500 rpm

Tabla 10: Resumen de datos del generador eléctrico.

4.8 DATOS DE VÁLVULAS DE PROTECCIÓN, GENERADORES ELÉCTRICOS Y TRANSFORMADORES:

- Válvulas de protección (2)	
tipo	: esféricas
diámetro	: 1200 mm

Tabla 11: Resumen de datos de las válvulas de protección.

- Transformadores : número	: 2
capacidad nominal	: 95MVA
voltaje nominal	: 230/12 KV

Tabla 12: Resumen de datos de los transformadores.

5. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.

La prueba se ejecuta el día 7 de diciembre 2023 desde las 11:00 hasta 16:00 hrs, en modalidad presencial, la cual se cumple el periodo de 5 horas continuas conforme a lo requerido en el Anexo técnico de Pruebas de Potencia Máxima. A continuación, se describen las diferentes etapas durante la prueba:

- 5.1 Se inicia reunión de coordinación desde las 10:30 hrs, junto a los participantes de la prueba Experto Técnico y Coordinado, finalizando a las 11:00 hrs.
- 5.2 Durante las 10:30 a 11:00 hrs se realizan las siguientes observaciones:
 - 5.2.1 Se mantiene la experiencia aprendida por parte del equipo del experto técnico y se procede a realizar registro fotográfico cada 15 minutos de los medidores de energía de facturación y el conectado en los bornes del generador de la unidad 2. Las fotografías se realizan por medio de la aplicación timestamp para registrar la fecha y la hora de la foto (ver figura N°3 y N°4).



Fig. 3: Medidor de energía facturación.



Fig. 4: Medidor de energía conectado a los bornes del generador unidad 2.

- 5.2.2 Comienzan los preparativos para iniciar la prueba de potencia máxima.
- 5.2.3 Se realiza grupo de whatsapp para agregar a todos los involucrados en la prueba (Coordinado – Experto técnico – Coordinador) y mantenerlos informados con fotos en terreno de las mediciones.
- 5.2.4 Se revisan los check list del protocolo de prueba.
- 5.2.5 Se acuerda realizar la prueba con factor de potencia 0,98 y se realizará corrección para los cálculos del informe final.
- 5.2.6 Las mediciones ambientales se obtendrán de estación meteorológica cercana a la central Alfalfal.
- 5.2.7 Se generan tendencias en DCS de las variables de generación bruta, caudal y presión de pique medidos en metros de columna de agua. Se registran los TAG de estas variables para incorporar en el informe final al Coordinado.
- 5.2.8 Se establece dejar registro fotográfico cada 1 hora de la desconexión del virtual reservoir y en terreno se monitorea por las pantallas.
- 5.2.9 Conforme a protocolo de prueba la data recopilada del medidor conectado a los bornes del generador debe ser registrada cada 5 minutos, actualmente quedó registrada cada 15 minutos, pero el Coordinado gestionará la posibilidad de obtener la información cada 5 minutos.
- 5.3 A las 11:00 hrs se da inicio a la prueba de Potencia Máxima de Central Alfalfal Unidad 2.
- 5.4 Durante la prueba se establecen las siguientes consideraciones:
 - 5.4.1 Durante la prueba (5 horas) se visualiza a Central Alfalfal Unidad 2 generando de manera estable alrededor de 93.500 [kW].
 - 5.4.2 A las 15:55 hrs se genera una perturbación en el sistema produciendo una alteración en la potencia reactiva de la unidad 2. No se aprecia una alteración en la potencia activa bruta. El Coordinado investigará y enviará la información oficial de la causa externa la que podría estar asociada a una desconexión eléctrica de consumo de la localidad de Maitenes.
- 5.5 A las 16:00 hrs finaliza la prueba de Potencia Máxima de Central Alfalfal Unidad 2.
- 5.6 Consideraciones de la prueba:
 - 5.6.1 El periodo de la prueba es de 5 horas y se estableció desde las 11:00 hrs a 16:00 hrs, se tomaron datos de respaldo 10 minutos antes de comenzar la prueba y 30 minutos después de finalizar la prueba.

6. INFORMACIÓN GENERAL ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE LA PRUEBA

6.1 El Coordinado envía los certificados de calibración de los siguientes medidores de energía:

Medidor	Marca	Modelo	N° Serie	Fecha de Calibración
Medidor de Facturación Unidad 2	Schneider Electric	M8650A4C0H5E1B0A	MW-2102A425-02	07/12/2023
Medidor conectado a los bornes del generador de la Unidad 2	Schneider Electric	M8650A4C0H5E1B0A	MW-2207A187-02	13/11/2023

Tabla 13: Identificación de los medidores de energía.

En el Anexo A se adjuntan los certificados de calibración de los medidores de energía.

6.2 A continuación, se muestra el resumen de los valores medidos y sus variaciones:

Ítem	Parámetro	Valores obtenidos del Coordinado	Unidad	Desviación Permitida del Promedio de los datos registrados durante la prueba
1	Altura Bruta	715	[m]	(+/-) 1,5 [%]
2	Caudal	15	[m3/s]	(+/-) 1,5 [%]
3	Potencia Bruta	92.150	[kW]	(+/-) 1,5 [%]
4	Factor de potencia	0,95 (para la prueba)	[-]	(+/-) 2 [%]
5	Velocidad de rotación	500	[rpm]	(+/-) 0.5 [%]

Tabla 14: Variación de valores durante la prueba.

7. CÁLCULOS DE LA PRUEBA.

En el presente informe se realiza el cálculo de las correcciones a la potencia máxima bruta y potencia máxima neta medida en base a lo establecido en el anexo técnico para Pruebas de Potencia Máxima.

7.1. CÁLCULO DE POTENCIA MÁXIMA BRUTA CORREGIDA

En esta sección se presentan los argumentos del porque no es necesario corregir la potencia máxima bruta medida durante la prueba, en los bornes del generador de la unidad 2 de la Central Alfalfal.

A continuación, se describen dos argumentos:

7.1.1. La desviación porcentual de la potencia medida en los bornes del generador en comparación al valor promedio obtenido durante la prueba, resulta una desviación máxima de -0,052%, encontrándose dentro del rango aceptado para este tipo de pruebas.

7.1.2. La desviación porcentual del factor de potencia del medidor conectado a los bornes del generador en comparación al valor promedio obtenido durante la prueba, resulta una desviación máxima de 3.58% en un punto de medida, pero durante toda la prueba no superó el 2.5%, resultando dentro del rango aceptado para este tipo de pruebas. Además, se debe considerar que la desviación porcentual del valor promedio con respecto al valor de ajuste de la prueba de 0,95 de factor de potencia es de 0,23%, siendo también un rango aceptado de desviación, para este tipo de pruebas.

En base a los argumentos expuestos, no es necesario realizar ninguna corrección al valor promedio de la potencia máxima bruta medida durante la prueba, resultando el siguiente valor:

$$P_{max\ corregida\ U2} = P_{max\ promedio\ medida\ Unidad\ 2} = P_{max\ Unidad\ 2} = 93.756,88 [kW]$$

$$P_{max\ Unidad\ 2} \approx 93.757 [kW]$$

En la sección E.4 del anexo E del presente informe, se adjunta tabla con las desviaciones porcentuales calculadas y el valor promedio de la potencia máxima bruta medida.

Además, en la sección F.1 del anexo F del presente informe, se adjuntan las desviaciones porcentuales de los valores promedios con respecto al valor de diseño de las variables de presión de pique, caudal y velocidad de rotación del rotor, encontrándose dentro de los rangos aceptados de desviación, para este tipo de pruebas.

7.2. CÁLCULO DE POTENCIA NETA CORREGIDA DE LA UNIDAD

Para la prueba se realiza la medición de la potencia neta por medio del medidor de facturación, ya que no hay posibilidad de medir los consumos propios de manera directa.

Además, a consecuencia, de lo descrito en el punto 7.1, tampoco se debe corregir la potencia neta, por lo tanto, resulta lo siguiente:

$$P_{\text{max neta corregida U2}} = P_{\text{max neta promedio medida Unidad 2}} = P_{\text{max neta Unidad 2}} = 92.477,35 \text{ [kW]}$$

$$P_{\text{max neta Unidad 2}} \approx 92.477 \text{ [kW]}$$

En la sección E.1 del anexo E del presente informe, se adjunta tabla con el valor promedio de la potencia máxima neta medida en el medidor de facturación.

7.3. RESUMEN DE CÁLCULOS DE POTENCIA OBTENIDOS

A continuación, se muestra el resumen de los de datos medidos y calculados como objetivo de la prueba de potencia máxima para la unidad 2 de Central Alfalfal propiedad de AES CHILE.


Símbolo de Variable	Descripción Variable	Valor [kW]
$P_{\text{max Unidad 2}}$	Potencia máxima bruta medida unidad 2	93.757
$P_{\text{max neta Unidad 2}}$	Potencia máxima neta medida unidad 2	92.477

Tabla 15: Resumen de valores medidos y calculados de la prueba.

	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

ANEXO A (CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA)

19

Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA SPA, RUT: 76.696.552-0, Dirección: Errázuriz #1178, Oficina N° 75, Valparaíso, E-mail: PATRICIO.FEBRE@IMEE.CL, Contacto: +56-9-93279529, Sitio Web: WWW.IMEE.CL.

A.1 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR DE FACTURACIÓN

FT-LAB-7.8c 		CERTIFICADO DE EXACTITUD LABORATORIO DE TECNORED S.A. MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME :		FOLIO: 40077																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">ANTECEDENTES DEL CLIENTE</th> </tr> <tr> <td>N° / Fecha de Solicitud</td> <td>: OC 4501038001 / 08.11.2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha Calibración</td> <td>: 07.12.2023</td> </tr> <tr> <td>Medidor</td> <td>: ION 8650</td> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>: AES Andes S.A.</td> </tr> <tr> <td>Instalación</td> <td>: JT2</td> </tr> <tr> <td>Subestación</td> <td>: Central Alfalfal</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">ANTECEDENTES DEL MEDIDOR</th> </tr> <tr> <td>Marca</td> <td>: Schneider Electric</td> </tr> <tr> <td>Modelo</td> <td>: M8650A4C0H5E1B0A</td> </tr> <tr> <td>N° de Serie</td> <td>: MW-2102A425-02</td> </tr> <tr> <td>Estado</td> <td>: En Servicio</td> </tr> <tr> <td>Año Fabricación</td> <td>: 2021</td> </tr> <tr> <td>Clase Exactitud (%)</td> <td>: 0.2</td> </tr> <tr> <td>Constante Med.</td> <td>: 1</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">PATRON DE CALIBRACIÓN</th> </tr> <tr> <td>Marca</td> <td>: MTE</td> </tr> <tr> <td>Modelo</td> <td>: PTS 3.3 genX</td> </tr> <tr> <td>N° Serie</td> <td>: 95502</td> </tr> <tr> <td>Clase de Exactitud</td> <td>: 0.05</td> </tr> <tr> <td>Trazabilidad</td> <td>: Laboratorio Tecnoled</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">CONDICIONES DE MEDIDA</th> </tr> <tr> <td>Lugar de Calibración</td> <td>: Central Alfalfal</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Medida</td> <td>: WESTRELLA/ACTIVO</td> </tr> <tr> <td>Tensión Aplicada</td> <td>: 63.5 (V)</td> </tr> <tr> <td>Corriente Nominal</td> <td>: 1 (A)</td> </tr> <tr> <td>N° de Elementos</td> <td>: 3</td> </tr> <tr> <td>Método Calibración</td> <td>: Comparación Directa</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia (Hz)</td> <td>: 50 (Hz)</td> </tr> <tr> <td>Temperatura (°C)</td> <td>: 22.1</td> </tr> <tr> <td>Humedad (%)</td> <td>: 33.4</td> </tr> <tr> <td>Calibrador</td> <td>: A. Nuñez - A. Gonzalez</td> </tr> </table>		ANTECEDENTES DEL CLIENTE		N° / Fecha de Solicitud	: OC 4501038001 / 08.11.2023	Fecha Calibración	: 07.12.2023	Medidor	: ION 8650	Cliente	: AES Andes S.A.	Instalación	: JT2	Subestación	: Central Alfalfal	ANTECEDENTES DEL MEDIDOR		Marca	: Schneider Electric	Modelo	: M8650A4C0H5E1B0A	N° de Serie	: MW-2102A425-02	Estado	: En Servicio	Año Fabricación	: 2021	Clase Exactitud (%)	: 0.2	Constante Med.	: 1	PATRON DE CALIBRACIÓN		Marca	: MTE	Modelo	: PTS 3.3 genX	N° Serie	: 95502	Clase de Exactitud	: 0.05	Trazabilidad	: Laboratorio Tecnoled	CONDICIONES DE MEDIDA		Lugar de Calibración	: Central Alfalfal	Tipo de Medida	: WESTRELLA/ACTIVO	Tensión Aplicada	: 63.5 (V)	Corriente Nominal	: 1 (A)	N° de Elementos	: 3	Método Calibración	: Comparación Directa	Frecuencia (Hz)	: 50 (Hz)	Temperatura (°C)	: 22.1	Humedad (%)	: 33.4	Calibrador	: A. Nuñez - A. Gonzalez	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">RESULTADOS DE LA COMPONENTE ACTIVA</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Componente Activa Directa</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Componente Activa Reversa</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>Fase</th> <th>Cte. %</th> <th>Factor</th> <th>Error (%)</th> <th>Límite Norma (%)</th> <th>Error (%)</th> <th>Límite Norma (%)</th> </tr> <tr><td>1</td><td>123</td><td>100</td><td>1</td><td>0.014</td><td>± 0.2</td><td>0.014</td><td>± 0.2</td></tr> <tr><td>2</td><td>123</td><td>100</td><td>0.5</td><td>0.026</td><td>± 0.3</td><td>0.030</td><td>± 0.3</td></tr> <tr><td>3</td><td>123</td><td>10</td><td>1</td><td>0.017</td><td>± 0.2</td><td>0.018</td><td>± 0.2</td></tr> <tr><td>4</td><td>123</td><td>10</td><td>0.5</td><td>0.010</td><td>± 0.3</td><td>0.026</td><td>± 0.3</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>100</td><td>1</td><td>0.005</td><td>± 0.3</td><td>0.017</td><td>± 0.3</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td><td>100</td><td>1</td><td>0.019</td><td>± 0.3</td><td>0.029</td><td>± 0.3</td></tr> <tr><td>7</td><td>3</td><td>100</td><td>1</td><td>0.005</td><td>± 0.3</td><td>0.022</td><td>± 0.3</td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td><td>100</td><td>0.5</td><td>0.038</td><td>± 0.4</td><td>0.074</td><td>± 0.4</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td><td>100</td><td>0.5</td><td>0.038</td><td>± 0.4</td><td>0.042</td><td>± 0.4</td></tr> <tr><td>10</td><td>3</td><td>100</td><td>0.5</td><td>0.048</td><td>± 0.4</td><td>0.038</td><td>± 0.4</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">RESULTADOS DE LA COMPONENTE REACTIVA</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Componente Reactiva Directa</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Componente Reactiva Reversa</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>Fase</th> <th>Cte. %</th> <th>Factor</th> <th>Error (%)</th> <th>Límite Norma (%)</th> <th>Error (%)</th> <th>Límite Norma (%)</th> </tr> <tr><td>1</td><td>123</td><td>100</td><td>1</td><td>0.014</td><td>± 2.0</td><td>0.011</td><td>± 2.0</td></tr> <tr><td>2</td><td>123</td><td>100</td><td>0.5</td><td>0.030</td><td>± 2.0</td><td>0.027</td><td>± 2.0</td></tr> <tr><td>3</td><td>123</td><td>10</td><td>1</td><td>0.019</td><td>± 2.0</td><td>0.019</td><td>± 2.0</td></tr> <tr><td>4</td><td>123</td><td>10</td><td>0.5</td><td>0.026</td><td>± 2.0</td><td>0.011</td><td>± 2.0</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>100</td><td>1</td><td>0.027</td><td>± 3.0</td><td>0.012</td><td>± 3.0</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td><td>100</td><td>1</td><td>0.027</td><td>± 3.0</td><td>0.032</td><td>± 3.0</td></tr> <tr><td>7</td><td>3</td><td>100</td><td>1</td><td>0.015</td><td>± 3.0</td><td>0.025</td><td>± 3.0</td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td><td>100</td><td>0.5</td><td>0.080</td><td>± 3.0</td><td>0.074</td><td>± 3.0</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td><td>100</td><td>0.5</td><td>0.032</td><td>± 3.0</td><td>0.035</td><td>± 3.0</td></tr> <tr><td>10</td><td>3</td><td>100</td><td>0.5</td><td>-0.054</td><td>± 3.0</td><td>0.042</td><td>± 3.0</td></tr> </table>		RESULTADOS DE LA COMPONENTE ACTIVA												Componente Activa Directa		Componente Activa Reversa		N	Fase	Cte. %	Factor	Error (%)	Límite Norma (%)	Error (%)	Límite Norma (%)	1	123	100	1	0.014	± 0.2	0.014	± 0.2	2	123	100	0.5	0.026	± 0.3	0.030	± 0.3	3	123	10	1	0.017	± 0.2	0.018	± 0.2	4	123	10	0.5	0.010	± 0.3	0.026	± 0.3	5	1	100	1	0.005	± 0.3	0.017	± 0.3	6	2	100	1	0.019	± 0.3	0.029	± 0.3	7	3	100	1	0.005	± 0.3	0.022	± 0.3	8	1	100	0.5	0.038	± 0.4	0.074	± 0.4	9	2	100	0.5	0.038	± 0.4	0.042	± 0.4	10	3	100	0.5	0.048	± 0.4	0.038	± 0.4	RESULTADOS DE LA COMPONENTE REACTIVA												Componente Reactiva Directa		Componente Reactiva Reversa		N	Fase	Cte. %	Factor	Error (%)	Límite Norma (%)	Error (%)	Límite Norma (%)	1	123	100	1	0.014	± 2.0	0.011	± 2.0	2	123	100	0.5	0.030	± 2.0	0.027	± 2.0	3	123	10	1	0.019	± 2.0	0.019	± 2.0	4	123	10	0.5	0.026	± 2.0	0.011	± 2.0	5	1	100	1	0.027	± 3.0	0.012	± 3.0	6	2	100	1	0.027	± 3.0	0.032	± 3.0	7	3	100	1	0.015	± 3.0	0.025	± 3.0	8	1	100	0.5	0.080	± 3.0	0.074	± 3.0	9	2	100	0.5	0.032	± 3.0	0.035	± 3.0	10	3	100	0.5	-0.054	± 3.0	0.042	± 3.0
ANTECEDENTES DEL CLIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N° / Fecha de Solicitud	: OC 4501038001 / 08.11.2023																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Fecha Calibración	: 07.12.2023																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Medidor	: ION 8650																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cliente	: AES Andes S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Instalación	: JT2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Subestación	: Central Alfalfal																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ANTECEDENTES DEL MEDIDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Marca	: Schneider Electric																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Modelo	: M8650A4C0H5E1B0A																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° de Serie	: MW-2102A425-02																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Estado	: En Servicio																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Año Fabricación	: 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Clase Exactitud (%)	: 0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Constante Med.	: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PATRON DE CALIBRACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Marca	: MTE																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Modelo	: PTS 3.3 genX																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° Serie	: 95502																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Clase de Exactitud	: 0.05																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Trazabilidad	: Laboratorio Tecnoled																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONDICIONES DE MEDIDA																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lugar de Calibración	: Central Alfalfal																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tipo de Medida	: WESTRELLA/ACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tensión Aplicada	: 63.5 (V)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Corriente Nominal	: 1 (A)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° de Elementos	: 3																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Método Calibración	: Comparación Directa																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Frecuencia (Hz)	: 50 (Hz)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Temperatura (°C)	: 22.1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Humedad (%)	: 33.4																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Calibrador	: A. Nuñez - A. Gonzalez																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RESULTADOS DE LA COMPONENTE ACTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Componente Activa Directa		Componente Activa Reversa																																																																																																																																																																																																																																																																													
N	Fase	Cte. %	Factor	Error (%)	Límite Norma (%)	Error (%)	Límite Norma (%)																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	123	100	1	0.014	± 0.2	0.014	± 0.2																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	123	100	0.5	0.026	± 0.3	0.030	± 0.3																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	123	10	1	0.017	± 0.2	0.018	± 0.2																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	123	10	0.5	0.010	± 0.3	0.026	± 0.3																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	1	100	1	0.005	± 0.3	0.017	± 0.3																																																																																																																																																																																																																																																																												
6	2	100	1	0.019	± 0.3	0.029	± 0.3																																																																																																																																																																																																																																																																												
7	3	100	1	0.005	± 0.3	0.022	± 0.3																																																																																																																																																																																																																																																																												
8	1	100	0.5	0.038	± 0.4	0.074	± 0.4																																																																																																																																																																																																																																																																												
9	2	100	0.5	0.038	± 0.4	0.042	± 0.4																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	3	100	0.5	0.048	± 0.4	0.038	± 0.4																																																																																																																																																																																																																																																																												
RESULTADOS DE LA COMPONENTE REACTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Componente Reactiva Directa		Componente Reactiva Reversa																																																																																																																																																																																																																																																																													
N	Fase	Cte. %	Factor	Error (%)	Límite Norma (%)	Error (%)	Límite Norma (%)																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	123	100	1	0.014	± 2.0	0.011	± 2.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	123	100	0.5	0.030	± 2.0	0.027	± 2.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	123	10	1	0.019	± 2.0	0.019	± 2.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	123	10	0.5	0.026	± 2.0	0.011	± 2.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	1	100	1	0.027	± 3.0	0.012	± 3.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
6	2	100	1	0.027	± 3.0	0.032	± 3.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
7	3	100	1	0.015	± 3.0	0.025	± 3.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
8	1	100	0.5	0.080	± 3.0	0.074	± 3.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
9	2	100	0.5	0.032	± 3.0	0.035	± 3.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	3	100	0.5	-0.054	± 3.0	0.042	± 3.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES Los errores encontrados cumplen con la Normativa Vigente IEC 62053-22 (ITEM 8.1). Tecnoled S.A., declina toda responsabilidad por el uso indebido que se hicieran de este certificado. Este documento no puede ser reproducido en forma parcial.				 Jaime Eduardo García Collao Jefe Área Laboratorio y Medidas																																																																																																																																																																																																																																																																															
TECNORED S.A. Cerro El Plomo 3819 Barrio Industrial Curauma, Valparaíso Fono: 56-32-2452580 fax: 56-32-2452571 www.tecnored.cl ventas@tecnored.cl																																																																																																																																																																																																																																																																																			

A.2 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR DE ENERGÍA CONECTADO A LOS BORNES DEL GENERADOR

FT-LAB-7.8c



CERTIFICADO DE EXACTITUD
LABORATORIO DE TECNORED S.A.
MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 14-11-2023

FOLIO: 40035

ANTECEDENTES DEL CLIENTE

N° / Fecha de Solicitud : OC 4501038001 / 08.11.2023
Fecha Calibración : 13.11.2023
Medidor : ION 8650
Cliente : AES Andes S.A.
Instalación : Unidad 2
Subestación : Central Alfalfal

ANTECEDENTES DEL MEDIDOR

Marca : Schneider Electric
Modelo : M8650A4COH5E1B0A
N° de Serie : MW-2207A187-02
Estado : En Servicio
Año Fabricación : 2022
Clase Exactitud (%) : 0.2
Constante Med. : 1

PATRON DE CALIBRACIÓN

Marca : MTE
Modelo : PTS 3.3 genX
N° Serie : 95502
Clase de Exactitud : 0.05
Trazabilidad : Laboratorio Tecnored

CONDICIONES DE MEDIDA

Lugar de Calibración : Central Alfalfal
Tipo de Medida : WESTRELLA/ACTIVO
Tensión Aplicada : 63,5 (V)
Corriente Nominal : 1 (A)
N° de Elementos : 3
Método Calibración : Comparación Directa
Frecuencia (Hz) : 50 (HZ)
Temperatura (°C) : 22.1
Humedad (%) : 44.3
Calibrador : A. Nuñez - M.Montecino

RESULTADOS DE LA COMPONENTE ACTIVA


N	Fase	Cte. %	Factor	Componente Activa Directa		Componente Activa Reversa	
				Error (%)	Límite Norma (%)	Error (%)	Límite Norma (%)
1	123	100	1	0,022	± 0,2	0,022	± 0,2
2	123	100	0,5	0,028	± 0,3	0,028	± 0,3
3	123	10	1	0,018	± 0,2	0,020	± 0,2
4	123	10	0,5	0,018	± 0,3	0,018	± 0,3
5	1	100	1	0,019	± 0,3	0,017	± 0,3
6	2	100	1	0,022	± 0,3	0,034	± 0,3
7	3	100	1	0,017	± 0,3	0,014	± 0,3
8	1	100	0,5	0,013	± 0,4	0,034	± 0,4
9	2	100	0,5	0,042	± 0,4	0,042	± 0,4
10	3	100	0,5	0,026	± 0,4	0,019	± 0,4

RESULTADOS DE LA COMPONENTE REACTIVA

N	Fase	Cte. %	Factor	Componente Reactiva Directa		Componente Reactiva Reversa	
				Error (%)	Límite Norma (%)	Error (%)	Límite Norma (%)
1	123	100	1	0,025	± 2,0	0,026	± 2,0
2	123	100	0,5	0,031	± 2,0	0,031	± 2,0
3	123	10	1	0,020	± 2,0	0,020	± 2,0
4	123	10	0,5	0,020	± 2,0	0,020	± 2,0
5	1	100	1	0,039	± 3,0	0,017	± 3,0
6	2	100	1	0,038	± 3,0	0,041	± 3,0
7	3	100	1	0,014	± 3,0	0,018	± 3,0
8	1	100	0,5	0,038	± 3,0	0,022	± 3,0
9	2	100	0,5	0,045	± 3,0	0,038	± 3,0
10	3	100	0,5	0,016	± 3,0	0,022	± 3,0

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Los errores encontrados cumplen con la Normativa Vigente IEC 62053-22 (ITEM 8.1). Tecnored S.A., declina toda responsabilidad por el uso indebido que se hicieran de este certificado. Este documento no puede ser reproducido en forma parcial.


Jaime Eduardo García Collao
Jefe Área Laboratorio y Medidas

TECNORED S.A.
Cerro El Plomo 3819 Barrio Industrial Curauma, Valparaíso
Fono: 56-32-2452580 fax: 56-32-2452571
www.tecnored.cl ventas@tecnored.cl

A.3 DERECHOS DE AGUA DE CENTRAL ALFALFAL

DGA N° 118 de fecha <u>17</u> Febrero 1988 D.Aprov.Agua no consuntivo, ejercicio	EP. 18 Mayo 1988 Mario Baros G. N° G-28	Estero La Jarilla, Cuenca Río Colorado.	1.0 m3/seg.	Fs.175 N° 197 CBR Pte. Alto 1988
---	--	--	-------------	----------------------------------

Metrop.	DGA N° 101 del 15 Marzo 1982 concedió a Chilectra DAA no consuntivos	EP. 16 Abril 1982 P. Zaldívar N° G-1	Ríos Colorado y Olivares Central Alfalfal	18 y 12 m3/seg.	Fs.427 vta. N° 488 CBR Puente Alto 1982


DGA N° 161 del 25 Abril 1985 Constituyó DA no consuntivo aguas superficiales	EP. 16 Mayo 1985 Mario Baros G. N° G-17	Estero Parraguirre, Central Alfalfal	3 m3/seg.	Fs.180 N° 231 CBR Puente Alto 1985
---	--	---	-----------	------------------------------------

DGA N° 394 del 17 Oct.1991 DA no consuntivo, ejercicio permanente y continuo de aguas corrientes y superficiales	EP.5 Nov.1991 Mario Baros, Chilgener y DGA N° G-35	Estero Chacayes	0,76 m/seg. Promedio anual.	Fs.368 vta.N° 668 CBR Pte.Alto 1991
DGA N° 499 del	EP. 20 Oct.	Pozo 35 m.	30 lts/seg.	Fs.296 N°

	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

ANEXO B (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD)

24

Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA SPA, RUT: 76.696.552-0, Dirección: Errázuriz #1178, Oficina N° 75, Valparaíso, E-mail: PATRICIO.FEBRE@IMEE.CL, Contacto: +56-9-93279529, Sitio Web: WWW.IMEE.CL.



TECHNICAL REPORT					
No. HSZ/2013-0420		Author(s) Gian-Luca Morandi			
Code Name Alfalfal		Date 06.12.2013			
Title ALFALFAL # 1 Thermodynamic Efficiency Test TEST REPORT					
Summary					
ANDRITZ HYDRO performed thermodynamic efficiency site tests on unit I of the power plant Alfalfal from November 25 to 28, 2013.					
The tests were performed according to IEC Standard 41, edition 1991, "Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines".					
Unit 1 reached a measured weighted efficiency of 90.35%, guaranteed are 90.92% for coated components. The contractual tolerance of $\pm 1\%$ is respected and the efficiency guarantee is fulfilled. The same is valid for the power output with a maximum measured value of 93633 kW compared to the guarantee of 92150 kW.					
The operating hours of the runner at the time of test were 378 hours. Nevertheless, the buckets showed small damages such as peeled off coating at the cutting edge, probably due to stone impact, and signs of abrasion. The inside surface of the injectors has not been refurbished and is rough. The described flaws increase losses and are one reason for the lower than guaranteed efficiency.					
Further, different tests with various nozzle combinations indicate that there is increased loss in nozzle number two.					
Participants					
AES Gener:		Mr. Nelson Vásquez Muñoz, Mr. Gustavo Febre, Mr. Waldo Guerrero, Mr. Rodolfo Martinez			
ANDRITZ HYDRO:		HCL: Mr. Claudio Golo HSZ: Mr. Hansjörg Schafflützel, Mr. Gian-Luca Morandi			
Unit 1	v1R6NA	n = 500 rpm	H _{rated} = 690.0 m	D ₁ = 2105 mm	P = 92150 kW
Catchword: Pelton turbine, efficiency test					
Copies to		Whole Report	Page 1 only	Copies to	Whole Report
AES Gener		1			
HCL		1			
HIT		1			
HSZ		1			
				Author's signature	
				Checked	
				Hansjörg Schafflützel	
				OrderNo. K633.13109.01	
Related reports				This report comprises	
Calc. File No.				17 Pages	
				66 Enclosures	
				Page 1	

B.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GENERADOR ELÉCTRICO

DATOS TÉCNICOS	
Potencia nominal	95000 kVA
Tension nominal	12,0 kV
Cos phi	0,85
Frecuencia	50 Hz
Velocidad nominal	500 min ⁻¹
Velocidad de embalamiento max.	860 min ⁻¹
Par motor nominal	1814 kNm
Par max. de cortocircuito	18860 kNm
Momento de inercia de la masa del rotor	175 tm ²
Consumo de aire refrigerante	27 m ³ /s
Sentido de giro	isquierdas visto del lado BS
Peso del rotor	153 t
Peso del estator	120 t
Peso max. de transporte (Laminado del rotor + Eje)	90 t
Peso max. de montaje (rotor)	150 t


Siemens S. A.	4L1.0111-008023	DATA 01.10.87	ASS. 	CONF.
---------------	-----------------	------------------	---	-------

SPF 104 - 300 - 00/83

	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

ANEXO C (UNILINEAL ELÉCTRICO)

27


Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA SPA, RUT: 76.696.552-0, Dirección: Errázuriz #1178, Oficina N° 75, Valparaíso, E-mail: PATRICIO.FEBRE@IMEE.CL, Contacto: +56-9-93279529, Sitio Web: WWW.IMEE.CL.

	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

ANEXO D (REGISTRO DE MEDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA)

29

Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA SPA, RUT: 76.696.552-0, Dirección: Errázuriz #1178, Oficina N° 75, Valparaíso, E-mail: PATRICIO.FEBRE@IMEE.CL, Contacto: +56-9-93279529, Sitio Web: WWW.IMEE.CL.


D.1 REGISTRO DE MEDICIONES AMBIENTALES

Nro.	Fecha-Hora de Medicion	Meteorologic	Meteorologic	Meteorologic
		Temp.del Aire (°C)	Humedad (%)	Presión Atmosférica (mb)
1	07/12/2023 11:07	23.6	11.8	845.5
2	07/12/2023 11:37	23.5	13.2	845.6
3	07/12/2023 12:07	24.5	10.3	845.5
4	07/12/2023 12:37	25.1	10.6	845.5
5	07/12/2023 13:07	25.6	8.7	845.3
6	07/12/2023 13:37	26	10.5	845.4
7	07/12/2023 14:07	26.5	9.8	845.1
8	07/12/2023 14:37	27.4	10.4	844.8
9	07/12/2023 15:07	27.4	11.9	844.6
10	07/12/2023 15:37	27.3	12.7	844.6
11	07/12/2023 16:07	26.2	15	844.7
PROMEDIO		25.74	11.35	845.15

	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

ANEXO E (REGISTRO DE MEDIDORES DE ENERGÍA)

31




Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024




INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA SPA, RUT: 76.696.552-0, Dirección: Errázuriz #1178, Oficina N° 75, Valparaíso, E-mail: PATRICIO.FEBRE@IMEE.CL, Contacto: +56-9-93279529, Sitio Web: WWW.IMEE.CL.



E.1 REGISTRO DE POTENCIA EN MEDIDOR DE FACTURACIÓN




Timestamp	Apparent Power Mean (kVA)	Current Avg Mean (A)	Frequency Mean (Hz)	Power Factor Lagging Mean (%)	Real Power Mean (kW)	Voltage L-L Avg Mean (V)
12/7/2023 11:00:00 AM	93,680.45	239.28	49.96	98.80	92,552.76	226,099.73
12/7/2023 11:15:00 AM	93,831.88	239.92	49.93	98.63	92,543.72	225,856.61
12/7/2023 11:30:00 AM	93,711.98	239.42	49.97	98.76	92,546.39	226,042.23
12/7/2023 11:45:00 AM	93,758.13	239.63	49.96	98.69	92,531.80	225,956.61
12/7/2023 12:00:00 PM	93,841.30	240.00	49.98	98.61	92,533.73	225,811.41
12/7/2023 12:15:00 PM	93,837.77	240.01	50.04	98.59	92,514.72	225,787.83
12/7/2023 12:30:00 PM	94,031.91	240.81	50.01	98.38	92,503.45	225,506.72
12/7/2023 12:45:00 PM	94,055.37	240.94	50.07	98.34	92,491.52	225,442.33
12/7/2023 1:00:00 PM	94,229.53	241.66	50.06	98.16	92,491.57	225,190.95
12/7/2023 1:15:00 PM	94,263.70	241.80	50.08	98.12	92,488.59	225,142.72
12/7/2023 1:30:00 PM	94,434.30	242.47	50.07	97.94	92,487.99	224,925.95
12/7/2023 1:45:00 PM	94,710.70	243.58	50.04	97.64	92,476.96	224,549.41
12/7/2023 2:00:00 PM	94,936.27	244.44	50.03	97.41	92,479.17	224,294.16
12/7/2023 2:15:00 PM	96,365.62	249.86	50.00	95.93	92,441.86	222,732.95
12/7/2023 2:30:00 PM	96,600.70	250.74	50.02	95.68	92,425.05	222,493.92
12/7/2023 2:45:00 PM	97,814.02	255.14	50.00	94.47	92,405.81	221,408.89
12/7/2023 3:00:00 PM	96,780.93	251.38	49.99	95.49	92,418.30	222,342.80
12/7/2023 3:15:00 PM	96,705.38	251.09	49.97	95.57	92,424.41	222,429.42
12/7/2023 3:30:00 PM	96,775.86	251.33	49.95	95.51	92,430.65	222,374.45
12/7/2023 3:45:00 PM	97,077.72	252.42	49.93	95.20	92,417.96	222,104.41
12/7/2023 4:00:00 PM	96,620.34	250.78	49.98	95.65	92,417.98	222,505.77
PROMEDIO	95,145.90	245.08	50.00	97.22	92,477.35	224,238.06




E.2 RESPALDO FOTOGRÁFICO MEDICIONES DE POTENCIA EN MEDIDOR DE FACTURACIÓN

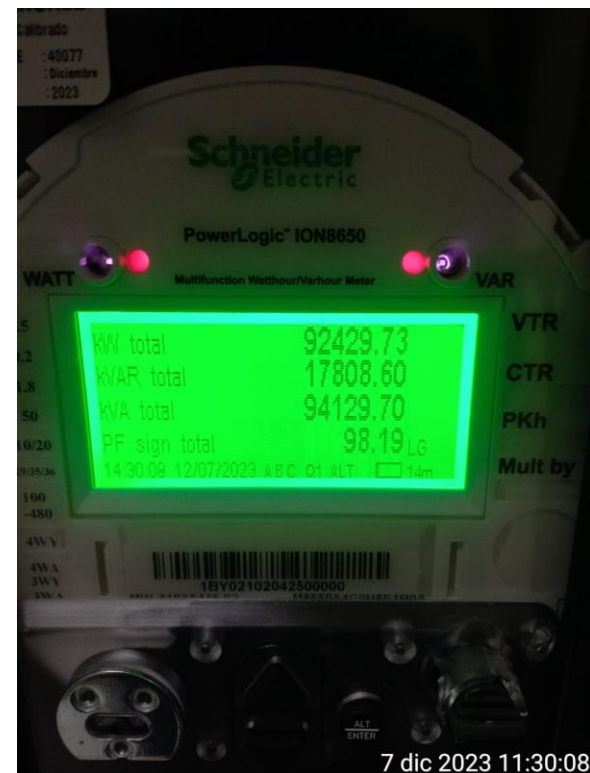
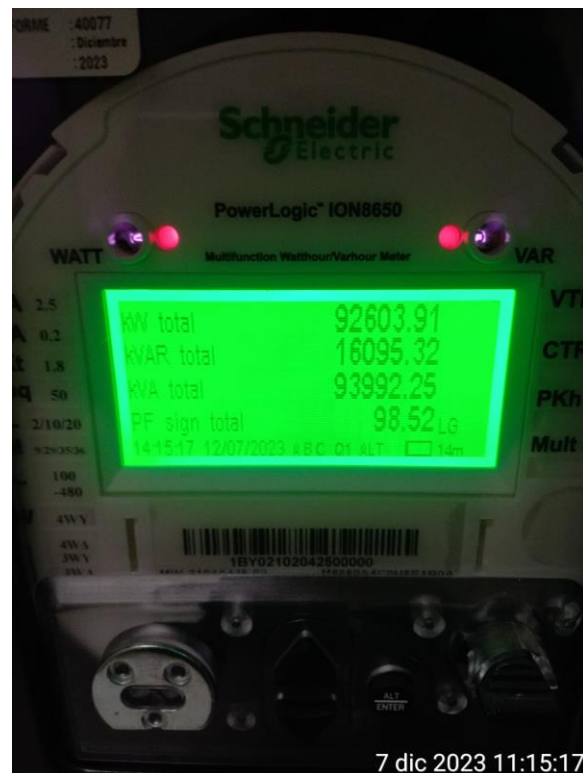
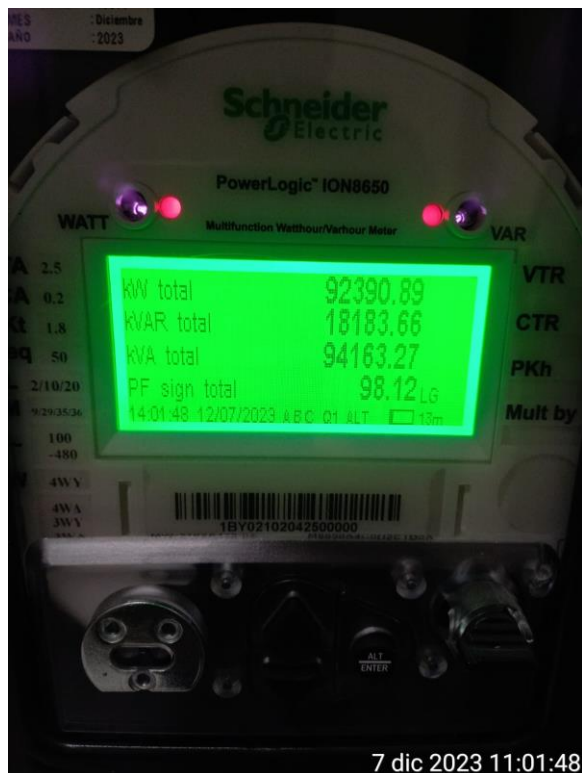


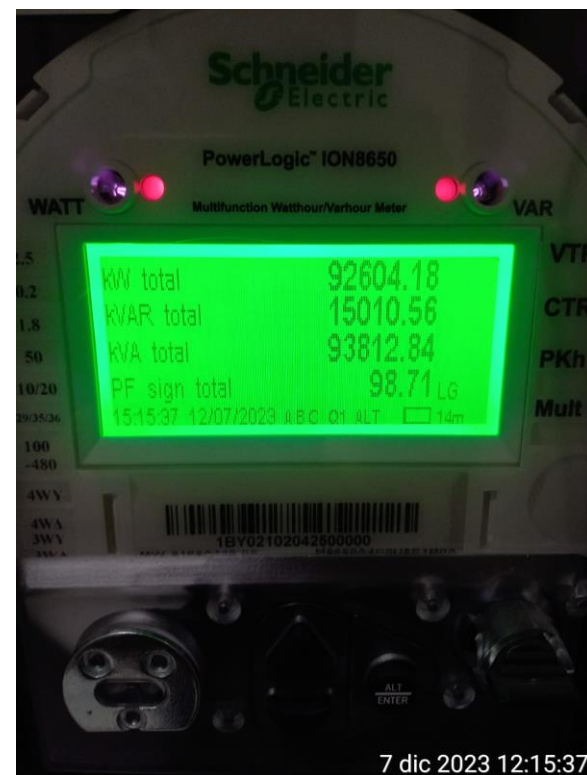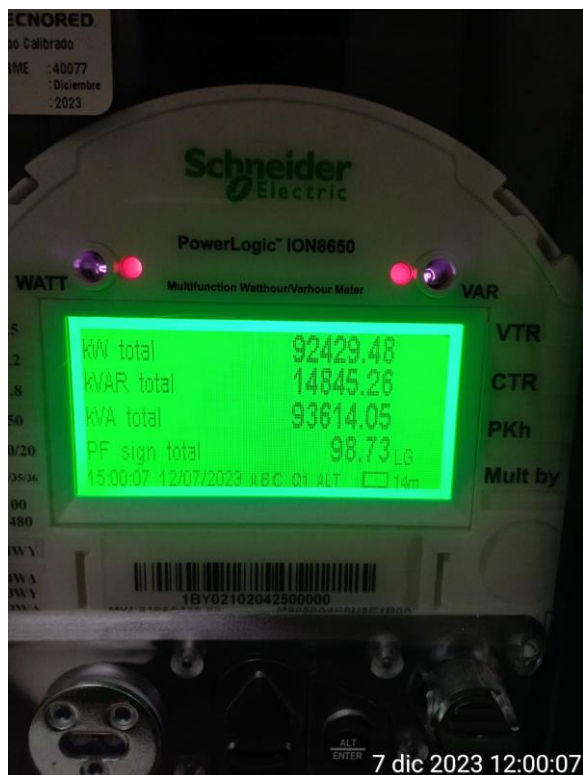
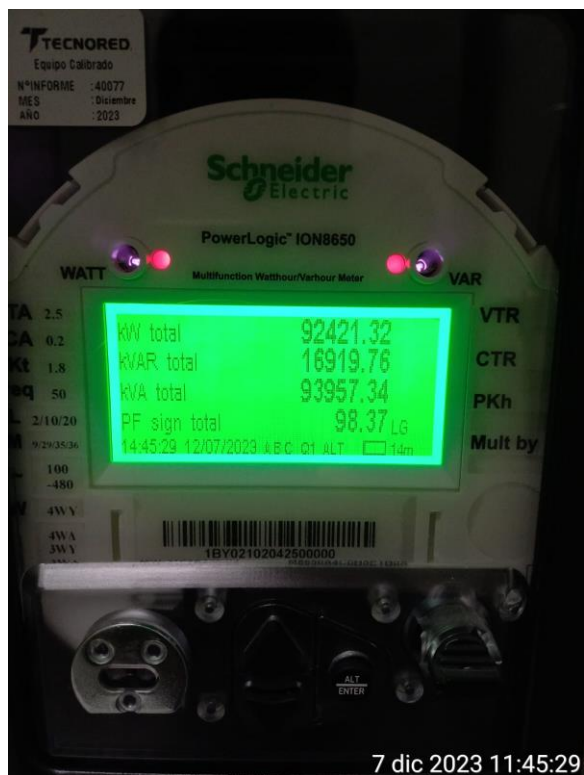


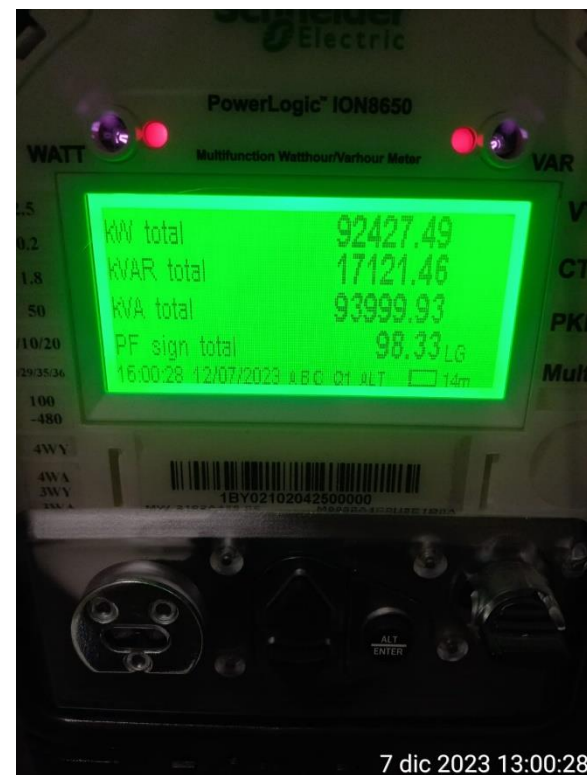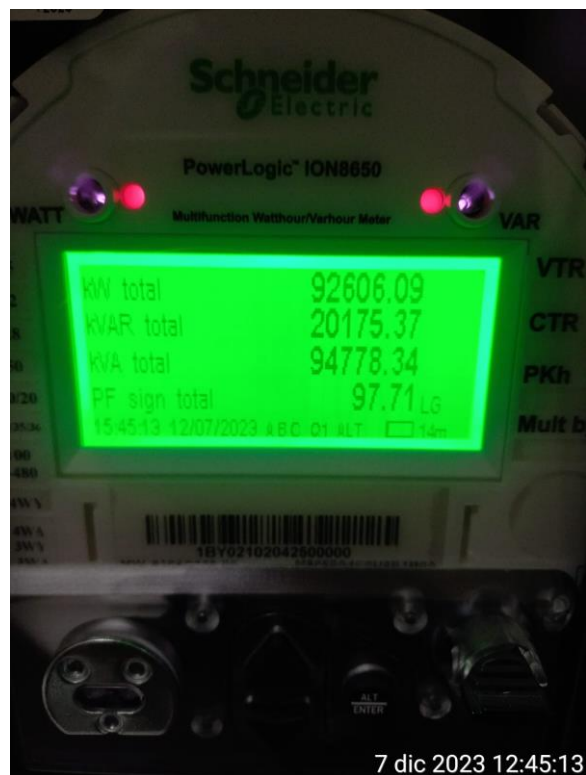

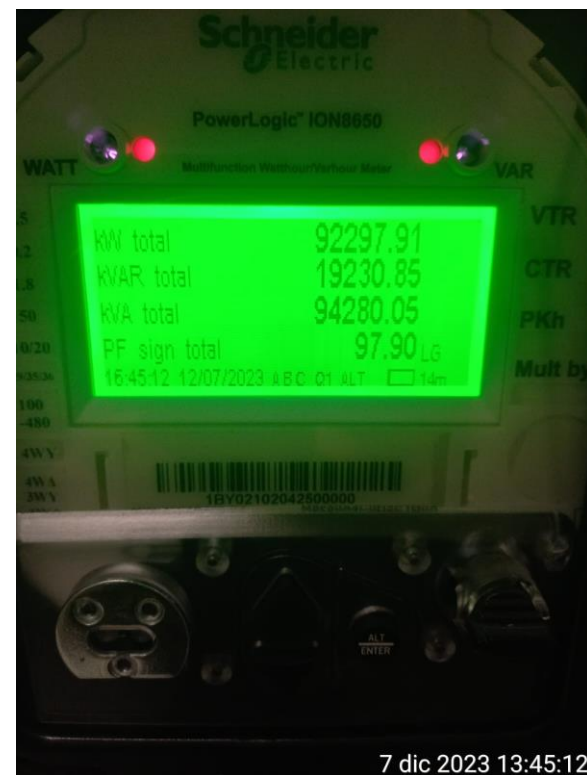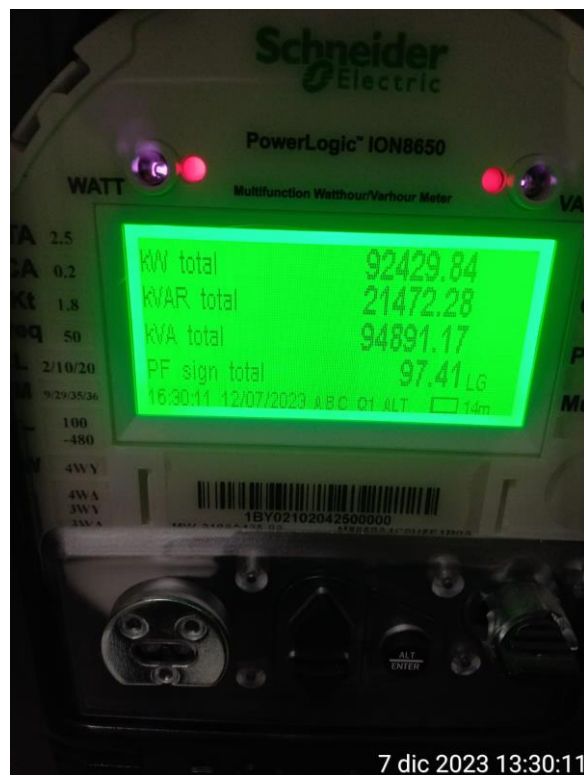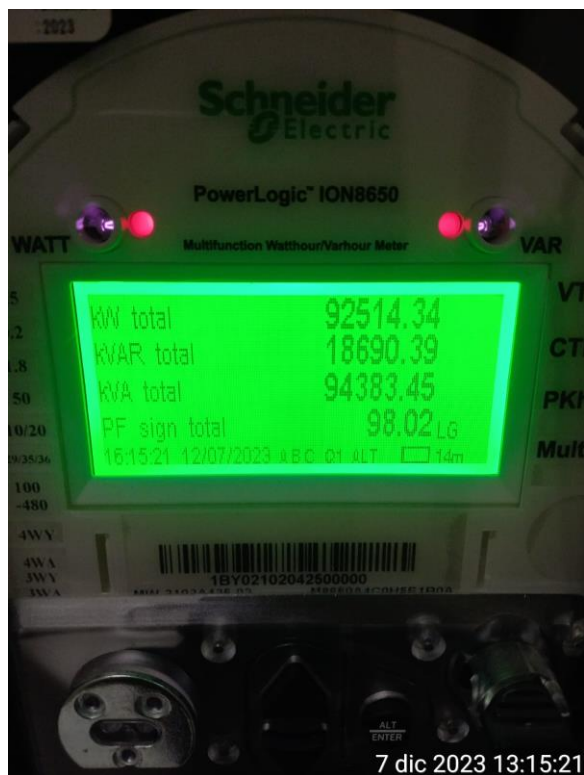

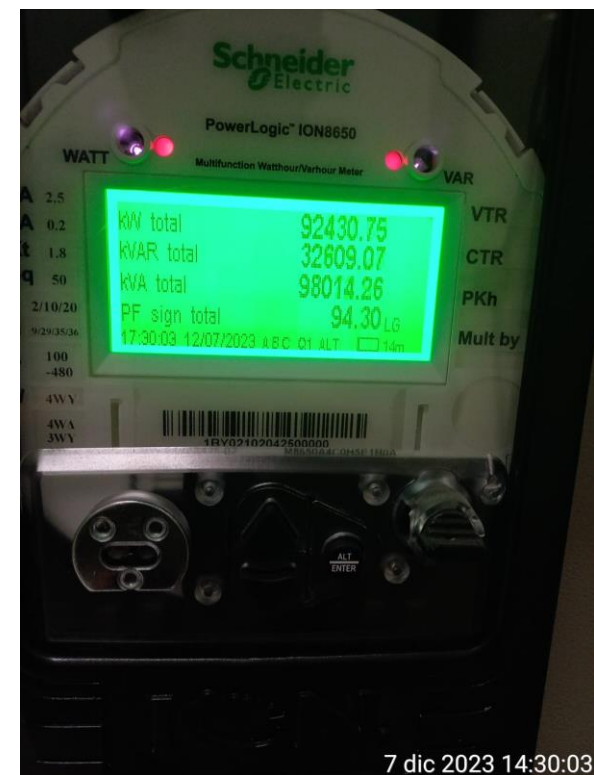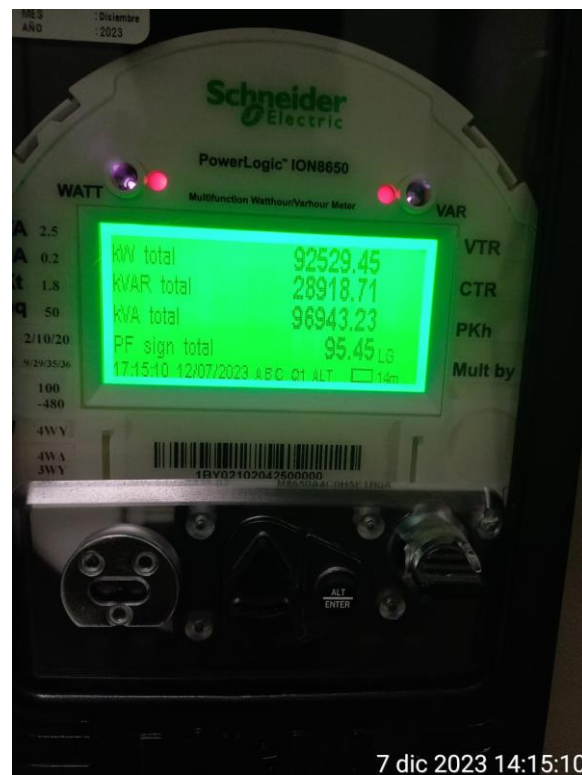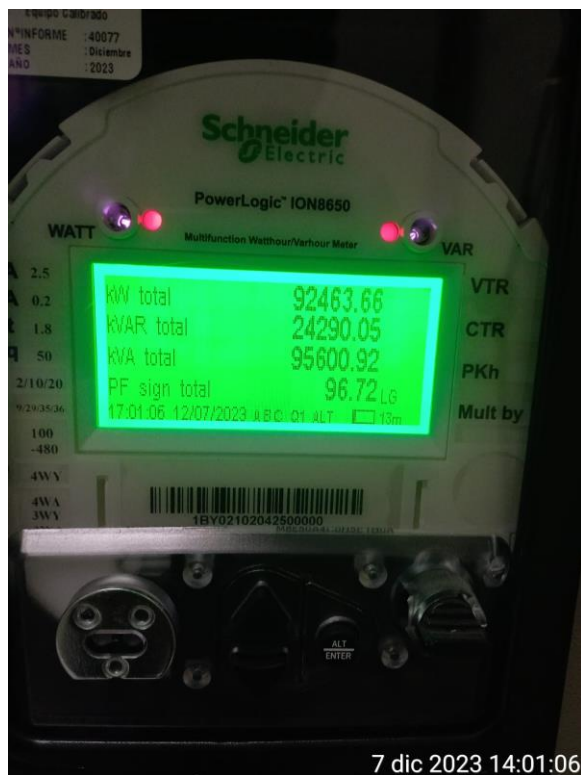

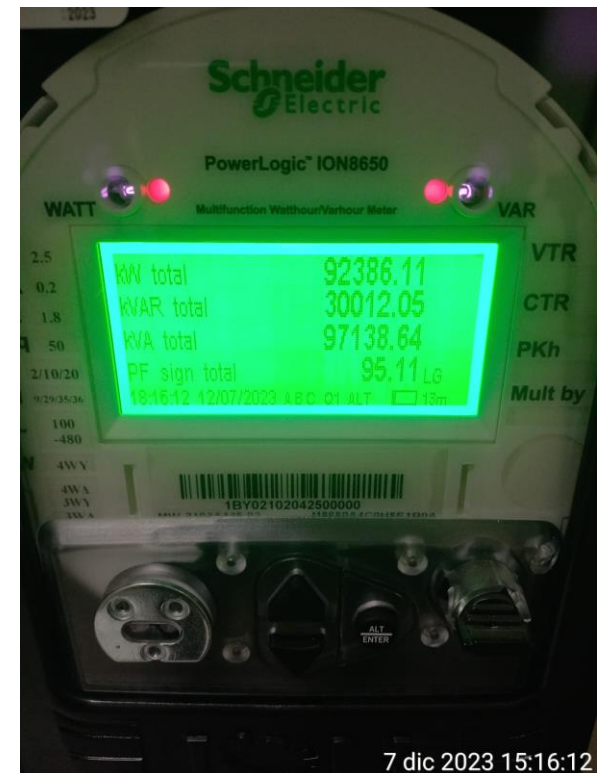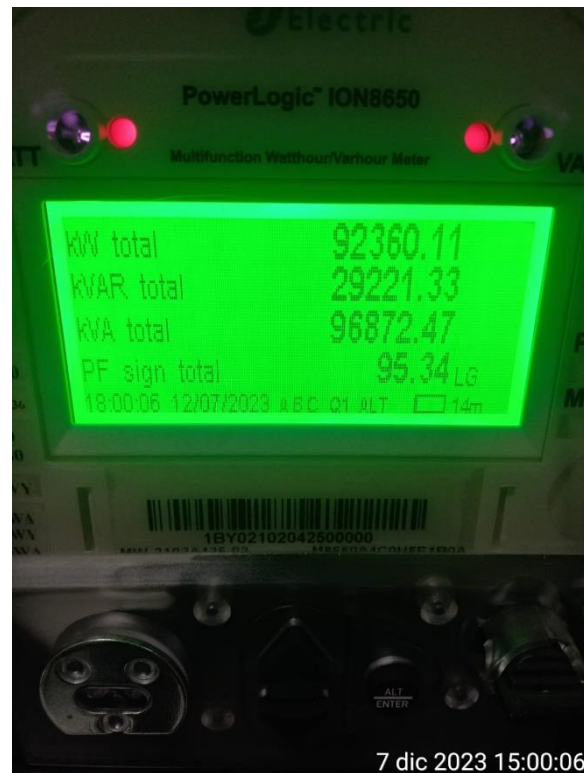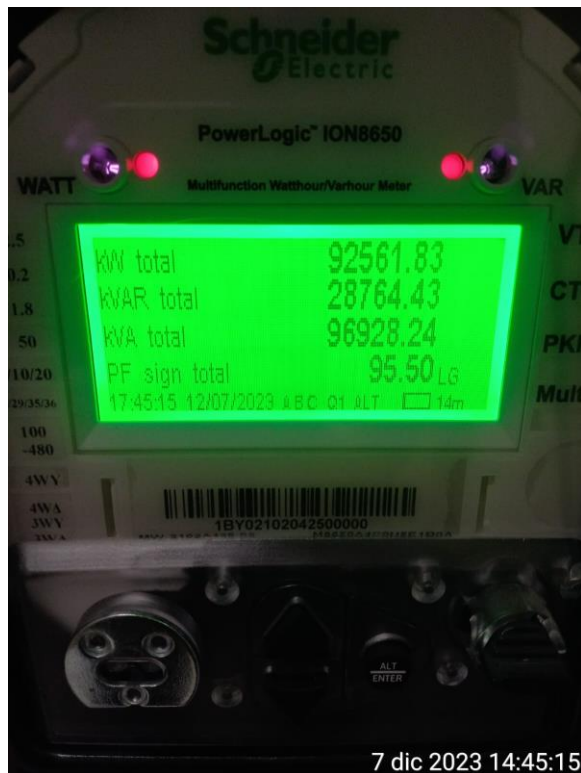

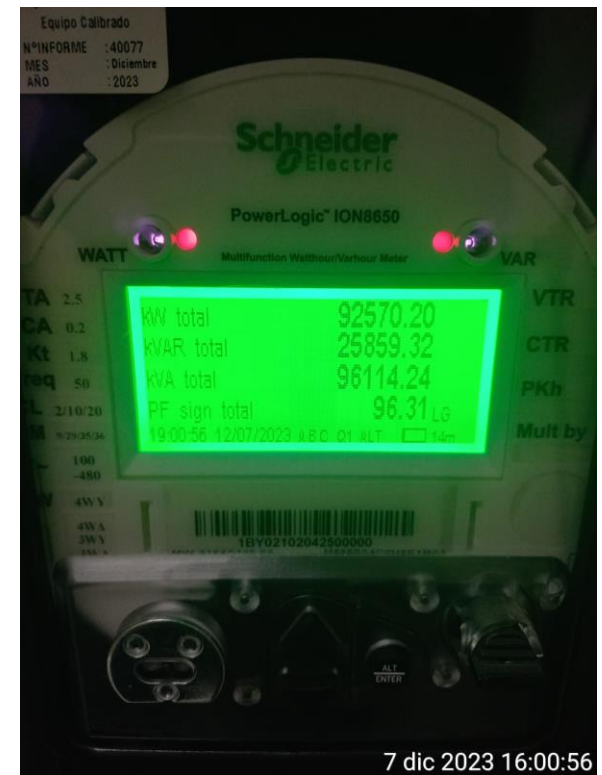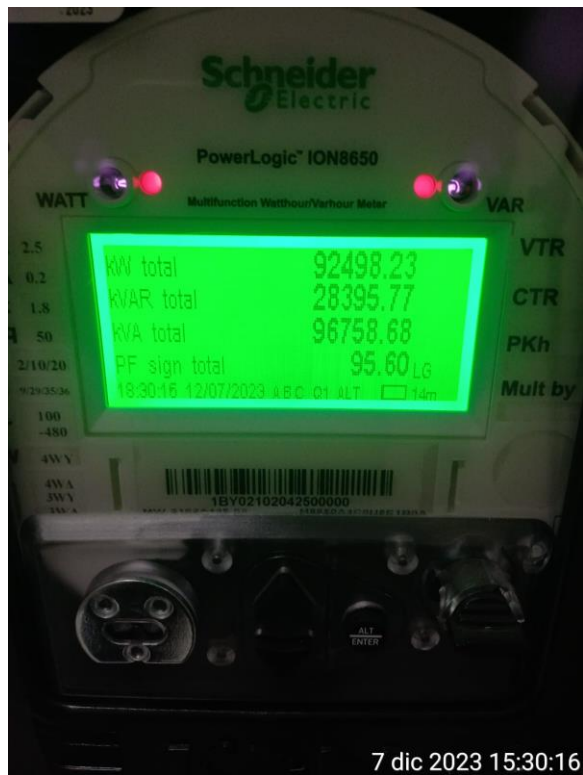

E.3 REGISTRO MEDIDOR CONECTADO A LOS BORNES DEL GENERADOR

Timestamp	Apparent Power Mean (kVA)	Current Avg Mean (A)	Frequency Mean (Hz)	Power Factor Lagging Mean (%)	Reactive Power Mean (kVar)	Real Power Mean (kW)	Voltage L-L Avg Mean (V)
12/7/2023 11:00:00 AM	96,329.05	4,607.44	49.96	97.38	-21,860.34	-93,805.79	12,073.05
12/7/2023 11:15:00 AM	96,573.38	4,618.83	49.93	97.13	-22,902.27	-93,803.15	12,073.78
12/7/2023 11:30:00 AM	96,378.12	4,609.61	49.97	97.32	-22,128.66	-93,794.34	12,073.48
12/7/2023 11:45:00 AM	96,468.40	4,613.61	49.96	97.22	-22,552.71	-93,788.52	12,074.30
12/7/2023 12:00:00 PM	96,590.52	4,619.79	49.98	97.10	-23,070.73	-93,786.70	12,073.46
12/7/2023 12:15:00 PM	96,605.20	4,620.38	50.04	97.07	-23,183.49	-93,775.89	12,073.75
12/7/2023 12:30:00 PM	96,909.64	4,634.53	50.01	96.76	-24,418.47	-93,770.62	12,074.87
12/7/2023 12:45:00 PM	96,952.06	4,636.73	50.07	96.71	-24,628.31	-93,759.02	12,074.39
12/7/2023 1:00:00 PM	97,215.99	4,649.36	50.06	96.45	-25,659.13	-93,760.45	12,074.41
12/7/2023 1:15:00 PM	97,266.77	4,651.83	50.08	96.39	-25,851.68	-93,757.69	12,074.34
12/7/2023 1:30:00 PM	97,521.59	4,663.68	50.07	96.14	-26,803.40	-93,758.99	12,075.20
12/7/2023 1:45:00 PM	97,933.03	4,683.62	50.04	95.73	-28,284.48	-93,752.37	12,074.48
12/7/2023 2:00:00 PM	98,252.86	4,698.75	50.03	95.42	-29,359.10	-93,752.21	12,074.92
12/7/2023 2:15:00 PM	100,302.55	4,796.79	50.00	93.46	-35,635.84	-93,742.25	12,074.78
12/7/2023 2:30:00 PM	100,639.70	4,812.73	50.02	93.14	-36,620.10	-93,731.28	12,075.21
12/7/2023 2:45:00 PM	102,318.55	4,892.87	50.00	91.60	-41,026.91	-93,722.84	12,075.60
12/7/2023 3:00:00 PM	100,890.39	4,824.41	49.99	92.90	-37,321.91	-93,724.77	12,076.03
12/7/2023 3:15:00 PM	100,779.48	4,819.02	49.97	93.00	-37,013.08	-93,726.90	12,076.29
12/7/2023 3:30:00 PM	100,868.30	4,823.22	49.95	92.93	-37,248.40	-93,730.49	12,076.37
12/7/2023 3:45:00 PM	101,292.89	4,843.27	49.93	92.53	-38,393.84	-93,726.13	12,077.01
12/7/2023 4:00:00 PM	100,665.91	4,813.44	49.98	93.11	-36,714.20	-93,724.09	12,076.66
PROMEDIO	98,512.11	4,711.14	50.00	95.21	-29,556.05	-93,756.88	12,074.87

E.4 CÁLCULO DE DESVIACIONES PORCENTUALES DE DATOS REGISTRADOS DEL MEDIDOR CONECTADO A LOS BORNES DEL GENERADOR

Timestamp	Porcentaje de desviación del factor de potencia durante la prueba con respecto a 0.95	Power Factor Lagging Mean (%)	Porcentaje de desviación de la potencia bruta máxima medida durante la prueba con respecto al valor promedio obtenido de la corrida de datos	Real Power Mean (kW)
12/7/2023 11:00:00 AM	-2.51%	97.38	-0.052%	-93,805.79
12/7/2023 11:15:00 AM	-2.25%	97.13	-0.049%	-93,803.15
12/7/2023 11:30:00 AM	-2.44%	97.32	-0.040%	-93,794.34
12/7/2023 11:45:00 AM	-2.34%	97.22	-0.034%	-93,788.52
12/7/2023 12:00:00 PM	-2.21%	97.10	-0.032%	-93,786.70
12/7/2023 12:15:00 PM	-2.18%	97.07	-0.020%	-93,775.89
12/7/2023 12:30:00 PM	-1.86%	96.76	-0.015%	-93,770.62
12/7/2023 12:45:00 PM	-1.80%	96.71	-0.002%	-93,759.02
12/7/2023 1:00:00 PM	-1.52%	96.45	-0.004%	-93,760.45
12/7/2023 1:15:00 PM	-1.47%	96.39	-0.001%	-93,757.69
12/7/2023 1:30:00 PM	-1.20%	96.14	-0.002%	-93,758.99
12/7/2023 1:45:00 PM	-0.77%	95.73	0.005%	-93,752.37
12/7/2023 2:00:00 PM	-0.44%	95.42	0.005%	-93,752.21
12/7/2023 2:15:00 PM	1.62%	93.46	0.016%	-93,742.25
12/7/2023 2:30:00 PM	1.96%	93.14	0.027%	-93,731.28
12/7/2023 2:45:00 PM	3.58%	91.60	0.036%	-93,722.84
12/7/2023 3:00:00 PM	2.21%	92.90	0.034%	-93,724.77
12/7/2023 3:15:00 PM	2.10%	93.00	0.032%	-93,726.90
12/7/2023 3:30:00 PM	2.18%	92.93	0.028%	-93,730.49
12/7/2023 3:45:00 PM	2.60%	92.53	0.033%	-93,726.13
12/7/2023 4:00:00 PM	1.99%	93.11	0.035%	-93,724.09
PROMEDIO	NO APLICA	95.21	NO APLICA	-93,756.88

E.5 RESPALDO FOTOGRÁFICO MEDICIONES DE POTENCIA CONECTADO A LOS BORNES DEL GENERADOR
















	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

ANEXO F (REGISTRO DE MEDICIONES DE LA UNIDAD DURANTE LA PRUEBA)

49

Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA SPA, RUT: 76.696.552-0, Dirección: Errázuriz #1178, Oficina N° 75, Valparaíso, E-mail: PATRICIO.FEBRE@IMEE.CL, Contacto: +56-9-93279529, Sitio Web: WWW.IMEE.CL.

F.1 RESGISTRO DE MEDICIONES DE LA UNIDAD 2 DURANTE LA PRUEBA

DESVIACION PORCENTUAL DEL VALOR PROMEDIO CON RESPECTO A VALOR DE DISEÑO		1,11%	-3.22%	-0.09%
PROMEDIO		707.08	15.48	500.43
Fecha	Hora	Presión de Pique [m.c.a]	Caudal Neto m3/sg	Velocidad de rotación turbogenerador [rpm]
12/7/2023	11:00:00	707.36	15.82	500.29
12/7/2023	11:00:02	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	11:00:04	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	11:00:06	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	11:00:08	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	11:00:10	707.06	15.95	500.00
12/7/2023	11:00:12	707.36	15.25	500.00
12/7/2023	11:00:14	707.36	15.28	500.00
12/7/2023	11:00:16	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	11:00:18	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	11:00:20	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	11:00:22	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	11:00:24	707.36	15.59	500.29
12/7/2023	11:00:26	707.36	15.39	500.29
12/7/2023	11:00:28	707.36	14.92	499.71
12/7/2023	11:00:30	707.36	15.98	499.71
12/7/2023	11:00:32	707.36	15.85	499.42
12/7/2023	11:00:34	707.06	15.61	499.42
12/7/2023	11:00:36	707.36	15.48	499.42
12/7/2023	11:00:38	707.06	15.64	499.42
12/7/2023	11:00:40	707.06	16.17	499.42
12/7/2023	11:00:42	707.36	15.54	499.71
12/7/2023	11:00:44	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	11:00:46	707.36	15.02	499.71
12/7/2023	11:00:48	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	11:00:50	707.06	15.10	499.71
12/7/2023	11:00:52	707.06	15.00	499.71
12/7/2023	11:00:54	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	11:00:56	707.36	15.51	499.71

12/7/2023	11:00:58	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	11:01:00	707.06	15.89	499.71
12/7/2023	11:01:02	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	11:01:04	707.36	14.48	500.00
12/7/2023	11:01:06	707.36	15.96	500.00
12/7/2023	11:01:08	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	11:01:10	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	11:01:12	707.36	15.17	500.00
12/7/2023	11:01:14	707.36	15.30	500.00
12/7/2023	11:01:16	707.36	15.43	500.00
12/7/2023	11:01:18	707.36	15.68	500.00
12/7/2023	11:01:20	707.36	15.54	500.00
12/7/2023	11:01:22	707.36	15.65	500.00
12/7/2023	11:01:24	707.36	14.84	500.29
12/7/2023	11:01:26	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	11:01:28	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	11:01:30	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	11:01:32	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	11:01:34	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	11:01:36	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	11:01:38	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	11:01:40	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	11:01:42	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	11:01:44	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	11:01:46	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	11:01:48	707.36	15.61	499.71
12/7/2023	11:01:50	707.36	15.80	499.71
12/7/2023	11:01:52	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	11:01:54	707.36	16.01	500.00
12/7/2023	11:01:56	707.36	15.01	500.29
12/7/2023	11:01:58	707.36	15.67	500.29
12/7/2023	11:02:00	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	11:02:02	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	11:02:04	707.36	16.05	500.29
12/7/2023	11:02:06	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	11:02:08	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	11:02:10	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	11:02:12	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:02:14	707.36	15.30	499.71
12/7/2023	11:02:16	707.06	15.02	499.71

12/7/2023	11:02:18	707.36	15.89	499.71
12/7/2023	11:02:20	707.06	16.38	499.71
12/7/2023	11:02:22	707.36	16.03	499.71
12/7/2023	11:02:24	707.36	16.09	499.71
12/7/2023	11:02:26	707.36	15.75	499.71
12/7/2023	11:02:28	707.06	14.53	499.71
12/7/2023	11:02:30	707.36	15.63	499.71
12/7/2023	11:02:32	707.36	15.80	499.71
12/7/2023	11:02:34	707.36	15.88	500.29
12/7/2023	11:02:36	707.06	14.53	500.29
12/7/2023	11:02:38	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	11:02:40	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	11:02:42	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	11:02:44	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	11:02:46	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	11:02:48	707.36	15.63	500.29
12/7/2023	11:02:50	707.06	15.96	500.29
12/7/2023	11:02:52	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	11:02:54	707.36	15.38	500.29
12/7/2023	11:02:56	707.36	15.23	500.29
12/7/2023	11:02:58	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	11:03:00	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	11:03:02	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	11:03:04	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	11:03:06	707.06	15.00	499.71
12/7/2023	11:03:08	707.06	15.65	499.42
12/7/2023	11:03:10	707.06	15.63	499.42
12/7/2023	11:03:12	707.06	15.73	499.42
12/7/2023	11:03:14	707.36	15.67	499.13
12/7/2023	11:03:16	707.36	14.80	499.13
12/7/2023	11:03:18	707.06	15.25	499.13
12/7/2023	11:03:20	707.06	15.99	499.13
12/7/2023	11:03:22	707.06	15.26	499.13
12/7/2023	11:03:24	707.06	15.31	499.13
12/7/2023	11:03:26	707.36	15.25	499.13
12/7/2023	11:03:28	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	11:03:30	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	11:03:32	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	11:03:34	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	11:03:36	707.36	14.90	499.71

12/7/2023	11:03:38	707.36	15.89	499.71
12/7/2023	11:03:40	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:03:42	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	11:03:44	707.36	15.79	500.00
12/7/2023	11:03:46	707.36	15.63	500.00
12/7/2023	11:03:48	707.36	16.08	500.00
12/7/2023	11:03:50	707.36	16.10	500.00
12/7/2023	11:03:52	707.36	15.38	500.00
12/7/2023	11:03:54	707.36	15.18	499.71
12/7/2023	11:03:56	707.06	15.91	499.71
12/7/2023	11:03:58	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	11:04:00	707.06	15.23	499.42
12/7/2023	11:04:02	707.36	15.36	499.42
12/7/2023	11:04:04	707.36	15.44	499.42
12/7/2023	11:04:06	707.36	15.00	499.42
12/7/2023	11:04:08	707.06	15.30	499.71
12/7/2023	11:04:10	707.36	14.81	499.71
12/7/2023	11:04:12	707.36	15.68	499.71
12/7/2023	11:04:14	707.36	16.04	499.71
12/7/2023	11:04:16	707.06	15.77	499.71
12/7/2023	11:04:18	707.06	16.41	500.00
12/7/2023	11:04:20	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	11:04:22	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	11:04:24	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	11:04:26	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	11:04:28	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	11:04:30	707.06	15.00	499.42
12/7/2023	11:04:32	707.06	15.48	499.42
12/7/2023	11:04:34	707.36	15.64	500.00
12/7/2023	11:04:36	707.06	16.19	500.00
12/7/2023	11:04:38	707.06	14.90	500.00
12/7/2023	11:04:40	707.06	14.55	500.00
12/7/2023	11:04:42	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	11:04:44	707.36	16.03	499.13
12/7/2023	11:04:46	707.06	15.82	499.13
12/7/2023	11:04:48	707.06	15.98	499.13
12/7/2023	11:04:50	707.06	15.70	499.13
12/7/2023	11:04:52	707.06	15.68	499.13
12/7/2023	11:04:54	707.06	15.78	499.71
12/7/2023	11:04:56	707.06	15.39	499.71

12/7/2023	11:04:58	707.36	15.31	499.71
12/7/2023	11:05:00	707.36	15.27	499.71
12/7/2023	11:05:02	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	11:05:04	707.06	15.39	499.42
12/7/2023	11:05:06	707.36	15.58	499.42
12/7/2023	11:05:08	707.06	16.09	499.42
12/7/2023	11:05:10	707.06	15.93	499.42
12/7/2023	11:05:12	707.06	15.22	499.42
12/7/2023	11:05:14	707.06	15.39	499.42
12/7/2023	11:05:16	707.06	15.00	499.71
12/7/2023	11:05:18	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	11:05:20	707.06	16.10	499.71
12/7/2023	11:05:22	707.06	15.00	499.71
12/7/2023	11:05:24	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	11:05:26	707.36	15.52	499.71
12/7/2023	11:05:28	707.36	15.63	499.71
12/7/2023	11:05:30	707.06	16.16	499.71
12/7/2023	11:05:32	707.06	15.18	499.71
12/7/2023	11:05:34	707.06	14.70	499.42
12/7/2023	11:05:36	707.06	16.09	499.42
12/7/2023	11:05:38	707.06	15.18	499.42
12/7/2023	11:05:40	707.06	15.63	499.42
12/7/2023	11:05:42	707.06	15.83	499.42
12/7/2023	11:05:44	707.36	14.92	499.42
12/7/2023	11:05:46	707.36	14.99	499.42
12/7/2023	11:05:48	707.06	16.43	499.42
12/7/2023	11:05:50	707.06	15.98	499.42
12/7/2023	11:05:52	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	11:05:54	707.06	15.22	499.71
12/7/2023	11:05:56	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	11:05:58	707.36	16.24	500.00
12/7/2023	11:06:00	707.36	15.64	500.00
12/7/2023	11:06:02	707.06	14.99	499.42
12/7/2023	11:06:04	707.06	15.83	499.42
12/7/2023	11:06:06	707.06	15.93	499.13
12/7/2023	11:06:08	707.36	15.47	499.13
12/7/2023	11:06:10	707.06	15.53	498.84
12/7/2023	11:06:12	707.06	15.88	499.13
12/7/2023	11:06:14	707.06	15.64	499.42
12/7/2023	11:06:16	707.36	15.63	499.42

12/7/2023	11:06:18	707.06	16.40	499.42
12/7/2023	11:06:20	707.06	15.70	499.42
12/7/2023	11:06:22	707.36	15.26	499.42
12/7/2023	11:06:24	707.06	15.44	499.42
12/7/2023	11:06:26	707.06	15.48	499.42
12/7/2023	11:06:28	707.06	15.70	499.42
12/7/2023	11:06:30	707.06	15.94	499.42
12/7/2023	11:06:32	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	11:06:34	707.36	15.56	500.00
12/7/2023	11:06:36	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	11:06:38	707.36	15.26	500.29
12/7/2023	11:06:40	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	11:06:42	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	11:06:44	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	11:06:46	707.36	15.57	500.00
12/7/2023	11:06:48	707.36	15.31	499.71
12/7/2023	11:06:50	707.06	15.17	499.71
12/7/2023	11:06:52	707.36	15.52	499.71
12/7/2023	11:06:54	707.36	15.41	499.71
12/7/2023	11:06:56	707.36	15.77	499.71
12/7/2023	11:06:58	707.06	15.91	499.71
12/7/2023	11:07:00	707.36	16.01	499.71
12/7/2023	11:07:02	707.36	15.13	499.71
12/7/2023	11:07:04	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	11:07:06	707.06	15.95	499.71
12/7/2023	11:07:08	707.06	15.28	499.42
12/7/2023	11:07:10	707.06	16.01	499.42
12/7/2023	11:07:12	707.06	15.61	499.42
12/7/2023	11:07:14	707.06	15.70	499.42
12/7/2023	11:07:16	707.06	15.72	499.42
12/7/2023	11:07:18	707.06	15.35	499.71
12/7/2023	11:07:20	707.36	15.09	499.71
12/7/2023	11:07:22	707.36	15.28	499.71
12/7/2023	11:07:24	707.06	15.70	499.42
12/7/2023	11:07:26	707.06	15.83	499.42
12/7/2023	11:07:28	707.36	15.56	499.42
12/7/2023	11:07:30	707.36	15.78	499.42
12/7/2023	11:07:32	707.36	15.59	499.42
12/7/2023	11:07:34	707.36	15.28	499.42
12/7/2023	11:07:36	707.36	15.73	499.42

12/7/2023	11:07:38	707.06	15.61	499.42
12/7/2023	11:07:40	707.06	15.63	499.42
12/7/2023	11:07:42	707.06	15.16	499.42
12/7/2023	11:07:44	707.36	15.23	499.42
12/7/2023	11:07:46	707.36	14.78	499.42
12/7/2023	11:07:48	707.36	15.20	499.42
12/7/2023	11:07:50	707.36	15.38	499.42
12/7/2023	11:07:52	707.36	15.77	499.71
12/7/2023	11:07:54	707.36	15.58	499.71
12/7/2023	11:07:56	707.36	15.07	499.71
12/7/2023	11:07:58	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	11:08:00	707.06	14.43	499.71
12/7/2023	11:08:02	707.06	15.99	499.71
12/7/2023	11:08:04	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	11:08:06	707.06	15.73	499.42
12/7/2023	11:08:08	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	11:08:10	707.06	14.84	499.42
12/7/2023	11:08:12	707.06	15.23	499.42
12/7/2023	11:08:14	707.06	15.35	499.42
12/7/2023	11:08:16	707.36	15.99	499.42
12/7/2023	11:08:18	707.06	16.14	499.42
12/7/2023	11:08:20	707.06	15.96	499.42
12/7/2023	11:08:22	707.06	15.28	499.42
12/7/2023	11:08:24	707.36	14.63	499.42
12/7/2023	11:08:26	707.06	15.72	499.42
12/7/2023	11:08:28	707.36	15.64	499.42
12/7/2023	11:08:30	707.36	15.58	500.00
12/7/2023	11:08:32	707.36	15.57	500.00
12/7/2023	11:08:34	707.36	15.46	500.00
12/7/2023	11:08:36	707.36	15.49	499.42
12/7/2023	11:08:38	707.06	15.99	499.13
12/7/2023	11:08:40	707.06	15.70	499.13
12/7/2023	11:08:42	707.36	15.59	499.13
12/7/2023	11:08:44	707.06	15.41	499.13
12/7/2023	11:08:46	707.06	15.43	499.13
12/7/2023	11:08:48	707.06	16.72	498.84
12/7/2023	11:08:50	707.06	15.94	499.42
12/7/2023	11:08:52	707.36	15.58	499.42
12/7/2023	11:08:54	707.06	15.16	499.42
12/7/2023	11:08:56	707.06	15.04	498.55

12/7/2023	11:08:58	707.06	15.89	498.55
12/7/2023	11:09:00	707.06	15.51	499.42
12/7/2023	11:09:02	707.06	16.35	499.42
12/7/2023	11:09:04	707.06	15.21	499.42
12/7/2023	11:09:06	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	11:09:08	707.36	15.11	499.71
12/7/2023	11:09:10	707.06	15.48	499.71
12/7/2023	11:09:12	707.06	15.51	499.13
12/7/2023	11:09:14	707.06	15.43	499.13
12/7/2023	11:09:16	707.06	15.38	499.13
12/7/2023	11:09:18	707.06	14.79	499.13
12/7/2023	11:09:20	707.06	15.53	499.13
12/7/2023	11:09:22	707.36	15.63	499.42
12/7/2023	11:09:24	707.36	14.69	499.42
12/7/2023	11:09:26	707.06	15.47	499.42
12/7/2023	11:09:28	707.06	15.85	499.42
12/7/2023	11:09:30	707.06	15.16	499.42
12/7/2023	11:09:32	707.06	15.59	498.55
12/7/2023	11:09:34	707.06	15.88	498.55
12/7/2023	11:09:36	707.36	15.30	498.55
12/7/2023	11:09:38	707.06	15.67	498.55
12/7/2023	11:09:40	707.06	15.88	499.42
12/7/2023	11:09:42	707.06	15.58	499.42
12/7/2023	11:09:44	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	11:09:46	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	11:09:48	707.36	16.03	499.71
12/7/2023	11:09:50	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	11:09:52	707.36	15.17	499.13
12/7/2023	11:09:54	707.06	15.20	499.13
12/7/2023	11:09:56	707.06	15.44	498.55
12/7/2023	11:09:58	707.06	15.53	498.55
12/7/2023	11:10:00	707.06	15.99	498.55
12/7/2023	11:10:02	707.06	15.94	499.13
12/7/2023	11:10:04	707.06	16.11	499.13
12/7/2023	11:10:06	707.06	14.60	499.13
12/7/2023	11:10:08	707.06	16.47	499.42
12/7/2023	11:10:10	707.06	15.64	499.42
12/7/2023	11:10:12	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	11:10:14	707.36	15.38	499.42
12/7/2023	11:10:16	707.36	15.57	499.42

12/7/2023	11:10:18	707.36	15.82	499.71
12/7/2023	11:10:20	707.06	15.23	499.71
12/7/2023	11:10:22	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	11:10:24	707.06	15.98	499.71
12/7/2023	11:10:26	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	11:10:28	707.06	15.83	499.71
12/7/2023	11:10:30	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	11:10:32	707.36	15.39	499.71
12/7/2023	11:10:34	707.06	15.02	499.71
12/7/2023	11:10:36	707.06	15.22	499.71
12/7/2023	11:10:38	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	11:10:40	707.36	15.64	499.71
12/7/2023	11:10:42	707.36	15.46	499.71
12/7/2023	11:10:44	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	11:10:46	707.06	15.74	499.71
12/7/2023	11:10:48	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	11:10:50	707.06	15.09	499.71
12/7/2023	11:10:52	707.06	15.18	499.71
12/7/2023	11:10:54	707.36	16.47	499.42
12/7/2023	11:10:56	707.06	15.54	499.42
12/7/2023	11:10:58	707.36	15.61	499.42
12/7/2023	11:11:00	707.06	15.15	499.42
12/7/2023	11:11:02	707.06	15.48	499.42
12/7/2023	11:11:04	707.06	15.83	499.42
12/7/2023	11:11:06	707.06	15.91	499.42
12/7/2023	11:11:08	707.36	15.54	499.42
12/7/2023	11:11:10	707.36	14.91	499.42
12/7/2023	11:11:12	707.36	16.11	499.42
12/7/2023	11:11:14	707.36	16.42	499.42
12/7/2023	11:11:16	707.36	15.04	498.55
12/7/2023	11:11:18	707.36	15.27	498.55
12/7/2023	11:11:20	707.36	15.36	498.55
12/7/2023	11:11:22	707.06	15.51	498.55
12/7/2023	11:11:24	707.06	15.85	498.55
12/7/2023	11:11:26	707.36	15.42	498.55
12/7/2023	11:11:28	707.36	16.03	499.42
12/7/2023	11:11:30	707.36	15.82	499.42
12/7/2023	11:11:32	707.36	15.82	499.71
12/7/2023	11:11:34	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	11:11:36	707.36	15.16	499.71

12/7/2023	11:11:38	707.06	14.99	499.71
12/7/2023	11:11:40	707.06	14.99	499.71
12/7/2023	11:11:42	707.06	14.89	500.00
12/7/2023	11:11:44	707.06	14.73	500.00
12/7/2023	11:11:46	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	11:11:48	707.36	15.80	500.00
12/7/2023	11:11:50	707.36	15.23	500.00
12/7/2023	11:11:52	707.36	15.32	500.00
12/7/2023	11:11:54	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	11:11:56	707.06	15.41	499.42
12/7/2023	11:11:58	707.06	15.64	499.42
12/7/2023	11:12:00	707.36	15.13	499.13
12/7/2023	11:12:02	707.36	16.06	499.13
12/7/2023	11:12:04	707.36	15.43	499.71
12/7/2023	11:12:06	707.36	15.43	499.71
12/7/2023	11:12:08	707.36	15.98	500.00
12/7/2023	11:12:10	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	11:12:12	707.36	15.79	500.00
12/7/2023	11:12:14	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	11:12:16	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	11:12:18	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	11:12:20	707.06	15.83	499.71
12/7/2023	11:12:22	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	11:12:24	707.36	15.84	499.71
12/7/2023	11:12:26	707.36	15.47	499.71
12/7/2023	11:12:28	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	11:12:30	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	11:12:32	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	11:12:34	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	11:12:36	707.36	15.20	500.29
12/7/2023	11:12:38	707.36	15.35	500.29
12/7/2023	11:12:40	707.36	15.36	500.29
12/7/2023	11:12:42	707.06	16.51	500.29
12/7/2023	11:12:44	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	11:12:46	707.06	14.81	500.58
12/7/2023	11:12:48	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	11:12:50	707.06	15.95	500.58
12/7/2023	11:12:52	707.06	15.28	500.58
12/7/2023	11:12:54	707.06	15.11	500.58
12/7/2023	11:12:56	707.06	15.96	500.29

12/7/2023	11:12:58	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	11:13:00	707.06	16.38	500.00
12/7/2023	11:13:02	707.06	15.36	499.71
12/7/2023	11:13:04	707.36	15.52	499.71
12/7/2023	11:13:06	707.36	15.35	499.71
12/7/2023	11:13:08	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	11:13:10	707.36	15.64	500.00
12/7/2023	11:13:12	707.36	15.90	500.00
12/7/2023	11:13:14	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	11:13:16	707.36	15.31	500.00
12/7/2023	11:13:18	707.36	15.52	500.00
12/7/2023	11:13:20	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	11:13:22	707.36	14.86	500.58
12/7/2023	11:13:24	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	11:13:26	707.06	15.59	501.45
12/7/2023	11:13:28	707.06	15.78	501.45
12/7/2023	11:13:30	707.06	15.72	501.45
12/7/2023	11:13:32	707.36	15.04	500.87
12/7/2023	11:13:34	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	11:13:36	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	11:13:38	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	11:13:40	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	11:13:42	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	11:13:44	707.06	14.68	500.58
12/7/2023	11:13:46	707.36	15.53	500.87
12/7/2023	11:13:48	707.36	15.28	500.87
12/7/2023	11:13:50	707.36	15.64	500.87
12/7/2023	11:13:52	707.36	16.06	500.87
12/7/2023	11:13:54	707.36	15.82	500.87
12/7/2023	11:13:56	707.36	15.63	500.58
12/7/2023	11:13:58	707.36	15.30	500.58
12/7/2023	11:14:00	707.36	14.73	500.58
12/7/2023	11:14:02	707.36	15.70	501.16
12/7/2023	11:14:04	707.36	15.67	501.16
12/7/2023	11:14:06	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	11:14:08	707.06	14.79	501.16
12/7/2023	11:14:10	707.36	15.38	501.16
12/7/2023	11:14:12	707.36	15.46	501.16
12/7/2023	11:14:14	707.36	15.77	500.87
12/7/2023	11:14:16	707.36	15.21	500.87

12/7/2023	11:14:18	707.36	15.64	500.87
12/7/2023	11:14:20	707.36	15.28	500.58
12/7/2023	11:14:22	707.06	16.22	500.58
12/7/2023	11:14:24	707.06	14.55	500.29
12/7/2023	11:14:26	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	11:14:28	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	11:14:30	707.36	14.86	500.29
12/7/2023	11:14:32	707.06	16.36	500.29
12/7/2023	11:14:34	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	11:14:36	707.36	15.96	500.29
12/7/2023	11:14:38	707.36	15.52	500.29
12/7/2023	11:14:40	707.36	15.69	500.29
12/7/2023	11:14:42	707.36	15.73	500.29
12/7/2023	11:14:44	707.36	15.65	500.29
12/7/2023	11:14:46	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	11:14:48	707.06	16.00	500.00
12/7/2023	11:14:50	707.06	15.01	500.00
12/7/2023	11:14:52	707.36	15.49	500.00
12/7/2023	11:14:54	707.36	15.64	500.00
12/7/2023	11:14:56	707.36	15.46	500.00
12/7/2023	11:14:58	707.36	14.50	500.00
12/7/2023	11:15:00	707.36	15.53	500.00
12/7/2023	11:15:02	707.36	15.35	500.00
12/7/2023	11:15:04	707.36	15.26	500.00
12/7/2023	11:15:06	707.36	16.16	500.00
12/7/2023	11:15:08	707.36	15.85	500.29
12/7/2023	11:15:10	707.36	15.78	500.29
12/7/2023	11:15:12	707.36	15.18	500.29
12/7/2023	11:15:14	707.36	15.33	500.00
12/7/2023	11:15:16	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	11:15:18	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	11:15:20	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	11:15:22	707.06	16.01	499.71
12/7/2023	11:15:24	707.36	15.04	499.71
12/7/2023	11:15:26	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	11:15:28	707.06	16.24	499.71
12/7/2023	11:15:30	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	11:15:32	707.36	15.65	500.29
12/7/2023	11:15:34	707.36	15.28	500.29
12/7/2023	11:15:36	707.36	16.03	500.29

12/7/2023	11:15:38	707.06	15.95	500.29
12/7/2023	11:15:40	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	11:15:42	707.36	15.59	500.29
12/7/2023	11:15:44	707.06	16.08	500.29
12/7/2023	11:15:46	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	11:15:48	707.06	15.95	500.29
12/7/2023	11:15:50	707.36	15.38	500.58
12/7/2023	11:15:52	707.36	15.41	500.58
12/7/2023	11:15:54	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	11:15:56	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	11:15:58	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	11:16:00	707.36	14.97	500.29
12/7/2023	11:16:02	707.36	15.53	500.00
12/7/2023	11:16:04	707.36	15.57	500.00
12/7/2023	11:16:06	707.36	15.53	500.00
12/7/2023	11:16:08	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	11:16:10	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	11:16:12	707.36	14.75	500.00
12/7/2023	11:16:14	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:16:16	707.36	15.30	500.29
12/7/2023	11:16:18	707.36	15.47	500.29
12/7/2023	11:16:20	707.36	15.52	500.00
12/7/2023	11:16:22	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	11:16:24	707.06	16.03	500.58
12/7/2023	11:16:26	707.06	15.05	500.58
12/7/2023	11:16:28	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	11:16:30	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	11:16:32	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	11:16:34	707.36	16.10	500.87
12/7/2023	11:16:36	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	11:16:38	707.06	16.19	500.58
12/7/2023	11:16:40	707.36	14.65	500.58
12/7/2023	11:16:42	707.36	16.51	500.29
12/7/2023	11:16:44	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	11:16:46	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	11:16:48	707.36	15.79	500.29
12/7/2023	11:16:50	707.36	16.01	500.29
12/7/2023	11:16:52	707.36	15.20	500.29
12/7/2023	11:16:54	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	11:16:56	707.06	15.23	500.29

12/7/2023	11:16:58	707.36	15.30	500.29
12/7/2023	11:17:00	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	11:17:02	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	11:17:04	707.36	15.46	500.29
12/7/2023	11:17:06	707.36	15.52	500.29
12/7/2023	11:17:08	707.36	15.58	500.29
12/7/2023	11:17:10	707.36	14.85	500.29
12/7/2023	11:17:12	707.06	16.11	500.29
12/7/2023	11:17:14	707.36	15.61	500.29
12/7/2023	11:17:16	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	11:17:18	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	11:17:20	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	11:17:22	707.36	15.74	500.00
12/7/2023	11:17:24	707.36	15.58	500.00
12/7/2023	11:17:26	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	11:17:28	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	11:17:30	707.06	16.14	500.29
12/7/2023	11:17:32	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	11:17:34	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	11:17:36	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	11:17:38	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	11:17:40	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	11:17:42	707.06	14.73	500.29
12/7/2023	11:17:44	707.06	16.17	500.29
12/7/2023	11:17:46	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	11:17:48	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	11:17:50	707.06	15.95	500.00
12/7/2023	11:17:52	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	11:17:54	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	11:17:56	707.36	14.63	500.58
12/7/2023	11:17:58	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	11:18:00	707.06	15.09	500.58
12/7/2023	11:18:02	707.36	15.72	500.58
12/7/2023	11:18:04	707.36	15.52	500.58
12/7/2023	11:18:06	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	11:18:08	707.36	15.68	500.58
12/7/2023	11:18:10	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	11:18:12	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	11:18:14	707.06	15.17	500.29
12/7/2023	11:18:16	707.06	14.64	500.29

12/7/2023	11:18:18	707.06	14.76	500.29
12/7/2023	11:18:20	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	11:18:22	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	11:18:24	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	11:18:26	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	11:18:28	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	11:18:30	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	11:18:32	707.06	14.74	500.00
12/7/2023	11:18:34	707.36	15.54	500.00
12/7/2023	11:18:36	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	11:18:38	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	11:18:40	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	11:18:42	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	11:18:44	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	11:18:46	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	11:18:48	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	11:18:50	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	11:18:52	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	11:18:54	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	11:18:56	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	11:18:58	707.06	16.11	500.29
12/7/2023	11:19:00	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	11:19:02	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	11:19:04	707.06	14.91	500.00
12/7/2023	11:19:06	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:19:08	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	11:19:10	707.06	14.70	500.00
12/7/2023	11:19:12	707.06	15.78	499.71
12/7/2023	11:19:14	707.06	16.15	499.71
12/7/2023	11:19:16	707.06	15.13	499.71
12/7/2023	11:19:18	707.06	14.66	499.71
12/7/2023	11:19:20	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	11:19:22	707.36	14.99	500.00
12/7/2023	11:19:24	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	11:19:26	707.36	15.09	500.29
12/7/2023	11:19:28	707.36	15.93	500.29
12/7/2023	11:19:30	707.06	16.10	500.58
12/7/2023	11:19:32	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	11:19:34	707.36	15.65	500.58
12/7/2023	11:19:36	707.36	15.00	500.00

12/7/2023	11:19:38	707.36	15.56	500.00
12/7/2023	11:19:40	707.36	15.52	499.71
12/7/2023	11:19:42	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	11:19:44	707.06	15.56	499.71
12/7/2023	11:19:46	707.36	15.58	499.71
12/7/2023	11:19:48	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	11:19:50	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	11:19:52	707.36	15.61	500.29
12/7/2023	11:19:54	707.06	16.22	500.29
12/7/2023	11:19:56	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	11:19:58	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	11:20:00	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	11:20:02	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	11:20:04	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	11:20:06	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	11:20:08	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	11:20:10	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	11:20:12	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	11:20:14	707.36	15.70	499.42
12/7/2023	11:20:16	707.06	15.84	499.42
12/7/2023	11:20:18	707.06	15.96	499.42
12/7/2023	11:20:20	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	11:20:22	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	11:20:24	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	11:20:26	707.06	14.92	500.29
12/7/2023	11:20:28	707.36	15.44	500.29
12/7/2023	11:20:30	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	11:20:32	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	11:20:34	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	11:20:36	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	11:20:38	707.06	15.48	499.71
12/7/2023	11:20:40	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	11:20:42	707.36	16.11	499.71
12/7/2023	11:20:44	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	11:20:46	707.06	16.14	500.29
12/7/2023	11:20:48	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	11:20:50	707.06	15.23	499.71
12/7/2023	11:20:52	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	11:20:54	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	11:20:56	707.06	16.36	499.71

12/7/2023	11:20:58	707.36	15.52	499.71
12/7/2023	11:21:00	707.36	15.47	499.71
12/7/2023	11:21:02	707.36	15.26	500.00
12/7/2023	11:21:04	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	11:21:06	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	11:21:08	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	11:21:10	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	11:21:12	707.36	16.27	500.00
12/7/2023	11:21:14	707.06	14.96	500.00
12/7/2023	11:21:16	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	11:21:18	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	11:21:20	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	11:21:22	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	11:21:24	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	11:21:26	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	11:21:28	707.06	14.52	499.71
12/7/2023	11:21:30	707.06	15.52	499.42
12/7/2023	11:21:32	707.36	15.21	499.42
12/7/2023	11:21:34	707.06	15.70	499.42
12/7/2023	11:21:36	707.36	15.30	499.71
12/7/2023	11:21:38	707.36	15.77	499.71
12/7/2023	11:21:40	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	11:21:42	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	11:21:44	707.06	14.59	500.29
12/7/2023	11:21:46	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	11:21:48	707.36	16.11	500.00
12/7/2023	11:21:50	707.36	14.84	500.00
12/7/2023	11:21:52	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	11:21:54	707.36	15.38	500.00
12/7/2023	11:21:56	707.36	15.20	500.00
12/7/2023	11:21:58	707.06	16.25	500.00
12/7/2023	11:22:00	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	11:22:02	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	11:22:04	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:22:06	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	11:22:08	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	11:22:10	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	11:22:12	707.36	15.18	500.00
12/7/2023	11:22:14	707.36	14.85	500.00
12/7/2023	11:22:16	707.06	15.52	500.29

12/7/2023	11:22:18	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	11:22:20	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	11:22:22	707.36	16.05	500.29
12/7/2023	11:22:24	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	11:22:26	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	11:22:28	707.36	15.28	500.29
12/7/2023	11:22:30	707.36	15.72	500.00
12/7/2023	11:22:32	707.36	15.53	500.00
12/7/2023	11:22:34	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	11:22:36	707.36	15.17	500.00
12/7/2023	11:22:38	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	11:22:40	707.06	16.19	500.29
12/7/2023	11:22:42	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	11:22:44	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	11:22:46	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	11:22:48	707.06	15.84	499.71
12/7/2023	11:22:50	707.06	15.17	499.13
12/7/2023	11:22:52	707.06	15.82	499.13
12/7/2023	11:22:54	707.06	15.32	499.13
12/7/2023	11:22:56	707.06	15.96	499.13
12/7/2023	11:22:58	707.36	15.56	499.13
12/7/2023	11:23:00	707.06	15.31	499.13
12/7/2023	11:23:02	707.06	15.59	499.13
12/7/2023	11:23:04	707.06	15.64	499.42
12/7/2023	11:23:06	707.06	15.72	499.42
12/7/2023	11:23:08	707.06	14.85	499.42
12/7/2023	11:23:10	707.06	16.06	499.71
12/7/2023	11:23:12	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	11:23:14	707.06	14.66	499.71
12/7/2023	11:23:16	707.06	14.55	500.00
12/7/2023	11:23:18	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	11:23:20	707.06	15.93	499.71
12/7/2023	11:23:22	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	11:23:24	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	11:23:26	707.06	15.06	499.71
12/7/2023	11:23:28	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	11:23:30	707.06	16.03	499.71
12/7/2023	11:23:32	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	11:23:34	707.06	16.26	499.71
12/7/2023	11:23:36	707.06	15.47	499.71

12/7/2023	11:23:38	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	11:23:40	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	11:23:42	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	11:23:44	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	11:23:46	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	11:23:48	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	11:23:50	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	11:23:52	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	11:23:54	707.06	15.17	499.71
12/7/2023	11:23:56	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	11:23:58	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	11:24:00	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	11:24:02	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	11:24:04	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	11:24:06	707.06	16.21	499.71
12/7/2023	11:24:08	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	11:24:10	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	11:24:12	707.06	15.77	499.71
12/7/2023	11:24:14	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	11:24:16	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	11:24:18	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	11:24:20	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	11:24:22	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	11:24:24	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	11:24:26	707.06	16.00	500.00
12/7/2023	11:24:28	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	11:24:30	707.06	15.96	500.00
12/7/2023	11:24:32	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	11:24:34	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	11:24:36	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	11:24:38	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	11:24:40	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	11:24:42	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	11:24:44	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	11:24:46	707.36	15.27	499.71
12/7/2023	11:24:48	707.36	15.69	499.71
12/7/2023	11:24:50	707.06	16.17	499.71
12/7/2023	11:24:52	707.36	15.69	499.71
12/7/2023	11:24:54	707.06	15.06	499.71
12/7/2023	11:24:56	707.06	15.31	500.00

12/7/2023	11:24:58	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	11:25:00	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	11:25:02	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	11:25:04	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	11:25:06	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	11:25:08	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	11:25:10	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	11:25:12	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	11:25:14	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	11:25:16	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	11:25:18	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	11:25:20	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	11:25:22	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	11:25:24	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	11:25:26	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	11:25:28	707.06	16.16	500.00
12/7/2023	11:25:30	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	11:25:32	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	11:25:34	707.06	16.19	500.00
12/7/2023	11:25:36	707.06	14.66	500.00
12/7/2023	11:25:38	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	11:25:40	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	11:25:42	707.06	14.92	499.71
12/7/2023	11:25:44	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	11:25:46	707.06	15.25	499.71
12/7/2023	11:25:48	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	11:25:50	707.06	15.18	499.71
12/7/2023	11:25:52	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	11:25:54	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	11:25:56	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	11:25:58	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	11:26:00	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	11:26:02	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	11:26:04	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	11:26:06	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	11:26:08	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	11:26:10	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	11:26:12	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	11:26:14	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	11:26:16	707.06	15.33	499.71

12/7/2023	11:26:18	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	11:26:20	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	11:26:22	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	11:26:24	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	11:26:26	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	11:26:28	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	11:26:30	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	11:26:32	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	11:26:34	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	11:26:36	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	11:26:38	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	11:26:40	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	11:26:42	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	11:26:44	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	11:26:46	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	11:26:48	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:26:50	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	11:26:52	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	11:26:54	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	11:26:56	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	11:26:58	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	11:27:00	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	11:27:02	707.06	16.01	500.29
12/7/2023	11:27:04	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	11:27:06	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	11:27:08	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	11:27:10	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	11:27:12	707.06	14.85	500.29
12/7/2023	11:27:14	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	11:27:16	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	11:27:18	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	11:27:20	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	11:27:22	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	11:27:24	707.06	15.84	499.71
12/7/2023	11:27:26	707.36	15.26	499.71
12/7/2023	11:27:28	707.06	16.00	499.71
12/7/2023	11:27:30	707.06	16.11	500.00
12/7/2023	11:27:32	707.06	16.06	500.00
12/7/2023	11:27:34	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	11:27:36	707.06	15.56	500.58

12/7/2023	11:27:38	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	11:27:40	707.06	14.85	500.58
12/7/2023	11:27:42	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	11:27:44	707.06	16.25	500.00
12/7/2023	11:27:46	707.06	15.09	499.71
12/7/2023	11:27:48	707.06	15.16	499.71
12/7/2023	11:27:50	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	11:27:52	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	11:27:54	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	11:27:56	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	11:27:58	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	11:28:00	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	11:28:02	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	11:28:04	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	11:28:06	707.06	14.81	500.00
12/7/2023	11:28:08	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	11:28:10	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	11:28:12	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	11:28:14	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	11:28:16	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	11:28:18	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	11:28:20	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	11:28:22	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	11:28:24	707.06	15.02	500.29
12/7/2023	11:28:26	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	11:28:28	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	11:28:30	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	11:28:32	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	11:28:34	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	11:28:36	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	11:28:38	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	11:28:40	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	11:28:42	707.06	14.97	500.29
12/7/2023	11:28:44	707.06	14.86	500.29
12/7/2023	11:28:46	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	11:28:48	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	11:28:50	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	11:28:52	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	11:28:54	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	11:28:56	707.06	14.86	500.58

12/7/2023	11:28:58	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	11:29:00	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	11:29:02	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	11:29:04	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	11:29:06	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	11:29:08	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	11:29:10	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	11:29:12	707.36	16.32	500.29
12/7/2023	11:29:14	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	11:29:16	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	11:29:18	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	11:29:20	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	11:29:22	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	11:29:24	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	11:29:26	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	11:29:28	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	11:29:30	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	11:29:32	707.06	16.29	499.71
12/7/2023	11:29:34	707.06	14.86	499.71
12/7/2023	11:29:36	707.06	14.73	499.71
12/7/2023	11:29:38	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	11:29:40	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	11:29:42	707.36	15.13	500.00
12/7/2023	11:29:44	707.36	15.21	500.00
12/7/2023	11:29:46	707.06	14.97	500.00
12/7/2023	11:29:48	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	11:29:50	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	11:29:52	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	11:29:54	707.36	14.95	500.29
12/7/2023	11:29:56	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	11:29:58	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	11:30:00	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	11:30:02	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	11:30:04	707.06	16.17	499.71
12/7/2023	11:30:06	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	11:30:08	707.06	15.38	499.42
12/7/2023	11:30:10	707.06	15.21	499.42
12/7/2023	11:30:12	707.06	15.56	499.42
12/7/2023	11:30:14	707.06	15.02	499.71
12/7/2023	11:30:16	707.06	15.42	500.29

12/7/2023	11:30:18	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	11:30:20	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	11:30:22	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	11:30:24	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	11:30:26	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	11:30:28	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	11:30:30	707.36	15.31	500.29
12/7/2023	11:30:32	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	11:30:34	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	11:30:36	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	11:30:38	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	11:30:40	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	11:30:42	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	11:30:44	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	11:30:46	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	11:30:48	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	11:30:50	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	11:30:52	707.06	16.10	500.29
12/7/2023	11:30:54	707.36	15.42	500.29
12/7/2023	11:30:56	707.36	15.48	500.29
12/7/2023	11:30:58	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	11:31:00	707.36	15.85	500.29
12/7/2023	11:31:02	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	11:31:04	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	11:31:06	707.36	15.56	500.29
12/7/2023	11:31:08	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	11:31:10	707.06	15.17	500.29
12/7/2023	11:31:12	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	11:31:14	707.06	15.96	500.00
12/7/2023	11:31:16	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	11:31:18	707.06	15.47	499.42
12/7/2023	11:31:20	707.06	15.72	499.42
12/7/2023	11:31:22	707.06	15.49	499.42
12/7/2023	11:31:24	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	11:31:26	707.06	14.54	500.00
12/7/2023	11:31:28	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	11:31:30	707.06	14.64	500.00
12/7/2023	11:31:32	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	11:31:34	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	11:31:36	707.36	15.75	500.00

12/7/2023	11:31:38	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	11:31:40	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	11:31:42	707.06	16.26	500.29
12/7/2023	11:31:44	707.06	14.99	500.29
12/7/2023	11:31:46	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	11:31:48	707.06	16.10	500.29
12/7/2023	11:31:50	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	11:31:52	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	11:31:54	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	11:31:56	707.06	16.31	500.29
12/7/2023	11:31:58	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	11:32:00	707.06	14.83	500.29
12/7/2023	11:32:02	707.06	15.17	500.29
12/7/2023	11:32:04	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	11:32:06	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	11:32:08	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	11:32:10	707.36	15.46	500.00
12/7/2023	11:32:12	707.36	15.84	500.00
12/7/2023	11:32:14	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	11:32:16	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	11:32:18	707.36	15.52	500.00
12/7/2023	11:32:20	707.06	14.89	500.29
12/7/2023	11:32:22	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	11:32:24	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	11:32:26	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	11:32:28	707.06	14.81	500.29
12/7/2023	11:32:30	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	11:32:32	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	11:32:34	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	11:32:36	707.36	15.33	500.00
12/7/2023	11:32:38	707.36	15.74	500.00
12/7/2023	11:32:40	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	11:32:42	707.06	14.47	499.71
12/7/2023	11:32:44	707.36	15.54	499.71
12/7/2023	11:32:46	707.36	15.10	499.71
12/7/2023	11:32:48	707.36	15.51	499.71
12/7/2023	11:32:50	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	11:32:52	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	11:32:54	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	11:32:56	707.06	16.20	499.71

12/7/2023	11:32:58	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	11:33:00	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	11:33:02	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	11:33:04	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	11:33:06	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	11:33:08	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	11:33:10	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	11:33:12	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	11:33:14	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	11:33:16	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	11:33:18	707.36	15.73	500.00
12/7/2023	11:33:20	707.36	15.09	500.00
12/7/2023	11:33:22	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	11:33:24	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	11:33:26	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	11:33:28	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	11:33:30	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:33:32	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	11:33:34	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	11:33:36	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	11:33:38	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	11:33:40	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	11:33:42	707.06	16.08	500.29
12/7/2023	11:33:44	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	11:33:46	707.36	15.64	500.00
12/7/2023	11:33:48	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	11:33:50	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	11:33:52	707.06	15.91	499.71
12/7/2023	11:33:54	707.06	15.99	499.71
12/7/2023	11:33:56	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	11:33:58	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	11:34:00	707.06	14.96	499.71
12/7/2023	11:34:02	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	11:34:04	707.06	15.16	499.71
12/7/2023	11:34:06	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	11:34:08	707.06	16.00	500.00
12/7/2023	11:34:10	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	11:34:12	707.06	15.07	499.71
12/7/2023	11:34:14	707.36	15.75	499.71
12/7/2023	11:34:16	707.36	15.52	499.71

12/7/2023	11:34:18	707.36	15.82	499.71
12/7/2023	11:34:20	707.36	16.20	499.71
12/7/2023	11:34:22	707.36	16.40	500.00
12/7/2023	11:34:24	707.36	15.18	500.00
12/7/2023	11:34:26	707.06	14.83	500.00
12/7/2023	11:34:28	707.36	15.28	500.00
12/7/2023	11:34:30	707.06	14.85	500.29
12/7/2023	11:34:32	707.06	16.14	500.29
12/7/2023	11:34:34	707.06	14.71	500.29
12/7/2023	11:34:36	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	11:34:38	707.36	15.46	500.58
12/7/2023	11:34:40	707.36	15.26	500.58
12/7/2023	11:34:42	707.36	15.95	500.00
12/7/2023	11:34:44	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	11:34:46	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	11:34:48	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	11:34:50	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	11:34:52	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	11:34:54	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	11:34:56	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	11:34:58	707.06	16.30	500.00
12/7/2023	11:35:00	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	11:35:02	707.06	15.23	499.71
12/7/2023	11:35:04	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	11:35:06	707.06	15.02	499.71
12/7/2023	11:35:08	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	11:35:10	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	11:35:12	707.06	15.35	499.71
12/7/2023	11:35:14	707.06	14.40	500.00
12/7/2023	11:35:16	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	11:35:18	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	11:35:20	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	11:35:22	707.06	15.02	499.71
12/7/2023	11:35:24	707.06	14.73	499.71
12/7/2023	11:35:26	707.06	15.04	499.71
12/7/2023	11:35:28	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	11:35:30	707.06	15.36	499.71
12/7/2023	11:35:32	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	11:35:34	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	11:35:36	707.06	14.99	500.00

12/7/2023	11:35:38	707.06	16.36	500.00
12/7/2023	11:35:40	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	11:35:42	707.36	15.58	500.00
12/7/2023	11:35:44	707.36	15.73	500.00
12/7/2023	11:35:46	707.36	16.04	500.29
12/7/2023	11:35:48	707.36	15.38	500.29
12/7/2023	11:35:50	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	11:35:52	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	11:35:54	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	11:35:56	707.06	16.14	500.58
12/7/2023	11:35:58	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	11:36:00	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	11:36:02	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	11:36:04	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	11:36:06	707.06	14.80	500.00
12/7/2023	11:36:08	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	11:36:10	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	11:36:12	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	11:36:14	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	11:36:16	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	11:36:18	707.06	16.11	500.00
12/7/2023	11:36:20	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	11:36:22	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	11:36:24	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	11:36:26	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	11:36:28	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	11:36:30	707.06	14.70	500.29
12/7/2023	11:36:32	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	11:36:34	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	11:36:36	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	11:36:38	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	11:36:40	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	11:36:42	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	11:36:44	707.06	14.94	499.71
12/7/2023	11:36:46	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	11:36:48	707.06	16.00	500.00
12/7/2023	11:36:50	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	11:36:52	707.06	16.06	500.00
12/7/2023	11:36:54	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	11:36:56	707.06	15.82	500.29

12/7/2023	11:36:58	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	11:37:00	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	11:37:02	707.06	15.07	499.71
12/7/2023	11:37:04	707.06	14.91	499.71
12/7/2023	11:37:06	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	11:37:08	707.06	15.35	499.71
12/7/2023	11:37:10	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	11:37:12	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	11:37:14	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	11:37:16	707.06	14.84	500.29
12/7/2023	11:37:18	707.36	15.68	500.29
12/7/2023	11:37:20	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	11:37:22	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	11:37:24	707.36	15.30	500.29
12/7/2023	11:37:26	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	11:37:28	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	11:37:30	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	11:37:32	707.06	16.10	500.29
12/7/2023	11:37:34	707.06	14.81	500.00
12/7/2023	11:37:36	707.36	15.32	500.00
12/7/2023	11:37:38	707.36	16.11	500.00
12/7/2023	11:37:40	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	11:37:42	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	11:37:44	707.36	15.83	500.29
12/7/2023	11:37:46	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	11:37:48	707.36	15.67	500.29
12/7/2023	11:37:50	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	11:37:52	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	11:37:54	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	11:37:56	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	11:37:58	707.06	16.10	499.71
12/7/2023	11:38:00	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	11:38:02	707.06	15.78	499.71
12/7/2023	11:38:04	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	11:38:06	707.06	16.05	499.71
12/7/2023	11:38:08	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	11:38:10	707.06	16.11	499.71
12/7/2023	11:38:12	707.36	15.11	500.00
12/7/2023	11:38:14	707.36	15.54	500.00
12/7/2023	11:38:16	707.06	15.56	499.71

12/7/2023	11:38:18	707.06	15.51	499.71
12/7/2023	11:38:20	707.36	15.32	499.71
12/7/2023	11:38:22	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	11:38:24	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	11:38:26	707.06	16.20	499.71
12/7/2023	11:38:28	707.36	14.06	499.71
12/7/2023	11:38:30	707.36	15.54	499.71
12/7/2023	11:38:32	707.06	15.96	500.29
12/7/2023	11:38:34	707.06	15.06	500.29
12/7/2023	11:38:36	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	11:38:38	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	11:38:40	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	11:38:42	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	11:38:44	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	11:38:46	707.36	15.23	500.00
12/7/2023	11:38:48	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	11:38:50	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	11:38:52	707.36	15.69	500.00
12/7/2023	11:38:54	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	11:38:56	707.06	15.48	499.71
12/7/2023	11:38:58	707.06	15.77	499.71
12/7/2023	11:39:00	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	11:39:02	707.06	15.51	499.71
12/7/2023	11:39:04	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	11:39:06	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	11:39:08	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	11:39:10	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	11:39:12	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	11:39:14	707.36	15.79	500.00
12/7/2023	11:39:16	707.06	15.74	499.71
12/7/2023	11:39:18	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	11:39:20	707.06	15.30	499.71
12/7/2023	11:39:22	707.06	15.83	499.71
12/7/2023	11:39:24	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	11:39:26	707.06	14.57	500.00
12/7/2023	11:39:28	707.36	15.25	500.00
12/7/2023	11:39:30	707.36	15.79	500.00
12/7/2023	11:39:32	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	11:39:34	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	11:39:36	707.06	14.95	500.29

12/7/2023	11:39:38	707.06	14.91	500.29
12/7/2023	11:39:40	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	11:39:42	707.06	16.22	499.71
12/7/2023	11:39:44	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	11:39:46	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	11:39:48	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	11:39:50	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	11:39:52	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:39:54	707.36	15.36	500.00
12/7/2023	11:39:56	707.36	15.77	500.00
12/7/2023	11:39:58	707.36	16.01	500.00
12/7/2023	11:40:00	707.36	15.84	500.00
12/7/2023	11:40:02	707.36	15.70	500.00
12/7/2023	11:40:04	707.36	14.94	500.58
12/7/2023	11:40:06	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	11:40:08	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	11:40:10	707.36	15.20	500.29
12/7/2023	11:40:12	707.36	15.70	500.29
12/7/2023	11:40:14	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	11:40:16	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	11:40:18	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	11:40:20	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	11:40:22	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	11:40:24	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	11:40:26	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	11:40:28	707.06	14.73	500.29
12/7/2023	11:40:30	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	11:40:32	707.06	14.92	500.00
12/7/2023	11:40:34	707.36	15.25	500.00
12/7/2023	11:40:36	707.06	14.84	500.00
12/7/2023	11:40:38	707.36	15.35	500.00
12/7/2023	11:40:40	707.36	15.67	500.00
12/7/2023	11:40:42	707.36	15.16	500.29
12/7/2023	11:40:44	707.36	15.79	500.29
12/7/2023	11:40:46	707.36	16.08	500.29
12/7/2023	11:40:48	707.36	15.83	500.29
12/7/2023	11:40:50	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	11:40:52	707.06	15.10	499.71
12/7/2023	11:40:54	707.06	15.31	499.42
12/7/2023	11:40:56	707.06	15.44	499.71

12/7/2023	11:40:58	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	11:41:00	707.36	15.32	499.71
12/7/2023	11:41:02	707.36	15.93	500.00
12/7/2023	11:41:04	707.36	14.83	500.00
12/7/2023	11:41:06	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	11:41:08	707.36	15.89	500.00
12/7/2023	11:41:10	707.36	15.49	500.00
12/7/2023	11:41:12	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	11:41:14	707.36	14.47	500.00
12/7/2023	11:41:16	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	11:41:18	707.36	15.36	500.00
12/7/2023	11:41:20	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	11:41:22	707.36	15.36	500.00
12/7/2023	11:41:24	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	11:41:26	707.06	14.94	499.71
12/7/2023	11:41:28	707.36	15.49	499.71
12/7/2023	11:41:30	707.36	15.75	499.71
12/7/2023	11:41:32	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	11:41:34	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	11:41:36	707.06	15.99	499.71
12/7/2023	11:41:38	707.06	15.47	499.71
12/7/2023	11:41:40	707.06	15.56	499.71
12/7/2023	11:41:42	707.06	16.14	499.71
12/7/2023	11:41:44	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	11:41:46	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	11:41:48	707.06	14.78	499.71
12/7/2023	11:41:50	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	11:41:52	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	11:41:54	707.06	15.75	499.71
12/7/2023	11:41:56	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	11:41:58	707.36	15.77	500.00
12/7/2023	11:42:00	707.36	15.53	500.00
12/7/2023	11:42:02	707.06	14.76	499.71
12/7/2023	11:42:04	707.36	15.22	499.71
12/7/2023	11:42:06	707.06	15.51	499.71
12/7/2023	11:42:08	707.06	15.89	499.42
12/7/2023	11:42:10	707.06	15.88	499.42
12/7/2023	11:42:12	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	11:42:14	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	11:42:16	707.06	15.77	500.00

12/7/2023	11:42:18	707.36	16.00	500.00
12/7/2023	11:42:20	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	11:42:22	707.06	15.32	499.42
12/7/2023	11:42:24	707.06	16.10	499.42
12/7/2023	11:42:26	707.06	15.47	499.42
12/7/2023	11:42:28	707.06	15.82	499.42
12/7/2023	11:42:30	707.06	15.00	500.00
12/7/2023	11:42:32	707.36	16.26	500.00
12/7/2023	11:42:34	707.36	15.49	500.00
12/7/2023	11:42:36	707.06	16.26	500.00
12/7/2023	11:42:38	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	11:42:40	707.06	14.97	500.00
12/7/2023	11:42:42	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	11:42:44	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	11:42:46	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	11:42:48	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	11:42:50	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	11:42:52	707.36	15.00	499.71
12/7/2023	11:42:54	707.06	14.79	499.71
12/7/2023	11:42:56	707.36	15.68	499.71
12/7/2023	11:42:58	707.06	14.75	499.71
12/7/2023	11:43:00	707.06	14.89	500.00
12/7/2023	11:43:02	707.36	16.21	500.00
12/7/2023	11:43:04	707.06	15.79	500.00
12/7/2023	11:43:06	707.06	16.11	500.00
12/7/2023	11:43:08	707.06	15.90	499.71
12/7/2023	11:43:10	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	11:43:12	707.06	15.91	499.71
12/7/2023	11:43:14	707.36	15.78	499.71
12/7/2023	11:43:16	707.36	15.91	499.71
12/7/2023	11:43:18	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	11:43:20	707.06	15.15	499.71
12/7/2023	11:43:22	707.36	15.28	499.71
12/7/2023	11:43:24	707.06	14.70	499.71
12/7/2023	11:43:26	707.06	15.18	499.71
12/7/2023	11:43:28	707.06	15.47	499.42
12/7/2023	11:43:30	707.36	16.06	499.42
12/7/2023	11:43:32	707.36	15.32	499.42
12/7/2023	11:43:34	707.36	15.99	499.42
12/7/2023	11:43:36	707.06	15.88	499.71

12/7/2023	11:43:38	707.36	15.58	499.71
12/7/2023	11:43:40	707.36	15.69	499.71
12/7/2023	11:43:42	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	11:43:44	707.36	15.48	499.71
12/7/2023	11:43:46	707.36	15.09	500.00
12/7/2023	11:43:48	707.36	15.36	500.00
12/7/2023	11:43:50	707.36	15.04	500.00
12/7/2023	11:43:52	707.36	14.85	500.00
12/7/2023	11:43:54	707.36	15.06	500.00
12/7/2023	11:43:56	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	11:43:58	707.06	15.31	499.71
12/7/2023	11:44:00	707.36	15.25	499.71
12/7/2023	11:44:02	707.36	15.46	500.00
12/7/2023	11:44:04	707.36	15.44	500.00
12/7/2023	11:44:06	707.06	14.94	500.00
12/7/2023	11:44:08	707.36	15.28	500.00
12/7/2023	11:44:10	707.36	15.59	500.00
12/7/2023	11:44:12	707.06	16.24	500.00
12/7/2023	11:44:14	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	11:44:16	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	11:44:18	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	11:44:20	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	11:44:22	707.36	15.35	499.71
12/7/2023	11:44:24	707.36	15.74	499.71
12/7/2023	11:44:26	707.36	15.70	499.71
12/7/2023	11:44:28	707.36	15.75	499.71
12/7/2023	11:44:30	707.36	15.82	499.71
12/7/2023	11:44:32	707.36	15.32	499.71
12/7/2023	11:44:34	707.36	15.73	499.71
12/7/2023	11:44:36	707.36	15.68	499.71
12/7/2023	11:44:38	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	11:44:40	707.36	15.44	499.71
12/7/2023	11:44:42	707.36	15.98	499.71
12/7/2023	11:44:44	707.06	15.39	499.42
12/7/2023	11:44:46	707.36	15.98	499.42
12/7/2023	11:44:48	707.36	15.64	499.42
12/7/2023	11:44:50	707.36	15.70	499.42
12/7/2023	11:44:52	707.36	15.73	499.71
12/7/2023	11:44:54	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	11:44:56	707.06	15.65	499.71

12/7/2023	11:44:58	707.06	16.25	499.71
12/7/2023	11:45:00	707.06	14.74	499.71
12/7/2023	11:45:02	707.06	14.81	499.71
12/7/2023	11:45:04	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	11:45:06	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	11:45:08	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	11:45:10	707.36	15.56	499.71
12/7/2023	11:45:12	707.36	14.32	499.71
12/7/2023	11:45:14	707.36	16.04	500.00
12/7/2023	11:45:16	707.36	15.77	500.00
12/7/2023	11:45:18	707.36	15.68	499.71
12/7/2023	11:45:20	707.06	15.13	499.71
12/7/2023	11:45:22	707.36	15.32	499.71
12/7/2023	11:45:24	707.06	15.18	499.71
12/7/2023	11:45:26	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	11:45:28	707.36	15.10	499.42
12/7/2023	11:45:30	707.36	15.59	499.42
12/7/2023	11:45:32	707.36	15.36	499.42
12/7/2023	11:45:34	707.06	15.46	499.42
12/7/2023	11:45:36	707.06	15.54	499.42
12/7/2023	11:45:38	707.06	15.58	499.42
12/7/2023	11:45:40	707.06	14.65	499.42
12/7/2023	11:45:42	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	11:45:44	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	11:45:46	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	11:45:48	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	11:45:50	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	11:45:52	707.06	15.84	499.71
12/7/2023	11:45:54	707.06	15.11	499.71
12/7/2023	11:45:56	707.06	16.48	499.71
12/7/2023	11:45:58	707.36	14.97	499.42
12/7/2023	11:46:00	707.06	15.83	499.42
12/7/2023	11:46:02	707.36	15.80	499.42
12/7/2023	11:46:04	707.36	15.28	499.71
12/7/2023	11:46:06	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	11:46:08	707.36	15.31	499.71
12/7/2023	11:46:10	707.06	15.25	499.71
12/7/2023	11:46:12	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	11:46:14	707.06	15.94	499.71
12/7/2023	11:46:16	707.36	15.16	499.71

12/7/2023	11:46:18	707.36	16.03	499.71
12/7/2023	11:46:20	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	11:46:22	707.06	15.89	499.71
12/7/2023	11:46:24	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	11:46:26	707.06	16.04	499.71
12/7/2023	11:46:28	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	11:46:30	707.06	15.31	499.42
12/7/2023	11:46:32	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	11:46:34	707.06	16.01	499.42
12/7/2023	11:46:36	707.06	15.74	499.42
12/7/2023	11:46:38	707.06	15.82	499.42
12/7/2023	11:46:40	707.06	15.94	499.71
12/7/2023	11:46:42	707.36	16.03	499.71
12/7/2023	11:46:44	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	11:46:46	707.06	14.97	499.42
12/7/2023	11:46:48	707.06	15.31	499.42
12/7/2023	11:46:50	707.06	14.89	499.42
12/7/2023	11:46:52	707.06	15.75	499.42
12/7/2023	11:46:54	707.36	16.16	499.71
12/7/2023	11:46:56	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	11:46:58	707.36	15.57	499.71
12/7/2023	11:47:00	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	11:47:02	707.36	15.67	499.71
12/7/2023	11:47:04	707.06	15.84	499.71
12/7/2023	11:47:06	707.06	15.52	499.71
12/7/2023	11:47:08	707.06	16.32	499.71
12/7/2023	11:47:10	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	11:47:12	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	11:47:14	707.06	15.09	499.71
12/7/2023	11:47:16	707.06	14.84	499.71
12/7/2023	11:47:18	707.06	15.36	499.71
12/7/2023	11:47:20	707.06	15.88	499.71
12/7/2023	11:47:22	707.36	15.69	499.71
12/7/2023	11:47:24	707.36	15.30	499.71
12/7/2023	11:47:26	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	11:47:28	707.06	15.31	499.71
12/7/2023	11:47:30	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	11:47:32	707.36	15.04	500.00
12/7/2023	11:47:34	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	11:47:36	707.06	15.98	500.00

12/7/2023	11:47:38	707.06	15.16	499.71
12/7/2023	11:47:40	707.06	15.23	499.71
12/7/2023	11:47:42	707.06	15.98	499.71
12/7/2023	11:47:44	707.06	15.35	499.42
12/7/2023	11:47:46	707.06	15.39	499.42
12/7/2023	11:47:48	707.06	15.31	499.42
12/7/2023	11:47:50	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	11:47:52	707.06	15.09	499.42
12/7/2023	11:47:54	707.06	15.05	499.42
12/7/2023	11:47:56	707.06	15.70	499.42
12/7/2023	11:47:58	707.06	15.38	499.42
12/7/2023	11:48:00	707.06	14.89	499.42
12/7/2023	11:48:02	707.06	16.74	499.42
12/7/2023	11:48:04	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	11:48:06	707.06	16.06	499.71
12/7/2023	11:48:08	707.36	15.18	499.71
12/7/2023	11:48:10	707.06	15.56	499.71
12/7/2023	11:48:12	707.36	15.49	499.71
12/7/2023	11:48:14	707.06	15.07	499.42
12/7/2023	11:48:16	707.06	15.49	499.42
12/7/2023	11:48:18	707.36	15.46	499.42
12/7/2023	11:48:20	707.36	16.22	499.42
12/7/2023	11:48:22	707.06	15.75	499.42
12/7/2023	11:48:24	707.36	15.98	499.42
12/7/2023	11:48:26	707.36	15.05	499.42
12/7/2023	11:48:28	707.36	15.38	499.42
12/7/2023	11:48:30	707.06	15.98	499.42
12/7/2023	11:48:32	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	11:48:34	707.36	15.47	500.00
12/7/2023	11:48:36	707.36	15.64	500.00
12/7/2023	11:48:38	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	11:48:40	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	11:48:42	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	11:48:44	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	11:48:46	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	11:48:48	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	11:48:50	707.36	15.63	499.71
12/7/2023	11:48:52	707.36	16.09	499.71
12/7/2023	11:48:54	707.06	15.18	499.71
12/7/2023	11:48:56	707.36	15.94	499.71

12/7/2023	11:48:58	707.36	16.10	499.71
12/7/2023	11:49:00	707.36	15.38	500.29
12/7/2023	11:49:02	707.36	15.79	500.29
12/7/2023	11:49:04	707.06	15.04	500.29
12/7/2023	11:49:06	707.36	15.80	500.29
12/7/2023	11:49:08	707.36	15.73	500.29
12/7/2023	11:49:10	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	11:49:12	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	11:49:14	707.36	15.77	500.29
12/7/2023	11:49:16	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	11:49:18	707.06	14.66	500.29
12/7/2023	11:49:20	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	11:49:22	707.06	14.91	500.29
12/7/2023	11:49:24	707.06	14.75	499.71
12/7/2023	11:49:26	707.36	15.36	499.71
12/7/2023	11:49:28	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	11:49:30	707.06	15.30	499.71
12/7/2023	11:49:32	707.06	16.22	499.71
12/7/2023	11:49:34	707.36	15.43	500.00
12/7/2023	11:49:36	707.36	15.44	500.00
12/7/2023	11:49:38	707.36	15.51	500.00
12/7/2023	11:49:40	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	11:49:42	707.06	16.38	500.29
12/7/2023	11:49:44	707.36	15.11	500.29
12/7/2023	11:49:46	707.36	15.13	500.29
12/7/2023	11:49:48	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	11:49:50	707.06	16.03	499.71
12/7/2023	11:49:52	707.06	15.25	499.71
12/7/2023	11:49:54	707.06	14.91	499.42
12/7/2023	11:49:56	707.36	15.42	499.42
12/7/2023	11:49:58	707.36	15.17	499.42
12/7/2023	11:50:00	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	11:50:02	707.06	14.79	499.71
12/7/2023	11:50:04	707.36	16.10	499.71
12/7/2023	11:50:06	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	11:50:08	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	11:50:10	707.36	15.42	499.71
12/7/2023	11:50:12	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	11:50:14	707.36	15.61	499.71
12/7/2023	11:50:16	707.36	15.33	499.42

12/7/2023	11:50:18	707.06	15.53	499.42
12/7/2023	11:50:20	707.36	15.59	499.42
12/7/2023	11:50:22	707.36	15.54	500.00
12/7/2023	11:50:24	707.36	16.10	500.00
12/7/2023	11:50:26	707.36	15.23	500.00
12/7/2023	11:50:28	707.06	16.05	500.00
12/7/2023	11:50:30	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	11:50:32	707.36	15.94	500.00
12/7/2023	11:50:34	707.36	15.72	500.00
12/7/2023	11:50:36	707.36	15.15	500.00
12/7/2023	11:50:38	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	11:50:40	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	11:50:42	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	11:50:44	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	11:50:46	707.36	15.64	500.58
12/7/2023	11:50:48	707.36	15.11	500.58
12/7/2023	11:50:50	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	11:50:52	707.36	15.72	500.58
12/7/2023	11:50:54	707.36	15.85	500.00
12/7/2023	11:50:56	707.36	15.89	500.00
12/7/2023	11:50:58	707.36	15.61	500.00
12/7/2023	11:51:00	707.36	15.69	500.00
12/7/2023	11:51:02	707.06	14.91	499.71
12/7/2023	11:51:04	707.06	15.01	499.71
12/7/2023	11:51:06	707.36	15.61	499.71
12/7/2023	11:51:08	707.36	15.01	499.71
12/7/2023	11:51:10	707.06	14.58	499.71
12/7/2023	11:51:12	707.36	15.27	500.00
12/7/2023	11:51:14	707.36	15.85	500.00
12/7/2023	11:51:16	707.36	15.75	500.00
12/7/2023	11:51:18	707.36	15.58	500.00
12/7/2023	11:51:20	707.36	15.22	500.00
12/7/2023	11:51:22	707.36	15.02	500.00
12/7/2023	11:51:24	707.36	15.33	500.00
12/7/2023	11:51:26	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	11:51:28	707.06	16.24	499.71
12/7/2023	11:51:30	707.06	15.06	499.71
12/7/2023	11:51:32	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	11:51:34	707.36	14.99	499.71
12/7/2023	11:51:36	707.36	15.80	499.71

12/7/2023	11:51:38	707.36	16.01	499.71
12/7/2023	11:51:40	707.06	15.56	499.71
12/7/2023	11:51:42	707.06	16.24	499.71
12/7/2023	11:51:44	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	11:51:46	707.36	15.44	500.00
12/7/2023	11:51:48	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	11:51:50	707.06	16.09	500.29
12/7/2023	11:51:52	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	11:51:54	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	11:51:56	707.36	15.99	500.29
12/7/2023	11:51:58	707.36	16.16	500.29
12/7/2023	11:52:00	707.36	15.51	500.00
12/7/2023	11:52:02	707.36	15.53	500.00
12/7/2023	11:52:04	707.06	14.73	499.71
12/7/2023	11:52:06	707.06	14.83	499.71
12/7/2023	11:52:08	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	11:52:10	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	11:52:12	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	11:52:14	707.06	14.74	500.00
12/7/2023	11:52:16	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	11:52:18	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	11:52:20	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	11:52:22	707.36	15.51	500.29
12/7/2023	11:52:24	707.36	15.63	500.29
12/7/2023	11:52:26	707.36	16.20	500.29
12/7/2023	11:52:28	707.36	16.10	500.00
12/7/2023	11:52:30	707.36	15.78	500.00
12/7/2023	11:52:32	707.36	15.41	500.00
12/7/2023	11:52:34	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	11:52:36	707.06	15.00	499.71
12/7/2023	11:52:38	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	11:52:40	707.36	15.65	499.71
12/7/2023	11:52:42	707.06	15.94	499.71
12/7/2023	11:52:44	707.36	15.91	499.71
12/7/2023	11:52:46	707.36	15.17	499.71
12/7/2023	11:52:48	707.36	15.52	499.71
12/7/2023	11:52:50	707.36	15.95	499.71
12/7/2023	11:52:52	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	11:52:54	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	11:52:56	707.06	14.53	500.29

12/7/2023	11:52:58	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	11:53:00	707.36	15.17	500.29
12/7/2023	11:53:02	707.36	15.63	500.29
12/7/2023	11:53:04	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	11:53:06	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	11:53:08	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	11:53:10	707.36	15.27	500.58
12/7/2023	11:53:12	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	11:53:14	707.36	15.56	500.58
12/7/2023	11:53:16	707.36	15.43	500.29
12/7/2023	11:53:18	707.36	15.70	500.29
12/7/2023	11:53:20	707.36	16.22	500.29
12/7/2023	11:53:22	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	11:53:24	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	11:53:26	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	11:53:28	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	11:53:30	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	11:53:32	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	11:53:34	707.36	15.77	500.58
12/7/2023	11:53:36	707.36	15.57	500.29
12/7/2023	11:53:38	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	11:53:40	707.06	14.33	500.29
12/7/2023	11:53:42	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	11:53:44	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	11:53:46	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	11:53:48	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	11:53:50	707.06	16.03	500.58
12/7/2023	11:53:52	707.06	16.50	500.58
12/7/2023	11:53:54	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	11:53:56	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	11:53:58	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	11:54:00	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	11:54:02	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	11:54:04	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	11:54:06	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	11:54:08	707.06	14.74	500.29
12/7/2023	11:54:10	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	11:54:12	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	11:54:14	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	11:54:16	707.06	15.63	500.29

12/7/2023	11:54:18	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	11:54:20	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	11:54:22	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	11:54:24	707.06	14.81	500.29
12/7/2023	11:54:26	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	11:54:28	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	11:54:30	707.06	16.11	500.58
12/7/2023	11:54:32	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	11:54:34	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	11:54:36	707.06	16.27	500.87
12/7/2023	11:54:38	707.06	15.02	500.87
12/7/2023	11:54:40	707.36	15.64	500.87
12/7/2023	11:54:42	707.36	15.94	500.87
12/7/2023	11:54:44	707.36	15.04	500.87
12/7/2023	11:54:46	707.36	15.83	500.87
12/7/2023	11:54:48	707.36	16.14	500.87
12/7/2023	11:54:50	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	11:54:52	707.06	16.31	500.87
12/7/2023	11:54:54	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	11:54:56	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	11:54:58	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	11:55:00	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	11:55:02	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	11:55:04	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	11:55:06	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	11:55:08	707.06	14.18	500.87
12/7/2023	11:55:10	707.06	14.34	500.87
12/7/2023	11:55:12	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	11:55:14	707.06	16.00	501.16
12/7/2023	11:55:16	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	11:55:18	707.36	15.67	500.29
12/7/2023	11:55:20	707.06	14.71	500.29
12/7/2023	11:55:22	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	11:55:24	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	11:55:26	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	11:55:28	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	11:55:30	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	11:55:32	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	11:55:34	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	11:55:36	707.36	15.46	500.58

12/7/2023	11:55:38	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	11:55:40	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	11:55:42	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	11:55:44	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	11:55:46	707.36	15.20	501.16
12/7/2023	11:55:48	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	11:55:50	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	11:55:52	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	11:55:54	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	11:55:56	707.06	16.09	500.87
12/7/2023	11:55:58	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	11:56:00	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	11:56:02	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	11:56:04	707.06	16.40	500.58
12/7/2023	11:56:06	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	11:56:08	707.06	15.96	500.58
12/7/2023	11:56:10	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	11:56:12	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	11:56:14	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	11:56:16	707.06	16.40	500.87
12/7/2023	11:56:18	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	11:56:20	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	11:56:22	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	11:56:24	707.06	14.80	500.87
12/7/2023	11:56:26	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	11:56:28	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	11:56:30	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	11:56:32	707.06	16.04	500.87
12/7/2023	11:56:34	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	11:56:36	707.36	15.47	500.87
12/7/2023	11:56:38	707.36	15.69	500.87
12/7/2023	11:56:40	707.36	15.73	500.87
12/7/2023	11:56:42	707.36	15.67	500.29
12/7/2023	11:56:44	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	11:56:46	707.36	15.41	500.29
12/7/2023	11:56:48	707.06	14.91	500.29
12/7/2023	11:56:50	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	11:56:52	707.06	16.24	500.58
12/7/2023	11:56:54	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	11:56:56	707.06	14.59	500.00

12/7/2023	11:56:58	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	11:57:00	707.06	15.78	499.71
12/7/2023	11:57:02	707.06	15.21	499.71
12/7/2023	11:57:04	707.36	15.51	499.71
12/7/2023	11:57:06	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	11:57:08	707.06	14.71	500.00
12/7/2023	11:57:10	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	11:57:12	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	11:57:14	707.06	16.21	500.29
12/7/2023	11:57:16	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	11:57:18	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	11:57:20	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	11:57:22	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	11:57:24	707.36	15.23	500.87
12/7/2023	11:57:26	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	11:57:28	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	11:57:30	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	11:57:32	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	11:57:34	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	11:57:36	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	11:57:38	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	11:57:40	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	11:57:42	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	11:57:44	707.06	16.19	501.16
12/7/2023	11:57:46	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	11:57:48	707.06	14.84	501.16
12/7/2023	11:57:50	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	11:57:52	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	11:57:54	707.06	16.17	500.87
12/7/2023	11:57:56	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	11:57:58	707.06	16.30	500.87
12/7/2023	11:58:00	707.06	16.24	500.87
12/7/2023	11:58:02	707.06	16.21	500.87
12/7/2023	11:58:04	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	11:58:06	707.06	14.94	500.87
12/7/2023	11:58:08	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	11:58:10	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	11:58:12	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	11:58:14	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	11:58:16	707.06	15.61	500.58

12/7/2023	11:58:18	707.06	14.92	500.29
12/7/2023	11:58:20	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	11:58:22	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	11:58:24	707.06	16.19	500.00
12/7/2023	11:58:26	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	11:58:28	707.06	14.97	500.00
12/7/2023	11:58:30	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	11:58:32	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	11:58:34	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	11:58:36	707.06	16.10	500.00
12/7/2023	11:58:38	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	11:58:40	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	11:58:42	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	11:58:44	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	11:58:46	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	11:58:48	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	11:58:50	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	11:58:52	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	11:58:54	707.06	15.49	501.16
12/7/2023	11:58:56	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	11:58:58	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	11:59:00	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	11:59:02	707.36	15.77	500.87
12/7/2023	11:59:04	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	11:59:06	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	11:59:08	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	11:59:10	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	11:59:12	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	11:59:14	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	11:59:16	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	11:59:18	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	11:59:20	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	11:59:22	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	11:59:24	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	11:59:26	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	11:59:28	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	11:59:30	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	11:59:32	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	11:59:34	707.36	16.19	500.58
12/7/2023	11:59:36	707.06	15.57	500.58

12/7/2023	11:59:38	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	11:59:40	707.06	16.09	500.87
12/7/2023	11:59:42	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	11:59:44	707.06	16.08	500.29
12/7/2023	11:59:46	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	11:59:48	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	11:59:50	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	11:59:52	707.36	16.09	500.87
12/7/2023	11:59:54	707.36	15.22	500.87
12/7/2023	11:59:56	707.36	15.21	500.87
12/7/2023	11:59:58	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	12:00:00	707.06	14.92	501.16
12/7/2023	12:00:02	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	12:00:04	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	12:00:06	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	12:00:08	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	12:00:10	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	12:00:12	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	12:00:14	707.06	15.13	501.16
12/7/2023	12:00:16	707.06	16.11	500.58
12/7/2023	12:00:18	707.06	14.86	500.58
12/7/2023	12:00:20	707.06	14.85	500.29
12/7/2023	12:00:22	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	12:00:24	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	12:00:26	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	12:00:28	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:00:30	707.06	16.09	500.87
12/7/2023	12:00:32	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	12:00:34	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	12:00:36	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	12:00:38	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:00:40	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	12:00:42	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	12:00:44	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:00:46	707.06	16.25	500.58
12/7/2023	12:00:48	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:00:50	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	12:00:52	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	12:00:54	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	12:00:56	707.06	15.47	500.58

12/7/2023	12:00:58	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:01:00	707.36	15.18	500.58
12/7/2023	12:01:02	707.36	15.58	500.58
12/7/2023	12:01:04	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	12:01:06	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	12:01:08	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	12:01:10	707.06	15.22	501.16
12/7/2023	12:01:12	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	12:01:14	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:01:16	707.06	14.74	501.16
12/7/2023	12:01:18	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	12:01:20	707.06	15.02	500.58
12/7/2023	12:01:22	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	12:01:24	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:01:26	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	12:01:28	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	12:01:30	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	12:01:32	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	12:01:34	707.06	15.89	501.16
12/7/2023	12:01:36	707.06	14.94	501.16
12/7/2023	12:01:38	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	12:01:40	707.36	15.59	500.58
12/7/2023	12:01:42	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	12:01:44	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:01:46	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	12:01:48	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	12:01:50	707.06	16.05	500.87
12/7/2023	12:01:52	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	12:01:54	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	12:01:56	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	12:01:58	707.06	16.29	501.16
12/7/2023	12:02:00	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	12:02:02	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	12:02:04	707.06	14.47	501.16
12/7/2023	12:02:06	707.06	15.17	501.16
12/7/2023	12:02:08	707.06	14.95	500.58
12/7/2023	12:02:10	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	12:02:12	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	12:02:14	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:02:16	707.06	15.13	500.58

12/7/2023	12:02:18	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	12:02:20	707.06	14.80	500.58
12/7/2023	12:02:22	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	12:02:24	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	12:02:26	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	12:02:28	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:02:30	707.36	15.91	500.58
12/7/2023	12:02:32	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	12:02:34	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	12:02:36	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	12:02:38	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	12:02:40	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	12:02:42	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	12:02:44	707.06	15.02	500.87
12/7/2023	12:02:46	707.06	15.33	501.45
12/7/2023	12:02:48	707.06	15.67	501.45
12/7/2023	12:02:50	707.06	14.92	501.45
12/7/2023	12:02:52	707.06	14.49	500.87
12/7/2023	12:02:54	707.06	14.96	500.87
12/7/2023	12:02:56	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:02:58	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	12:03:00	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	12:03:02	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	12:03:04	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	12:03:06	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	12:03:08	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	12:03:10	707.06	16.14	500.29
12/7/2023	12:03:12	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	12:03:14	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	12:03:16	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	12:03:18	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	12:03:20	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	12:03:22	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	12:03:24	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:03:26	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	12:03:28	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	12:03:30	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	12:03:32	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	12:03:34	707.06	14.78	500.58
12/7/2023	12:03:36	707.06	15.35	500.58

12/7/2023	12:03:38	707.06	15.05	500.58
12/7/2023	12:03:40	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:03:42	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	12:03:44	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	12:03:46	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	12:03:48	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	12:03:50	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	12:03:52	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:03:54	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	12:03:56	707.06	15.95	501.16
12/7/2023	12:03:58	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	12:04:00	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	12:04:02	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	12:04:04	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	12:04:06	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	12:04:08	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	12:04:10	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	12:04:12	707.06	15.05	500.58
12/7/2023	12:04:14	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	12:04:16	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	12:04:18	707.06	15.93	500.58
12/7/2023	12:04:20	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	12:04:22	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	12:04:24	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	12:04:26	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	12:04:28	707.06	15.11	500.58
12/7/2023	12:04:30	707.06	14.76	500.58
12/7/2023	12:04:32	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:04:34	707.06	16.04	500.58
12/7/2023	12:04:36	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	12:04:38	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	12:04:40	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	12:04:42	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	12:04:44	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	12:04:46	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:04:48	707.06	14.26	500.58
12/7/2023	12:04:50	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	12:04:52	707.06	14.95	500.58
12/7/2023	12:04:54	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	12:04:56	707.06	15.79	500.58

12/7/2023	12:04:58	707.06	14.91	500.87
12/7/2023	12:05:00	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	12:05:02	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	12:05:04	707.06	14.80	500.87
12/7/2023	12:05:06	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	12:05:08	707.06	14.50	500.87
12/7/2023	12:05:10	707.06	14.83	500.87
12/7/2023	12:05:12	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:05:14	707.06	14.81	500.58
12/7/2023	12:05:16	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	12:05:18	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:05:20	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	12:05:22	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	12:05:24	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:05:26	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	12:05:28	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	12:05:30	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	12:05:32	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	12:05:34	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:05:36	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	12:05:38	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	12:05:40	707.06	16.35	500.87
12/7/2023	12:05:42	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	12:05:44	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	12:05:46	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	12:05:48	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	12:05:50	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	12:05:52	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	12:05:54	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	12:05:56	707.06	14.64	500.87
12/7/2023	12:05:58	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	12:06:00	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	12:06:02	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	12:06:04	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	12:06:06	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	12:06:08	707.06	16.08	500.87
12/7/2023	12:06:10	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	12:06:12	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:06:14	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	12:06:16	707.06	15.06	500.87

12/7/2023	12:06:18	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	12:06:20	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	12:06:22	707.06	16.11	500.87
12/7/2023	12:06:24	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	12:06:26	707.06	14.85	500.87
12/7/2023	12:06:28	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	12:06:30	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	12:06:32	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:06:34	707.06	16.09	500.87
12/7/2023	12:06:36	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	12:06:38	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	12:06:40	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	12:06:42	707.06	15.15	500.87
12/7/2023	12:06:44	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	12:06:46	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	12:06:48	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	12:06:50	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	12:06:52	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	12:06:54	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	12:06:56	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	12:06:58	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	12:07:00	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	12:07:02	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:07:04	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	12:07:06	707.06	15.11	500.87
12/7/2023	12:07:08	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:07:10	707.06	16.20	500.87
12/7/2023	12:07:12	707.06	15.06	500.87
12/7/2023	12:07:14	707.06	16.05	500.87
12/7/2023	12:07:16	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	12:07:18	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	12:07:20	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:07:22	707.06	16.11	500.58
12/7/2023	12:07:24	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	12:07:26	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	12:07:28	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	12:07:30	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	12:07:32	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	12:07:34	707.06	15.17	501.16
12/7/2023	12:07:36	707.06	16.22	501.16

12/7/2023	12:07:38	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:07:40	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	12:07:42	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:07:44	707.06	16.84	500.58
12/7/2023	12:07:46	707.06	15.28	500.58
12/7/2023	12:07:48	707.06	14.58	500.58
12/7/2023	12:07:50	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	12:07:52	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:07:54	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	12:07:56	707.06	14.95	501.16
12/7/2023	12:07:58	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	12:08:00	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	12:08:02	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	12:08:04	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	12:08:06	707.06	15.04	500.58
12/7/2023	12:08:08	707.06	14.57	500.58
12/7/2023	12:08:10	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	12:08:12	707.06	15.41	501.16
12/7/2023	12:08:14	707.06	14.68	501.16
12/7/2023	12:08:16	707.06	14.83	501.16
12/7/2023	12:08:18	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:08:20	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:08:22	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	12:08:24	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	12:08:26	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	12:08:28	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:08:30	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	12:08:32	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	12:08:34	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	12:08:36	707.06	14.24	500.87
12/7/2023	12:08:38	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	12:08:40	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	12:08:42	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	12:08:44	707.06	16.34	501.16
12/7/2023	12:08:46	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	12:08:48	707.06	14.86	500.58
12/7/2023	12:08:50	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	12:08:52	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	12:08:54	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	12:08:56	707.06	16.01	500.87

12/7/2023	12:08:58	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:09:00	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	12:09:02	707.06	15.04	501.16
12/7/2023	12:09:04	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	12:09:06	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:09:08	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	12:09:10	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	12:09:12	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	12:09:14	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:09:16	707.06	16.14	501.16
12/7/2023	12:09:18	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	12:09:20	707.06	14.53	501.16
12/7/2023	12:09:22	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	12:09:24	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	12:09:26	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	12:09:28	707.06	16.35	501.16
12/7/2023	12:09:30	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	12:09:32	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	12:09:34	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	12:09:36	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	12:09:38	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:09:40	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	12:09:42	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:09:44	707.06	16.68	500.87
12/7/2023	12:09:46	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	12:09:48	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	12:09:50	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:09:52	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	12:09:54	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	12:09:56	707.06	15.16	501.16
12/7/2023	12:09:58	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	12:10:00	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	12:10:02	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	12:10:04	707.06	16.19	500.87
12/7/2023	12:10:06	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	12:10:08	707.06	16.32	500.87
12/7/2023	12:10:10	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	12:10:12	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	12:10:14	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	12:10:16	707.06	16.27	500.58

12/7/2023	12:10:18	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	12:10:20	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	12:10:22	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	12:10:24	707.06	16.40	500.87
12/7/2023	12:10:26	707.06	15.17	501.16
12/7/2023	12:10:28	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	12:10:30	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:10:32	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	12:10:34	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	12:10:36	707.06	14.73	500.87
12/7/2023	12:10:38	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:10:40	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	12:10:42	707.06	16.08	500.87
12/7/2023	12:10:44	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	12:10:46	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	12:10:48	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	12:10:50	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	12:10:52	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	12:10:54	707.06	15.06	500.87
12/7/2023	12:10:56	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	12:10:58	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	12:11:00	707.06	15.30	501.45
12/7/2023	12:11:02	707.06	15.41	501.45
12/7/2023	12:11:04	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	12:11:06	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:11:08	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	12:11:10	707.06	16.10	500.58
12/7/2023	12:11:12	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	12:11:14	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	12:11:16	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	12:11:18	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	12:11:20	707.06	15.41	501.16
12/7/2023	12:11:22	707.06	16.04	501.16
12/7/2023	12:11:24	707.06	15.82	501.16
12/7/2023	12:11:26	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	12:11:28	707.06	15.01	500.87
12/7/2023	12:11:30	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	12:11:32	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	12:11:34	707.06	15.22	500.58
12/7/2023	12:11:36	707.06	14.94	500.58

12/7/2023	12:11:38	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	12:11:40	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	12:11:42	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	12:11:44	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	12:11:46	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	12:11:48	707.06	14.91	500.87
12/7/2023	12:11:50	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	12:11:52	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	12:11:54	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	12:11:56	707.06	15.06	500.58
12/7/2023	12:11:58	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	12:12:00	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:12:02	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	12:12:04	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	12:12:06	707.06	14.91	501.16
12/7/2023	12:12:08	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	12:12:10	707.06	15.00	501.16
12/7/2023	12:12:12	707.06	14.84	501.16
12/7/2023	12:12:14	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	12:12:16	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	12:12:18	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	12:12:20	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	12:12:22	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	12:12:24	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	12:12:26	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	12:12:28	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	12:12:30	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	12:12:32	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	12:12:34	707.06	14.90	500.58
12/7/2023	12:12:36	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	12:12:38	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	12:12:40	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	12:12:42	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	12:12:44	707.06	15.99	500.58
12/7/2023	12:12:46	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	12:12:48	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	12:12:50	707.06	15.17	501.16
12/7/2023	12:12:52	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	12:12:54	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	12:12:56	707.06	15.46	500.58

12/7/2023	12:12:58	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	12:13:00	707.06	16.42	500.58
12/7/2023	12:13:02	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:13:04	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	12:13:06	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	12:13:08	707.06	16.06	500.58
12/7/2023	12:13:10	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	12:13:12	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	12:13:14	707.06	14.42	500.87
12/7/2023	12:13:16	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	12:13:18	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	12:13:20	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	12:13:22	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	12:13:24	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	12:13:26	707.06	16.10	500.87
12/7/2023	12:13:28	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:13:30	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	12:13:32	707.06	14.84	500.58
12/7/2023	12:13:34	707.06	14.79	500.58
12/7/2023	12:13:36	707.06	14.91	500.29
12/7/2023	12:13:38	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	12:13:40	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	12:13:42	707.06	14.99	500.29
12/7/2023	12:13:44	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	12:13:46	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	12:13:48	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	12:13:50	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	12:13:52	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	12:13:54	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	12:13:56	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	12:13:58	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	12:14:00	707.06	16.22	500.00
12/7/2023	12:14:02	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	12:14:04	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	12:14:06	707.06	16.11	500.00
12/7/2023	12:14:08	707.06	16.10	500.00
12/7/2023	12:14:10	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	12:14:12	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	12:14:14	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	12:14:16	707.06	15.90	500.00

12/7/2023	12:14:18	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	12:14:20	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	12:14:22	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	12:14:24	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	12:14:26	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	12:14:28	707.06	16.32	500.87
12/7/2023	12:14:30	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:14:32	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	12:14:34	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	12:14:36	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	12:14:38	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	12:14:40	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	12:14:42	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	12:14:44	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	12:14:46	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	12:14:48	707.06	14.97	500.29
12/7/2023	12:14:50	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	12:14:52	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	12:14:54	707.06	16.17	500.29
12/7/2023	12:14:56	707.06	14.97	500.29
12/7/2023	12:14:58	707.06	15.95	500.29
12/7/2023	12:15:00	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	12:15:02	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	12:15:04	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	12:15:06	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	12:15:08	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	12:15:10	707.06	15.11	500.87
12/7/2023	12:15:12	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:15:14	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	12:15:16	707.06	15.02	500.87
12/7/2023	12:15:18	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	12:15:20	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	12:15:22	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:15:24	707.06	14.40	500.87
12/7/2023	12:15:26	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:15:28	707.06	16.03	500.87
12/7/2023	12:15:30	707.06	16.22	500.87
12/7/2023	12:15:32	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	12:15:34	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	12:15:36	707.06	15.58	500.87

12/7/2023	12:15:38	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	12:15:40	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	12:15:42	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	12:15:44	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	12:15:46	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:15:48	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:15:50	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	12:15:52	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	12:15:54	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	12:15:56	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	12:15:58	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	12:16:00	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	12:16:02	707.06	14.39	500.58
12/7/2023	12:16:04	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	12:16:06	707.06	14.94	500.58
12/7/2023	12:16:08	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	12:16:10	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	12:16:12	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	12:16:14	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	12:16:16	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	12:16:18	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	12:16:20	707.06	14.60	500.29
12/7/2023	12:16:22	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	12:16:24	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:16:26	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	12:16:28	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	12:16:30	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	12:16:32	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	12:16:34	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	12:16:36	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:16:38	707.06	14.76	500.58
12/7/2023	12:16:40	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:16:42	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	12:16:44	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	12:16:46	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	12:16:48	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	12:16:50	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:16:52	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	12:16:54	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:16:56	707.06	15.07	500.87

12/7/2023	12:16:58	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	12:17:00	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	12:17:02	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	12:17:04	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:17:06	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	12:17:08	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:17:10	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	12:17:12	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	12:17:14	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	12:17:16	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	12:17:18	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	12:17:20	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	12:17:22	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	12:17:24	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	12:17:26	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	12:17:28	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	12:17:30	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	12:17:32	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	12:17:34	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:17:36	707.06	16.48	500.87
12/7/2023	12:17:38	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	12:17:40	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	12:17:42	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	12:17:44	707.06	16.36	500.87
12/7/2023	12:17:46	707.06	16.27	500.87
12/7/2023	12:17:48	707.06	14.73	500.87
12/7/2023	12:17:50	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	12:17:52	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	12:17:54	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	12:17:56	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	12:17:58	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	12:18:00	707.06	14.48	500.29
12/7/2023	12:18:02	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	12:18:04	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	12:18:06	707.06	15.17	500.29
12/7/2023	12:18:08	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	12:18:10	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	12:18:12	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	12:18:14	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	12:18:16	707.06	14.85	500.29

12/7/2023	12:18:18	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	12:18:20	707.06	14.91	500.00
12/7/2023	12:18:22	707.06	14.54	500.00
12/7/2023	12:18:24	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	12:18:26	707.06	16.16	500.58
12/7/2023	12:18:28	707.06	15.36	501.16
12/7/2023	12:18:30	707.06	15.16	501.16
12/7/2023	12:18:32	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	12:18:34	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	12:18:36	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:18:38	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	12:18:40	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	12:18:42	707.06	16.26	500.58
12/7/2023	12:18:44	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	12:18:46	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	12:18:48	707.06	16.15	500.58
12/7/2023	12:18:50	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	12:18:52	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	12:18:54	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	12:18:56	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	12:18:58	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	12:19:00	707.06	15.01	500.87
12/7/2023	12:19:02	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	12:19:04	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	12:19:06	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	12:19:08	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:19:10	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	12:19:12	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	12:19:14	707.06	14.97	500.87
12/7/2023	12:19:16	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:19:18	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	12:19:20	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	12:19:22	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	12:19:24	707.06	15.04	501.16
12/7/2023	12:19:26	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	12:19:28	707.06	14.90	501.16
12/7/2023	12:19:30	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	12:19:32	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	12:19:34	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	12:19:36	707.06	16.40	500.29

12/7/2023	12:19:38	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	12:19:40	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	12:19:42	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	12:19:44	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	12:19:46	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	12:19:48	707.06	14.99	500.58
12/7/2023	12:19:50	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	12:19:52	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:19:54	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	12:19:56	707.06	16.50	500.58
12/7/2023	12:19:58	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	12:20:00	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:20:02	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	12:20:04	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	12:20:06	707.06	14.84	500.58
12/7/2023	12:20:08	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	12:20:10	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	12:20:12	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	12:20:14	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	12:20:16	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	12:20:18	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	12:20:20	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	12:20:22	707.06	14.91	501.16
12/7/2023	12:20:24	707.06	16.42	501.16
12/7/2023	12:20:26	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	12:20:28	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	12:20:30	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	12:20:32	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	12:20:34	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	12:20:36	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	12:20:38	707.06	16.03	500.87
12/7/2023	12:20:40	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	12:20:42	707.06	14.90	500.58
12/7/2023	12:20:44	707.06	14.95	500.58
12/7/2023	12:20:46	707.06	14.53	500.29
12/7/2023	12:20:48	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	12:20:50	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	12:20:52	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	12:20:54	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	12:20:56	707.06	15.63	500.58

12/7/2023	12:20:58	707.06	16.22	500.58
12/7/2023	12:21:00	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	12:21:02	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	12:21:04	707.06	15.04	500.29
12/7/2023	12:21:06	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	12:21:08	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	12:21:10	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	12:21:12	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	12:21:14	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	12:21:16	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	12:21:18	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	12:21:20	707.06	16.38	500.29
12/7/2023	12:21:22	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	12:21:24	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	12:21:26	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	12:21:28	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	12:21:30	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	12:21:32	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	12:21:34	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	12:21:36	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	12:21:38	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	12:21:40	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	12:21:42	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:21:44	707.06	14.85	500.87
12/7/2023	12:21:46	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	12:21:48	707.06	14.83	500.87
12/7/2023	12:21:50	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	12:21:52	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	12:21:54	707.06	14.43	500.87
12/7/2023	12:21:56	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:21:58	707.06	16.20	500.87
12/7/2023	12:22:00	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	12:22:02	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	12:22:04	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	12:22:06	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	12:22:08	707.06	16.05	500.29
12/7/2023	12:22:10	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	12:22:12	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	12:22:14	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	12:22:16	707.06	15.75	500.87

12/7/2023	12:22:18	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	12:22:20	707.06	16.41	500.29
12/7/2023	12:22:22	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	12:22:24	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	12:22:26	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	12:22:28	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	12:22:30	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	12:22:32	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	12:22:34	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	12:22:36	707.06	16.10	500.29
12/7/2023	12:22:38	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	12:22:40	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	12:22:42	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	12:22:44	707.06	16.48	500.29
12/7/2023	12:22:46	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	12:22:48	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	12:22:50	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	12:22:52	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	12:22:54	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	12:22:56	707.06	15.96	500.58
12/7/2023	12:22:58	707.06	16.30	500.58
12/7/2023	12:23:00	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	12:23:02	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	12:23:04	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	12:23:06	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	12:23:08	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	12:23:10	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	12:23:12	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	12:23:14	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	12:23:16	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	12:23:18	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	12:23:20	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	12:23:22	707.06	16.08	500.87
12/7/2023	12:23:24	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	12:23:26	707.06	14.49	500.87
12/7/2023	12:23:28	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	12:23:30	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	12:23:32	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	12:23:34	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	12:23:36	707.06	15.16	500.29

12/7/2023	12:23:38	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	12:23:40	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	12:23:42	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	12:23:44	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	12:23:46	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	12:23:48	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	12:23:50	707.06	16.09	499.71
12/7/2023	12:23:52	707.06	15.56	499.71
12/7/2023	12:23:54	707.06	15.07	499.71
12/7/2023	12:23:56	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	12:23:58	707.06	15.18	499.71
12/7/2023	12:24:00	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	12:24:02	707.06	14.86	499.71
12/7/2023	12:24:04	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	12:24:06	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	12:24:08	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	12:24:10	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	12:24:12	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	12:24:14	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	12:24:16	707.06	14.89	500.29
12/7/2023	12:24:18	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	12:24:20	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	12:24:22	707.06	14.94	500.58
12/7/2023	12:24:24	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	12:24:26	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	12:24:28	707.06	15.28	500.58
12/7/2023	12:24:30	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	12:24:32	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	12:24:34	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	12:24:36	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	12:24:38	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	12:24:40	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	12:24:42	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	12:24:44	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	12:24:46	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	12:24:48	707.06	14.95	500.58
12/7/2023	12:24:50	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	12:24:52	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	12:24:54	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	12:24:56	707.06	15.73	500.58

12/7/2023	12:24:58	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	12:25:00	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	12:25:02	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	12:25:04	707.06	15.57	499.42
12/7/2023	12:25:06	707.06	15.64	499.42
12/7/2023	12:25:08	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	12:25:10	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	12:25:12	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	12:25:14	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	12:25:16	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	12:25:18	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	12:25:20	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	12:25:22	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	12:25:24	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	12:25:26	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	12:25:28	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	12:25:30	707.06	16.11	500.29
12/7/2023	12:25:32	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	12:25:34	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	12:25:36	707.06	16.15	500.00
12/7/2023	12:25:38	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	12:25:40	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	12:25:42	707.06	16.24	500.00
12/7/2023	12:25:44	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	12:25:46	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	12:25:48	707.06	15.74	499.71
12/7/2023	12:25:50	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	12:25:52	707.06	14.52	500.29
12/7/2023	12:25:54	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	12:25:56	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	12:25:58	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	12:26:00	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:26:02	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	12:26:04	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	12:26:06	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	12:26:08	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	12:26:10	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	12:26:12	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	12:26:14	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	12:26:16	707.06	16.22	500.00

12/7/2023	12:26:18	707.06	15.11	499.71
12/7/2023	12:26:20	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	12:26:22	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	12:26:24	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	12:26:26	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	12:26:28	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	12:26:30	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	12:26:32	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	12:26:34	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	12:26:36	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	12:26:38	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	12:26:40	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	12:26:42	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	12:26:44	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	12:26:46	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	12:26:48	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	12:26:50	707.06	14.70	500.00
12/7/2023	12:26:52	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	12:26:54	707.06	15.00	500.00
12/7/2023	12:26:56	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	12:26:58	707.06	14.96	499.71
12/7/2023	12:27:00	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	12:27:02	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	12:27:04	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	12:27:06	707.06	15.89	499.71
12/7/2023	12:27:08	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	12:27:10	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	12:27:12	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	12:27:14	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	12:27:16	707.06	14.89	500.29
12/7/2023	12:27:18	707.06	16.19	500.58
12/7/2023	12:27:20	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	12:27:22	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	12:27:24	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	12:27:26	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	12:27:28	707.06	16.36	500.29
12/7/2023	12:27:30	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	12:27:32	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	12:27:34	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	12:27:36	707.06	15.61	500.58

12/7/2023	12:27:38	707.06	16.27	500.58
12/7/2023	12:27:40	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:27:42	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	12:27:44	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	12:27:46	707.06	15.95	500.58
12/7/2023	12:27:48	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	12:27:50	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	12:27:52	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	12:27:54	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	12:27:56	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	12:27:58	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	12:28:00	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	12:28:02	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	12:28:04	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	12:28:06	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	12:28:08	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	12:28:10	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	12:28:12	707.06	14.36	500.00
12/7/2023	12:28:14	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	12:28:16	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	12:28:18	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	12:28:20	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	12:28:22	707.06	16.51	500.00
12/7/2023	12:28:24	707.06	14.75	500.00
12/7/2023	12:28:26	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	12:28:28	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	12:28:30	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	12:28:32	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	12:28:34	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	12:28:36	707.06	14.94	500.00
12/7/2023	12:28:38	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	12:28:40	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	12:28:42	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	12:28:44	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	12:28:46	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	12:28:48	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	12:28:50	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	12:28:52	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	12:28:54	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	12:28:56	707.06	15.16	500.00

12/7/2023	12:28:58	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	12:29:00	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	12:29:02	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	12:29:04	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	12:29:06	707.06	16.04	500.87
12/7/2023	12:29:08	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	12:29:10	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	12:29:12	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	12:29:14	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	12:29:16	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	12:29:18	707.06	15.21	499.71
12/7/2023	12:29:20	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	12:29:22	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	12:29:24	707.06	14.75	499.71
12/7/2023	12:29:26	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	12:29:28	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	12:29:30	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	12:29:32	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	12:29:34	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	12:29:36	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	12:29:38	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	12:29:40	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	12:29:42	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:29:44	707.06	16.20	500.29
12/7/2023	12:29:46	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	12:29:48	707.06	16.24	500.29
12/7/2023	12:29:50	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	12:29:52	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:29:54	707.06	14.78	500.58
12/7/2023	12:29:56	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	12:29:58	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:30:00	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:30:02	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	12:30:04	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	12:30:06	707.06	16.15	500.58
12/7/2023	12:30:08	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:30:10	707.06	14.76	500.58
12/7/2023	12:30:12	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	12:30:14	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	12:30:16	707.06	15.53	500.58

12/7/2023	12:30:18	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	12:30:20	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	12:30:22	707.06	15.06	500.58
12/7/2023	12:30:24	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	12:30:26	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	12:30:28	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	12:30:30	707.06	16.14	500.58
12/7/2023	12:30:32	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	12:30:34	707.06	15.02	500.58
12/7/2023	12:30:36	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	12:30:38	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	12:30:40	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	12:30:42	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:30:44	707.06	15.01	500.87
12/7/2023	12:30:46	707.06	16.03	500.87
12/7/2023	12:30:48	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	12:30:50	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	12:30:52	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	12:30:54	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	12:30:56	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	12:30:58	707.06	15.79	500.00
12/7/2023	12:31:00	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	12:31:02	707.06	15.18	500.00
12/7/2023	12:31:04	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	12:31:06	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	12:31:08	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	12:31:10	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	12:31:12	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	12:31:14	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	12:31:16	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	12:31:18	707.06	14.50	500.87
12/7/2023	12:31:20	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	12:31:22	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	12:31:24	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	12:31:26	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:31:28	707.06	14.83	501.16
12/7/2023	12:31:30	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	12:31:32	707.06	15.99	501.16
12/7/2023	12:31:34	707.06	14.53	500.87
12/7/2023	12:31:36	707.06	15.47	500.87

12/7/2023	12:31:38	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	12:31:40	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	12:31:42	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	12:31:44	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	12:31:46	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	12:31:48	707.06	15.04	500.29
12/7/2023	12:31:50	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	12:31:52	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	12:31:54	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	12:31:56	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	12:31:58	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	12:32:00	707.06	14.92	501.16
12/7/2023	12:32:02	707.06	16.01	501.16
12/7/2023	12:32:04	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	12:32:06	707.06	15.91	501.16
12/7/2023	12:32:08	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:32:10	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:32:12	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:32:14	707.06	16.26	501.16
12/7/2023	12:32:16	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	12:32:18	707.06	15.18	501.16
12/7/2023	12:32:20	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	12:32:22	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	12:32:24	707.06	14.52	500.87
12/7/2023	12:32:26	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	12:32:28	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	12:32:30	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	12:32:32	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	12:32:34	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	12:32:36	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	12:32:38	707.06	14.50	500.87
12/7/2023	12:32:40	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	12:32:42	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:32:44	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	12:32:46	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	12:32:48	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	12:32:50	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	12:32:52	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	12:32:54	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	12:32:56	707.06	15.70	501.16

12/7/2023	12:32:58	707.06	15.21	501.16
12/7/2023	12:33:00	707.06	15.78	501.16
12/7/2023	12:33:02	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	12:33:04	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:33:06	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	12:33:08	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	12:33:10	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	12:33:12	707.06	14.64	501.16
12/7/2023	12:33:14	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	12:33:16	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	12:33:18	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	12:33:20	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	12:33:22	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	12:33:24	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	12:33:26	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	12:33:28	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:33:30	707.06	14.65	501.16
12/7/2023	12:33:32	707.06	16.03	501.16
12/7/2023	12:33:34	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	12:33:36	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:33:38	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	12:33:40	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	12:33:42	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	12:33:44	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	12:33:46	707.06	16.25	500.29
12/7/2023	12:33:48	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	12:33:50	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	12:33:52	707.06	15.20	501.45
12/7/2023	12:33:54	707.06	15.11	501.45
12/7/2023	12:33:56	707.06	15.74	501.45
12/7/2023	12:33:58	707.06	15.56	501.45
12/7/2023	12:34:00	707.06	15.61	501.45
12/7/2023	12:34:02	707.06	15.21	501.45
12/7/2023	12:34:04	707.06	15.64	501.45
12/7/2023	12:34:06	707.06	15.70	501.45
12/7/2023	12:34:08	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	12:34:10	707.06	14.76	501.45
12/7/2023	12:34:12	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	12:34:14	707.06	16.17	501.45
12/7/2023	12:34:16	707.06	15.18	501.45

12/7/2023	12:34:18	707.06	14.13	501.45
12/7/2023	12:34:20	707.06	15.38	501.45
12/7/2023	12:34:22	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	12:34:24	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	12:34:26	707.06	15.16	501.16
12/7/2023	12:34:28	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:34:30	707.06	14.94	500.87
12/7/2023	12:34:32	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	12:34:34	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	12:34:36	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	12:34:38	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:34:40	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	12:34:42	707.06	15.25	501.16
12/7/2023	12:34:44	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	12:34:46	707.06	15.48	501.45
12/7/2023	12:34:48	707.06	15.56	501.45
12/7/2023	12:34:50	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	12:34:52	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	12:34:54	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	12:34:56	707.06	14.71	500.58
12/7/2023	12:34:58	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	12:35:00	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	12:35:02	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	12:35:04	707.06	15.13	501.16
12/7/2023	12:35:06	707.06	14.96	501.16
12/7/2023	12:35:08	707.06	15.17	501.16
12/7/2023	12:35:10	707.06	15.61	501.45
12/7/2023	12:35:12	707.06	14.36	501.45
12/7/2023	12:35:14	707.06	15.67	501.45
12/7/2023	12:35:16	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	12:35:18	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	12:35:20	707.06	14.81	501.16
12/7/2023	12:35:22	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	12:35:24	707.06	14.95	501.45
12/7/2023	12:35:26	707.06	16.26	501.45
12/7/2023	12:35:28	707.06	15.72	501.45
12/7/2023	12:35:30	707.06	15.75	501.45
12/7/2023	12:35:32	707.06	15.02	501.45
12/7/2023	12:35:34	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	12:35:36	707.06	14.47	500.87

12/7/2023	12:35:38	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	12:35:40	707.06	16.24	500.87
12/7/2023	12:35:42	707.06	16.15	501.16
12/7/2023	12:35:44	707.06	14.76	501.16
12/7/2023	12:35:46	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:35:48	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	12:35:50	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	12:35:52	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	12:35:54	707.06	15.11	500.87
12/7/2023	12:35:56	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	12:35:58	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	12:36:00	707.06	14.63	501.16
12/7/2023	12:36:02	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	12:36:04	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	12:36:06	707.06	15.82	501.16
12/7/2023	12:36:08	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	12:36:10	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	12:36:12	707.06	15.49	501.16
12/7/2023	12:36:14	707.06	15.18	501.16
12/7/2023	12:36:16	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	12:36:18	707.06	15.13	501.16
12/7/2023	12:36:20	707.06	14.96	501.16
12/7/2023	12:36:22	707.06	14.42	501.16
12/7/2023	12:36:24	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	12:36:26	707.06	14.69	500.87
12/7/2023	12:36:28	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	12:36:30	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	12:36:32	707.06	15.13	501.16
12/7/2023	12:36:34	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	12:36:36	707.06	14.45	501.45
12/7/2023	12:36:38	707.06	15.26	501.45
12/7/2023	12:36:40	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	12:36:42	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	12:36:44	707.06	15.41	501.16
12/7/2023	12:36:46	707.06	16.03	501.16
12/7/2023	12:36:48	707.06	15.75	501.45
12/7/2023	12:36:50	707.06	16.10	501.45
12/7/2023	12:36:52	707.06	15.47	501.45
12/7/2023	12:36:54	707.06	15.61	501.45
12/7/2023	12:36:56	707.06	16.00	501.45

12/7/2023	12:36:58	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	12:37:00	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	12:37:02	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	12:37:04	707.06	15.82	501.45
12/7/2023	12:37:06	707.06	15.91	501.45
12/7/2023	12:37:08	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	12:37:10	707.06	15.59	501.45
12/7/2023	12:37:12	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:37:14	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	12:37:16	707.06	16.27	501.16
12/7/2023	12:37:18	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	12:37:20	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	12:37:22	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	12:37:24	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	12:37:26	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	12:37:28	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	12:37:30	707.06	14.92	501.16
12/7/2023	12:37:32	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	12:37:34	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	12:37:36	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	12:37:38	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	12:37:40	707.06	14.22	500.87
12/7/2023	12:37:42	707.06	14.94	500.87
12/7/2023	12:37:44	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	12:37:46	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	12:37:48	707.06	15.22	501.45
12/7/2023	12:37:50	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	12:37:52	707.06	15.35	501.45
12/7/2023	12:37:54	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	12:37:56	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:37:58	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	12:38:00	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	12:38:02	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	12:38:04	707.06	15.30	501.45
12/7/2023	12:38:06	707.06	15.17	501.45
12/7/2023	12:38:08	707.06	15.01	501.45
12/7/2023	12:38:10	707.06	15.46	501.45
12/7/2023	12:38:12	707.06	15.56	501.45
12/7/2023	12:38:14	707.06	15.48	501.45
12/7/2023	12:38:16	707.06	15.07	501.45

12/7/2023	12:38:18	707.06	15.68	501.45
12/7/2023	12:38:20	707.06	15.36	501.45
12/7/2023	12:38:22	707.06	15.72	501.45
12/7/2023	12:38:24	707.06	14.36	501.45
12/7/2023	12:38:26	707.06	15.68	501.45
12/7/2023	12:38:28	707.06	15.58	501.45
12/7/2023	12:38:30	707.06	14.68	501.45
12/7/2023	12:38:32	707.06	15.10	501.45
12/7/2023	12:38:34	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	12:38:36	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	12:38:38	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	12:38:40	707.06	16.05	500.87
12/7/2023	12:38:42	707.06	15.16	501.16
12/7/2023	12:38:44	707.06	15.41	501.16
12/7/2023	12:38:46	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	12:38:48	707.06	15.39	501.16
12/7/2023	12:38:50	707.06	15.89	501.16
12/7/2023	12:38:52	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	12:38:54	707.06	14.80	501.16
12/7/2023	12:38:56	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	12:38:58	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:39:00	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	12:39:02	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:39:04	707.06	16.30	500.87
12/7/2023	12:39:06	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	12:39:08	707.06	15.09	501.16
12/7/2023	12:39:10	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	12:39:12	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	12:39:14	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	12:39:16	707.06	15.16	501.45
12/7/2023	12:39:18	707.06	15.56	501.45
12/7/2023	12:39:20	707.06	15.88	501.45
12/7/2023	12:39:22	707.06	16.04	501.45
12/7/2023	12:39:24	707.06	16.15	501.45
12/7/2023	12:39:26	707.06	15.61	501.45
12/7/2023	12:39:28	707.06	15.47	501.45
12/7/2023	12:39:30	707.06	15.63	501.74
12/7/2023	12:39:32	707.06	15.00	501.74
12/7/2023	12:39:34	707.06	15.64	501.74
12/7/2023	12:39:36	707.06	15.38	501.45

12/7/2023	12:39:38	707.06	15.57	501.45
12/7/2023	12:39:40	707.06	15.28	501.45
12/7/2023	12:39:42	707.06	15.41	501.45
12/7/2023	12:39:44	707.06	15.77	501.45
12/7/2023	12:39:46	707.06	15.78	501.45
12/7/2023	12:39:48	707.06	15.59	501.45
12/7/2023	12:39:50	707.06	15.52	501.45
12/7/2023	12:39:52	707.06	15.16	501.74
12/7/2023	12:39:54	707.06	15.74	501.74
12/7/2023	12:39:56	707.06	15.77	501.74
12/7/2023	12:39:58	707.06	15.39	501.74
12/7/2023	12:40:00	707.06	15.33	501.45
12/7/2023	12:40:02	707.06	15.02	501.45
12/7/2023	12:40:04	707.06	15.91	501.45
12/7/2023	12:40:06	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	12:40:08	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:40:10	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	12:40:12	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:40:14	707.06	15.99	501.16
12/7/2023	12:40:16	707.06	16.08	501.16
12/7/2023	12:40:18	707.06	14.81	501.16
12/7/2023	12:40:20	707.06	15.36	501.16
12/7/2023	12:40:22	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	12:40:24	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	12:40:26	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	12:40:28	707.06	16.15	501.16
12/7/2023	12:40:30	707.06	16.22	501.45
12/7/2023	12:40:32	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	12:40:34	707.06	15.78	501.45
12/7/2023	12:40:36	707.06	16.15	500.87
12/7/2023	12:40:38	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	12:40:40	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	12:40:42	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	12:40:44	707.06	14.80	500.58
12/7/2023	12:40:46	707.06	16.17	500.58
12/7/2023	12:40:48	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	12:40:50	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:40:52	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	12:40:54	707.06	15.04	501.16
12/7/2023	12:40:56	707.06	15.72	501.16

12/7/2023	12:40:58	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:41:00	707.06	15.98	501.16
12/7/2023	12:41:02	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:41:04	707.06	15.74	501.45
12/7/2023	12:41:06	707.06	14.66	501.45
12/7/2023	12:41:08	707.06	15.90	501.45
12/7/2023	12:41:10	707.06	15.21	501.45
12/7/2023	12:41:12	707.06	15.33	501.45
12/7/2023	12:41:14	707.06	14.95	501.45
12/7/2023	12:41:16	707.06	16.14	501.45
12/7/2023	12:41:18	707.06	14.76	501.45
12/7/2023	12:41:20	707.06	15.43	501.45
12/7/2023	12:41:22	707.06	15.84	501.45
12/7/2023	12:41:24	707.06	15.06	501.45
12/7/2023	12:41:26	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	12:41:28	707.06	14.85	500.87
12/7/2023	12:41:30	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	12:41:32	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:41:34	707.06	14.78	500.58
12/7/2023	12:41:36	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	12:41:38	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	12:41:40	707.06	14.79	500.87
12/7/2023	12:41:42	707.06	14.74	500.87
12/7/2023	12:41:44	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	12:41:46	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	12:41:48	707.06	14.85	500.87
12/7/2023	12:41:50	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	12:41:52	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	12:41:54	707.06	14.97	500.87
12/7/2023	12:41:56	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	12:41:58	707.06	15.23	501.16
12/7/2023	12:42:00	707.06	15.09	501.16
12/7/2023	12:42:02	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	12:42:04	707.06	15.39	501.16
12/7/2023	12:42:06	707.06	16.22	501.16
12/7/2023	12:42:08	707.06	16.09	500.58
12/7/2023	12:42:10	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	12:42:12	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	12:42:14	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	12:42:16	707.06	15.49	500.87

12/7/2023	12:42:18	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	12:42:20	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	12:42:22	707.06	16.50	501.16
12/7/2023	12:42:24	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	12:42:26	707.06	15.75	501.45
12/7/2023	12:42:28	707.06	16.19	501.45
12/7/2023	12:42:30	707.06	14.74	501.45
12/7/2023	12:42:32	707.06	16.26	501.45
12/7/2023	12:42:34	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	12:42:36	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	12:42:38	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	12:42:40	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	12:42:42	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:42:44	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	12:42:46	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	12:42:48	707.06	14.94	500.58
12/7/2023	12:42:50	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:42:52	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	12:42:54	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	12:42:56	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	12:42:58	707.06	16.21	500.58
12/7/2023	12:43:00	707.06	14.85	500.58
12/7/2023	12:43:02	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	12:43:04	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	12:43:06	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	12:43:08	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	12:43:10	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	12:43:12	707.06	14.70	500.58
12/7/2023	12:43:14	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	12:43:16	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	12:43:18	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	12:43:20	707.06	15.13	500.87
12/7/2023	12:43:22	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	12:43:24	707.06	14.69	501.16
12/7/2023	12:43:26	707.06	15.36	501.16
12/7/2023	12:43:28	707.06	15.11	501.16
12/7/2023	12:43:30	707.06	15.06	500.87
12/7/2023	12:43:32	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	12:43:34	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	12:43:36	707.06	15.36	501.16

12/7/2023	12:43:38	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	12:43:40	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	12:43:42	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	12:43:44	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	12:43:46	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	12:43:48	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	12:43:50	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	12:43:52	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:43:54	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:43:56	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	12:43:58	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	12:44:00	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	12:44:02	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:44:04	707.06	16.04	500.87
12/7/2023	12:44:06	707.06	16.17	501.16
12/7/2023	12:44:08	707.06	15.09	501.16
12/7/2023	12:44:10	707.06	16.06	501.16
12/7/2023	12:44:12	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:44:14	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	12:44:16	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	12:44:18	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	12:44:20	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:44:22	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	12:44:24	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:44:26	707.06	14.96	500.87
12/7/2023	12:44:28	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	12:44:30	707.06	15.22	500.58
12/7/2023	12:44:32	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	12:44:34	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	12:44:36	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	12:44:38	707.06	14.90	500.58
12/7/2023	12:44:40	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	12:44:42	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	12:44:44	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	12:44:46	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	12:44:48	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	12:44:50	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	12:44:52	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	12:44:54	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	12:44:56	707.06	15.94	500.58

12/7/2023	12:44:58	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	12:45:00	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	12:45:02	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:45:04	707.06	15.04	501.16
12/7/2023	12:45:06	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	12:45:08	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	12:45:10	707.06	15.82	501.16
12/7/2023	12:45:12	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:45:14	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	12:45:16	707.06	16.56	500.58
12/7/2023	12:45:18	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	12:45:20	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:45:22	707.06	14.94	500.58
12/7/2023	12:45:24	707.06	14.71	500.87
12/7/2023	12:45:26	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	12:45:28	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:45:30	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	12:45:32	707.06	15.99	500.58
12/7/2023	12:45:34	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	12:45:36	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	12:45:38	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	12:45:40	707.06	14.96	500.58
12/7/2023	12:45:42	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	12:45:44	707.06	14.94	500.58
12/7/2023	12:45:46	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	12:45:48	707.06	14.90	500.58
12/7/2023	12:45:50	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	12:45:52	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	12:45:54	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	12:45:56	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	12:45:58	707.06	14.79	500.87
12/7/2023	12:46:00	707.06	16.20	500.87
12/7/2023	12:46:02	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	12:46:04	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	12:46:06	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	12:46:08	707.06	15.00	501.16
12/7/2023	12:46:10	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	12:46:12	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	12:46:14	707.06	16.20	500.87
12/7/2023	12:46:16	707.06	15.38	501.45

12/7/2023	12:46:18	707.06	16.04	501.45
12/7/2023	12:46:20	707.06	15.53	501.45
12/7/2023	12:46:22	707.06	16.06	501.45
12/7/2023	12:46:24	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	12:46:26	707.06	15.22	501.45
12/7/2023	12:46:28	707.06	15.51	501.45
12/7/2023	12:46:30	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	12:46:32	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	12:46:34	707.06	15.49	501.16
12/7/2023	12:46:36	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	12:46:38	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	12:46:40	707.06	16.31	501.16
12/7/2023	12:46:42	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	12:46:44	707.06	15.15	500.87
12/7/2023	12:46:46	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	12:46:48	707.06	14.85	500.58
12/7/2023	12:46:50	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	12:46:52	707.06	14.95	500.58
12/7/2023	12:46:54	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	12:46:56	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	12:46:58	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	12:47:00	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	12:47:02	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	12:47:04	707.06	14.97	501.16
12/7/2023	12:47:06	707.06	15.39	501.16
12/7/2023	12:47:08	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:47:10	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	12:47:12	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	12:47:14	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:47:16	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	12:47:18	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:47:20	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	12:47:22	707.06	16.14	501.16
12/7/2023	12:47:24	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	12:47:26	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	12:47:28	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	12:47:30	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	12:47:32	707.06	16.03	500.58
12/7/2023	12:47:34	707.06	15.41	501.16
12/7/2023	12:47:36	707.06	15.47	501.16

12/7/2023	12:47:38	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	12:47:40	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:47:42	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:47:44	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	12:47:46	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	12:47:48	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	12:47:50	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	12:47:52	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	12:47:54	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	12:47:56	707.06	15.78	501.16
12/7/2023	12:47:58	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	12:48:00	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	12:48:02	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	12:48:04	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	12:48:06	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	12:48:08	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	12:48:10	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	12:48:12	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:48:14	707.06	15.91	501.16
12/7/2023	12:48:16	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	12:48:18	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	12:48:20	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	12:48:22	707.06	14.73	501.16
12/7/2023	12:48:24	707.06	14.89	500.87
12/7/2023	12:48:26	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	12:48:28	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	12:48:30	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	12:48:32	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	12:48:34	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	12:48:36	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	12:48:38	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	12:48:40	707.06	16.08	500.87
12/7/2023	12:48:42	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	12:48:44	707.06	14.75	500.87
12/7/2023	12:48:46	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	12:48:48	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	12:48:50	707.06	14.84	500.87
12/7/2023	12:48:52	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	12:48:54	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	12:48:56	707.06	15.94	501.74

12/7/2023	12:48:58	707.06	15.52	501.74
12/7/2023	12:49:00	707.06	15.44	501.74
12/7/2023	12:49:02	707.06	15.02	501.16
12/7/2023	12:49:04	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:49:06	707.06	14.96	500.87
12/7/2023	12:49:08	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:49:10	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	12:49:12	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	12:49:14	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	12:49:16	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	12:49:18	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	12:49:20	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	12:49:22	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	12:49:24	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	12:49:26	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	12:49:28	707.06	14.84	500.87
12/7/2023	12:49:30	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	12:49:32	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	12:49:34	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	12:49:36	707.06	14.55	500.58
12/7/2023	12:49:38	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	12:49:40	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	12:49:42	707.06	14.74	500.29
12/7/2023	12:49:44	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	12:49:46	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	12:49:48	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	12:49:50	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	12:49:52	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	12:49:54	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	12:49:56	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:49:58	707.06	15.78	501.16
12/7/2023	12:50:00	707.06	14.43	501.16
12/7/2023	12:50:02	707.06	15.25	501.16
12/7/2023	12:50:04	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	12:50:06	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:50:08	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	12:50:10	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	12:50:12	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:50:14	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	12:50:16	707.06	16.10	500.87

12/7/2023	12:50:18	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	12:50:20	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	12:50:22	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	12:50:24	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	12:50:26	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:50:28	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	12:50:30	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	12:50:32	707.06	14.90	501.16
12/7/2023	12:50:34	707.06	14.47	501.16
12/7/2023	12:50:36	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	12:50:38	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	12:50:40	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	12:50:42	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	12:50:44	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	12:50:46	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	12:50:48	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	12:50:50	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	12:50:52	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	12:50:54	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	12:50:56	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	12:50:58	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	12:51:00	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	12:51:02	707.06	14.16	500.87
12/7/2023	12:51:04	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	12:51:06	707.06	15.06	500.87
12/7/2023	12:51:08	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:51:10	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	12:51:12	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:51:14	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	12:51:16	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	12:51:18	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	12:51:20	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	12:51:22	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	12:51:24	707.06	15.01	501.16
12/7/2023	12:51:26	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	12:51:28	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	12:51:30	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	12:51:32	707.06	16.19	500.87
12/7/2023	12:51:34	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:51:36	707.06	15.68	500.87

12/7/2023	12:51:38	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	12:51:40	707.06	15.11	501.16
12/7/2023	12:51:42	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:51:44	707.06	14.85	501.16
12/7/2023	12:51:46	707.06	16.06	501.16
12/7/2023	12:51:48	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	12:51:50	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	12:51:52	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	12:51:54	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	12:51:56	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	12:51:58	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:52:00	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	12:52:02	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	12:52:04	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	12:52:06	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	12:52:08	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	12:52:10	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	12:52:12	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	12:52:14	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:52:16	707.06	14.57	500.58
12/7/2023	12:52:18	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	12:52:20	707.06	15.95	500.58
12/7/2023	12:52:22	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	12:52:24	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	12:52:26	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	12:52:28	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	12:52:30	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	12:52:32	707.06	15.16	501.45
12/7/2023	12:52:34	707.06	15.46	501.45
12/7/2023	12:52:36	707.06	15.94	501.45
12/7/2023	12:52:38	707.06	15.68	501.45
12/7/2023	12:52:40	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	12:52:42	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	12:52:44	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	12:52:46	707.06	15.06	500.87
12/7/2023	12:52:48	707.06	15.99	500.87
12/7/2023	12:52:50	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	12:52:52	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	12:52:54	707.06	16.03	500.87
12/7/2023	12:52:56	707.06	15.06	501.16

12/7/2023	12:52:58	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:53:00	707.06	16.05	501.16
12/7/2023	12:53:02	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	12:53:04	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:53:06	707.06	16.05	501.16
12/7/2023	12:53:08	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	12:53:10	707.06	14.89	501.16
12/7/2023	12:53:12	707.06	14.80	501.16
12/7/2023	12:53:14	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	12:53:16	707.06	14.85	500.58
12/7/2023	12:53:18	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	12:53:20	707.06	16.06	500.58
12/7/2023	12:53:22	707.06	15.23	501.16
12/7/2023	12:53:24	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	12:53:26	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	12:53:28	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	12:53:30	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	12:53:32	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	12:53:34	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	12:53:36	707.06	16.03	500.87
12/7/2023	12:53:38	707.06	16.05	500.87
12/7/2023	12:53:40	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	12:53:42	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	12:53:44	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	12:53:46	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	12:53:48	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	12:53:50	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	12:53:52	707.06	16.24	500.87
12/7/2023	12:53:54	707.06	14.44	501.16
12/7/2023	12:53:56	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	12:53:58	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	12:54:00	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	12:54:02	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:54:04	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	12:54:06	707.06	16.09	500.87
12/7/2023	12:54:08	707.06	14.38	500.87
12/7/2023	12:54:10	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	12:54:12	707.06	14.91	500.87
12/7/2023	12:54:14	707.06	16.40	501.16
12/7/2023	12:54:16	707.06	15.82	501.16

12/7/2023	12:54:18	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	12:54:20	707.06	15.82	501.45
12/7/2023	12:54:22	707.06	16.08	501.45
12/7/2023	12:54:24	707.06	16.24	501.45
12/7/2023	12:54:26	707.06	15.63	501.45
12/7/2023	12:54:28	707.06	14.47	500.87
12/7/2023	12:54:30	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:54:32	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	12:54:34	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	12:54:36	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	12:54:38	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	12:54:40	707.06	15.96	500.58
12/7/2023	12:54:42	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	12:54:44	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	12:54:46	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	12:54:48	707.06	16.17	500.29
12/7/2023	12:54:50	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	12:54:52	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	12:54:54	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	12:54:56	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	12:54:58	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	12:55:00	707.06	16.03	501.16
12/7/2023	12:55:02	707.06	15.95	501.16
12/7/2023	12:55:04	707.06	14.78	501.74
12/7/2023	12:55:06	707.06	15.89	501.74
12/7/2023	12:55:08	707.06	15.47	501.74
12/7/2023	12:55:10	707.06	15.94	501.74
12/7/2023	12:55:12	707.06	15.44	501.74
12/7/2023	12:55:14	707.06	16.46	501.74
12/7/2023	12:55:16	707.06	16.82	501.45
12/7/2023	12:55:18	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	12:55:20	707.06	15.82	501.16
12/7/2023	12:55:22	707.06	14.55	501.16
12/7/2023	12:55:24	707.06	15.22	501.16
12/7/2023	12:55:26	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	12:55:28	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	12:55:30	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	12:55:32	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	12:55:34	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	12:55:36	707.06	15.48	501.16

12/7/2023	12:55:38	707.06	14.36	500.87
12/7/2023	12:55:40	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	12:55:42	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	12:55:44	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	12:55:46	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	12:55:48	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	12:55:50	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	12:55:52	707.06	16.06	501.16
12/7/2023	12:55:54	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	12:55:56	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	12:55:58	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	12:56:00	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	12:56:02	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	12:56:04	707.06	14.65	500.87
12/7/2023	12:56:06	707.06	16.10	501.16
12/7/2023	12:56:08	707.06	14.79	501.16
12/7/2023	12:56:10	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	12:56:12	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	12:56:14	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	12:56:16	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	12:56:18	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	12:56:20	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	12:56:22	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	12:56:24	707.06	14.86	500.87
12/7/2023	12:56:26	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	12:56:28	707.06	16.04	501.16
12/7/2023	12:56:30	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	12:56:32	707.06	15.31	501.45
12/7/2023	12:56:34	707.06	15.73	501.45
12/7/2023	12:56:36	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	12:56:38	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	12:56:40	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	12:56:42	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	12:56:44	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	12:56:46	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	12:56:48	707.06	14.80	500.87
12/7/2023	12:56:50	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	12:56:52	707.06	14.86	501.16
12/7/2023	12:56:54	707.06	14.91	501.45
12/7/2023	12:56:56	707.06	15.44	501.45

12/7/2023	12:56:58	707.06	16.01	501.45
12/7/2023	12:57:00	707.06	15.91	501.16
12/7/2023	12:57:02	707.06	15.11	501.16
12/7/2023	12:57:04	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	12:57:06	707.06	15.36	501.16
12/7/2023	12:57:08	707.06	15.07	501.16
12/7/2023	12:57:10	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:57:12	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	12:57:14	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	12:57:16	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	12:57:18	707.06	16.08	500.87
12/7/2023	12:57:20	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	12:57:22	707.06	16.17	500.87
12/7/2023	12:57:24	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	12:57:26	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	12:57:28	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	12:57:30	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	12:57:32	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	12:57:34	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	12:57:36	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	12:57:38	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:57:40	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	12:57:42	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	12:57:44	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	12:57:46	707.06	15.58	501.45
12/7/2023	12:57:48	707.06	15.73	501.45
12/7/2023	12:57:50	707.06	15.48	501.45
12/7/2023	12:57:52	707.06	15.27	501.45
12/7/2023	12:57:54	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	12:57:56	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:57:58	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	12:58:00	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	12:58:02	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	12:58:04	707.06	14.97	500.87
12/7/2023	12:58:06	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	12:58:08	707.06	14.31	500.87
12/7/2023	12:58:10	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	12:58:12	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	12:58:14	707.06	14.34	500.87
12/7/2023	12:58:16	707.06	15.26	500.87

12/7/2023	12:58:18	707.06	16.11	500.87
12/7/2023	12:58:20	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	12:58:22	707.06	15.25	501.16
12/7/2023	12:58:24	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	12:58:26	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	12:58:28	707.06	15.49	501.45
12/7/2023	12:58:30	707.06	15.43	501.45
12/7/2023	12:58:32	707.06	15.46	501.45
12/7/2023	12:58:34	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	12:58:36	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	12:58:38	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	12:58:40	707.06	15.20	501.45
12/7/2023	12:58:42	707.06	15.72	501.45
12/7/2023	12:58:44	707.06	14.84	501.45
12/7/2023	12:58:46	707.06	15.58	501.45
12/7/2023	12:58:48	707.06	15.33	501.74
12/7/2023	12:58:50	707.06	15.17	501.74
12/7/2023	12:58:52	707.06	14.86	501.74
12/7/2023	12:58:54	707.06	15.20	501.45
12/7/2023	12:58:56	707.06	15.26	501.45
12/7/2023	12:58:58	707.06	15.23	501.45
12/7/2023	12:59:00	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	12:59:02	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	12:59:04	707.06	15.07	501.16
12/7/2023	12:59:06	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	12:59:08	707.06	15.99	500.87
12/7/2023	12:59:10	707.06	14.73	501.16
12/7/2023	12:59:12	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	12:59:14	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	12:59:16	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	12:59:18	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	12:59:20	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	12:59:22	707.06	15.63	501.45
12/7/2023	12:59:24	707.06	15.53	501.45
12/7/2023	12:59:26	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	12:59:28	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	12:59:30	707.06	15.99	500.87
12/7/2023	12:59:32	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	12:59:34	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	12:59:36	707.06	15.94	500.87

12/7/2023	12:59:38	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	12:59:40	707.06	15.41	501.16
12/7/2023	12:59:42	707.06	14.17	501.16
12/7/2023	12:59:44	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	12:59:46	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	12:59:48	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	12:59:50	707.06	14.89	501.16
12/7/2023	12:59:52	707.06	14.91	501.16
12/7/2023	12:59:54	707.06	14.84	501.16
12/7/2023	12:59:56	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	12:59:58	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	13:00:00	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	13:00:02	707.06	14.60	501.45
12/7/2023	13:00:04	707.06	15.28	501.45
12/7/2023	13:00:06	707.06	15.27	501.45
12/7/2023	13:00:08	707.06	15.21	501.45
12/7/2023	13:00:10	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	13:00:12	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	13:00:14	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:00:16	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	13:00:18	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	13:00:20	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:00:22	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	13:00:24	707.06	14.55	501.16
12/7/2023	13:00:26	707.06	14.96	501.16
12/7/2023	13:00:28	707.06	15.42	501.45
12/7/2023	13:00:30	707.06	14.54	501.45
12/7/2023	13:00:32	707.06	16.26	501.45
12/7/2023	13:00:34	707.06	16.04	501.74
12/7/2023	13:00:36	707.06	14.71	501.74
12/7/2023	13:00:38	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	13:00:40	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	13:00:42	707.06	14.89	501.16
12/7/2023	13:00:44	707.06	15.98	501.16
12/7/2023	13:00:46	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	13:00:48	707.06	16.08	500.87
12/7/2023	13:00:50	707.06	15.13	500.87
12/7/2023	13:00:52	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	13:00:54	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	13:00:56	707.06	15.13	500.87

12/7/2023	13:00:58	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	13:01:00	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	13:01:02	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	13:01:04	707.06	15.10	501.45
12/7/2023	13:01:06	707.06	15.16	501.45
12/7/2023	13:01:08	707.06	16.48	501.45
12/7/2023	13:01:10	707.06	15.79	501.74
12/7/2023	13:01:12	707.06	15.82	501.74
12/7/2023	13:01:14	707.06	15.49	501.16
12/7/2023	13:01:16	707.06	15.25	501.16
12/7/2023	13:01:18	707.06	14.16	500.87
12/7/2023	13:01:20	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:01:22	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	13:01:24	707.06	15.96	501.45
12/7/2023	13:01:26	707.06	15.56	501.45
12/7/2023	13:01:28	707.06	15.70	501.45
12/7/2023	13:01:30	707.06	16.04	501.45
12/7/2023	13:01:32	707.06	14.95	501.45
12/7/2023	13:01:34	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	13:01:36	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:01:38	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	13:01:40	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	13:01:42	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	13:01:44	707.06	15.04	501.16
12/7/2023	13:01:46	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	13:01:48	707.06	15.64	501.74
12/7/2023	13:01:50	707.06	15.89	501.74
12/7/2023	13:01:52	707.06	15.46	501.74
12/7/2023	13:01:54	707.06	15.31	501.45
12/7/2023	13:01:56	707.06	15.64	501.45
12/7/2023	13:01:58	707.06	16.09	501.45
12/7/2023	13:02:00	707.06	15.59	501.45
12/7/2023	13:02:02	707.06	15.49	501.45
12/7/2023	13:02:04	707.06	15.38	501.45
12/7/2023	13:02:06	707.06	14.63	501.45
12/7/2023	13:02:08	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	13:02:10	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:02:12	707.06	16.32	500.87
12/7/2023	13:02:14	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	13:02:16	707.06	15.01	500.87

12/7/2023	13:02:18	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:02:20	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	13:02:22	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:02:24	707.06	15.53	501.74
12/7/2023	13:02:26	707.06	15.48	501.74
12/7/2023	13:02:28	707.06	15.02	501.74
12/7/2023	13:02:30	707.06	15.98	501.16
12/7/2023	13:02:32	707.06	15.09	501.16
12/7/2023	13:02:34	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	13:02:36	707.06	15.18	501.16
12/7/2023	13:02:38	707.06	16.20	501.16
12/7/2023	13:02:40	707.06	16.03	501.16
12/7/2023	13:02:42	707.06	14.53	501.45
12/7/2023	13:02:44	707.06	16.22	501.45
12/7/2023	13:02:46	707.06	15.80	501.45
12/7/2023	13:02:48	707.06	15.53	501.74
12/7/2023	13:02:50	707.06	15.82	501.74
12/7/2023	13:02:52	707.06	15.49	501.74
12/7/2023	13:02:54	707.06	15.42	501.74
12/7/2023	13:02:56	707.06	15.35	501.45
12/7/2023	13:02:58	707.06	14.83	501.45
12/7/2023	13:03:00	707.06	15.69	501.45
12/7/2023	13:03:02	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	13:03:04	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	13:03:06	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	13:03:08	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	13:03:10	707.06	15.59	501.45
12/7/2023	13:03:12	707.06	15.51	501.45
12/7/2023	13:03:14	707.06	15.84	501.45
12/7/2023	13:03:16	707.06	15.11	501.45
12/7/2023	13:03:18	707.06	14.78	501.74
12/7/2023	13:03:20	707.06	15.74	501.74
12/7/2023	13:03:22	707.06	15.02	501.74
12/7/2023	13:03:24	707.06	15.56	501.74
12/7/2023	13:03:26	707.06	15.02	501.74
12/7/2023	13:03:28	707.06	14.23	501.74
12/7/2023	13:03:30	707.06	15.85	501.74
12/7/2023	13:03:32	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	13:03:34	707.06	15.98	501.16
12/7/2023	13:03:36	707.06	15.15	501.16

12/7/2023	13:03:38	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	13:03:40	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	13:03:42	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	13:03:44	707.06	15.23	501.16
12/7/2023	13:03:46	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	13:03:48	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	13:03:50	707.06	15.44	501.74
12/7/2023	13:03:52	707.06	15.53	501.74
12/7/2023	13:03:54	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	13:03:56	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:03:58	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	13:04:00	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:04:02	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:04:04	707.06	15.82	501.45
12/7/2023	13:04:06	707.06	16.16	501.74
12/7/2023	13:04:08	707.06	15.52	501.74
12/7/2023	13:04:10	707.06	15.11	501.74
12/7/2023	13:04:12	707.06	16.01	501.74
12/7/2023	13:04:14	707.06	15.10	501.74
12/7/2023	13:04:16	707.06	14.94	501.45
12/7/2023	13:04:18	707.06	15.48	501.45
12/7/2023	13:04:20	707.06	15.46	501.45
12/7/2023	13:04:22	707.06	14.91	501.45
12/7/2023	13:04:24	707.06	15.11	501.45
12/7/2023	13:04:26	707.06	15.63	501.45
12/7/2023	13:04:28	707.06	15.13	501.45
12/7/2023	13:04:30	707.06	15.53	501.74
12/7/2023	13:04:32	707.06	15.52	501.74
12/7/2023	13:04:34	707.06	15.48	501.74
12/7/2023	13:04:36	707.06	15.16	501.74
12/7/2023	13:04:38	707.06	15.31	501.74
12/7/2023	13:04:40	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	13:04:42	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	13:04:44	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	13:04:46	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:04:48	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	13:04:50	707.06	16.30	501.16
12/7/2023	13:04:52	707.06	16.03	501.16
12/7/2023	13:04:54	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	13:04:56	707.06	16.08	501.16

12/7/2023	13:04:58	707.06	16.25	501.16
12/7/2023	13:05:00	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	13:05:02	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	13:05:04	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	13:05:06	707.06	15.10	501.45
12/7/2023	13:05:08	707.06	14.50	501.45
12/7/2023	13:05:10	707.06	15.20	501.45
12/7/2023	13:05:12	707.06	15.38	501.45
12/7/2023	13:05:14	707.06	15.51	501.45
12/7/2023	13:05:16	707.06	15.53	501.45
12/7/2023	13:05:18	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	13:05:20	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	13:05:22	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	13:05:24	707.06	14.85	501.16
12/7/2023	13:05:26	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	13:05:28	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	13:05:30	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	13:05:32	707.06	14.79	501.16
12/7/2023	13:05:34	707.06	15.11	500.87
12/7/2023	13:05:36	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:05:38	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	13:05:40	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	13:05:42	707.06	15.98	501.16
12/7/2023	13:05:44	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:05:46	707.06	14.85	501.16
12/7/2023	13:05:48	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	13:05:50	707.06	15.69	501.45
12/7/2023	13:05:52	707.06	15.53	501.45
12/7/2023	13:05:54	707.06	15.51	501.45
12/7/2023	13:05:56	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	13:05:58	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	13:06:00	707.06	14.95	501.16
12/7/2023	13:06:02	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:06:04	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	13:06:06	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	13:06:08	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	13:06:10	707.06	15.39	501.16
12/7/2023	13:06:12	707.06	14.76	501.16
12/7/2023	13:06:14	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	13:06:16	707.06	16.11	501.16

12/7/2023	13:06:18	707.06	15.82	501.16
12/7/2023	13:06:20	707.06	15.31	501.45
12/7/2023	13:06:22	707.06	16.01	501.45
12/7/2023	13:06:24	707.06	15.38	501.45
12/7/2023	13:06:26	707.06	15.58	501.45
12/7/2023	13:06:28	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	13:06:30	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:06:32	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	13:06:34	707.06	14.91	501.16
12/7/2023	13:06:36	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	13:06:38	707.06	14.89	501.16
12/7/2023	13:06:40	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	13:06:42	707.06	15.42	501.45
12/7/2023	13:06:44	707.06	16.03	501.45
12/7/2023	13:06:46	707.06	15.82	501.74
12/7/2023	13:06:48	707.06	15.73	501.74
12/7/2023	13:06:50	707.06	15.95	501.74
12/7/2023	13:06:52	707.06	15.23	501.74
12/7/2023	13:06:54	707.06	15.11	501.45
12/7/2023	13:06:56	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	13:06:58	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	13:07:00	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:07:02	707.06	14.57	500.58
12/7/2023	13:07:04	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	13:07:06	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:07:08	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:07:10	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:07:12	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:07:14	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	13:07:16	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	13:07:18	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	13:07:20	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	13:07:22	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	13:07:24	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	13:07:26	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:07:28	707.06	15.04	501.16
12/7/2023	13:07:30	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	13:07:32	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	13:07:34	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	13:07:36	707.06	15.58	500.87

12/7/2023	13:07:38	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	13:07:40	707.06	14.66	500.87
12/7/2023	13:07:42	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:07:44	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:07:46	707.06	14.91	500.87
12/7/2023	13:07:48	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:07:50	707.06	15.21	501.45
12/7/2023	13:07:52	707.06	15.49	501.45
12/7/2023	13:07:54	707.06	15.85	501.45
12/7/2023	13:07:56	707.06	15.27	501.74
12/7/2023	13:07:58	707.06	15.44	501.74
12/7/2023	13:08:00	707.06	15.64	501.74
12/7/2023	13:08:02	707.06	14.80	501.74
12/7/2023	13:08:04	707.06	15.18	501.74
12/7/2023	13:08:06	707.06	15.17	501.45
12/7/2023	13:08:08	707.06	15.89	501.16
12/7/2023	13:08:10	707.06	16.16	501.16
12/7/2023	13:08:12	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	13:08:14	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	13:08:16	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	13:08:18	707.06	14.84	501.16
12/7/2023	13:08:20	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	13:08:22	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	13:08:24	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	13:08:26	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	13:08:28	707.06	16.15	500.87
12/7/2023	13:08:30	707.06	14.53	500.87
12/7/2023	13:08:32	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	13:08:34	707.06	16.17	500.87
12/7/2023	13:08:36	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	13:08:38	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	13:08:40	707.06	16.08	500.87
12/7/2023	13:08:42	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:08:44	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	13:08:46	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	13:08:48	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	13:08:50	707.06	16.71	500.87
12/7/2023	13:08:52	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	13:08:54	707.06	14.68	500.87
12/7/2023	13:08:56	707.06	15.22	500.87

12/7/2023	13:08:58	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:09:00	707.06	14.63	500.87
12/7/2023	13:09:02	707.06	15.02	501.16
12/7/2023	13:09:04	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	13:09:06	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:09:08	707.06	14.84	501.16
12/7/2023	13:09:10	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	13:09:12	707.06	15.83	501.45
12/7/2023	13:09:14	707.06	15.95	501.45
12/7/2023	13:09:16	707.06	15.91	501.45
12/7/2023	13:09:18	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	13:09:20	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	13:09:22	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	13:09:24	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	13:09:26	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:09:28	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	13:09:30	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	13:09:32	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	13:09:34	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	13:09:36	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	13:09:38	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:09:40	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:09:42	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	13:09:44	707.06	16.26	500.87
12/7/2023	13:09:46	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	13:09:48	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	13:09:50	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	13:09:52	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	13:09:54	707.06	14.70	500.87
12/7/2023	13:09:56	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	13:09:58	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	13:10:00	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:10:02	707.06	16.08	500.87
12/7/2023	13:10:04	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	13:10:06	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	13:10:08	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	13:10:10	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	13:10:12	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	13:10:14	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	13:10:16	707.06	16.08	500.58

12/7/2023	13:10:18	707.06	14.52	500.58
12/7/2023	13:10:20	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	13:10:22	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	13:10:24	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	13:10:26	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	13:10:28	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	13:10:30	707.06	15.22	501.45
12/7/2023	13:10:32	707.06	15.18	501.45
12/7/2023	13:10:34	707.06	15.41	501.45
12/7/2023	13:10:36	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	13:10:38	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	13:10:40	707.06	14.75	501.16
12/7/2023	13:10:42	707.06	15.16	501.16
12/7/2023	13:10:44	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:10:46	707.06	15.06	500.87
12/7/2023	13:10:48	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:10:50	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:10:52	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	13:10:54	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	13:10:56	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	13:10:58	707.06	16.21	501.16
12/7/2023	13:11:00	707.06	14.92	501.16
12/7/2023	13:11:02	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	13:11:04	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	13:11:06	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	13:11:08	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	13:11:10	707.06	14.86	501.16
12/7/2023	13:11:12	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	13:11:14	707.06	15.20	500.87
12/7/2023	13:11:16	707.06	16.32	500.29
12/7/2023	13:11:18	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	13:11:20	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	13:11:22	707.06	16.01	500.29
12/7/2023	13:11:24	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	13:11:26	707.06	15.95	500.29
12/7/2023	13:11:28	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	13:11:30	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:11:32	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	13:11:34	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	13:11:36	707.06	14.96	500.87

12/7/2023	13:11:38	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	13:11:40	707.06	16.04	500.87
12/7/2023	13:11:42	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	13:11:44	707.06	14.81	500.87
12/7/2023	13:11:46	707.06	14.59	500.87
12/7/2023	13:11:48	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	13:11:50	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	13:11:52	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	13:11:54	707.06	14.81	501.16
12/7/2023	13:11:56	707.06	15.36	501.45
12/7/2023	13:11:58	707.06	15.33	501.45
12/7/2023	13:12:00	707.06	14.01	501.45
12/7/2023	13:12:02	707.06	15.79	501.45
12/7/2023	13:12:04	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	13:12:06	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:12:08	707.06	16.26	501.16
12/7/2023	13:12:10	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:12:12	707.06	14.38	501.16
12/7/2023	13:12:14	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:12:16	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	13:12:18	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	13:12:20	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	13:12:22	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	13:12:24	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:12:26	707.06	15.23	501.16
12/7/2023	13:12:28	707.06	15.11	501.16
12/7/2023	13:12:30	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	13:12:32	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	13:12:34	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	13:12:36	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	13:12:38	707.06	16.04	500.87
12/7/2023	13:12:40	707.06	14.44	500.87
12/7/2023	13:12:42	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	13:12:44	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	13:12:46	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	13:12:48	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	13:12:50	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	13:12:52	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	13:12:54	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	13:12:56	707.06	15.27	500.87

12/7/2023	13:12:58	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	13:13:00	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:13:02	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	13:13:04	707.06	15.28	500.58
12/7/2023	13:13:06	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	13:13:08	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	13:13:10	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	13:13:12	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	13:13:14	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	13:13:16	707.06	14.94	500.87
12/7/2023	13:13:18	707.06	16.15	500.87
12/7/2023	13:13:20	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:13:22	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:13:24	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	13:13:26	707.06	15.01	501.16
12/7/2023	13:13:28	707.06	15.53	501.45
12/7/2023	13:13:30	707.06	15.91	501.45
12/7/2023	13:13:32	707.06	15.15	501.45
12/7/2023	13:13:34	707.06	15.41	501.16
12/7/2023	13:13:36	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	13:13:38	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	13:13:40	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:13:42	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	13:13:44	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	13:13:46	707.06	15.68	501.45
12/7/2023	13:13:48	707.06	16.01	501.45
12/7/2023	13:13:50	707.06	16.06	501.45
12/7/2023	13:13:52	707.06	15.52	501.45
12/7/2023	13:13:54	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	13:13:56	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	13:13:58	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	13:14:00	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:14:02	707.06	16.36	500.87
12/7/2023	13:14:04	707.06	14.83	500.87
12/7/2023	13:14:06	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:14:08	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	13:14:10	707.06	16.11	501.16
12/7/2023	13:14:12	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:14:14	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	13:14:16	707.06	15.63	501.16

12/7/2023	13:14:18	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:14:20	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	13:14:22	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	13:14:24	707.06	14.71	501.16
12/7/2023	13:14:26	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	13:14:28	707.06	15.61	501.74
12/7/2023	13:14:30	707.06	14.78	502.03
12/7/2023	13:14:32	707.06	15.74	502.03
12/7/2023	13:14:34	707.06	15.99	502.03
12/7/2023	13:14:36	707.06	16.38	501.74
12/7/2023	13:14:38	707.06	15.91	501.74
12/7/2023	13:14:40	707.06	15.56	501.74
12/7/2023	13:14:42	707.06	15.17	502.03
12/7/2023	13:14:44	707.06	15.75	502.03
12/7/2023	13:14:46	707.06	15.28	502.03
12/7/2023	13:14:48	707.06	14.94	501.74
12/7/2023	13:14:50	707.06	15.25	501.74
12/7/2023	13:14:52	707.06	14.85	501.16
12/7/2023	13:14:54	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	13:14:56	707.06	14.74	501.16
12/7/2023	13:14:58	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	13:15:00	707.06	16.16	501.16
12/7/2023	13:15:02	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	13:15:04	707.06	15.15	500.87
12/7/2023	13:15:06	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:15:08	707.06	15.16	501.45
12/7/2023	13:15:10	707.06	14.69	501.45
12/7/2023	13:15:12	707.06	15.31	501.74
12/7/2023	13:15:14	707.06	15.80	501.74
12/7/2023	13:15:16	707.06	16.06	501.74
12/7/2023	13:15:18	707.06	15.99	501.45
12/7/2023	13:15:20	707.06	15.30	501.45
12/7/2023	13:15:22	707.06	15.41	501.45
12/7/2023	13:15:24	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	13:15:26	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	13:15:28	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	13:15:30	707.06	15.93	501.45
12/7/2023	13:15:32	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	13:15:34	707.06	15.22	501.45
12/7/2023	13:15:36	707.06	15.80	500.87

12/7/2023	13:15:38	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	13:15:40	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	13:15:42	707.06	16.06	500.58
12/7/2023	13:15:44	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:15:46	707.06	15.99	500.87
12/7/2023	13:15:48	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	13:15:50	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:15:52	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	13:15:54	707.06	14.90	501.16
12/7/2023	13:15:56	707.06	16.09	501.16
12/7/2023	13:15:58	707.06	14.97	501.45
12/7/2023	13:16:00	707.06	15.17	501.45
12/7/2023	13:16:02	707.06	15.16	501.45
12/7/2023	13:16:04	707.06	15.64	501.45
12/7/2023	13:16:06	707.06	15.42	501.45
12/7/2023	13:16:08	707.06	14.86	501.45
12/7/2023	13:16:10	707.06	15.75	501.45
12/7/2023	13:16:12	707.06	14.97	501.45
12/7/2023	13:16:14	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	13:16:16	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	13:16:18	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	13:16:20	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	13:16:22	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	13:16:24	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:16:26	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	13:16:28	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	13:16:30	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	13:16:32	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	13:16:34	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	13:16:36	707.06	15.65	501.16
12/7/2023	13:16:38	707.06	14.76	501.16
12/7/2023	13:16:40	707.06	14.95	501.16
12/7/2023	13:16:42	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	13:16:44	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	13:16:46	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:16:48	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	13:16:50	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	13:16:52	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	13:16:54	707.06	15.22	501.16
12/7/2023	13:16:56	707.06	15.72	501.16

12/7/2023	13:16:58	707.06	15.46	501.16
12/7/2023	13:17:00	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:17:02	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	13:17:04	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:17:06	707.06	16.05	500.87
12/7/2023	13:17:08	707.06	14.64	500.87
12/7/2023	13:17:10	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	13:17:12	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	13:17:14	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	13:17:16	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	13:17:18	707.06	15.95	501.16
12/7/2023	13:17:20	707.06	15.78	501.16
12/7/2023	13:17:22	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	13:17:24	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	13:17:26	707.06	15.73	501.45
12/7/2023	13:17:28	707.06	15.44	501.45
12/7/2023	13:17:30	707.06	15.61	501.45
12/7/2023	13:17:32	707.06	15.05	501.45
12/7/2023	13:17:34	707.06	16.00	501.16
12/7/2023	13:17:36	707.06	14.54	501.16
12/7/2023	13:17:38	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	13:17:40	707.06	16.04	501.16
12/7/2023	13:17:42	707.06	16.21	501.16
12/7/2023	13:17:44	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	13:17:46	707.06	14.40	501.16
12/7/2023	13:17:48	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	13:17:50	707.06	15.78	501.16
12/7/2023	13:17:52	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:17:54	707.06	15.99	501.16
12/7/2023	13:17:56	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	13:17:58	707.06	15.01	501.16
12/7/2023	13:18:00	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	13:18:02	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	13:18:04	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	13:18:06	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	13:18:08	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:18:10	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	13:18:12	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	13:18:14	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	13:18:16	707.06	15.44	500.87

12/7/2023	13:18:18	707.06	15.48	501.45
12/7/2023	13:18:20	707.06	15.58	501.45
12/7/2023	13:18:22	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	13:18:24	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	13:18:26	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	13:18:28	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	13:18:30	707.06	15.17	501.16
12/7/2023	13:18:32	707.06	15.69	501.45
12/7/2023	13:18:34	707.06	15.46	501.45
12/7/2023	13:18:36	707.06	14.57	501.45
12/7/2023	13:18:38	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	13:18:40	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	13:18:42	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:18:44	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	13:18:46	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	13:18:48	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	13:18:50	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:18:52	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	13:18:54	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	13:18:56	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	13:18:58	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	13:19:00	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:19:02	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	13:19:04	707.06	15.53	501.16
12/7/2023	13:19:06	707.06	15.09	501.16
12/7/2023	13:19:08	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	13:19:10	707.06	14.76	501.16
12/7/2023	13:19:12	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	13:19:14	707.06	16.29	501.16
12/7/2023	13:19:16	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	13:19:18	707.06	15.33	501.45
12/7/2023	13:19:20	707.06	15.69	501.45
12/7/2023	13:19:22	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	13:19:24	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	13:19:26	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	13:19:28	707.06	14.89	501.16
12/7/2023	13:19:30	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	13:19:32	707.06	14.91	500.87
12/7/2023	13:19:34	707.06	16.04	500.87
12/7/2023	13:19:36	707.06	15.90	500.87

12/7/2023	13:19:38	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:19:40	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:19:42	707.06	14.86	500.87
12/7/2023	13:19:44	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	13:19:46	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	13:19:48	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	13:19:50	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	13:19:52	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	13:19:54	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	13:19:56	707.06	14.59	500.87
12/7/2023	13:19:58	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:20:00	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	13:20:02	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	13:20:04	707.06	16.20	501.16
12/7/2023	13:20:06	707.06	16.01	501.16
12/7/2023	13:20:08	707.06	15.72	501.16
12/7/2023	13:20:10	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:20:12	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	13:20:14	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	13:20:16	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	13:20:18	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	13:20:20	707.06	15.16	501.16
12/7/2023	13:20:22	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	13:20:24	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	13:20:26	707.06	15.58	501.45
12/7/2023	13:20:28	707.06	14.80	501.45
12/7/2023	13:20:30	707.06	15.36	501.45
12/7/2023	13:20:32	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	13:20:34	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	13:20:36	707.06	15.07	501.16
12/7/2023	13:20:38	707.06	15.00	501.16
12/7/2023	13:20:40	707.06	16.43	501.16
12/7/2023	13:20:42	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	13:20:44	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:20:46	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	13:20:48	707.06	14.95	501.16
12/7/2023	13:20:50	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	13:20:52	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	13:20:54	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	13:20:56	707.06	16.08	500.87

12/7/2023	13:20:58	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:21:00	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	13:21:02	707.06	15.47	501.45
12/7/2023	13:21:04	707.06	15.36	501.45
12/7/2023	13:21:06	707.06	15.43	501.74
12/7/2023	13:21:08	707.06	15.75	501.74
12/7/2023	13:21:10	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:21:12	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	13:21:14	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	13:21:16	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:21:18	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:21:20	707.06	16.30	500.87
12/7/2023	13:21:22	707.06	15.00	500.87
12/7/2023	13:21:24	707.06	15.01	501.16
12/7/2023	13:21:26	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	13:21:28	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:21:30	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	13:21:32	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	13:21:34	707.06	15.32	501.45
12/7/2023	13:21:36	707.06	15.35	501.45
12/7/2023	13:21:38	707.06	15.67	501.45
12/7/2023	13:21:40	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:21:42	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	13:21:44	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:21:46	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:21:48	707.06	16.04	500.87
12/7/2023	13:21:50	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	13:21:52	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	13:21:54	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	13:21:56	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:21:58	707.06	16.04	501.16
12/7/2023	13:22:00	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:22:02	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	13:22:04	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:22:06	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	13:22:08	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	13:22:10	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:22:12	707.06	16.38	501.16
12/7/2023	13:22:14	707.06	15.89	501.45
12/7/2023	13:22:16	707.06	15.54	501.45

12/7/2023	13:22:18	707.06	15.68	501.45
12/7/2023	13:22:20	707.06	15.72	501.45
12/7/2023	13:22:22	707.06	15.93	501.16
12/7/2023	13:22:24	707.06	15.21	501.16
12/7/2023	13:22:26	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	13:22:28	707.06	14.99	501.16
12/7/2023	13:22:30	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:22:32	707.06	15.01	500.87
12/7/2023	13:22:34	707.06	16.30	500.87
12/7/2023	13:22:36	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:22:38	707.06	15.15	501.45
12/7/2023	13:22:40	707.06	15.20	501.45
12/7/2023	13:22:42	707.06	14.84	501.45
12/7/2023	13:22:44	707.06	15.90	501.45
12/7/2023	13:22:46	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	13:22:48	707.06	15.72	501.45
12/7/2023	13:22:50	707.06	15.10	501.45
12/7/2023	13:22:52	707.06	16.14	501.45
12/7/2023	13:22:54	707.06	15.79	501.74
12/7/2023	13:22:56	707.06	15.28	501.74
12/7/2023	13:22:58	707.06	15.98	501.74
12/7/2023	13:23:00	707.06	16.16	501.45
12/7/2023	13:23:02	707.06	14.74	501.45
12/7/2023	13:23:04	707.06	16.26	500.87
12/7/2023	13:23:06	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	13:23:08	707.06	14.45	500.87
12/7/2023	13:23:10	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:23:12	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	13:23:14	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	13:23:16	707.06	14.92	501.16
12/7/2023	13:23:18	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	13:23:20	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	13:23:22	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:23:24	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	13:23:26	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:23:28	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	13:23:30	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:23:32	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	13:23:34	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	13:23:36	707.06	14.90	500.87

12/7/2023	13:23:38	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	13:23:40	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	13:23:42	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	13:23:44	707.06	15.22	501.45
12/7/2023	13:23:46	707.06	15.51	501.45
12/7/2023	13:23:48	707.06	14.39	501.45
12/7/2023	13:23:50	707.06	15.23	501.45
12/7/2023	13:23:52	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	13:23:54	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	13:23:56	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	13:23:58	707.06	16.05	500.58
12/7/2023	13:24:00	707.06	14.84	500.58
12/7/2023	13:24:02	707.06	16.08	500.58
12/7/2023	13:24:04	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	13:24:06	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	13:24:08	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	13:24:10	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	13:24:12	707.06	16.09	500.87
12/7/2023	13:24:14	707.06	15.15	500.87
12/7/2023	13:24:16	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:24:18	707.06	14.50	500.87
12/7/2023	13:24:20	707.06	15.82	501.16
12/7/2023	13:24:22	707.06	15.07	501.16
12/7/2023	13:24:24	707.06	14.60	501.16
12/7/2023	13:24:26	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	13:24:28	707.06	15.06	500.58
12/7/2023	13:24:30	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	13:24:32	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:24:34	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	13:24:36	707.06	14.71	500.87
12/7/2023	13:24:38	707.06	14.94	501.16
12/7/2023	13:24:40	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:24:42	707.06	14.71	501.16
12/7/2023	13:24:44	707.06	14.71	501.16
12/7/2023	13:24:46	707.06	14.99	501.16
12/7/2023	13:24:48	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	13:24:50	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	13:24:52	707.06	15.70	501.16
12/7/2023	13:24:54	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:24:56	707.06	16.00	501.16

12/7/2023	13:24:58	707.06	16.00	501.16
12/7/2023	13:25:00	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:25:02	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	13:25:04	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	13:25:06	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	13:25:08	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	13:25:10	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	13:25:12	707.06	16.26	501.16
12/7/2023	13:25:14	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	13:25:16	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	13:25:18	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	13:25:20	707.06	16.17	500.87
12/7/2023	13:25:22	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	13:25:24	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	13:25:26	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	13:25:28	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	13:25:30	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	13:25:32	707.06	14.78	500.87
12/7/2023	13:25:34	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:25:36	707.06	16.05	500.58
12/7/2023	13:25:38	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	13:25:40	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	13:25:42	707.06	15.06	500.58
12/7/2023	13:25:44	707.06	16.11	500.87
12/7/2023	13:25:46	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	13:25:48	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	13:25:50	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	13:25:52	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	13:25:54	707.06	15.06	500.58
12/7/2023	13:25:56	707.06	14.60	500.58
12/7/2023	13:25:58	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:26:00	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	13:26:02	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	13:26:04	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:26:06	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	13:26:08	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	13:26:10	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	13:26:12	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	13:26:14	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	13:26:16	707.06	14.91	500.87

12/7/2023	13:26:18	707.06	14.65	500.87
12/7/2023	13:26:20	707.06	14.81	500.87
12/7/2023	13:26:22	707.06	15.13	500.87
12/7/2023	13:26:24	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	13:26:26	707.06	15.13	500.87
12/7/2023	13:26:28	707.06	15.15	500.87
12/7/2023	13:26:30	707.06	14.78	500.87
12/7/2023	13:26:32	707.06	15.82	501.16
12/7/2023	13:26:34	707.06	16.19	501.16
12/7/2023	13:26:36	707.06	15.16	501.16
12/7/2023	13:26:38	707.06	15.04	501.16
12/7/2023	13:26:40	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	13:26:42	707.06	15.11	501.16
12/7/2023	13:26:44	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	13:26:46	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	13:26:48	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	13:26:50	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:26:52	707.06	16.03	500.87
12/7/2023	13:26:54	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	13:26:56	707.06	14.83	501.16
12/7/2023	13:26:58	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	13:27:00	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	13:27:02	707.06	16.15	500.87
12/7/2023	13:27:04	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:27:06	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:27:08	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:27:10	707.06	14.63	501.16
12/7/2023	13:27:12	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	13:27:14	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:27:16	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:27:18	707.06	14.23	500.87
12/7/2023	13:27:20	707.06	14.55	500.87
12/7/2023	13:27:22	707.06	16.04	500.58
12/7/2023	13:27:24	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	13:27:26	707.06	15.09	500.58
12/7/2023	13:27:28	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:27:30	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	13:27:32	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	13:27:34	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	13:27:36	707.06	15.53	501.16

12/7/2023	13:27:38	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	13:27:40	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	13:27:42	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	13:27:44	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:27:46	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	13:27:48	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	13:27:50	707.06	14.71	500.87
12/7/2023	13:27:52	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:27:54	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	13:27:56	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	13:27:58	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	13:28:00	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	13:28:02	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	13:28:04	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	13:28:06	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	13:28:08	707.06	16.29	500.87
12/7/2023	13:28:10	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:28:12	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:28:14	707.06	15.99	501.45
12/7/2023	13:28:16	707.06	15.73	501.45
12/7/2023	13:28:18	707.06	14.99	501.45
12/7/2023	13:28:20	707.06	15.84	501.45
12/7/2023	13:28:22	707.06	15.75	501.45
12/7/2023	13:28:24	707.06	15.42	501.45
12/7/2023	13:28:26	707.06	15.43	501.45
12/7/2023	13:28:28	707.06	15.10	501.45
12/7/2023	13:28:30	707.06	14.95	501.45
12/7/2023	13:28:32	707.06	14.74	501.45
12/7/2023	13:28:34	707.06	15.47	501.45
12/7/2023	13:28:36	707.06	15.95	501.45
12/7/2023	13:28:38	707.06	15.31	501.45
12/7/2023	13:28:40	707.06	15.18	501.45
12/7/2023	13:28:42	707.06	15.07	501.45
12/7/2023	13:28:44	707.06	14.95	501.45
12/7/2023	13:28:46	707.06	15.32	501.45
12/7/2023	13:28:48	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	13:28:50	707.06	15.79	501.16
12/7/2023	13:28:52	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:28:54	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:28:56	707.06	15.30	500.87

12/7/2023	13:28:58	707.06	14.78	500.87
12/7/2023	13:29:00	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	13:29:02	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	13:29:04	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	13:29:06	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	13:29:08	707.06	16.31	501.16
12/7/2023	13:29:10	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	13:29:12	707.06	16.16	501.16
12/7/2023	13:29:14	707.06	14.96	501.16
12/7/2023	13:29:16	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	13:29:18	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	13:29:20	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:29:22	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:29:24	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:29:26	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	13:29:28	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	13:29:30	707.06	15.21	501.16
12/7/2023	13:29:32	707.06	14.99	501.16
12/7/2023	13:29:34	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	13:29:36	707.06	14.95	501.45
12/7/2023	13:29:38	707.06	15.78	501.45
12/7/2023	13:29:40	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	13:29:42	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	13:29:44	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	13:29:46	707.06	16.76	500.87
12/7/2023	13:29:48	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:29:50	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	13:29:52	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:29:54	707.06	14.64	500.87
12/7/2023	13:29:56	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:29:58	707.06	16.03	501.16
12/7/2023	13:30:00	707.06	15.18	501.16
12/7/2023	13:30:02	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	13:30:04	707.06	15.06	500.58
12/7/2023	13:30:06	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	13:30:08	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	13:30:10	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	13:30:12	707.06	14.78	500.58
12/7/2023	13:30:14	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	13:30:16	707.06	15.46	500.58

12/7/2023	13:30:18	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	13:30:20	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	13:30:22	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	13:30:24	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	13:30:26	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	13:30:28	707.06	16.00	501.16
12/7/2023	13:30:30	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	13:30:32	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:30:34	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	13:30:36	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	13:30:38	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	13:30:40	707.06	14.06	501.16
12/7/2023	13:30:42	707.06	14.97	500.87
12/7/2023	13:30:44	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	13:30:46	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	13:30:48	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	13:30:50	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	13:30:52	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	13:30:54	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	13:30:56	707.06	16.04	500.87
12/7/2023	13:30:58	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:31:00	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:31:02	707.06	14.76	500.87
12/7/2023	13:31:04	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	13:31:06	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	13:31:08	707.06	16.04	500.58
12/7/2023	13:31:10	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	13:31:12	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	13:31:14	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	13:31:16	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	13:31:18	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	13:31:20	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	13:31:22	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:31:24	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:31:26	707.06	14.50	500.87
12/7/2023	13:31:28	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	13:31:30	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	13:31:32	707.06	15.15	500.87
12/7/2023	13:31:34	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	13:31:36	707.06	15.58	500.29

12/7/2023	13:31:38	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	13:31:40	707.06	15.02	500.29
12/7/2023	13:31:42	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	13:31:44	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	13:31:46	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	13:31:48	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	13:31:50	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	13:31:52	707.06	14.94	501.16
12/7/2023	13:31:54	707.06	14.94	501.16
12/7/2023	13:31:56	707.06	14.53	501.16
12/7/2023	13:31:58	707.06	15.39	501.16
12/7/2023	13:32:00	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	13:32:02	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	13:32:04	707.06	15.05	500.58
12/7/2023	13:32:06	707.06	16.09	500.58
12/7/2023	13:32:08	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	13:32:10	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	13:32:12	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	13:32:14	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	13:32:16	707.06	15.18	501.16
12/7/2023	13:32:18	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	13:32:20	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	13:32:22	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	13:32:24	707.06	14.49	501.16
12/7/2023	13:32:26	707.06	14.73	500.87
12/7/2023	13:32:28	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	13:32:30	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:32:32	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	13:32:34	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	13:32:36	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	13:32:38	707.06	14.48	500.87
12/7/2023	13:32:40	707.06	16.20	500.87
12/7/2023	13:32:42	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:32:44	707.06	16.10	500.87
12/7/2023	13:32:46	707.06	16.04	500.58
12/7/2023	13:32:48	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	13:32:50	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	13:32:52	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	13:32:54	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	13:32:56	707.06	15.91	500.58

12/7/2023	13:32:58	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	13:33:00	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	13:33:02	707.06	14.99	500.87
12/7/2023	13:33:04	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:33:06	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	13:33:08	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:33:10	707.06	15.01	500.87
12/7/2023	13:33:12	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	13:33:14	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	13:33:16	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	13:33:18	707.06	14.81	500.58
12/7/2023	13:33:20	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	13:33:22	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	13:33:24	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	13:33:26	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	13:33:28	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	13:33:30	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	13:33:32	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	13:33:34	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	13:33:36	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	13:33:38	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:33:40	707.06	16.01	501.16
12/7/2023	13:33:42	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	13:33:44	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	13:33:46	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	13:33:48	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	13:33:50	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	13:33:52	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	13:33:54	707.06	14.94	501.16
12/7/2023	13:33:56	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	13:33:58	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	13:34:00	707.06	15.95	501.16
12/7/2023	13:34:02	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	13:34:04	707.06	15.96	501.16
12/7/2023	13:34:06	707.06	15.02	500.87
12/7/2023	13:34:08	707.06	14.43	500.87
12/7/2023	13:34:10	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	13:34:12	707.06	14.89	500.87
12/7/2023	13:34:14	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	13:34:16	707.06	15.27	500.58

12/7/2023	13:34:18	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	13:34:20	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	13:34:22	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	13:34:24	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	13:34:26	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	13:34:28	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	13:34:30	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:34:32	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	13:34:34	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	13:34:36	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	13:34:38	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	13:34:40	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	13:34:42	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	13:34:44	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	13:34:46	707.06	15.11	500.58
12/7/2023	13:34:48	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	13:34:50	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:34:52	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	13:34:54	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	13:34:56	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	13:34:58	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	13:35:00	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	13:35:02	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	13:35:04	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:35:06	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:35:08	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:35:10	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	13:35:12	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:35:14	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:35:16	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	13:35:18	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	13:35:20	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	13:35:22	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	13:35:24	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	13:35:26	707.06	16.10	500.58
12/7/2023	13:35:28	707.06	15.02	500.58
12/7/2023	13:35:30	707.06	15.05	500.58
12/7/2023	13:35:32	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:35:34	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:35:36	707.06	15.04	500.58

12/7/2023	13:35:38	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	13:35:40	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	13:35:42	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:35:44	707.06	15.06	500.87
12/7/2023	13:35:46	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:35:48	707.06	16.10	500.87
12/7/2023	13:35:50	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	13:35:52	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:35:54	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	13:35:56	707.06	16.22	500.87
12/7/2023	13:35:58	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:36:00	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	13:36:02	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	13:36:04	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:36:06	707.06	15.04	501.16
12/7/2023	13:36:08	707.06	15.23	501.16
12/7/2023	13:36:10	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	13:36:12	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	13:36:14	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	13:36:16	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	13:36:18	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	13:36:20	707.06	15.09	500.58
12/7/2023	13:36:22	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	13:36:24	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	13:36:26	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	13:36:28	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	13:36:30	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	13:36:32	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	13:36:34	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	13:36:36	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	13:36:38	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	13:36:40	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	13:36:42	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	13:36:44	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:36:46	707.06	16.24	500.87
12/7/2023	13:36:48	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	13:36:50	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	13:36:52	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:36:54	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	13:36:56	707.06	15.80	500.87

12/7/2023	13:36:58	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	13:37:00	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	13:37:02	707.06	15.90	500.87
12/7/2023	13:37:04	707.06	15.09	500.58
12/7/2023	13:37:06	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	13:37:08	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	13:37:10	707.06	16.16	500.58
12/7/2023	13:37:12	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	13:37:14	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	13:37:16	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	13:37:18	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	13:37:20	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	13:37:22	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	13:37:24	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	13:37:26	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	13:37:28	707.06	16.17	500.87
12/7/2023	13:37:30	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:37:32	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	13:37:34	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:37:36	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	13:37:38	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	13:37:40	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	13:37:42	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	13:37:44	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	13:37:46	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	13:37:48	707.06	16.22	500.29
12/7/2023	13:37:50	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	13:37:52	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:37:54	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:37:56	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	13:37:58	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	13:38:00	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	13:38:02	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	13:38:04	707.06	15.47	501.16
12/7/2023	13:38:06	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	13:38:08	707.06	16.20	501.16
12/7/2023	13:38:10	707.06	16.20	500.58
12/7/2023	13:38:12	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	13:38:14	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	13:38:16	707.06	15.31	500.58

12/7/2023	13:38:18	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	13:38:20	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:38:22	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	13:38:24	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	13:38:26	707.06	15.22	500.58
12/7/2023	13:38:28	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	13:38:30	707.06	15.11	500.58
12/7/2023	13:38:32	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	13:38:34	707.06	15.02	500.29
12/7/2023	13:38:36	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	13:38:38	707.06	14.81	500.29
12/7/2023	13:38:40	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	13:38:42	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	13:38:44	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	13:38:46	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	13:38:48	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	13:38:50	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	13:38:52	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	13:38:54	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	13:38:56	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:38:58	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	13:39:00	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	13:39:02	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	13:39:04	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	13:39:06	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	13:39:08	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:39:10	707.06	14.96	500.87
12/7/2023	13:39:12	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	13:39:14	707.06	14.84	500.87
12/7/2023	13:39:16	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	13:39:18	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	13:39:20	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	13:39:22	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	13:39:24	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	13:39:26	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	13:39:28	707.06	15.00	501.16
12/7/2023	13:39:30	707.06	15.00	501.16
12/7/2023	13:39:32	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	13:39:34	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	13:39:36	707.06	15.16	501.16

12/7/2023	13:39:38	707.06	15.91	501.16
12/7/2023	13:39:40	707.06	15.91	501.16
12/7/2023	13:39:42	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:39:44	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	13:39:46	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	13:39:48	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	13:39:50	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	13:39:52	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	13:39:54	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	13:39:56	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:39:58	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:40:00	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	13:40:02	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	13:40:04	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	13:40:06	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	13:40:08	707.06	16.31	500.87
12/7/2023	13:40:10	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:40:12	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	13:40:14	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	13:40:16	707.06	16.43	500.87
12/7/2023	13:40:18	707.06	15.00	500.87
12/7/2023	13:40:20	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	13:40:22	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	13:40:24	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	13:40:26	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	13:40:28	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	13:40:30	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	13:40:32	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	13:40:34	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	13:40:36	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	13:40:38	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:40:40	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:40:42	707.06	14.70	501.16
12/7/2023	13:40:44	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:40:46	707.06	16.00	501.16
12/7/2023	13:40:48	707.06	16.31	500.87
12/7/2023	13:40:50	707.06	16.31	500.87
12/7/2023	13:40:52	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:40:54	707.06	14.69	500.87
12/7/2023	13:40:56	707.06	15.78	500.58

12/7/2023	13:40:58	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	13:41:00	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	13:41:02	707.06	15.04	500.58
12/7/2023	13:41:04	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	13:41:06	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	13:41:08	707.06	14.99	500.58
12/7/2023	13:41:10	707.06	14.99	500.58
12/7/2023	13:41:12	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	13:41:14	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:41:16	707.06	14.97	500.87
12/7/2023	13:41:18	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:41:20	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	13:41:22	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:41:24	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	13:41:26	707.06	15.13	500.87
12/7/2023	13:41:28	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:41:30	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	13:41:32	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	13:41:34	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	13:41:36	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	13:41:38	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	13:41:40	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	13:41:42	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	13:41:44	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	13:41:46	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	13:41:48	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	13:41:50	707.06	14.79	500.58
12/7/2023	13:41:52	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	13:41:54	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	13:41:56	707.06	15.00	501.16
12/7/2023	13:41:58	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	13:42:00	707.06	15.63	501.45
12/7/2023	13:42:02	707.06	15.39	501.45
12/7/2023	13:42:04	707.06	16.04	501.45
12/7/2023	13:42:06	707.06	16.04	501.16
12/7/2023	13:42:08	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	13:42:10	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	13:42:12	707.06	15.59	501.16
12/7/2023	13:42:14	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:42:16	707.06	15.25	500.87

12/7/2023	13:42:18	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	13:42:20	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	13:42:22	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:42:24	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:42:26	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:42:28	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	13:42:30	707.06	16.11	500.87
12/7/2023	13:42:32	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	13:42:34	707.06	14.92	501.16
12/7/2023	13:42:36	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	13:42:38	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	13:42:40	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:42:42	707.06	14.59	500.87
12/7/2023	13:42:44	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:42:46	707.06	14.80	500.87
12/7/2023	13:42:48	707.06	14.86	500.87
12/7/2023	13:42:50	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:42:52	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	13:42:54	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	13:42:56	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	13:42:58	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:43:00	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:43:02	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:43:04	707.06	14.97	500.87
12/7/2023	13:43:06	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	13:43:08	707.06	15.28	500.58
12/7/2023	13:43:10	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	13:43:12	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	13:43:14	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	13:43:16	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	13:43:18	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	13:43:20	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	13:43:22	707.06	14.55	500.87
12/7/2023	13:43:24	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	13:43:26	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	13:43:28	707.06	14.86	501.16
12/7/2023	13:43:30	707.06	14.99	501.16
12/7/2023	13:43:32	707.06	15.17	501.16
12/7/2023	13:43:34	707.06	15.13	501.45
12/7/2023	13:43:36	707.06	15.13	501.45

12/7/2023	13:43:38	707.06	15.93	501.45
12/7/2023	13:43:40	707.06	15.85	501.45
12/7/2023	13:43:42	707.06	15.49	501.45
12/7/2023	13:43:44	707.06	15.22	501.16
12/7/2023	13:43:46	707.06	15.22	501.16
12/7/2023	13:43:48	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	13:43:50	707.06	14.95	501.16
12/7/2023	13:43:52	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	13:43:54	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	13:43:56	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	13:43:58	707.06	15.56	501.16
12/7/2023	13:44:00	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	13:44:02	707.06	15.88	501.16
12/7/2023	13:44:04	707.06	15.89	501.16
12/7/2023	13:44:06	707.06	15.23	501.16
12/7/2023	13:44:08	707.06	15.23	501.16
12/7/2023	13:44:10	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:44:12	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:44:14	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	13:44:16	707.06	15.00	500.87
12/7/2023	13:44:18	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:44:20	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	13:44:22	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	13:44:24	707.06	16.45	500.87
12/7/2023	13:44:26	707.06	14.94	500.87
12/7/2023	13:44:28	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:44:30	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	13:44:32	707.06	14.90	500.87
12/7/2023	13:44:34	707.06	15.53	501.45
12/7/2023	13:44:36	707.06	15.53	501.45
12/7/2023	13:44:38	707.06	15.59	501.45
12/7/2023	13:44:40	707.06	15.51	501.45
12/7/2023	13:44:42	707.06	15.51	501.16
12/7/2023	13:44:44	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:44:46	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:44:48	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	13:44:50	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	13:44:52	707.06	15.82	501.16
12/7/2023	13:44:54	707.06	15.39	501.16
12/7/2023	13:44:56	707.06	15.39	501.16

12/7/2023	13:44:58	707.06	16.01	500.87
12/7/2023	13:45:00	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:45:02	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:45:04	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	13:45:06	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	13:45:08	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	13:45:10	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	13:45:12	707.06	14.97	501.16
12/7/2023	13:45:14	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	13:45:16	707.06	15.33	501.16
12/7/2023	13:45:18	707.06	14.75	501.45
12/7/2023	13:45:20	707.06	16.01	501.45
12/7/2023	13:45:22	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	13:45:24	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:45:26	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:45:28	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	13:45:30	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	13:45:32	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	13:45:34	707.06	16.22	500.87
12/7/2023	13:45:36	707.06	16.22	501.16
12/7/2023	13:45:38	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	13:45:40	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	13:45:42	707.06	14.97	501.16
12/7/2023	13:45:44	707.06	15.95	501.16
12/7/2023	13:45:46	707.06	15.95	501.16
12/7/2023	13:45:48	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:45:50	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	13:45:52	707.06	15.54	501.45
12/7/2023	13:45:54	707.06	15.36	501.45
12/7/2023	13:45:56	707.06	15.36	501.74
12/7/2023	13:45:58	707.06	15.67	501.74
12/7/2023	13:46:00	707.06	15.63	501.74
12/7/2023	13:46:02	707.06	15.04	501.45
12/7/2023	13:46:04	707.06	16.03	501.45
12/7/2023	13:46:06	707.06	16.03	501.45
12/7/2023	13:46:08	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	13:46:10	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	13:46:12	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	13:46:14	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:46:16	707.06	15.52	500.87

12/7/2023	13:46:18	707.06	14.57	500.87
12/7/2023	13:46:20	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	13:46:22	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	13:46:24	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	13:46:26	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	13:46:28	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	13:46:30	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:46:32	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	13:46:34	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	13:46:36	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	13:46:38	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	13:46:40	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	13:46:42	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	13:46:44	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	13:46:46	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	13:46:48	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	13:46:50	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	13:46:52	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	13:46:54	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	13:46:56	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	13:46:58	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	13:47:00	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	13:47:02	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	13:47:04	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	13:47:06	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	13:47:08	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	13:47:10	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:47:12	707.06	15.26	501.16
12/7/2023	13:47:14	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	13:47:16	707.06	15.27	501.16
12/7/2023	13:47:18	707.06	15.13	501.16
12/7/2023	13:47:20	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	13:47:22	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	13:47:24	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	13:47:26	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	13:47:28	707.06	14.80	501.16
12/7/2023	13:47:30	707.06	15.48	501.16
12/7/2023	13:47:32	707.06	14.99	501.16
12/7/2023	13:47:34	707.06	14.75	501.16
12/7/2023	13:47:36	707.06	14.75	501.16

12/7/2023	13:47:38	707.06	14.64	501.16
12/7/2023	13:47:40	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	13:47:42	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	13:47:44	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	13:47:46	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	13:47:48	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:47:50	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	13:47:52	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	13:47:54	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	13:47:56	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	13:47:58	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	13:48:00	707.06	16.08	500.58
12/7/2023	13:48:02	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	13:48:04	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	13:48:06	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	13:48:08	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	13:48:10	707.06	16.20	500.87
12/7/2023	13:48:12	707.06	16.20	500.87
12/7/2023	13:48:14	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:48:16	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	13:48:18	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	13:48:20	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	13:48:22	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	13:48:24	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:48:26	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:48:28	707.06	15.06	500.87
12/7/2023	13:48:30	707.06	16.19	501.16
12/7/2023	13:48:32	707.06	16.19	501.16
12/7/2023	13:48:34	707.06	15.01	501.16
12/7/2023	13:48:36	707.06	15.01	501.16
12/7/2023	13:48:38	707.06	14.55	501.16
12/7/2023	13:48:40	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	13:48:42	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	13:48:44	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:48:46	707.06	15.77	501.16
12/7/2023	13:48:48	707.06	15.77	500.87
12/7/2023	13:48:50	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	13:48:52	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	13:48:54	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	13:48:56	707.06	15.58	500.87

12/7/2023	13:48:58	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:49:00	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:49:02	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	13:49:04	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:49:06	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	13:49:08	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	13:49:10	707.06	16.40	501.16
12/7/2023	13:49:12	707.06	16.40	501.16
12/7/2023	13:49:14	707.06	15.22	501.16
12/7/2023	13:49:16	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:49:18	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:49:20	707.06	14.58	500.87
12/7/2023	13:49:22	707.06	14.58	500.87
12/7/2023	13:49:24	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	13:49:26	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:49:28	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	13:49:30	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	13:49:32	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	13:49:34	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	13:49:36	707.06	15.38	501.16
12/7/2023	13:49:38	707.06	14.91	500.87
12/7/2023	13:49:40	707.06	15.00	500.87
12/7/2023	13:49:42	707.06	15.00	500.87
12/7/2023	13:49:44	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	13:49:46	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	13:49:48	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	13:49:50	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	13:49:52	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	13:49:54	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	13:49:56	707.06	15.96	500.58
12/7/2023	13:49:58	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	13:50:00	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:50:02	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:50:04	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:50:06	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:50:08	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	13:50:10	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	13:50:12	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:50:14	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:50:16	707.06	15.52	500.87

12/7/2023	13:50:18	707.06	16.21	500.87
12/7/2023	13:50:20	707.06	16.21	501.16
12/7/2023	13:50:22	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	13:50:24	707.06	15.10	501.16
12/7/2023	13:50:26	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	13:50:28	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	13:50:30	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	13:50:32	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	13:50:34	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	13:50:36	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	13:50:38	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:50:40	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:50:42	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:50:44	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	13:50:46	707.06	15.13	500.87
12/7/2023	13:50:48	707.06	15.13	500.87
12/7/2023	13:50:50	707.06	14.57	501.16
12/7/2023	13:50:52	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	13:50:54	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	13:50:56	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	13:50:58	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	13:51:00	707.06	14.91	501.16
12/7/2023	13:51:02	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:51:04	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:51:06	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	13:51:08	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	13:51:10	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	13:51:12	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	13:51:14	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	13:51:16	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	13:51:18	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	13:51:20	707.06	15.90	500.58
12/7/2023	13:51:22	707.06	15.90	500.58
12/7/2023	13:51:24	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	13:51:26	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:51:28	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	13:51:30	707.06	15.65	501.45
12/7/2023	13:51:32	707.06	14.96	501.45
12/7/2023	13:51:34	707.06	14.96	501.45
12/7/2023	13:51:36	707.06	15.18	501.45

12/7/2023	13:51:38	707.06	15.67	501.45
12/7/2023	13:51:40	707.06	15.36	501.16
12/7/2023	13:51:42	707.06	15.36	501.16
12/7/2023	13:51:44	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	13:51:46	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	13:51:48	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	13:51:50	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	13:51:52	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	13:51:54	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	13:51:56	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	13:51:58	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	13:52:00	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	13:52:02	707.06	14.66	500.87
12/7/2023	13:52:04	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	13:52:06	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	13:52:08	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	13:52:10	707.06	16.14	500.87
12/7/2023	13:52:12	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:52:14	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	13:52:16	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	13:52:18	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	13:52:20	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	13:52:22	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	13:52:24	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	13:52:26	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	13:52:28	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	13:52:30	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	13:52:32	707.06	16.00	500.29
12/7/2023	13:52:34	707.06	14.84	500.29
12/7/2023	13:52:36	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	13:52:38	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	13:52:40	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	13:52:42	707.06	14.64	500.87
12/7/2023	13:52:44	707.06	15.26	500.87
12/7/2023	13:52:46	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	13:52:48	707.06	15.61	501.16
12/7/2023	13:52:50	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	13:52:52	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	13:52:54	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	13:52:56	707.06	14.18	500.87

12/7/2023	13:52:58	707.06	14.81	500.87
12/7/2023	13:53:00	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	13:53:02	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	13:53:04	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	13:53:06	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	13:53:08	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	13:53:10	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	13:53:12	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	13:53:14	707.06	16.09	500.29
12/7/2023	13:53:16	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	13:53:18	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	13:53:20	707.06	14.49	500.87
12/7/2023	13:53:22	707.06	16.21	501.16
12/7/2023	13:53:24	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	13:53:26	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	13:53:28	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	13:53:30	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	13:53:32	707.06	14.92	501.16
12/7/2023	13:53:34	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	13:53:36	707.06	15.02	501.16
12/7/2023	13:53:38	707.06	14.81	501.16
12/7/2023	13:53:40	707.06	15.25	501.16
12/7/2023	13:53:42	707.06	15.91	501.16
12/7/2023	13:53:44	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	13:53:46	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	13:53:48	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	13:53:50	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	13:53:52	707.06	15.96	500.58
12/7/2023	13:53:54	707.06	15.99	500.58
12/7/2023	13:53:56	707.06	16.10	500.58
12/7/2023	13:53:58	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	13:54:00	707.06	14.99	500.58
12/7/2023	13:54:02	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	13:54:04	707.06	14.91	500.58
12/7/2023	13:54:06	707.06	15.35	501.16
12/7/2023	13:54:08	707.06	14.92	501.16
12/7/2023	13:54:10	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	13:54:12	707.06	16.27	501.16
12/7/2023	13:54:14	707.06	14.65	501.16
12/7/2023	13:54:16	707.06	15.70	500.58

12/7/2023	13:54:18	707.06	15.28	500.58
12/7/2023	13:54:20	707.06	15.95	500.58
12/7/2023	13:54:22	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	13:54:24	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	13:54:26	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	13:54:28	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	13:54:30	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	13:54:32	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	13:54:34	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	13:54:36	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	13:54:38	707.06	14.66	500.29
12/7/2023	13:54:40	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	13:54:42	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	13:54:44	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	13:54:46	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	13:54:48	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	13:54:50	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	13:54:52	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	13:54:54	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	13:54:56	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	13:54:58	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	13:55:00	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	13:55:02	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	13:55:04	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	13:55:06	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	13:55:08	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	13:55:10	707.06	15.02	500.29
12/7/2023	13:55:12	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	13:55:14	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	13:55:16	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	13:55:18	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	13:55:20	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	13:55:22	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	13:55:24	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	13:55:26	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	13:55:28	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	13:55:30	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	13:55:32	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	13:55:34	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	13:55:36	707.06	15.47	500.29

12/7/2023	13:55:38	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	13:55:40	707.06	14.69	500.29
12/7/2023	13:55:42	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	13:55:44	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	13:55:46	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	13:55:48	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	13:55:50	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	13:55:52	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	13:55:54	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	13:55:56	707.06	14.69	500.58
12/7/2023	13:55:58	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	13:56:00	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	13:56:02	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	13:56:04	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	13:56:06	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	13:56:08	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	13:56:10	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	13:56:12	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	13:56:14	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	13:56:16	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	13:56:18	707.06	14.74	500.58
12/7/2023	13:56:20	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	13:56:22	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	13:56:24	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	13:56:26	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	13:56:28	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	13:56:30	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	13:56:32	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	13:56:34	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	13:56:36	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	13:56:38	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	13:56:40	707.06	16.30	500.58
12/7/2023	13:56:42	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	13:56:44	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	13:56:46	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	13:56:48	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	13:56:50	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	13:56:52	707.06	14.76	500.00
12/7/2023	13:56:54	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	13:56:56	707.06	15.35	500.29

12/7/2023	13:56:58	707.06	14.57	500.29
12/7/2023	13:57:00	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	13:57:02	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	13:57:04	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	13:57:06	707.06	16.24	500.58
12/7/2023	13:57:08	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	13:57:10	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	13:57:12	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	13:57:14	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	13:57:16	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	13:57:18	707.06	16.14	500.87
12/7/2023	13:57:20	707.06	16.15	500.58
12/7/2023	13:57:22	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	13:57:24	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	13:57:26	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	13:57:28	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	13:57:30	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	13:57:32	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	13:57:34	707.06	14.57	500.00
12/7/2023	13:57:36	707.06	16.20	500.00
12/7/2023	13:57:38	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	13:57:40	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	13:57:42	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	13:57:44	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	13:57:46	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	13:57:48	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	13:57:50	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	13:57:52	707.06	15.70	500.87
12/7/2023	13:57:54	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	13:57:56	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:57:58	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	13:58:00	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	13:58:02	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	13:58:04	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	13:58:06	707.06	16.09	500.58
12/7/2023	13:58:08	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	13:58:10	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	13:58:12	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	13:58:14	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	13:58:16	707.06	15.56	500.58

12/7/2023	13:58:18	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	13:58:20	707.06	14.58	500.58
12/7/2023	13:58:22	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	13:58:24	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	13:58:26	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	13:58:28	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	13:58:30	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	13:58:32	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	13:58:34	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	13:58:36	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	13:58:38	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	13:58:40	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	13:58:42	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	13:58:44	707.06	14.91	500.29
12/7/2023	13:58:46	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	13:58:48	707.06	15.06	500.29
12/7/2023	13:58:50	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	13:58:52	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	13:58:54	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	13:58:56	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	13:58:58	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	13:59:00	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	13:59:02	707.06	14.34	500.29
12/7/2023	13:59:04	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	13:59:06	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	13:59:08	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	13:59:10	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	13:59:12	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	13:59:14	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	13:59:16	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	13:59:18	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	13:59:20	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	13:59:22	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	13:59:24	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	13:59:26	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	13:59:28	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	13:59:30	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	13:59:32	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	13:59:34	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	13:59:36	707.06	14.92	500.29

12/7/2023	13:59:38	707.06	16.01	500.29
12/7/2023	13:59:40	707.06	14.52	500.29
12/7/2023	13:59:42	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	13:59:44	707.06	14.90	500.29
12/7/2023	13:59:46	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	13:59:48	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	13:59:50	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	13:59:52	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	13:59:54	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	13:59:56	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	13:59:58	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	14:00:00	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:00:02	707.06	15.00	500.00
12/7/2023	14:00:04	707.06	16.01	500.29
12/7/2023	14:00:06	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	14:00:08	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	14:00:10	707.06	14.85	500.29
12/7/2023	14:00:12	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	14:00:14	707.06	14.84	500.29
12/7/2023	14:00:16	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:00:18	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:00:20	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	14:00:22	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	14:00:24	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	14:00:26	707.06	15.99	500.58
12/7/2023	14:00:28	707.06	16.22	500.58
12/7/2023	14:00:30	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	14:00:32	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	14:00:34	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	14:00:36	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	14:00:38	707.06	14.97	500.00
12/7/2023	14:00:40	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	14:00:42	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:00:44	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	14:00:46	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	14:00:48	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:00:50	707.06	16.11	500.29
12/7/2023	14:00:52	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:00:54	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	14:00:56	707.06	15.65	500.29

12/7/2023	14:00:58	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	14:01:00	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	14:01:02	707.06	16.05	500.29
12/7/2023	14:01:04	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	14:01:06	707.06	16.42	500.29
12/7/2023	14:01:08	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:01:10	707.06	15.02	500.29
12/7/2023	14:01:12	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:01:14	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	14:01:16	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	14:01:18	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	14:01:20	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:01:22	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	14:01:24	707.06	14.79	500.00
12/7/2023	14:01:26	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	14:01:28	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:01:30	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	14:01:32	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	14:01:34	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:01:36	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	14:01:38	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	14:01:40	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	14:01:42	707.06	15.01	500.00
12/7/2023	14:01:44	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	14:01:46	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	14:01:48	707.06	15.95	500.00
12/7/2023	14:01:50	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	14:01:52	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	14:01:54	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:01:56	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	14:01:58	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:02:00	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	14:02:02	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	14:02:04	707.06	15.01	501.16
12/7/2023	14:02:06	707.06	15.06	501.16
12/7/2023	14:02:08	707.06	15.63	501.16
12/7/2023	14:02:10	707.06	15.38	501.45
12/7/2023	14:02:12	707.06	15.69	501.45
12/7/2023	14:02:14	707.06	15.93	501.45
12/7/2023	14:02:16	707.06	15.77	501.45

12/7/2023	14:02:18	707.06	15.61	501.45
12/7/2023	14:02:20	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	14:02:22	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	14:02:24	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	14:02:26	707.06	14.76	500.87
12/7/2023	14:02:28	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	14:02:30	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	14:02:32	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	14:02:34	707.06	15.11	500.87
12/7/2023	14:02:36	707.06	15.15	500.87
12/7/2023	14:02:38	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	14:02:40	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	14:02:42	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:02:44	707.06	14.91	500.58
12/7/2023	14:02:46	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	14:02:48	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	14:02:50	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	14:02:52	707.06	16.11	500.58
12/7/2023	14:02:54	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	14:02:56	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	14:02:58	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	14:03:00	707.06	15.30	500.87
12/7/2023	14:03:02	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	14:03:04	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	14:03:06	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:03:08	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	14:03:10	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	14:03:12	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	14:03:14	707.06	15.48	499.71
12/7/2023	14:03:16	707.06	15.18	499.71
12/7/2023	14:03:18	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	14:03:20	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:03:22	707.06	14.47	500.29
12/7/2023	14:03:24	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	14:03:26	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	14:03:28	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	14:03:30	707.06	14.42	500.29
12/7/2023	14:03:32	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:03:34	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	14:03:36	707.06	15.27	500.29

12/7/2023	14:03:38	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	14:03:40	707.06	16.17	500.58
12/7/2023	14:03:42	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	14:03:44	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	14:03:46	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	14:03:48	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	14:03:50	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	14:03:52	707.06	16.17	500.58
12/7/2023	14:03:54	707.06	14.70	500.58
12/7/2023	14:03:56	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	14:03:58	707.06	14.60	500.58
12/7/2023	14:04:00	707.06	14.86	500.29
12/7/2023	14:04:02	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	14:04:04	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	14:04:06	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	14:04:08	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	14:04:10	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:04:12	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	14:04:14	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:04:16	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	14:04:18	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	14:04:20	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:04:22	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:04:24	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	14:04:26	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	14:04:28	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	14:04:30	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	14:04:32	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	14:04:34	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:04:36	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	14:04:38	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	14:04:40	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:04:42	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:04:44	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	14:04:46	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	14:04:48	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	14:04:50	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	14:04:52	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	14:04:54	707.06	15.69	500.87
12/7/2023	14:04:56	707.06	15.21	500.58

12/7/2023	14:04:58	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	14:05:00	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	14:05:02	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	14:05:04	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	14:05:06	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	14:05:08	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	14:05:10	707.06	16.06	500.58
12/7/2023	14:05:12	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	14:05:14	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	14:05:16	707.06	15.11	500.58
12/7/2023	14:05:18	707.06	16.08	500.58
12/7/2023	14:05:20	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:05:22	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	14:05:24	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:05:26	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	14:05:28	707.06	15.25	500.00
12/7/2023	14:05:30	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	14:05:32	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	14:05:34	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	14:05:36	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	14:05:38	707.06	16.00	499.71
12/7/2023	14:05:40	707.06	15.52	499.71
12/7/2023	14:05:42	707.06	15.11	499.71
12/7/2023	14:05:44	707.06	15.05	499.71
12/7/2023	14:05:46	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	14:05:48	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:05:50	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	14:05:52	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	14:05:54	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	14:05:56	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	14:05:58	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	14:06:00	707.06	16.11	500.00
12/7/2023	14:06:02	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	14:06:04	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	14:06:06	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	14:06:08	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:06:10	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	14:06:12	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	14:06:14	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	14:06:16	707.06	15.42	500.58

12/7/2023	14:06:18	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	14:06:20	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	14:06:22	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	14:06:24	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	14:06:26	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	14:06:28	707.06	14.66	500.29
12/7/2023	14:06:30	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	14:06:32	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	14:06:34	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	14:06:36	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	14:06:38	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	14:06:40	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	14:06:42	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	14:06:44	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	14:06:46	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	14:06:48	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	14:06:50	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	14:06:52	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:06:54	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:06:56	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	14:06:58	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	14:07:00	707.06	16.36	500.58
12/7/2023	14:07:02	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	14:07:04	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	14:07:06	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	14:07:08	707.06	14.85	500.29
12/7/2023	14:07:10	707.06	14.07	500.00
12/7/2023	14:07:12	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	14:07:14	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	14:07:16	707.06	14.91	500.00
12/7/2023	14:07:18	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	14:07:20	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	14:07:22	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	14:07:24	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	14:07:26	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	14:07:28	707.06	14.81	500.00
12/7/2023	14:07:30	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	14:07:32	707.06	15.01	500.00
12/7/2023	14:07:34	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	14:07:36	707.06	16.04	500.00

12/7/2023	14:07:38	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	14:07:40	707.06	15.31	499.71
12/7/2023	14:07:42	707.06	15.30	499.71
12/7/2023	14:07:44	707.06	16.25	499.71
12/7/2023	14:07:46	707.06	15.99	499.71
12/7/2023	14:07:48	707.06	15.05	499.71
12/7/2023	14:07:50	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	14:07:52	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	14:07:54	707.06	16.25	500.00
12/7/2023	14:07:56	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:07:58	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:08:00	707.06	16.05	500.29
12/7/2023	14:08:02	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:08:04	707.06	14.81	500.29
12/7/2023	14:08:06	707.06	14.89	500.29
12/7/2023	14:08:08	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	14:08:10	707.06	16.11	500.29
12/7/2023	14:08:12	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	14:08:14	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	14:08:16	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	14:08:18	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	14:08:20	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	14:08:22	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	14:08:24	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	14:08:26	707.06	16.24	500.29
12/7/2023	14:08:28	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:08:30	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	14:08:32	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:08:34	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:08:36	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	14:08:38	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:08:40	707.06	14.71	500.29
12/7/2023	14:08:42	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	14:08:44	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	14:08:46	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	14:08:48	707.06	15.04	500.29
12/7/2023	14:08:50	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	14:08:52	707.06	14.95	499.71
12/7/2023	14:08:54	707.06	14.66	499.71
12/7/2023	14:08:56	707.06	14.76	499.42

12/7/2023	14:08:58	707.06	14.65	499.42
12/7/2023	14:09:00	707.06	15.89	499.42
12/7/2023	14:09:02	707.06	15.74	499.42
12/7/2023	14:09:04	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	14:09:06	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:09:08	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	14:09:10	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	14:09:12	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	14:09:14	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	14:09:16	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	14:09:18	707.06	16.20	500.87
12/7/2023	14:09:20	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	14:09:22	707.06	14.40	500.58
12/7/2023	14:09:24	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:09:26	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	14:09:28	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:09:30	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	14:09:32	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	14:09:34	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	14:09:36	707.06	15.18	500.87
12/7/2023	14:09:38	707.06	14.47	500.58
12/7/2023	14:09:40	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	14:09:42	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	14:09:44	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	14:09:46	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	14:09:48	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	14:09:50	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	14:09:52	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	14:09:54	707.06	16.34	500.00
12/7/2023	14:09:56	707.06	15.79	500.00
12/7/2023	14:09:58	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	14:10:00	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:10:02	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:10:04	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:10:06	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	14:10:08	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	14:10:10	707.06	14.36	500.00
12/7/2023	14:10:12	707.06	14.52	500.00
12/7/2023	14:10:14	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	14:10:16	707.06	14.99	500.00

12/7/2023	14:10:18	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	14:10:20	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	14:10:22	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	14:10:24	707.06	14.75	500.00
12/7/2023	14:10:26	707.06	14.69	500.00
12/7/2023	14:10:28	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	14:10:30	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	14:10:32	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	14:10:34	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	14:10:36	707.06	14.96	500.58
12/7/2023	14:10:38	707.06	15.04	500.58
12/7/2023	14:10:40	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	14:10:42	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	14:10:44	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	14:10:46	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	14:10:48	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	14:10:50	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	14:10:52	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	14:10:54	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	14:10:56	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	14:10:58	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	14:11:00	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	14:11:02	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	14:11:04	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:11:06	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:11:08	707.06	14.86	500.29
12/7/2023	14:11:10	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:11:12	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	14:11:14	707.06	14.69	500.00
12/7/2023	14:11:16	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:11:18	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	14:11:20	707.06	14.90	499.71
12/7/2023	14:11:22	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	14:11:24	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	14:11:26	707.06	14.92	500.00
12/7/2023	14:11:28	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	14:11:30	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	14:11:32	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	14:11:34	707.06	14.90	499.71
12/7/2023	14:11:36	707.06	15.43	499.71

12/7/2023	14:11:38	707.06	16.16	500.29
12/7/2023	14:11:40	707.06	16.17	500.29
12/7/2023	14:11:42	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:11:44	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	14:11:46	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	14:11:48	707.06	14.84	500.58
12/7/2023	14:11:50	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	14:11:52	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	14:11:54	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:11:56	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	14:11:58	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	14:12:00	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	14:12:02	707.06	14.47	500.00
12/7/2023	14:12:04	707.06	14.66	500.00
12/7/2023	14:12:06	707.06	15.18	500.00
12/7/2023	14:12:08	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	14:12:10	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	14:12:12	707.06	14.40	500.29
12/7/2023	14:12:14	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:12:16	707.06	15.17	500.29
12/7/2023	14:12:18	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	14:12:20	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	14:12:22	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	14:12:24	707.06	14.94	500.58
12/7/2023	14:12:26	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	14:12:28	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	14:12:30	707.06	16.14	500.58
12/7/2023	14:12:32	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	14:12:34	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	14:12:36	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:12:38	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	14:12:40	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	14:12:42	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	14:12:44	707.06	16.29	500.29
12/7/2023	14:12:46	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	14:12:48	707.06	15.90	500.58
12/7/2023	14:12:50	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	14:12:52	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	14:12:54	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	14:12:56	707.06	14.99	500.58

12/7/2023	14:12:58	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	14:13:00	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	14:13:02	707.06	16.16	500.58
12/7/2023	14:13:04	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:13:06	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	14:13:08	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	14:13:10	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	14:13:12	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	14:13:14	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	14:13:16	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	14:13:18	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	14:13:20	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	14:13:22	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	14:13:24	707.06	15.39	500.87
12/7/2023	14:13:26	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	14:13:28	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	14:13:30	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	14:13:32	707.06	15.00	500.87
12/7/2023	14:13:34	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	14:13:36	707.06	16.06	500.87
12/7/2023	14:13:38	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	14:13:40	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	14:13:42	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	14:13:44	707.06	14.60	500.87
12/7/2023	14:13:46	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	14:13:48	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	14:13:50	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:13:52	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	14:13:54	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	14:13:56	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	14:13:58	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	14:14:00	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:14:02	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:14:04	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	14:14:06	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	14:14:08	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:14:10	707.06	14.81	500.29
12/7/2023	14:14:12	707.06	14.66	500.58
12/7/2023	14:14:14	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	14:14:16	707.06	15.36	500.58

12/7/2023	14:14:18	707.06	14.48	500.58
12/7/2023	14:14:20	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:14:22	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:14:24	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	14:14:26	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	14:14:28	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	14:14:30	707.06	16.22	500.87
12/7/2023	14:14:32	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	14:14:34	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:14:36	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	14:14:38	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	14:14:40	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:14:42	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:14:44	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	14:14:46	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:14:48	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:14:50	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:14:52	707.06	16.46	500.58
12/7/2023	14:14:54	707.06	15.95	500.58
12/7/2023	14:14:56	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	14:14:58	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	14:15:00	707.06	15.22	500.58
12/7/2023	14:15:02	707.06	14.49	500.58
12/7/2023	14:15:04	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	14:15:06	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:15:08	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	14:15:10	707.06	15.04	500.29
12/7/2023	14:15:12	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:15:14	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	14:15:16	707.06	14.92	500.29
12/7/2023	14:15:18	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	14:15:20	707.06	15.94	499.71
12/7/2023	14:15:22	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	14:15:24	707.06	14.83	499.71
12/7/2023	14:15:26	707.06	15.25	499.71
12/7/2023	14:15:28	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	14:15:30	707.06	14.84	500.00
12/7/2023	14:15:32	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	14:15:34	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	14:15:36	707.06	15.94	500.00

12/7/2023	14:15:38	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	14:15:40	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	14:15:42	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	14:15:44	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	14:15:46	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	14:15:48	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	14:15:50	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	14:15:52	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	14:15:54	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	14:15:56	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	14:15:58	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:16:00	707.06	16.25	500.58
12/7/2023	14:16:02	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	14:16:04	707.06	15.09	500.58
12/7/2023	14:16:06	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	14:16:08	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	14:16:10	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	14:16:12	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	14:16:14	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	14:16:16	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	14:16:18	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	14:16:20	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:16:22	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	14:16:24	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	14:16:26	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	14:16:28	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	14:16:30	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	14:16:32	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	14:16:34	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	14:16:36	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	14:16:38	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	14:16:40	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:16:42	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	14:16:44	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	14:16:46	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	14:16:48	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	14:16:50	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	14:16:52	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	14:16:54	707.06	16.15	500.58
12/7/2023	14:16:56	707.06	16.06	500.29

12/7/2023	14:16:58	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	14:17:00	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	14:17:02	707.06	16.00	500.00
12/7/2023	14:17:04	707.06	16.24	500.00
12/7/2023	14:17:06	707.06	14.79	500.00
12/7/2023	14:17:08	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	14:17:10	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	14:17:12	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:17:14	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	14:17:16	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	14:17:18	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	14:17:20	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	14:17:22	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	14:17:24	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	14:17:26	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	14:17:28	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	14:17:30	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	14:17:32	707.06	14.68	500.58
12/7/2023	14:17:34	707.06	14.96	500.58
12/7/2023	14:17:36	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	14:17:38	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:17:40	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	14:17:42	707.06	15.09	500.58
12/7/2023	14:17:44	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	14:17:46	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	14:17:48	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	14:17:50	707.06	14.49	500.58
12/7/2023	14:17:52	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	14:17:54	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	14:17:56	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	14:17:58	707.06	15.27	500.87
12/7/2023	14:18:00	707.06	14.69	500.87
12/7/2023	14:18:02	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	14:18:04	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	14:18:06	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	14:18:08	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	14:18:10	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	14:18:12	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	14:18:14	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:18:16	707.06	15.49	500.00

12/7/2023	14:18:18	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	14:18:20	707.06	14.73	500.00
12/7/2023	14:18:22	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	14:18:24	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	14:18:26	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	14:18:28	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	14:18:30	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:18:32	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	14:18:34	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	14:18:36	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	14:18:38	707.06	16.27	500.29
12/7/2023	14:18:40	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	14:18:42	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	14:18:44	707.06	16.08	500.29
12/7/2023	14:18:46	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	14:18:48	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:18:50	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	14:18:52	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	14:18:54	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	14:18:56	707.06	15.93	500.58
12/7/2023	14:18:58	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	14:19:00	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:19:02	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:19:04	707.06	16.22	500.29
12/7/2023	14:19:06	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	14:19:08	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	14:19:10	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	14:19:12	707.06	14.84	500.29
12/7/2023	14:19:14	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:19:16	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:19:18	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	14:19:20	707.06	15.69	501.16
12/7/2023	14:19:22	707.06	14.43	501.16
12/7/2023	14:19:24	707.06	15.44	501.16
12/7/2023	14:19:26	707.06	15.41	501.16
12/7/2023	14:19:28	707.06	15.39	501.16
12/7/2023	14:19:30	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	14:19:32	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	14:19:34	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	14:19:36	707.06	15.78	500.29

12/7/2023	14:19:38	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:19:40	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	14:19:42	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	14:19:44	707.06	16.48	500.00
12/7/2023	14:19:46	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	14:19:48	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	14:19:50	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	14:19:52	707.06	14.63	500.00
12/7/2023	14:19:54	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	14:19:56	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	14:19:58	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	14:20:00	707.06	16.20	500.00
12/7/2023	14:20:02	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	14:20:04	707.06	14.85	500.29
12/7/2023	14:20:06	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	14:20:08	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	14:20:10	707.06	14.97	500.29
12/7/2023	14:20:12	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:20:14	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	14:20:16	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:20:18	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	14:20:20	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	14:20:22	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	14:20:24	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	14:20:26	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	14:20:28	707.06	14.89	500.29
12/7/2023	14:20:30	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	14:20:32	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:20:34	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	14:20:36	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:20:38	707.06	15.06	500.29
12/7/2023	14:20:40	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	14:20:42	707.06	14.86	500.87
12/7/2023	14:20:44	707.06	14.58	500.87
12/7/2023	14:20:46	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	14:20:48	707.06	14.49	500.87
12/7/2023	14:20:50	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	14:20:52	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	14:20:54	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:20:56	707.06	15.78	500.58

12/7/2023	14:20:58	707.06	14.59	500.58
12/7/2023	14:21:00	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:21:02	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	14:21:04	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	14:21:06	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	14:21:08	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	14:21:10	707.06	15.33	500.87
12/7/2023	14:21:12	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	14:21:14	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	14:21:16	707.06	16.03	500.87
12/7/2023	14:21:18	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	14:21:20	707.06	14.73	500.87
12/7/2023	14:21:22	707.06	15.80	500.87
12/7/2023	14:21:24	707.06	15.59	500.87
12/7/2023	14:21:26	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	14:21:28	707.06	15.13	500.87
12/7/2023	14:21:30	707.06	16.04	500.58
12/7/2023	14:21:32	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	14:21:34	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	14:21:36	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:21:38	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:21:40	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	14:21:42	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:21:44	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	14:21:46	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	14:21:48	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:21:50	707.06	16.22	500.29
12/7/2023	14:21:52	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	14:21:54	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:21:56	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	14:21:58	707.06	14.86	500.29
12/7/2023	14:22:00	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:22:02	707.06	16.31	500.29
12/7/2023	14:22:04	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	14:22:06	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:22:08	707.06	14.70	500.00
12/7/2023	14:22:10	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	14:22:12	707.06	14.68	500.00
12/7/2023	14:22:14	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	14:22:16	707.06	15.96	500.00

12/7/2023	14:22:18	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	14:22:20	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	14:22:22	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	14:22:24	707.06	15.18	500.00
12/7/2023	14:22:26	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:22:28	707.06	15.95	500.00
12/7/2023	14:22:30	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	14:22:32	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	14:22:34	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	14:22:36	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	14:22:38	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	14:22:40	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	14:22:42	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	14:22:44	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	14:22:46	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	14:22:48	707.06	15.11	500.58
12/7/2023	14:22:50	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	14:22:52	707.06	14.71	500.58
12/7/2023	14:22:54	707.06	16.09	500.58
12/7/2023	14:22:56	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	14:22:58	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	14:23:00	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	14:23:02	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	14:23:04	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	14:23:06	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	14:23:08	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	14:23:10	707.06	15.11	500.87
12/7/2023	14:23:12	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	14:23:14	707.06	15.04	500.58
12/7/2023	14:23:16	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	14:23:18	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	14:23:20	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	14:23:22	707.06	16.11	500.29
12/7/2023	14:23:24	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:23:26	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:23:28	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	14:23:30	707.06	16.32	500.29
12/7/2023	14:23:32	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	14:23:34	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:23:36	707.06	15.89	500.29

12/7/2023	14:23:38	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	14:23:40	707.06	15.96	500.29
12/7/2023	14:23:42	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	14:23:44	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	14:23:46	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	14:23:48	707.06	14.99	500.58
12/7/2023	14:23:50	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	14:23:52	707.06	15.91	500.87
12/7/2023	14:23:54	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	14:23:56	707.06	14.69	500.87
12/7/2023	14:23:58	707.06	14.05	500.58
12/7/2023	14:24:00	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:24:02	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	14:24:04	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	14:24:06	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	14:24:08	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	14:24:10	707.06	14.85	500.29
12/7/2023	14:24:12	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	14:24:14	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:24:16	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	14:24:18	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	14:24:20	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:24:22	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	14:24:24	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	14:24:26	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:24:28	707.06	14.71	500.00
12/7/2023	14:24:30	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	14:24:32	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	14:24:34	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	14:24:36	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	14:24:38	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	14:24:40	707.06	14.80	500.00
12/7/2023	14:24:42	707.06	16.10	500.00
12/7/2023	14:24:44	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	14:24:46	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	14:24:48	707.06	15.90	500.58
12/7/2023	14:24:50	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	14:24:52	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	14:24:54	707.06	16.00	500.87
12/7/2023	14:24:56	707.06	15.36	500.58

12/7/2023	14:24:58	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	14:25:00	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	14:25:02	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	14:25:04	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	14:25:06	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	14:25:08	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	14:25:10	707.06	16.19	500.87
12/7/2023	14:25:12	707.06	15.05	500.87
12/7/2023	14:25:14	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	14:25:16	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	14:25:18	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	14:25:20	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	14:25:22	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	14:25:24	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	14:25:26	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	14:25:28	707.06	16.10	500.58
12/7/2023	14:25:30	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	14:25:32	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	14:25:34	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	14:25:36	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	14:25:38	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	14:25:40	707.06	16.15	500.58
12/7/2023	14:25:42	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:25:44	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	14:25:46	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	14:25:48	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:25:50	707.06	14.99	500.58
12/7/2023	14:25:52	707.06	16.11	500.58
12/7/2023	14:25:54	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	14:25:56	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:25:58	707.06	14.85	500.58
12/7/2023	14:26:00	707.06	16.36	500.58
12/7/2023	14:26:02	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	14:26:04	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	14:26:06	707.06	14.92	500.29
12/7/2023	14:26:08	707.06	16.14	500.29
12/7/2023	14:26:10	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:26:12	707.06	15.96	500.29
12/7/2023	14:26:14	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	14:26:16	707.06	14.92	500.29

12/7/2023	14:26:18	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:26:20	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	14:26:22	707.06	16.14	500.58
12/7/2023	14:26:24	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	14:26:26	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	14:26:28	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	14:26:30	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	14:26:32	707.06	15.49	500.87
12/7/2023	14:26:34	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	14:26:36	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	14:26:38	707.06	15.63	500.87
12/7/2023	14:26:40	707.06	14.80	500.87
12/7/2023	14:26:42	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	14:26:44	707.06	14.86	501.16
12/7/2023	14:26:46	707.06	15.30	501.16
12/7/2023	14:26:48	707.06	14.71	501.16
12/7/2023	14:26:50	707.06	15.69	501.45
12/7/2023	14:26:52	707.06	14.91	501.45
12/7/2023	14:26:54	707.06	16.10	501.45
12/7/2023	14:26:56	707.06	15.16	501.16
12/7/2023	14:26:58	707.06	14.84	501.16
12/7/2023	14:27:00	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	14:27:02	707.06	15.43	501.16
12/7/2023	14:27:04	707.06	14.99	501.16
12/7/2023	14:27:06	707.06	15.74	501.16
12/7/2023	14:27:08	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	14:27:10	707.06	14.94	501.16
12/7/2023	14:27:12	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	14:27:14	707.06	15.75	501.16
12/7/2023	14:27:16	707.06	15.68	501.16
12/7/2023	14:27:18	707.06	15.49	501.16
12/7/2023	14:27:20	707.06	15.21	501.45
12/7/2023	14:27:22	707.06	15.59	501.45
12/7/2023	14:27:24	707.06	16.03	501.16
12/7/2023	14:27:26	707.06	16.11	501.16
12/7/2023	14:27:28	707.06	15.85	501.16
12/7/2023	14:27:30	707.06	15.02	501.16
12/7/2023	14:27:32	707.06	15.90	501.16
12/7/2023	14:27:34	707.06	15.49	501.16
12/7/2023	14:27:36	707.06	15.44	501.16

12/7/2023	14:27:38	707.06	14.76	501.45
12/7/2023	14:27:40	707.06	15.82	501.45
12/7/2023	14:27:42	707.06	14.64	501.45
12/7/2023	14:27:44	707.06	15.68	501.45
12/7/2023	14:27:46	707.06	15.84	501.45
12/7/2023	14:27:48	707.06	15.39	501.45
12/7/2023	14:27:50	707.06	15.39	501.45
12/7/2023	14:27:52	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	14:27:54	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	14:27:56	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	14:27:58	707.06	15.07	500.87
12/7/2023	14:28:00	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	14:28:02	707.06	15.57	501.16
12/7/2023	14:28:04	707.06	15.52	501.16
12/7/2023	14:28:06	707.06	15.64	501.16
12/7/2023	14:28:08	707.06	15.58	501.16
12/7/2023	14:28:10	707.06	15.67	501.16
12/7/2023	14:28:12	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	14:28:14	707.06	14.91	501.16
12/7/2023	14:28:16	707.06	15.98	501.16
12/7/2023	14:28:18	707.06	15.31	501.16
12/7/2023	14:28:20	707.06	15.78	501.16
12/7/2023	14:28:22	707.06	16.29	501.16
12/7/2023	14:28:24	707.06	15.54	501.16
12/7/2023	14:28:26	707.06	15.07	501.45
12/7/2023	14:28:28	707.06	16.21	501.45
12/7/2023	14:28:30	707.06	15.02	501.45
12/7/2023	14:28:32	707.06	15.52	501.45
12/7/2023	14:28:34	707.06	14.68	501.16
12/7/2023	14:28:36	707.06	15.83	501.16
12/7/2023	14:28:38	707.06	14.90	501.16
12/7/2023	14:28:40	707.06	15.28	501.16
12/7/2023	14:28:42	707.06	15.42	501.16
12/7/2023	14:28:44	707.06	15.46	501.45
12/7/2023	14:28:46	707.06	14.69	501.45
12/7/2023	14:28:48	707.06	16.41	501.16
12/7/2023	14:28:50	707.06	15.94	501.16
12/7/2023	14:28:52	707.06	14.78	501.16
12/7/2023	14:28:54	707.06	15.80	501.16
12/7/2023	14:28:56	707.06	15.42	501.16

12/7/2023	14:28:58	707.06	15.05	501.16
12/7/2023	14:29:00	707.06	15.84	501.16
12/7/2023	14:29:02	707.06	16.00	501.16
12/7/2023	14:29:04	707.06	16.01	501.16
12/7/2023	14:29:06	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	14:29:08	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	14:29:10	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	14:29:12	707.06	15.15	501.16
12/7/2023	14:29:14	707.06	14.66	501.16
12/7/2023	14:29:16	707.06	16.19	501.16
12/7/2023	14:29:18	707.06	15.49	501.16
12/7/2023	14:29:20	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	14:29:22	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	14:29:24	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	14:29:26	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	14:29:28	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	14:29:30	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	14:29:32	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	14:29:34	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	14:29:36	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	14:29:38	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	14:29:40	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	14:29:42	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	14:29:44	707.06	15.22	501.45
12/7/2023	14:29:46	707.06	15.63	501.45
12/7/2023	14:29:48	707.06	15.74	501.45
12/7/2023	14:29:50	707.06	16.11	501.45
12/7/2023	14:29:52	707.06	15.20	501.16
12/7/2023	14:29:54	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	14:29:56	707.06	14.65	500.58
12/7/2023	14:29:58	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	14:30:00	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	14:30:02	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:30:04	707.06	14.34	500.29
12/7/2023	14:30:06	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:30:08	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:30:10	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	14:30:12	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	14:30:14	707.06	15.32	501.16
12/7/2023	14:30:16	707.06	15.39	501.16

12/7/2023	14:30:18	707.06	15.95	501.16
12/7/2023	14:30:20	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	14:30:22	707.06	14.73	500.58
12/7/2023	14:30:24	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	14:30:26	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	14:30:28	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	14:30:30	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	14:30:32	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	14:30:34	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:30:36	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	14:30:38	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	14:30:40	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	14:30:42	707.06	14.31	500.29
12/7/2023	14:30:44	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	14:30:46	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	14:30:48	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	14:30:50	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	14:30:52	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	14:30:54	707.06	16.16	500.87
12/7/2023	14:30:56	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	14:30:58	707.06	15.00	500.87
12/7/2023	14:31:00	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	14:31:02	707.06	15.93	500.58
12/7/2023	14:31:04	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	14:31:06	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	14:31:08	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:31:10	707.06	16.09	500.29
12/7/2023	14:31:12	707.06	16.09	500.29
12/7/2023	14:31:14	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	14:31:16	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:31:18	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:31:20	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:31:22	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	14:31:24	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	14:31:26	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	14:31:28	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	14:31:30	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	14:31:32	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:31:34	707.06	15.17	500.29
12/7/2023	14:31:36	707.06	16.08	500.29

12/7/2023	14:31:38	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:31:40	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:31:42	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	14:31:44	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	14:31:46	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	14:31:48	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	14:31:50	707.06	14.86	500.58
12/7/2023	14:31:52	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	14:31:54	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	14:31:56	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	14:31:58	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	14:32:00	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:32:02	707.06	16.26	500.29
12/7/2023	14:32:04	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	14:32:06	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	14:32:08	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	14:32:10	707.06	15.23	500.87
12/7/2023	14:32:12	707.06	15.98	500.87
12/7/2023	14:32:14	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	14:32:16	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	14:32:18	707.06	15.75	500.87
12/7/2023	14:32:20	707.06	15.10	500.87
12/7/2023	14:32:22	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	14:32:24	707.06	14.83	500.58
12/7/2023	14:32:26	707.06	16.22	500.58
12/7/2023	14:32:28	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	14:32:30	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:32:32	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	14:32:34	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	14:32:36	707.06	14.58	500.58
12/7/2023	14:32:38	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	14:32:40	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	14:32:42	707.06	15.02	500.29
12/7/2023	14:32:44	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	14:32:46	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	14:32:48	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	14:32:50	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	14:32:52	707.06	16.20	500.00
12/7/2023	14:32:54	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:32:56	707.06	15.42	500.00

12/7/2023	14:32:58	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	14:33:00	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	14:33:02	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	14:33:04	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:33:06	707.06	14.06	500.58
12/7/2023	14:33:08	707.06	15.99	500.58
12/7/2023	14:33:10	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	14:33:12	707.06	15.95	500.58
12/7/2023	14:33:14	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	14:33:16	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	14:33:18	707.06	15.53	500.58
12/7/2023	14:33:20	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	14:33:22	707.06	15.01	500.87
12/7/2023	14:33:24	707.06	14.45	500.87
12/7/2023	14:33:26	707.06	16.15	501.16
12/7/2023	14:33:28	707.06	15.49	501.16
12/7/2023	14:33:30	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	14:33:32	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	14:33:34	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	14:33:36	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	14:33:38	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	14:33:40	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	14:33:42	707.06	16.36	500.87
12/7/2023	14:33:44	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	14:33:46	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	14:33:48	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	14:33:50	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	14:33:52	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	14:33:54	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	14:33:56	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	14:33:58	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	14:34:00	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	14:34:02	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	14:34:04	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	14:34:06	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	14:34:08	707.06	13.69	500.00
12/7/2023	14:34:10	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	14:34:12	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	14:34:14	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	14:34:16	707.06	15.91	500.58

12/7/2023	14:34:18	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	14:34:20	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:34:22	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	14:34:24	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	14:34:26	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	14:34:28	707.06	14.83	500.00
12/7/2023	14:34:30	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	14:34:32	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	14:34:34	707.06	14.59	500.58
12/7/2023	14:34:36	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:34:38	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	14:34:40	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	14:34:42	707.06	16.10	500.58
12/7/2023	14:34:44	707.06	14.71	500.29
12/7/2023	14:34:46	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	14:34:48	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	14:34:50	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	14:34:52	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	14:34:54	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	14:34:56	707.06	14.84	500.00
12/7/2023	14:34:58	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	14:35:00	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:35:02	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:35:04	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	14:35:06	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	14:35:08	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	14:35:10	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	14:35:12	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	14:35:14	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	14:35:16	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	14:35:18	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	14:35:20	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	14:35:22	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	14:35:24	707.06	14.99	500.00
12/7/2023	14:35:26	707.06	16.15	499.71
12/7/2023	14:35:28	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	14:35:30	707.06	15.16	499.71
12/7/2023	14:35:32	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	14:35:34	707.06	14.97	499.71
12/7/2023	14:35:36	707.06	15.05	500.00

12/7/2023	14:35:38	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	14:35:40	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	14:35:42	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	14:35:44	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	14:35:46	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:35:48	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	14:35:50	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:35:52	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:35:54	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	14:35:56	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	14:35:58	707.06	14.59	500.29
12/7/2023	14:36:00	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:36:02	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	14:36:04	707.06	15.22	500.58
12/7/2023	14:36:06	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:36:08	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	14:36:10	707.06	16.19	500.58
12/7/2023	14:36:12	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	14:36:14	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	14:36:16	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	14:36:18	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:36:20	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	14:36:22	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	14:36:24	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	14:36:26	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	14:36:28	707.06	16.19	500.29
12/7/2023	14:36:30	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	14:36:32	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	14:36:34	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:36:36	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	14:36:38	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	14:36:40	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	14:36:42	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:36:44	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:36:46	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:36:48	707.06	16.19	500.29
12/7/2023	14:36:50	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	14:36:52	707.06	14.76	500.29
12/7/2023	14:36:54	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	14:36:56	707.06	15.05	500.00

12/7/2023	14:36:58	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	14:37:00	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	14:37:02	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	14:37:04	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	14:37:06	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	14:37:08	707.06	16.32	500.00
12/7/2023	14:37:10	707.06	16.14	500.29
12/7/2023	14:37:12	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	14:37:14	707.06	14.78	500.29
12/7/2023	14:37:16	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	14:37:18	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:37:20	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	14:37:22	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	14:37:24	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	14:37:26	707.06	14.65	500.58
12/7/2023	14:37:28	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	14:37:30	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	14:37:32	707.06	15.25	500.87
12/7/2023	14:37:34	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	14:37:36	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	14:37:38	707.06	16.05	500.87
12/7/2023	14:37:40	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	14:37:42	707.06	14.76	500.87
12/7/2023	14:37:44	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	14:37:46	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	14:37:48	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	14:37:50	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	14:37:52	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	14:37:54	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	14:37:56	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	14:37:58	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	14:38:00	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	14:38:02	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	14:38:04	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	14:38:06	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	14:38:08	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	14:38:10	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	14:38:12	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	14:38:14	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	14:38:16	707.06	15.32	500.00

12/7/2023	14:38:18	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	14:38:20	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	14:38:22	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	14:38:24	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	14:38:26	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	14:38:28	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	14:38:30	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	14:38:32	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	14:38:34	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	14:38:36	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:38:38	707.06	14.96	501.16
12/7/2023	14:38:40	707.06	16.17	501.16
12/7/2023	14:38:42	707.06	15.73	501.16
12/7/2023	14:38:44	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:38:46	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	14:38:48	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	14:38:50	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	14:38:52	707.06	14.70	500.58
12/7/2023	14:38:54	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	14:38:56	707.06	15.42	500.87
12/7/2023	14:38:58	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	14:39:00	707.06	16.15	500.87
12/7/2023	14:39:02	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	14:39:04	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	14:39:06	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	14:39:08	707.06	15.94	500.58
12/7/2023	14:39:10	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	14:39:12	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	14:39:14	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	14:39:16	707.06	15.57	500.87
12/7/2023	14:39:18	707.06	15.74	500.87
12/7/2023	14:39:20	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	14:39:22	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	14:39:24	707.06	16.64	500.58
12/7/2023	14:39:26	707.06	14.55	500.58
12/7/2023	14:39:28	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	14:39:30	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:39:32	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	14:39:34	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	14:39:36	707.06	15.58	500.29

12/7/2023	14:39:38	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	14:39:40	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	14:39:42	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	14:39:44	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	14:39:46	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	14:39:48	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	14:39:50	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	14:39:52	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	14:39:54	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	14:39:56	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	14:39:58	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	14:40:00	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	14:40:02	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:40:04	707.06	16.16	500.58
12/7/2023	14:40:06	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	14:40:08	707.06	16.19	500.87
12/7/2023	14:40:10	707.06	15.21	500.87
12/7/2023	14:40:12	707.06	16.19	500.87
12/7/2023	14:40:14	707.06	15.84	500.87
12/7/2023	14:40:16	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	14:40:18	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	14:40:20	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	14:40:22	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	14:40:24	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	14:40:26	707.06	15.25	500.00
12/7/2023	14:40:28	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	14:40:30	707.06	14.86	500.29
12/7/2023	14:40:32	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	14:40:34	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:40:36	707.06	14.63	500.29
12/7/2023	14:40:38	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	14:40:40	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	14:40:42	707.06	15.75	500.58
12/7/2023	14:40:44	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	14:40:46	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:40:48	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	14:40:50	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	14:40:52	707.06	14.85	500.00
12/7/2023	14:40:54	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	14:40:56	707.06	15.51	500.00

12/7/2023	14:40:58	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:41:00	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	14:41:02	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	14:41:04	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:41:06	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:41:08	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	14:41:10	707.06	15.02	500.58
12/7/2023	14:41:12	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:41:14	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	14:41:16	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:41:18	707.06	14.81	500.58
12/7/2023	14:41:20	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	14:41:22	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	14:41:24	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:41:26	707.06	14.91	500.29
12/7/2023	14:41:28	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:41:30	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	14:41:32	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:41:34	707.06	16.20	500.58
12/7/2023	14:41:36	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	14:41:38	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:41:40	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	14:41:42	707.06	16.16	500.00
12/7/2023	14:41:44	707.06	14.74	500.00
12/7/2023	14:41:46	707.06	16.16	500.00
12/7/2023	14:41:48	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	14:41:50	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	14:41:52	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	14:41:54	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	14:41:56	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	14:41:58	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	14:42:00	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	14:42:02	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	14:42:04	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	14:42:06	707.06	14.49	500.87
12/7/2023	14:42:08	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	14:42:10	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	14:42:12	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	14:42:14	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	14:42:16	707.06	15.65	500.29

12/7/2023	14:42:18	707.06	15.96	500.29
12/7/2023	14:42:20	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	14:42:22	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	14:42:24	707.06	14.76	500.00
12/7/2023	14:42:26	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	14:42:28	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	14:42:30	707.06	14.40	500.29
12/7/2023	14:42:32	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:42:34	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	14:42:36	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	14:42:38	707.06	16.46	500.29
12/7/2023	14:42:40	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	14:42:42	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	14:42:44	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	14:42:46	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	14:42:48	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	14:42:50	707.06	16.17	500.29
12/7/2023	14:42:52	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:42:54	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	14:42:56	707.06	14.95	500.58
12/7/2023	14:42:58	707.06	14.79	500.58
12/7/2023	14:43:00	707.06	15.95	500.58
12/7/2023	14:43:02	707.06	16.08	500.58
12/7/2023	14:43:04	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	14:43:06	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:43:08	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	14:43:10	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	14:43:12	707.06	14.84	500.58
12/7/2023	14:43:14	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:43:16	707.06	15.04	500.58
12/7/2023	14:43:18	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	14:43:20	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	14:43:22	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:43:24	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	14:43:26	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:43:28	707.06	16.43	500.29
12/7/2023	14:43:30	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	14:43:32	707.06	15.00	500.00
12/7/2023	14:43:34	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	14:43:36	707.06	14.64	500.00

12/7/2023	14:43:38	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	14:43:40	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	14:43:42	707.06	14.89	500.29
12/7/2023	14:43:44	707.06	14.89	500.29
12/7/2023	14:43:46	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	14:43:48	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	14:43:50	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	14:43:52	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	14:43:54	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	14:43:56	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	14:43:58	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	14:44:00	707.06	14.89	500.29
12/7/2023	14:44:02	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	14:44:04	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	14:44:06	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	14:44:08	707.06	14.92	500.29
12/7/2023	14:44:10	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	14:44:12	707.06	14.83	500.29
12/7/2023	14:44:14	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	14:44:16	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:44:18	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:44:20	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	14:44:22	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	14:44:24	707.06	14.90	500.29
12/7/2023	14:44:26	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:44:28	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	14:44:30	707.06	16.09	500.29
12/7/2023	14:44:32	707.06	14.18	500.29
12/7/2023	14:44:34	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	14:44:36	707.06	16.22	500.29
12/7/2023	14:44:38	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	14:44:40	707.06	16.21	500.29
12/7/2023	14:44:42	707.06	16.10	500.29
12/7/2023	14:44:44	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	14:44:46	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:44:48	707.06	15.02	500.29
12/7/2023	14:44:50	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	14:44:52	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	14:44:54	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	14:44:56	707.06	16.27	499.71

12/7/2023	14:44:58	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	14:45:00	707.06	16.05	500.29
12/7/2023	14:45:02	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	14:45:04	707.06	14.31	500.58
12/7/2023	14:45:06	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	14:45:08	707.06	14.96	500.58
12/7/2023	14:45:10	707.06	16.10	500.58
12/7/2023	14:45:12	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	14:45:14	707.06	15.83	500.87
12/7/2023	14:45:16	707.06	15.58	500.87
12/7/2023	14:45:18	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	14:45:20	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	14:45:22	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	14:45:24	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	14:45:26	707.06	14.23	500.00
12/7/2023	14:45:28	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:45:30	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	14:45:32	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	14:45:34	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	14:45:36	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	14:45:38	707.06	14.83	500.58
12/7/2023	14:45:40	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	14:45:42	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	14:45:44	707.06	15.36	500.87
12/7/2023	14:45:46	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	14:45:48	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	14:45:50	707.06	15.82	500.87
12/7/2023	14:45:52	707.06	15.95	500.87
12/7/2023	14:45:54	707.06	16.08	500.58
12/7/2023	14:45:56	707.06	14.92	500.58
12/7/2023	14:45:58	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	14:46:00	707.06	14.99	500.29
12/7/2023	14:46:02	707.06	14.32	500.29
12/7/2023	14:46:04	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:46:06	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	14:46:08	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	14:46:10	707.06	14.70	500.00
12/7/2023	14:46:12	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	14:46:14	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	14:46:16	707.06	15.06	500.00

12/7/2023	14:46:18	707.06	16.29	500.58
12/7/2023	14:46:20	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	14:46:22	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:46:24	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	14:46:26	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	14:46:28	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	14:46:30	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	14:46:32	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	14:46:34	707.06	14.59	500.29
12/7/2023	14:46:36	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	14:46:38	707.06	14.79	500.29
12/7/2023	14:46:40	707.06	15.15	500.29
12/7/2023	14:46:42	707.06	14.79	500.29
12/7/2023	14:46:44	707.06	16.17	500.58
12/7/2023	14:46:46	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	14:46:48	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	14:46:50	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	14:46:52	707.06	14.90	500.58
12/7/2023	14:46:54	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	14:46:56	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	14:46:58	707.06	15.28	500.87
12/7/2023	14:47:00	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	14:47:02	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	14:47:04	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	14:47:06	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	14:47:08	707.06	15.94	500.87
12/7/2023	14:47:10	707.06	15.22	500.87
12/7/2023	14:47:12	707.06	15.44	500.87
12/7/2023	14:47:14	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:47:16	707.06	16.48	500.29
12/7/2023	14:47:18	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	14:47:20	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	14:47:22	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	14:47:24	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	14:47:26	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	14:47:28	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:47:30	707.06	16.58	500.29
12/7/2023	14:47:32	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	14:47:34	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	14:47:36	707.06	15.94	500.29

12/7/2023	14:47:38	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:47:40	707.06	15.89	499.71
12/7/2023	14:47:42	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	14:47:44	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	14:47:46	707.06	14.54	499.71
12/7/2023	14:47:48	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	14:47:50	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	14:47:52	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	14:47:54	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	14:47:56	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	14:47:58	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	14:48:00	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	14:48:02	707.06	16.05	500.00
12/7/2023	14:48:04	707.06	15.95	500.00
12/7/2023	14:48:06	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	14:48:08	707.06	16.22	500.00
12/7/2023	14:48:10	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	14:48:12	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	14:48:14	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	14:48:16	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	14:48:18	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	14:48:20	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	14:48:22	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	14:48:24	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	14:48:26	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	14:48:28	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	14:48:30	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	14:48:32	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	14:48:34	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	14:48:36	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:48:38	707.06	14.48	500.29
12/7/2023	14:48:40	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	14:48:42	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	14:48:44	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	14:48:46	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	14:48:48	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	14:48:50	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	14:48:52	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	14:48:54	707.06	14.70	500.29
12/7/2023	14:48:56	707.06	14.92	500.29

12/7/2023	14:48:58	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	14:49:00	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:49:02	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:49:04	707.06	14.58	500.29
12/7/2023	14:49:06	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	14:49:08	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	14:49:10	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	14:49:12	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	14:49:14	707.06	14.63	500.29
12/7/2023	14:49:16	707.06	14.75	500.29
12/7/2023	14:49:18	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	14:49:20	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	14:49:22	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	14:49:24	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	14:49:26	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	14:49:28	707.06	16.10	500.29
12/7/2023	14:49:30	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	14:49:32	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:49:34	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	14:49:36	707.06	14.89	500.00
12/7/2023	14:49:38	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	14:49:40	707.06	15.96	500.00
12/7/2023	14:49:42	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	14:49:44	707.06	14.85	500.58
12/7/2023	14:49:46	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	14:49:48	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	14:49:50	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	14:49:52	707.06	14.96	500.58
12/7/2023	14:49:54	707.06	16.19	500.58
12/7/2023	14:49:56	707.06	14.89	500.58
12/7/2023	14:49:58	707.06	15.07	500.58
12/7/2023	14:50:00	707.06	15.28	500.58
12/7/2023	14:50:02	707.06	14.96	500.58
12/7/2023	14:50:04	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	14:50:06	707.06	15.93	500.58
12/7/2023	14:50:08	707.06	14.99	500.58
12/7/2023	14:50:10	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	14:50:12	707.06	16.29	500.58
12/7/2023	14:50:14	707.06	16.03	500.58
12/7/2023	14:50:16	707.06	15.95	500.58

12/7/2023	14:50:18	707.06	15.06	500.29
12/7/2023	14:50:20	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	14:50:22	707.06	15.11	500.58
12/7/2023	14:50:24	707.06	14.79	500.58
12/7/2023	14:50:26	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	14:50:28	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	14:50:30	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	14:50:32	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	14:50:34	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	14:50:36	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	14:50:38	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	14:50:40	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	14:50:42	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	14:50:44	707.06	14.89	500.00
12/7/2023	14:50:46	707.06	15.95	500.00
12/7/2023	14:50:48	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	14:50:50	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	14:50:52	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	14:50:54	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:50:56	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	14:50:58	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	14:51:00	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	14:51:02	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	14:51:04	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	14:51:06	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	14:51:08	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	14:51:10	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	14:51:12	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	14:51:14	707.06	15.72	500.29
12/7/2023	14:51:16	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:51:18	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	14:51:20	707.06	14.64	500.29
12/7/2023	14:51:22	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	14:51:24	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	14:51:26	707.06	15.96	500.29
12/7/2023	14:51:28	707.06	16.03	500.58
12/7/2023	14:51:30	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	14:51:32	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	14:51:34	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	14:51:36	707.06	14.89	500.29

12/7/2023	14:51:38	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	14:51:40	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	14:51:42	707.06	16.11	500.00
12/7/2023	14:51:44	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	14:51:46	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	14:51:48	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	14:51:50	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	14:51:52	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	14:51:54	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	14:51:56	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	14:51:58	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	14:52:00	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	14:52:02	707.06	15.95	500.58
12/7/2023	14:52:04	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	14:52:06	707.06	14.57	500.87
12/7/2023	14:52:08	707.06	15.79	500.87
12/7/2023	14:52:10	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	14:52:12	707.06	16.05	500.29
12/7/2023	14:52:14	707.06	15.06	500.29
12/7/2023	14:52:16	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	14:52:18	707.06	14.69	500.29
12/7/2023	14:52:20	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	14:52:22	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	14:52:24	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	14:52:26	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	14:52:28	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	14:52:30	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	14:52:32	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	14:52:34	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	14:52:36	707.06	15.00	500.87
12/7/2023	14:52:38	707.06	14.96	500.87
12/7/2023	14:52:40	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	14:52:42	707.06	15.64	500.87
12/7/2023	14:52:44	707.06	15.65	500.87
12/7/2023	14:52:46	707.06	15.48	500.87
12/7/2023	14:52:48	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	14:52:50	707.06	14.83	500.87
12/7/2023	14:52:52	707.06	15.56	500.87
12/7/2023	14:52:54	707.06	14.92	500.87
12/7/2023	14:52:56	707.06	15.01	500.87

12/7/2023	14:52:58	707.06	15.17	500.29
12/7/2023	14:53:00	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	14:53:02	707.06	14.97	500.00
12/7/2023	14:53:04	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	14:53:06	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	14:53:08	707.06	14.76	500.00
12/7/2023	14:53:10	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	14:53:12	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	14:53:14	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	14:53:16	707.06	15.90	500.58
12/7/2023	14:53:18	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	14:53:20	707.06	15.93	500.87
12/7/2023	14:53:22	707.06	14.86	500.87
12/7/2023	14:53:24	707.06	14.85	500.87
12/7/2023	14:53:26	707.06	16.27	500.87
12/7/2023	14:53:28	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	14:53:30	707.06	16.24	500.87
12/7/2023	14:53:32	707.06	16.17	500.87
12/7/2023	14:53:34	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	14:53:36	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	14:53:38	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	14:53:40	707.06	15.67	500.87
12/7/2023	14:53:42	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	14:53:44	707.06	15.11	500.58
12/7/2023	14:53:46	707.06	14.53	500.00
12/7/2023	14:53:48	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	14:53:50	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	14:53:52	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	14:53:54	707.06	14.32	500.00
12/7/2023	14:53:56	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	14:53:58	707.06	16.21	500.00
12/7/2023	14:54:00	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	14:54:02	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	14:54:04	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:54:06	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:54:08	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	14:54:10	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	14:54:12	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	14:54:14	707.06	14.84	500.29
12/7/2023	14:54:16	707.06	15.95	500.29

12/7/2023	14:54:18	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	14:54:20	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	14:54:22	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	14:54:24	707.06	14.96	500.00
12/7/2023	14:54:26	707.06	15.95	500.00
12/7/2023	14:54:28	707.06	14.91	500.00
12/7/2023	14:54:30	707.06	15.80	499.71
12/7/2023	14:54:32	707.06	15.52	499.71
12/7/2023	14:54:34	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	14:54:36	707.06	16.00	500.29
12/7/2023	14:54:38	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:54:40	707.06	14.70	500.29
12/7/2023	14:54:42	707.06	15.04	500.87
12/7/2023	14:54:44	707.06	14.97	500.87
12/7/2023	14:54:46	707.06	15.15	500.87
12/7/2023	14:54:48	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	14:54:50	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	14:54:52	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	14:54:54	707.06	16.09	500.29
12/7/2023	14:54:56	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	14:54:58	707.06	14.81	500.29
12/7/2023	14:55:00	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:55:02	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	14:55:04	707.06	15.47	500.29
12/7/2023	14:55:06	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	14:55:08	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	14:55:10	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	14:55:12	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	14:55:14	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	14:55:16	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	14:55:18	707.06	15.52	500.87
12/7/2023	14:55:20	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	14:55:22	707.06	15.78	500.87
12/7/2023	14:55:24	707.06	15.89	500.87
12/7/2023	14:55:26	707.06	15.41	500.87
12/7/2023	14:55:28	707.06	15.16	500.87
12/7/2023	14:55:30	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	14:55:32	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	14:55:34	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	14:55:36	707.06	15.84	500.00

12/7/2023	14:55:38	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	14:55:40	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	14:55:42	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	14:55:44	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:55:46	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	14:55:48	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	14:55:50	707.06	16.00	500.29
12/7/2023	14:55:52	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	14:55:54	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	14:55:56	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	14:55:58	707.06	16.14	500.29
12/7/2023	14:56:00	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	14:56:02	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	14:56:04	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	14:56:06	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	14:56:08	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	14:56:10	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	14:56:12	707.06	16.35	500.58
12/7/2023	14:56:14	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	14:56:16	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	14:56:18	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	14:56:20	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	14:56:22	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	14:56:24	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	14:56:26	707.06	14.89	500.00
12/7/2023	14:56:28	707.06	14.94	500.00
12/7/2023	14:56:30	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	14:56:32	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	14:56:34	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	14:56:36	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:56:38	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	14:56:40	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	14:56:42	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	14:56:44	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	14:56:46	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	14:56:48	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	14:56:50	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	14:56:52	707.06	16.05	500.00
12/7/2023	14:56:54	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	14:56:56	707.06	14.27	500.00

12/7/2023	14:56:58	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	14:57:00	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	14:57:02	707.06	16.26	500.00
12/7/2023	14:57:04	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	14:57:06	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	14:57:08	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	14:57:10	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	14:57:12	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	14:57:14	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	14:57:16	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	14:57:18	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	14:57:20	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	14:57:22	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	14:57:24	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	14:57:26	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:57:28	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	14:57:30	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	14:57:32	707.06	15.01	500.58
12/7/2023	14:57:34	707.06	15.99	500.58
12/7/2023	14:57:36	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	14:57:38	707.06	16.04	500.58
12/7/2023	14:57:40	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	14:57:42	707.06	16.50	500.58
12/7/2023	14:57:44	707.06	15.02	500.58
12/7/2023	14:57:46	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	14:57:48	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	14:57:50	707.06	15.16	500.58
12/7/2023	14:57:52	707.06	15.93	500.58
12/7/2023	14:57:54	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	14:57:56	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	14:57:58	707.06	15.18	500.00
12/7/2023	14:58:00	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	14:58:02	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	14:58:04	707.06	15.25	500.00
12/7/2023	14:58:06	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	14:58:08	707.06	14.26	500.00
12/7/2023	14:58:10	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	14:58:12	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	14:58:14	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	14:58:16	707.06	16.27	500.00

12/7/2023	14:58:18	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	14:58:20	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	14:58:22	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	14:58:24	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	14:58:26	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	14:58:28	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	14:58:30	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	14:58:32	707.06	14.90	500.00
12/7/2023	14:58:34	707.06	15.75	499.71
12/7/2023	14:58:36	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	14:58:38	707.06	14.91	499.71
12/7/2023	14:58:40	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	14:58:42	707.06	14.79	500.29
12/7/2023	14:58:44	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	14:58:46	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	14:58:48	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	14:58:50	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	14:58:52	707.06	16.03	500.29
12/7/2023	14:58:54	707.06	14.86	500.29
12/7/2023	14:58:56	707.06	14.76	500.58
12/7/2023	14:58:58	707.06	14.97	500.87
12/7/2023	14:59:00	707.06	15.38	500.87
12/7/2023	14:59:02	707.06	15.31	500.87
12/7/2023	14:59:04	707.06	14.89	500.87
12/7/2023	14:59:06	707.06	15.73	500.87
12/7/2023	14:59:08	707.06	15.72	500.87
12/7/2023	14:59:10	707.06	15.85	500.87
12/7/2023	14:59:12	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	14:59:14	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:59:16	707.06	15.59	500.58
12/7/2023	14:59:18	707.06	15.72	500.58
12/7/2023	14:59:20	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	14:59:22	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	14:59:24	707.06	15.09	500.58
12/7/2023	14:59:26	707.06	15.22	500.58
12/7/2023	14:59:28	707.06	14.81	500.58
12/7/2023	14:59:30	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	14:59:32	707.06	15.54	500.87
12/7/2023	14:59:34	707.06	15.51	500.87
12/7/2023	14:59:36	707.06	15.42	500.58

12/7/2023	14:59:38	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	14:59:40	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	14:59:42	707.06	15.05	500.58
12/7/2023	14:59:44	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	14:59:46	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	14:59:48	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	14:59:50	707.06	16.41	500.00
12/7/2023	14:59:52	707.06	14.42	500.00
12/7/2023	14:59:54	707.06	14.73	499.71
12/7/2023	14:59:56	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	14:59:58	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	15:00:00	707.06	15.04	499.71
12/7/2023	15:00:02	707.06	15.96	499.71
12/7/2023	15:00:04	707.06	14.95	499.71
12/7/2023	15:00:06	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	15:00:08	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	15:00:10	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	15:00:12	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	15:00:14	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	15:00:16	707.06	15.04	500.58
12/7/2023	15:00:18	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	15:00:20	707.06	15.31	500.58
12/7/2023	15:00:22	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	15:00:24	707.06	14.74	500.58
12/7/2023	15:00:26	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	15:00:28	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	15:00:30	707.06	15.04	500.58
12/7/2023	15:00:32	707.06	15.41	500.58
12/7/2023	15:00:34	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	15:00:36	707.06	15.69	500.58
12/7/2023	15:00:38	707.06	15.61	500.58
12/7/2023	15:00:40	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	15:00:42	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	15:00:44	707.06	15.73	500.58
12/7/2023	15:00:46	707.06	15.93	500.58
12/7/2023	15:00:48	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	15:00:50	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	15:00:52	707.06	14.78	500.58
12/7/2023	15:00:54	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	15:00:56	707.06	15.53	500.00

12/7/2023	15:00:58	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:01:00	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	15:01:02	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:01:04	707.06	15.01	500.00
12/7/2023	15:01:06	707.06	14.92	500.00
12/7/2023	15:01:08	707.06	15.95	500.00
12/7/2023	15:01:10	707.06	14.94	500.00
12/7/2023	15:01:12	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:01:14	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	15:01:16	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:01:18	707.06	15.80	499.71
12/7/2023	15:01:20	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	15:01:22	707.06	14.97	499.71
12/7/2023	15:01:24	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	15:01:26	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	15:01:28	707.06	14.73	500.29
12/7/2023	15:01:30	707.06	15.04	500.58
12/7/2023	15:01:32	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	15:01:34	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	15:01:36	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	15:01:38	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	15:01:40	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	15:01:42	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	15:01:44	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:01:46	707.06	14.50	500.00
12/7/2023	15:01:48	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	15:01:50	707.06	15.25	500.00
12/7/2023	15:01:52	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	15:01:54	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	15:01:56	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	15:01:58	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	15:02:00	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	15:02:02	707.06	14.83	500.58
12/7/2023	15:02:04	707.06	15.46	500.58
12/7/2023	15:02:06	707.06	14.90	500.58
12/7/2023	15:02:08	707.06	15.52	500.58
12/7/2023	15:02:10	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	15:02:12	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	15:02:14	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	15:02:16	707.06	15.23	500.29

12/7/2023	15:02:18	707.06	15.46	500.29
12/7/2023	15:02:20	707.06	16.19	500.29
12/7/2023	15:02:22	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	15:02:24	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	15:02:26	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:02:28	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	15:02:30	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	15:02:32	707.06	16.11	500.29
12/7/2023	15:02:34	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	15:02:36	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	15:02:38	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:02:40	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:02:42	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	15:02:44	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	15:02:46	707.06	14.80	500.00
12/7/2023	15:02:48	707.06	16.27	500.00
12/7/2023	15:02:50	707.06	15.25	500.00
12/7/2023	15:02:52	707.06	14.99	500.00
12/7/2023	15:02:54	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:02:56	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	15:02:58	707.06	14.81	500.00
12/7/2023	15:03:00	707.06	14.73	500.00
12/7/2023	15:03:02	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	15:03:04	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	15:03:06	707.06	16.22	500.00
12/7/2023	15:03:08	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	15:03:10	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	15:03:12	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	15:03:14	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	15:03:16	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:03:18	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	15:03:20	707.06	14.76	499.71
12/7/2023	15:03:22	707.06	15.10	499.71
12/7/2023	15:03:24	707.06	15.22	499.71
12/7/2023	15:03:26	707.06	14.95	499.71
12/7/2023	15:03:28	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	15:03:30	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:03:32	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	15:03:34	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:03:36	707.06	15.56	500.00

12/7/2023	15:03:38	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	15:03:40	707.06	14.99	500.00
12/7/2023	15:03:42	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	15:03:44	707.06	14.70	500.00
12/7/2023	15:03:46	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:03:48	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	15:03:50	707.06	15.99	500.87
12/7/2023	15:03:52	707.06	15.68	500.87
12/7/2023	15:03:54	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	15:03:56	707.06	14.95	500.87
12/7/2023	15:03:58	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	15:04:00	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	15:04:02	707.06	16.53	500.29
12/7/2023	15:04:04	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	15:04:06	707.06	16.27	500.00
12/7/2023	15:04:08	707.06	14.69	500.00
12/7/2023	15:04:10	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:04:12	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:04:14	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	15:04:16	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	15:04:18	707.06	16.16	500.00
12/7/2023	15:04:20	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:04:22	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	15:04:24	707.06	16.24	500.29
12/7/2023	15:04:26	707.06	15.96	500.29
12/7/2023	15:04:28	707.06	14.71	500.29
12/7/2023	15:04:30	707.06	15.05	500.58
12/7/2023	15:04:32	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	15:04:34	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	15:04:36	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	15:04:38	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	15:04:40	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:04:42	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	15:04:44	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	15:04:46	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:04:48	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	15:04:50	707.06	15.63	500.58
12/7/2023	15:04:52	707.06	14.73	500.58
12/7/2023	15:04:54	707.06	15.35	500.87
12/7/2023	15:04:56	707.06	15.54	500.87

12/7/2023	15:04:58	707.06	15.47	500.87
12/7/2023	15:05:00	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	15:05:02	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	15:05:04	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	15:05:06	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	15:05:08	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	15:05:10	707.06	14.65	500.00
12/7/2023	15:05:12	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	15:05:14	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:05:16	707.06	14.74	499.71
12/7/2023	15:05:18	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	15:05:20	707.06	15.36	499.71
12/7/2023	15:05:22	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	15:05:24	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	15:05:26	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	15:05:28	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	15:05:30	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	15:05:32	707.06	15.18	500.58
12/7/2023	15:05:34	707.06	15.93	500.58
12/7/2023	15:05:36	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	15:05:38	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	15:05:40	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	15:05:42	707.06	14.81	500.58
12/7/2023	15:05:44	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	15:05:46	707.06	15.21	500.58
12/7/2023	15:05:48	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	15:05:50	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	15:05:52	707.06	15.09	500.29
12/7/2023	15:05:54	707.06	16.30	500.00
12/7/2023	15:05:56	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	15:05:58	707.06	15.96	499.71
12/7/2023	15:06:00	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	15:06:02	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:06:04	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	15:06:06	707.06	14.57	500.00
12/7/2023	15:06:08	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	15:06:10	707.06	14.58	500.00
12/7/2023	15:06:12	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	15:06:14	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	15:06:16	707.06	15.79	500.29

12/7/2023	15:06:18	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	15:06:20	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	15:06:22	707.06	15.64	500.29
12/7/2023	15:06:24	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:06:26	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	15:06:28	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:06:30	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	15:06:32	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:06:34	707.06	15.39	500.29
12/7/2023	15:06:36	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	15:06:38	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	15:06:40	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	15:06:42	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	15:06:44	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	15:06:46	707.06	16.04	500.29
12/7/2023	15:06:48	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	15:06:50	707.06	16.36	500.58
12/7/2023	15:06:52	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	15:06:54	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	15:06:56	707.06	14.45	500.58
12/7/2023	15:06:58	707.06	14.73	500.58
12/7/2023	15:07:00	707.06	15.99	500.58
12/7/2023	15:07:02	707.06	15.39	500.58
12/7/2023	15:07:04	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	15:07:06	707.06	14.85	500.58
12/7/2023	15:07:08	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	15:07:10	707.06	15.30	500.58
12/7/2023	15:07:12	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	15:07:14	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	15:07:16	707.06	15.28	500.58
12/7/2023	15:07:18	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	15:07:20	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	15:07:22	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:07:24	707.06	14.81	500.00
12/7/2023	15:07:26	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	15:07:28	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:07:30	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	15:07:32	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:07:34	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:07:36	707.06	15.13	500.29

12/7/2023	15:07:38	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	15:07:40	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	15:07:42	707.06	15.17	500.58
12/7/2023	15:07:44	707.06	15.26	500.58
12/7/2023	15:07:46	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	15:07:48	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:07:50	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:07:52	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	15:07:54	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	15:07:56	707.06	15.74	499.71
12/7/2023	15:07:58	707.06	16.31	500.00
12/7/2023	15:08:00	707.06	16.25	500.00
12/7/2023	15:08:02	707.06	14.69	500.00
12/7/2023	15:08:04	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	15:08:06	707.06	14.57	500.29
12/7/2023	15:08:08	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	15:08:10	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:08:12	707.06	14.71	500.29
12/7/2023	15:08:14	707.06	14.83	500.29
12/7/2023	15:08:16	707.06	14.97	500.29
12/7/2023	15:08:18	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	15:08:20	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:08:22	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	15:08:24	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	15:08:26	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:08:28	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	15:08:30	707.06	14.91	500.29
12/7/2023	15:08:32	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	15:08:34	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:08:36	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	15:08:38	707.06	16.30	500.58
12/7/2023	15:08:40	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	15:08:42	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	15:08:44	707.06	16.06	500.58
12/7/2023	15:08:46	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	15:08:48	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	15:08:50	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	15:08:52	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:08:54	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	15:08:56	707.06	15.74	500.29

12/7/2023	15:08:58	707.06	16.01	500.29
12/7/2023	15:09:00	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	15:09:02	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	15:09:04	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:09:06	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	15:09:08	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	15:09:10	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:09:12	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:09:14	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	15:09:16	707.06	16.25	500.00
12/7/2023	15:09:18	707.06	14.29	500.00
12/7/2023	15:09:20	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	15:09:22	707.06	16.10	500.00
12/7/2023	15:09:24	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	15:09:26	707.06	15.18	500.00
12/7/2023	15:09:28	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	15:09:30	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	15:09:32	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	15:09:34	707.06	15.96	500.29
12/7/2023	15:09:36	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	15:09:38	707.06	15.01	500.00
12/7/2023	15:09:40	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	15:09:42	707.06	16.42	500.00
12/7/2023	15:09:44	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:09:46	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	15:09:48	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	15:09:50	707.06	16.11	500.29
12/7/2023	15:09:52	707.06	14.74	499.71
12/7/2023	15:09:54	707.06	14.55	499.71
12/7/2023	15:09:56	707.06	15.10	499.42
12/7/2023	15:09:58	707.06	15.58	499.42
12/7/2023	15:10:00	707.06	15.56	499.42
12/7/2023	15:10:02	707.06	15.99	499.42
12/7/2023	15:10:04	707.06	15.93	499.42
12/7/2023	15:10:06	707.06	15.42	499.42
12/7/2023	15:10:08	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	15:10:10	707.06	15.89	499.71
12/7/2023	15:10:12	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	15:10:14	707.06	14.91	500.00
12/7/2023	15:10:16	707.06	15.06	500.00

12/7/2023	15:10:18	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	15:10:20	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	15:10:22	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	15:10:24	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:10:26	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	15:10:28	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	15:10:30	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	15:10:32	707.06	15.07	500.00
12/7/2023	15:10:34	707.06	14.55	500.00
12/7/2023	15:10:36	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	15:10:38	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:10:40	707.06	15.31	499.71
12/7/2023	15:10:42	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	15:10:44	707.06	15.23	499.71
12/7/2023	15:10:46	707.06	16.14	499.42
12/7/2023	15:10:48	707.06	15.88	499.42
12/7/2023	15:10:50	707.06	15.01	499.42
12/7/2023	15:10:52	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	15:10:54	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	15:10:56	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	15:10:58	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	15:11:00	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	15:11:02	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	15:11:04	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	15:11:06	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	15:11:08	707.06	16.00	500.00
12/7/2023	15:11:10	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	15:11:12	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	15:11:14	707.06	15.79	500.00
12/7/2023	15:11:16	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	15:11:18	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:11:20	707.06	14.74	500.00
12/7/2023	15:11:22	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	15:11:24	707.06	15.53	499.42
12/7/2023	15:11:26	707.06	15.61	499.42
12/7/2023	15:11:28	707.06	15.09	499.13
12/7/2023	15:11:30	707.06	15.33	499.13
12/7/2023	15:11:32	707.06	15.26	499.42
12/7/2023	15:11:34	707.06	15.51	499.42
12/7/2023	15:11:36	707.06	14.65	499.42

12/7/2023	15:11:38	707.06	14.99	500.00
12/7/2023	15:11:40	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:11:42	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	15:11:44	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	15:11:46	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	15:11:48	707.06	14.76	500.00
12/7/2023	15:11:50	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	15:11:52	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	15:11:54	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:11:56	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	15:11:58	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:12:00	707.06	15.54	499.42
12/7/2023	15:12:02	707.06	15.68	499.42
12/7/2023	15:12:04	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	15:12:06	707.06	15.25	499.42
12/7/2023	15:12:08	707.06	15.22	499.42
12/7/2023	15:12:10	707.06	16.17	499.42
12/7/2023	15:12:12	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	15:12:14	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	15:12:16	707.06	15.25	500.00
12/7/2023	15:12:18	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	15:12:20	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	15:12:22	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:12:24	707.06	15.17	499.71
12/7/2023	15:12:26	707.06	15.01	499.71
12/7/2023	15:12:28	707.06	14.90	500.00
12/7/2023	15:12:30	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	15:12:32	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	15:12:34	707.06	15.79	500.00
12/7/2023	15:12:36	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	15:12:38	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:12:40	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	15:12:42	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:12:44	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:12:46	707.06	15.00	500.00
12/7/2023	15:12:48	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	15:12:50	707.06	14.70	500.00
12/7/2023	15:12:52	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:12:54	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	15:12:56	707.06	15.58	500.00

12/7/2023	15:12:58	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	15:13:00	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	15:13:02	707.06	14.50	500.00
12/7/2023	15:13:04	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	15:13:06	707.06	15.74	499.71
12/7/2023	15:13:08	707.06	15.88	499.71
12/7/2023	15:13:10	707.06	14.65	499.71
12/7/2023	15:13:12	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	15:13:14	707.06	15.10	499.71
12/7/2023	15:13:16	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	15:13:18	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	15:13:20	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:13:22	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	15:13:24	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	15:13:26	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	15:13:28	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	15:13:30	707.06	15.44	499.42
12/7/2023	15:13:32	707.06	14.96	499.42
12/7/2023	15:13:34	707.06	15.72	499.42
12/7/2023	15:13:36	707.06	15.10	499.42
12/7/2023	15:13:38	707.06	15.61	499.42
12/7/2023	15:13:40	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:13:42	707.06	14.92	499.71
12/7/2023	15:13:44	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	15:13:46	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	15:13:48	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	15:13:50	707.06	14.84	500.00
12/7/2023	15:13:52	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	15:13:54	707.06	15.18	500.00
12/7/2023	15:13:56	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:13:58	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:14:00	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	15:14:02	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	15:14:04	707.06	14.85	500.29
12/7/2023	15:14:06	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	15:14:08	707.06	14.79	500.29
12/7/2023	15:14:10	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	15:14:12	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	15:14:14	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	15:14:16	707.06	15.13	500.00

12/7/2023	15:14:18	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:14:20	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	15:14:22	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	15:14:24	707.06	14.85	499.71
12/7/2023	15:14:26	707.06	14.79	499.71
12/7/2023	15:14:28	707.06	14.48	499.71
12/7/2023	15:14:30	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	15:14:32	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	15:14:34	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:14:36	707.06	14.91	500.00
12/7/2023	15:14:38	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:14:40	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	15:14:42	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	15:14:44	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:14:46	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:14:48	707.06	15.47	499.71
12/7/2023	15:14:50	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	15:14:52	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:14:54	707.06	15.78	499.42
12/7/2023	15:14:56	707.06	16.29	499.42
12/7/2023	15:14:58	707.06	14.94	499.42
12/7/2023	15:15:00	707.06	15.72	499.42
12/7/2023	15:15:02	707.06	15.35	499.71
12/7/2023	15:15:04	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	15:15:06	707.06	14.71	499.71
12/7/2023	15:15:08	707.06	16.16	500.00
12/7/2023	15:15:10	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	15:15:12	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:15:14	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:15:16	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	15:15:18	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	15:15:20	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:15:22	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	15:15:24	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	15:15:26	707.06	16.27	500.00
12/7/2023	15:15:28	707.06	14.90	500.29
12/7/2023	15:15:30	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	15:15:32	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	15:15:34	707.06	15.49	500.29
12/7/2023	15:15:36	707.06	15.58	500.29

12/7/2023	15:15:38	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	15:15:40	707.06	14.79	500.00
12/7/2023	15:15:42	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	15:15:44	707.06	14.89	500.00
12/7/2023	15:15:46	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	15:15:48	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	15:15:50	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	15:15:52	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	15:15:54	707.06	15.07	500.00
12/7/2023	15:15:56	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:15:58	707.06	14.92	500.00
12/7/2023	15:16:00	707.06	14.79	499.71
12/7/2023	15:16:02	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	15:16:04	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	15:16:06	707.06	14.96	499.42
12/7/2023	15:16:08	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	15:16:10	707.06	15.16	499.42
12/7/2023	15:16:12	707.06	16.31	499.42
12/7/2023	15:16:14	707.06	15.94	499.42
12/7/2023	15:16:16	707.06	15.35	499.42
12/7/2023	15:16:18	707.06	14.94	499.42
12/7/2023	15:16:20	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	15:16:22	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:16:24	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	15:16:26	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	15:16:28	707.06	16.19	500.29
12/7/2023	15:16:30	707.06	16.00	500.29
12/7/2023	15:16:32	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	15:16:34	707.06	16.09	500.29
12/7/2023	15:16:36	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:16:38	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:16:40	707.06	16.05	500.00
12/7/2023	15:16:42	707.06	14.58	500.00
12/7/2023	15:16:44	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:16:46	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	15:16:48	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	15:16:50	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	15:16:52	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:16:54	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:16:56	707.06	15.39	500.00

12/7/2023	15:16:58	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:17:00	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	15:17:02	707.06	16.17	500.00
12/7/2023	15:17:04	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:17:06	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	15:17:08	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	15:17:10	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	15:17:12	707.06	16.42	500.00
12/7/2023	15:17:14	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	15:17:16	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	15:17:18	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	15:17:20	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	15:17:22	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	15:17:24	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	15:17:26	707.06	14.94	500.29
12/7/2023	15:17:28	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	15:17:30	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	15:17:32	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:17:34	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:17:36	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	15:17:38	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:17:40	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	15:17:42	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	15:17:44	707.06	14.73	500.00
12/7/2023	15:17:46	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	15:17:48	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:17:50	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	15:17:52	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	15:17:54	707.06	14.89	500.00
12/7/2023	15:17:56	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:17:58	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:18:00	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	15:18:02	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:18:04	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	15:18:06	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	15:18:08	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	15:18:10	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	15:18:12	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	15:18:14	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	15:18:16	707.06	15.84	500.58

12/7/2023	15:18:18	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	15:18:20	707.06	15.98	500.58
12/7/2023	15:18:22	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	15:18:24	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:18:26	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	15:18:28	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	15:18:30	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:18:32	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:18:34	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	15:18:36	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:18:38	707.06	14.99	500.00
12/7/2023	15:18:40	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:18:42	707.06	14.92	500.00
12/7/2023	15:18:44	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	15:18:46	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	15:18:48	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:18:50	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:18:52	707.06	15.23	499.42
12/7/2023	15:18:54	707.06	14.99	499.42
12/7/2023	15:18:56	707.06	15.48	499.42
12/7/2023	15:18:58	707.06	15.26	499.42
12/7/2023	15:19:00	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	15:19:02	707.06	16.06	500.00
12/7/2023	15:19:04	707.06	15.77	500.00
12/7/2023	15:19:06	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	15:19:08	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	15:19:10	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:19:12	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	15:19:14	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:19:16	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	15:19:18	707.06	16.36	500.00
12/7/2023	15:19:20	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	15:19:22	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:19:24	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	15:19:26	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	15:19:28	707.06	15.47	499.71
12/7/2023	15:19:30	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	15:19:32	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:19:34	707.06	15.98	499.71
12/7/2023	15:19:36	707.06	15.46	499.71

12/7/2023	15:19:38	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	15:19:40	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	15:19:42	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	15:19:44	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:19:46	707.06	14.90	500.00
12/7/2023	15:19:48	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:19:50	707.06	14.97	500.29
12/7/2023	15:19:52	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	15:19:54	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	15:19:56	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	15:19:58	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	15:20:00	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:20:02	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:20:04	707.06	14.86	499.71
12/7/2023	15:20:06	707.06	15.93	499.71
12/7/2023	15:20:08	707.06	15.95	499.71
12/7/2023	15:20:10	707.06	15.67	499.42
12/7/2023	15:20:12	707.06	15.39	499.42
12/7/2023	15:20:14	707.06	15.35	499.42
12/7/2023	15:20:16	707.06	15.85	499.42
12/7/2023	15:20:18	707.06	15.56	499.42
12/7/2023	15:20:20	707.06	16.03	499.42
12/7/2023	15:20:22	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	15:20:24	707.06	14.74	499.71
12/7/2023	15:20:26	707.06	15.10	499.71
12/7/2023	15:20:28	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	15:20:30	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	15:20:32	707.06	14.97	500.29
12/7/2023	15:20:34	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:20:36	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:20:38	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	15:20:40	707.06	14.92	499.71
12/7/2023	15:20:42	707.06	15.52	499.71
12/7/2023	15:20:44	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:20:46	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:20:48	707.06	15.21	499.71
12/7/2023	15:20:50	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	15:20:52	707.06	16.03	499.71
12/7/2023	15:20:54	707.06	14.64	500.00
12/7/2023	15:20:56	707.06	16.06	500.00

12/7/2023	15:20:58	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	15:21:00	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	15:21:02	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	15:21:04	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	15:21:06	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	15:21:08	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:21:10	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	15:21:12	707.06	14.70	500.00
12/7/2023	15:21:14	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	15:21:16	707.06	15.88	499.71
12/7/2023	15:21:18	707.06	15.77	499.71
12/7/2023	15:21:20	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	15:21:22	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	15:21:24	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	15:21:26	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	15:21:28	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:21:30	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	15:21:32	707.06	15.31	499.71
12/7/2023	15:21:34	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:21:36	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:21:38	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	15:21:40	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	15:21:42	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	15:21:44	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	15:21:46	707.06	14.89	499.71
12/7/2023	15:21:48	707.06	14.91	499.71
12/7/2023	15:21:50	707.06	15.89	499.71
12/7/2023	15:21:52	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:21:54	707.06	15.96	500.00
12/7/2023	15:21:56	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	15:21:58	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	15:22:00	707.06	15.25	500.00
12/7/2023	15:22:02	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	15:22:04	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	15:22:06	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	15:22:08	707.06	14.83	500.00
12/7/2023	15:22:10	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:22:12	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	15:22:14	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	15:22:16	707.06	14.97	500.00

12/7/2023	15:22:18	707.06	16.08	500.00
12/7/2023	15:22:20	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	15:22:22	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:22:24	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	15:22:26	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	15:22:28	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:22:30	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:22:32	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	15:22:34	707.06	14.76	500.00
12/7/2023	15:22:36	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	15:22:38	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	15:22:40	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	15:22:42	707.06	14.95	499.71
12/7/2023	15:22:44	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	15:22:46	707.06	15.36	499.42
12/7/2023	15:22:48	707.06	15.09	499.42
12/7/2023	15:22:50	707.06	15.69	499.42
12/7/2023	15:22:52	707.06	15.44	499.42
12/7/2023	15:22:54	707.06	15.35	499.42
12/7/2023	15:22:56	707.06	15.41	499.42
12/7/2023	15:22:58	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	15:23:00	707.06	15.96	499.42
12/7/2023	15:23:02	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	15:23:04	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	15:23:06	707.06	15.84	499.42
12/7/2023	15:23:08	707.06	15.36	499.42
12/7/2023	15:23:10	707.06	15.46	499.42
12/7/2023	15:23:12	707.06	14.54	499.42
12/7/2023	15:23:14	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	15:23:16	707.06	15.80	499.42
12/7/2023	15:23:18	707.06	15.52	499.42
12/7/2023	15:23:20	707.06	15.64	499.42
12/7/2023	15:23:22	707.06	16.10	499.71
12/7/2023	15:23:24	707.06	16.19	499.71
12/7/2023	15:23:26	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:23:28	707.06	15.63	500.00
12/7/2023	15:23:30	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	15:23:32	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	15:23:34	707.06	15.58	500.58
12/7/2023	15:23:36	707.06	15.78	500.29

12/7/2023	15:23:38	707.06	15.57	500.29
12/7/2023	15:23:40	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	15:23:42	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	15:23:44	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:23:46	707.06	15.21	499.71
12/7/2023	15:23:48	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	15:23:50	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	15:23:52	707.06	16.00	499.71
12/7/2023	15:23:54	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	15:23:56	707.06	14.32	499.71
12/7/2023	15:23:58	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:24:00	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:24:02	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	15:24:04	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	15:24:06	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	15:24:08	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	15:24:10	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	15:24:12	707.06	15.16	499.71
12/7/2023	15:24:14	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	15:24:16	707.06	15.23	499.71
12/7/2023	15:24:18	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	15:24:20	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	15:24:22	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	15:24:24	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	15:24:26	707.06	14.50	500.00
12/7/2023	15:24:28	707.06	14.75	500.00
12/7/2023	15:24:30	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	15:24:32	707.06	14.28	500.00
12/7/2023	15:24:34	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	15:24:36	707.06	15.56	499.71
12/7/2023	15:24:38	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:24:40	707.06	14.68	499.71
12/7/2023	15:24:42	707.06	15.84	499.71
12/7/2023	15:24:44	707.06	15.56	499.71
12/7/2023	15:24:46	707.06	15.98	499.71
12/7/2023	15:24:48	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	15:24:50	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	15:24:52	707.06	16.35	499.71
12/7/2023	15:24:54	707.06	14.99	499.71
12/7/2023	15:24:56	707.06	14.70	499.71

12/7/2023	15:24:58	707.06	15.02	499.71
12/7/2023	15:25:00	707.06	14.68	499.71
12/7/2023	15:25:02	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	15:25:04	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	15:25:06	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	15:25:08	707.06	14.85	500.58
12/7/2023	15:25:10	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	15:25:12	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	15:25:14	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	15:25:16	707.06	15.94	499.71
12/7/2023	15:25:18	707.06	15.75	499.71
12/7/2023	15:25:20	707.06	15.94	499.71
12/7/2023	15:25:22	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	15:25:24	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	15:25:26	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	15:25:28	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	15:25:30	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	15:25:32	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	15:25:34	707.06	14.55	500.00
12/7/2023	15:25:36	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:25:38	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	15:25:40	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	15:25:42	707.06	16.64	499.71
12/7/2023	15:25:44	707.06	14.80	499.71
12/7/2023	15:25:46	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	15:25:48	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	15:25:50	707.06	15.13	499.71
12/7/2023	15:25:52	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	15:25:54	707.06	15.06	499.71
12/7/2023	15:25:56	707.06	16.05	499.71
12/7/2023	15:25:58	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	15:26:00	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:26:02	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	15:26:04	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	15:26:06	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	15:26:08	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:26:10	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:26:12	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:26:14	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	15:26:16	707.06	15.44	500.00

12/7/2023	15:26:18	707.06	15.93	500.00
12/7/2023	15:26:20	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	15:26:22	707.06	14.60	500.00
12/7/2023	15:26:24	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:26:26	707.06	15.01	500.00
12/7/2023	15:26:28	707.06	15.07	500.00
12/7/2023	15:26:30	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	15:26:32	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	15:26:34	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	15:26:36	707.06	15.77	499.71
12/7/2023	15:26:38	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	15:26:40	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	15:26:42	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	15:26:44	707.06	15.43	499.71
12/7/2023	15:26:46	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	15:26:48	707.06	14.19	499.42
12/7/2023	15:26:50	707.06	15.31	499.42
12/7/2023	15:26:52	707.06	15.52	499.42
12/7/2023	15:26:54	707.06	15.39	499.42
12/7/2023	15:26:56	707.06	14.96	499.42
12/7/2023	15:26:58	707.06	16.40	499.42
12/7/2023	15:27:00	707.06	15.72	499.42
12/7/2023	15:27:02	707.06	15.90	499.42
12/7/2023	15:27:04	707.06	15.07	499.42
12/7/2023	15:27:06	707.06	15.77	499.42
12/7/2023	15:27:08	707.06	16.16	499.42
12/7/2023	15:27:10	707.06	16.06	499.71
12/7/2023	15:27:12	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	15:27:14	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	15:27:16	707.06	15.35	499.71
12/7/2023	15:27:18	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	15:27:20	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	15:27:22	707.06	15.51	500.29
12/7/2023	15:27:24	707.06	14.81	500.29
12/7/2023	15:27:26	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	15:27:28	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	15:27:30	707.06	16.06	500.29
12/7/2023	15:27:32	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	15:27:34	707.06	16.05	500.29
12/7/2023	15:27:36	707.06	15.69	500.00

12/7/2023	15:27:38	707.06	15.07	500.00
12/7/2023	15:27:40	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	15:27:42	707.06	15.00	500.00
12/7/2023	15:27:44	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:27:46	707.06	15.96	500.00
12/7/2023	15:27:48	707.06	15.06	500.00
12/7/2023	15:27:50	707.06	16.00	500.00
12/7/2023	15:27:52	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	15:27:54	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	15:27:56	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	15:27:58	707.06	15.47	500.00
12/7/2023	15:28:00	707.06	16.34	500.00
12/7/2023	15:28:02	707.06	14.64	500.00
12/7/2023	15:28:04	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:28:06	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	15:28:08	707.06	15.15	499.42
12/7/2023	15:28:10	707.06	15.53	499.42
12/7/2023	15:28:12	707.06	14.97	499.42
12/7/2023	15:28:14	707.06	15.20	499.42
12/7/2023	15:28:16	707.06	15.36	499.42
12/7/2023	15:28:18	707.06	15.69	499.42
12/7/2023	15:28:20	707.06	15.67	499.42
12/7/2023	15:28:22	707.06	15.44	499.42
12/7/2023	15:28:24	707.06	14.97	499.42
12/7/2023	15:28:26	707.06	15.53	499.42
12/7/2023	15:28:28	707.06	15.48	499.42
12/7/2023	15:28:30	707.06	15.67	499.42
12/7/2023	15:28:32	707.06	14.40	499.42
12/7/2023	15:28:34	707.06	15.72	499.42
12/7/2023	15:28:36	707.06	15.44	499.42
12/7/2023	15:28:38	707.06	15.77	499.42
12/7/2023	15:28:40	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	15:28:42	707.06	15.01	499.71
12/7/2023	15:28:44	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	15:28:46	707.06	15.52	499.71
12/7/2023	15:28:48	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:28:50	707.06	15.31	499.71
12/7/2023	15:28:52	707.06	16.20	499.71
12/7/2023	15:28:54	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	15:28:56	707.06	14.91	499.71

12/7/2023	15:28:58	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	15:29:00	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	15:29:02	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:29:04	707.06	15.00	500.00
12/7/2023	15:29:06	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:29:08	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:29:10	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:29:12	707.06	15.58	500.29
12/7/2023	15:29:14	707.06	16.21	500.29
12/7/2023	15:29:16	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	15:29:18	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	15:29:20	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	15:29:22	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	15:29:24	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	15:29:26	707.06	15.56	500.29
12/7/2023	15:29:28	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	15:29:30	707.06	16.50	499.71
12/7/2023	15:29:32	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	15:29:34	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	15:29:36	707.06	15.15	499.71
12/7/2023	15:29:38	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	15:29:40	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	15:29:42	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	15:29:44	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	15:29:46	707.06	14.69	500.00
12/7/2023	15:29:48	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:29:50	707.06	16.01	500.29
12/7/2023	15:29:52	707.06	15.41	500.29
12/7/2023	15:29:54	707.06	15.99	500.29
12/7/2023	15:29:56	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	15:29:58	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	15:30:00	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	15:30:02	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:30:04	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	15:30:06	707.06	14.68	500.00
12/7/2023	15:30:08	707.06	15.54	500.00
12/7/2023	15:30:10	707.06	15.00	500.00
12/7/2023	15:30:12	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	15:30:14	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:30:16	707.06	15.57	500.00

12/7/2023	15:30:18	707.06	15.57	500.00
12/7/2023	15:30:20	707.06	14.63	500.00
12/7/2023	15:30:22	707.06	15.27	499.42
12/7/2023	15:30:24	707.06	15.47	499.42
12/7/2023	15:30:26	707.06	16.01	499.42
12/7/2023	15:30:28	707.06	15.31	499.42
12/7/2023	15:30:30	707.06	15.01	499.42
12/7/2023	15:30:32	707.06	15.48	499.42
12/7/2023	15:30:34	707.06	15.41	499.42
12/7/2023	15:30:36	707.06	15.13	499.71
12/7/2023	15:30:38	707.06	16.04	499.71
12/7/2023	15:30:40	707.06	16.14	499.71
12/7/2023	15:30:42	707.06	15.47	499.71
12/7/2023	15:30:44	707.06	14.97	499.71
12/7/2023	15:30:46	707.06	15.94	498.84
12/7/2023	15:30:48	707.06	15.00	498.84
12/7/2023	15:30:50	707.06	16.17	498.84
12/7/2023	15:30:52	707.06	15.54	498.84
12/7/2023	15:30:54	707.06	15.32	498.84
12/7/2023	15:30:56	707.06	15.10	499.13
12/7/2023	15:30:58	707.06	15.02	499.42
12/7/2023	15:31:00	707.06	15.00	499.42
12/7/2023	15:31:02	707.06	15.78	499.42
12/7/2023	15:31:04	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	15:31:06	707.06	15.75	499.71
12/7/2023	15:31:08	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	15:31:10	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	15:31:12	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	15:31:14	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	15:31:16	707.06	15.27	499.42
12/7/2023	15:31:18	707.06	15.20	499.42
12/7/2023	15:31:20	707.06	14.80	499.42
12/7/2023	15:31:22	707.06	16.21	499.42
12/7/2023	15:31:24	707.06	15.38	499.42
12/7/2023	15:31:26	707.06	15.01	499.42
12/7/2023	15:31:28	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	15:31:30	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	15:31:32	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:31:34	707.06	15.35	499.71
12/7/2023	15:31:36	707.06	14.97	499.71

12/7/2023	15:31:38	707.06	15.80	499.71
12/7/2023	15:31:40	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	15:31:42	707.06	15.07	499.71
12/7/2023	15:31:44	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	15:31:46	707.06	14.78	500.00
12/7/2023	15:31:48	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	15:31:50	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:31:52	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	15:31:54	707.06	14.94	500.00
12/7/2023	15:31:56	707.06	15.98	499.71
12/7/2023	15:31:58	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:32:00	707.06	15.31	499.42
12/7/2023	15:32:02	707.06	15.75	499.42
12/7/2023	15:32:04	707.06	15.31	499.42
12/7/2023	15:32:06	707.06	15.36	499.42
12/7/2023	15:32:08	707.06	15.65	499.42
12/7/2023	15:32:10	707.06	15.21	499.42
12/7/2023	15:32:12	707.06	14.99	499.42
12/7/2023	15:32:14	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	15:32:16	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	15:32:18	707.06	15.32	499.13
12/7/2023	15:32:20	707.06	15.52	499.13
12/7/2023	15:32:22	707.06	16.00	498.84
12/7/2023	15:32:24	707.06	15.17	499.13
12/7/2023	15:32:26	707.06	15.09	499.71
12/7/2023	15:32:28	707.06	15.11	499.71
12/7/2023	15:32:30	707.06	15.17	499.71
12/7/2023	15:32:32	707.06	14.78	499.71
12/7/2023	15:32:34	707.06	15.89	499.71
12/7/2023	15:32:36	707.06	15.35	499.71
12/7/2023	15:32:38	707.06	15.99	499.71
12/7/2023	15:32:40	707.06	15.78	499.71
12/7/2023	15:32:42	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	15:32:44	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	15:32:46	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	15:32:48	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	15:32:50	707.06	15.96	499.42
12/7/2023	15:32:52	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	15:32:54	707.06	15.47	499.42
12/7/2023	15:32:56	707.06	15.01	499.42

12/7/2023	15:32:58	707.06	14.91	499.71
12/7/2023	15:33:00	707.06	16.00	499.71
12/7/2023	15:33:02	707.06	14.96	499.71
12/7/2023	15:33:04	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	15:33:06	707.06	15.96	499.71
12/7/2023	15:33:08	707.06	15.17	499.71
12/7/2023	15:33:10	707.06	15.22	499.71
12/7/2023	15:33:12	707.06	15.02	499.71
12/7/2023	15:33:14	707.06	16.00	499.71
12/7/2023	15:33:16	707.06	15.01	499.71
12/7/2023	15:33:18	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	15:33:20	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	15:33:22	707.06	15.11	499.71
12/7/2023	15:33:24	707.06	15.47	499.71
12/7/2023	15:33:26	707.06	15.10	499.71
12/7/2023	15:33:28	707.06	15.31	499.71
12/7/2023	15:33:30	707.06	16.05	500.00
12/7/2023	15:33:32	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	15:33:34	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	15:33:36	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:33:38	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	15:33:40	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	15:33:42	707.06	14.90	499.42
12/7/2023	15:33:44	707.06	15.74	499.42
12/7/2023	15:33:46	707.06	15.75	499.42
12/7/2023	15:33:48	707.06	14.86	499.42
12/7/2023	15:33:50	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	15:33:52	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	15:33:54	707.06	15.36	499.71
12/7/2023	15:33:56	707.06	16.06	499.71
12/7/2023	15:33:58	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	15:34:00	707.06	16.01	499.71
12/7/2023	15:34:02	707.06	15.22	499.71
12/7/2023	15:34:04	707.06	15.59	499.42
12/7/2023	15:34:06	707.06	15.04	499.42
12/7/2023	15:34:08	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	15:34:10	707.06	14.94	499.42
12/7/2023	15:34:12	707.06	15.23	499.42
12/7/2023	15:34:14	707.06	15.68	499.13
12/7/2023	15:34:16	707.06	15.17	498.84

12/7/2023	15:34:18	707.06	15.67	499.42
12/7/2023	15:34:20	707.06	15.23	499.42
12/7/2023	15:34:22	707.06	15.27	499.42
12/7/2023	15:34:24	707.06	16.14	499.42
12/7/2023	15:34:26	707.06	15.90	499.71
12/7/2023	15:34:28	707.06	15.78	499.71
12/7/2023	15:34:30	707.06	15.48	499.71
12/7/2023	15:34:32	707.06	15.16	499.71
12/7/2023	15:34:34	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	15:34:36	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	15:34:38	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	15:34:40	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	15:34:42	707.06	15.07	499.71
12/7/2023	15:34:44	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	15:34:46	707.06	15.33	499.42
12/7/2023	15:34:48	707.06	15.06	499.42
12/7/2023	15:34:50	707.06	15.09	499.42
12/7/2023	15:34:52	707.06	15.11	499.42
12/7/2023	15:34:54	707.06	15.38	499.42
12/7/2023	15:34:56	707.06	14.99	499.42
12/7/2023	15:34:58	707.06	15.67	499.42
12/7/2023	15:35:00	707.06	15.36	499.42
12/7/2023	15:35:02	707.06	15.13	499.42
12/7/2023	15:35:04	707.06	15.79	499.42
12/7/2023	15:35:06	707.06	15.94	499.42
12/7/2023	15:35:08	707.06	15.04	499.71
12/7/2023	15:35:10	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	15:35:12	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	15:35:14	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	15:35:16	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	15:35:18	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	15:35:20	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:35:22	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	15:35:24	707.06	15.78	499.71
12/7/2023	15:35:26	707.06	15.89	499.71
12/7/2023	15:35:28	707.06	14.80	499.71
12/7/2023	15:35:30	707.06	15.84	499.71
12/7/2023	15:35:32	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	15:35:34	707.06	16.24	499.71
12/7/2023	15:35:36	707.06	15.48	500.00

12/7/2023	15:35:38	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:35:40	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:35:42	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	15:35:44	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	15:35:46	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	15:35:48	707.06	14.91	500.29
12/7/2023	15:35:50	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	15:35:52	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	15:35:54	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	15:35:56	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:35:58	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	15:36:00	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	15:36:02	707.06	15.90	500.00
12/7/2023	15:36:04	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:36:06	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	15:36:08	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:36:10	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	15:36:12	707.06	15.80	500.00
12/7/2023	15:36:14	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	15:36:16	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	15:36:18	707.06	15.20	499.71
12/7/2023	15:36:20	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	15:36:22	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	15:36:24	707.06	15.96	499.42
12/7/2023	15:36:26	707.06	14.60	499.42
12/7/2023	15:36:28	707.06	15.17	499.42
12/7/2023	15:36:30	707.06	15.58	499.42
12/7/2023	15:36:32	707.06	15.96	499.42
12/7/2023	15:36:34	707.06	15.06	499.42
12/7/2023	15:36:36	707.06	15.83	499.71
12/7/2023	15:36:38	707.06	16.22	499.71
12/7/2023	15:36:40	707.06	14.63	499.13
12/7/2023	15:36:42	707.06	15.93	499.13
12/7/2023	15:36:44	707.06	15.25	499.13
12/7/2023	15:36:46	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	15:36:48	707.06	14.97	499.71
12/7/2023	15:36:50	707.06	14.96	499.71
12/7/2023	15:36:52	707.06	14.85	500.00
12/7/2023	15:36:54	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	15:36:56	707.06	15.70	500.00

12/7/2023	15:36:58	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:37:00	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	15:37:02	707.06	16.08	499.71
12/7/2023	15:37:04	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	15:37:06	707.06	14.81	499.42
12/7/2023	15:37:08	707.06	15.83	499.42
12/7/2023	15:37:10	707.06	14.91	500.00
12/7/2023	15:37:12	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	15:37:14	707.06	14.90	500.29
12/7/2023	15:37:16	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	15:37:18	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	15:37:20	707.06	15.18	500.29
12/7/2023	15:37:22	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	15:37:24	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:37:26	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	15:37:28	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:37:30	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	15:37:32	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	15:37:34	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:37:36	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:37:38	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:37:40	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:37:42	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:37:44	707.06	14.44	500.00
12/7/2023	15:37:46	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:37:48	707.06	16.30	499.71
12/7/2023	15:37:50	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:37:52	707.06	15.70	499.71
12/7/2023	15:37:54	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	15:37:56	707.06	15.69	499.42
12/7/2023	15:37:58	707.06	15.77	499.42
12/7/2023	15:38:00	707.06	15.51	499.71
12/7/2023	15:38:02	707.06	15.25	499.71
12/7/2023	15:38:04	707.06	15.09	499.71
12/7/2023	15:38:06	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	15:38:08	707.06	14.80	500.29
12/7/2023	15:38:10	707.06	14.90	500.29
12/7/2023	15:38:12	707.06	14.91	499.71
12/7/2023	15:38:14	707.06	14.84	499.71
12/7/2023	15:38:16	707.06	16.40	499.42

12/7/2023	15:38:18	707.06	14.73	499.42
12/7/2023	15:38:20	707.06	15.04	499.42
12/7/2023	15:38:22	707.06	15.70	499.42
12/7/2023	15:38:24	707.06	14.33	499.42
12/7/2023	15:38:26	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	15:38:28	707.06	14.76	499.71
12/7/2023	15:38:30	707.06	16.25	499.71
12/7/2023	15:38:32	707.06	15.28	499.71
12/7/2023	15:38:34	707.06	16.10	499.71
12/7/2023	15:38:36	707.06	15.39	499.71
12/7/2023	15:38:38	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	15:38:40	707.06	15.13	499.71
12/7/2023	15:38:42	707.06	15.16	499.42
12/7/2023	15:38:44	707.06	16.03	499.42
12/7/2023	15:38:46	707.06	14.59	499.42
12/7/2023	15:38:48	707.06	15.94	499.42
12/7/2023	15:38:50	707.06	15.07	499.42
12/7/2023	15:38:52	707.06	15.10	499.42
12/7/2023	15:38:54	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:38:56	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:38:58	707.06	16.04	499.71
12/7/2023	15:39:00	707.06	15.83	499.71
12/7/2023	15:39:02	707.06	15.75	499.42
12/7/2023	15:39:04	707.06	15.65	499.42
12/7/2023	15:39:06	707.06	14.86	499.42
12/7/2023	15:39:08	707.06	15.04	499.42
12/7/2023	15:39:10	707.06	15.20	499.42
12/7/2023	15:39:12	707.06	16.46	499.71
12/7/2023	15:39:14	707.06	15.09	499.71
12/7/2023	15:39:16	707.06	14.85	499.71
12/7/2023	15:39:18	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	15:39:20	707.06	15.21	499.71
12/7/2023	15:39:22	707.06	15.58	499.42
12/7/2023	15:39:24	707.06	15.65	499.42
12/7/2023	15:39:26	707.06	16.08	499.42
12/7/2023	15:39:28	707.06	15.30	499.42
12/7/2023	15:39:30	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:39:32	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	15:39:34	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	15:39:36	707.06	15.38	500.00

12/7/2023	15:39:38	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	15:39:40	707.06	16.31	499.71
12/7/2023	15:39:42	707.06	14.96	499.71
12/7/2023	15:39:44	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	15:39:46	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	15:39:48	707.06	15.47	499.71
12/7/2023	15:39:50	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	15:39:52	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:39:54	707.06	15.52	499.71
12/7/2023	15:39:56	707.06	15.00	499.71
12/7/2023	15:39:58	707.06	15.54	499.13
12/7/2023	15:40:00	707.06	15.28	499.13
12/7/2023	15:40:02	707.06	14.33	498.84
12/7/2023	15:40:04	707.06	15.20	499.13
12/7/2023	15:40:06	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	15:40:08	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	15:40:10	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	15:40:12	707.06	14.78	499.71
12/7/2023	15:40:14	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:40:16	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	15:40:18	707.06	15.05	499.71
12/7/2023	15:40:20	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	15:40:22	707.06	16.17	499.13
12/7/2023	15:40:24	707.06	14.63	499.13
12/7/2023	15:40:26	707.06	15.68	499.13
12/7/2023	15:40:28	707.06	15.65	499.42
12/7/2023	15:40:30	707.06	15.69	499.42
12/7/2023	15:40:32	707.06	15.54	499.42
12/7/2023	15:40:34	707.06	15.23	499.42
12/7/2023	15:40:36	707.06	15.99	499.13
12/7/2023	15:40:38	707.06	15.36	499.13
12/7/2023	15:40:40	707.06	15.21	499.13
12/7/2023	15:40:42	707.06	15.64	499.13
12/7/2023	15:40:44	707.06	15.17	499.13
12/7/2023	15:40:46	707.06	16.19	499.13
12/7/2023	15:40:48	707.06	15.75	498.84
12/7/2023	15:40:50	707.06	15.00	499.42
12/7/2023	15:40:52	707.06	15.85	499.42
12/7/2023	15:40:54	707.06	15.78	499.42
12/7/2023	15:40:56	707.06	15.84	499.42

12/7/2023	15:40:58	707.06	15.13	499.71
12/7/2023	15:41:00	707.06	16.21	499.71
12/7/2023	15:41:02	707.06	16.11	499.71
12/7/2023	15:41:04	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	15:41:06	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	15:41:08	707.06	16.36	500.00
12/7/2023	15:41:10	707.06	15.84	500.00
12/7/2023	15:41:12	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	15:41:14	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:41:16	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	15:41:18	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:41:20	707.06	15.46	499.71
12/7/2023	15:41:22	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	15:41:24	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	15:41:26	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	15:41:28	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	15:41:30	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	15:41:32	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	15:41:34	707.06	15.74	499.71
12/7/2023	15:41:36	707.06	14.91	499.71
12/7/2023	15:41:38	707.06	15.47	499.71
12/7/2023	15:41:40	707.06	16.11	500.00
12/7/2023	15:41:42	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	15:41:44	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	15:41:46	707.06	15.44	500.00
12/7/2023	15:41:48	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	15:41:50	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	15:41:52	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	15:41:54	707.06	14.97	500.00
12/7/2023	15:41:56	707.06	15.83	499.71
12/7/2023	15:41:58	707.06	15.48	499.71
12/7/2023	15:42:00	707.06	15.21	499.71
12/7/2023	15:42:02	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:42:04	707.06	15.11	499.71
12/7/2023	15:42:06	707.06	15.36	499.71
12/7/2023	15:42:08	707.06	15.15	499.71
12/7/2023	15:42:10	707.06	14.83	500.00
12/7/2023	15:42:12	707.06	15.89	500.00
12/7/2023	15:42:14	707.06	15.72	499.71
12/7/2023	15:42:16	707.06	15.18	499.71

12/7/2023	15:42:18	707.06	16.22	499.71
12/7/2023	15:42:20	707.06	15.79	499.71
12/7/2023	15:42:22	707.06	16.47	499.71
12/7/2023	15:42:24	707.06	15.36	499.71
12/7/2023	15:42:26	707.06	15.49	499.71
12/7/2023	15:42:28	707.06	14.99	499.71
12/7/2023	15:42:30	707.06	15.56	499.71
12/7/2023	15:42:32	707.06	15.78	499.71
12/7/2023	15:42:34	707.06	15.99	500.00
12/7/2023	15:42:36	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	15:42:38	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	15:42:40	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	15:42:42	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	15:42:44	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	15:42:46	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	15:42:48	707.06	14.68	500.00
12/7/2023	15:42:50	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:42:52	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	15:42:54	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:42:56	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:42:58	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:43:00	707.06	14.42	500.00
12/7/2023	15:43:02	707.06	15.98	499.71
12/7/2023	15:43:04	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	15:43:06	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	15:43:08	707.06	15.07	499.71
12/7/2023	15:43:10	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	15:43:12	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	15:43:14	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:43:16	707.06	15.32	499.71
12/7/2023	15:43:18	707.06	15.41	499.71
12/7/2023	15:43:20	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	15:43:22	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	15:43:24	707.06	14.65	499.71
12/7/2023	15:43:26	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:43:28	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	15:43:30	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	15:43:32	707.06	14.86	500.29
12/7/2023	15:43:34	707.06	15.48	500.29
12/7/2023	15:43:36	707.06	15.74	500.29

12/7/2023	15:43:38	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	15:43:40	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	15:43:42	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	15:43:44	707.06	14.97	499.71
12/7/2023	15:43:46	707.06	15.75	499.71
12/7/2023	15:43:48	707.06	15.36	499.71
12/7/2023	15:43:50	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	15:43:52	707.06	15.44	499.71
12/7/2023	15:43:54	707.06	15.30	499.71
12/7/2023	15:43:56	707.06	15.17	499.71
12/7/2023	15:43:58	707.06	14.22	499.71
12/7/2023	15:44:00	707.06	15.94	499.71
12/7/2023	15:44:02	707.06	15.54	499.71
12/7/2023	15:44:04	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	15:44:06	707.06	16.05	499.71
12/7/2023	15:44:08	707.06	15.15	499.71
12/7/2023	15:44:10	707.06	15.26	499.71
12/7/2023	15:44:12	707.06	16.15	499.71
12/7/2023	15:44:14	707.06	16.34	499.71
12/7/2023	15:44:16	707.06	15.07	499.71
12/7/2023	15:44:18	707.06	15.09	499.71
12/7/2023	15:44:20	707.06	15.30	499.71
12/7/2023	15:44:22	707.06	14.79	499.71
12/7/2023	15:44:24	707.06	15.22	499.71
12/7/2023	15:44:26	707.06	15.99	499.42
12/7/2023	15:44:28	707.06	15.94	499.42
12/7/2023	15:44:30	707.06	15.00	499.42
12/7/2023	15:44:32	707.06	15.46	499.42
12/7/2023	15:44:34	707.06	15.36	499.42
12/7/2023	15:44:36	707.06	15.41	499.42
12/7/2023	15:44:38	707.06	15.58	499.42
12/7/2023	15:44:40	707.06	15.07	499.42
12/7/2023	15:44:42	707.06	15.23	499.42
12/7/2023	15:44:44	707.06	15.38	499.42
12/7/2023	15:44:46	707.06	15.61	499.71
12/7/2023	15:44:48	707.06	15.82	499.71
12/7/2023	15:44:50	707.06	14.53	499.71
12/7/2023	15:44:52	707.06	15.74	499.71
12/7/2023	15:44:54	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	15:44:56	707.06	15.31	500.00

12/7/2023	15:44:58	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:45:00	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	15:45:02	707.06	15.02	500.00
12/7/2023	15:45:04	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	15:45:06	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:45:08	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	15:45:10	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	15:45:12	707.06	14.57	500.00
12/7/2023	15:45:14	707.06	15.31	500.29
12/7/2023	15:45:16	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	15:45:18	707.06	15.69	500.29
12/7/2023	15:45:20	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	15:45:22	707.06	14.92	500.29
12/7/2023	15:45:24	707.06	14.52	500.29
12/7/2023	15:45:26	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	15:45:28	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	15:45:30	707.06	14.69	499.71
12/7/2023	15:45:32	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	15:45:34	707.06	15.65	499.71
12/7/2023	15:45:36	707.06	15.80	499.71
12/7/2023	15:45:38	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:45:40	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:45:42	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:45:44	707.06	15.83	500.00
12/7/2023	15:45:46	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:45:48	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	15:45:50	707.06	15.13	500.00
12/7/2023	15:45:52	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	15:45:54	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:45:56	707.06	16.09	500.00
12/7/2023	15:45:58	707.06	14.68	500.00
12/7/2023	15:46:00	707.06	15.69	499.71
12/7/2023	15:46:02	707.06	15.16	499.71
12/7/2023	15:46:04	707.06	14.97	499.42
12/7/2023	15:46:06	707.06	15.65	499.42
12/7/2023	15:46:08	707.06	14.97	499.42
12/7/2023	15:46:10	707.06	15.74	499.42
12/7/2023	15:46:12	707.06	15.51	499.42
12/7/2023	15:46:14	707.06	15.09	499.71
12/7/2023	15:46:16	707.06	14.33	499.71

12/7/2023	15:46:18	707.06	15.83	499.71
12/7/2023	15:46:20	707.06	15.47	499.71
12/7/2023	15:46:22	707.06	15.63	499.71
12/7/2023	15:46:24	707.06	15.42	499.71
12/7/2023	15:46:26	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	15:46:28	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	15:46:30	707.06	14.69	500.29
12/7/2023	15:46:32	707.06	15.57	500.58
12/7/2023	15:46:34	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	15:46:36	707.06	15.84	500.58
12/7/2023	15:46:38	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	15:46:40	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	15:46:42	707.06	15.42	500.29
12/7/2023	15:46:44	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	15:46:46	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	15:46:48	707.06	15.54	500.29
12/7/2023	15:46:50	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	15:46:52	707.06	14.95	500.58
12/7/2023	15:46:54	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	15:46:56	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	15:46:58	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	15:47:00	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	15:47:02	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	15:47:04	707.06	15.68	500.29
12/7/2023	15:47:06	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	15:47:08	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:47:10	707.06	15.58	499.71
12/7/2023	15:47:12	707.06	14.47	499.71
12/7/2023	15:47:14	707.06	14.76	500.29
12/7/2023	15:47:16	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	15:47:18	707.06	15.88	500.29
12/7/2023	15:47:20	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	15:47:22	707.06	15.07	500.29
12/7/2023	15:47:24	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	15:47:26	707.06	15.69	500.00
12/7/2023	15:47:28	707.06	15.20	500.00
12/7/2023	15:47:30	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	15:47:32	707.06	15.41	500.00
12/7/2023	15:47:34	707.06	16.08	499.71
12/7/2023	15:47:36	707.06	15.01	499.71

12/7/2023	15:47:38	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	15:47:40	707.06	15.38	499.71
12/7/2023	15:47:42	707.06	14.55	499.71
12/7/2023	15:47:44	707.06	15.84	499.71
12/7/2023	15:47:46	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	15:47:48	707.06	15.68	499.71
12/7/2023	15:47:50	707.06	15.96	499.71
12/7/2023	15:47:52	707.06	15.80	499.71
12/7/2023	15:47:54	707.06	15.05	499.71
12/7/2023	15:47:56	707.06	16.19	499.71
12/7/2023	15:47:58	707.06	15.21	499.71
12/7/2023	15:48:00	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	15:48:02	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:48:04	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	15:48:06	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	15:48:08	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	15:48:10	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	15:48:12	707.06	14.96	500.00
12/7/2023	15:48:14	707.06	15.67	500.29
12/7/2023	15:48:16	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	15:48:18	707.06	15.65	500.29
12/7/2023	15:48:20	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	15:48:22	707.06	15.38	500.29
12/7/2023	15:48:24	707.06	14.69	500.29
12/7/2023	15:48:26	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	15:48:28	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	15:48:30	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	15:48:32	707.06	16.06	500.58
12/7/2023	15:48:34	707.06	15.80	500.58
12/7/2023	15:48:36	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	15:48:38	707.06	15.22	500.00
12/7/2023	15:48:40	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	15:48:42	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:48:44	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	15:48:46	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	15:48:48	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	15:48:50	707.06	16.14	500.00
12/7/2023	15:48:52	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:48:54	707.06	14.75	500.00
12/7/2023	15:48:56	707.06	15.69	500.00

12/7/2023	15:48:58	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	15:49:00	707.06	15.23	500.00
12/7/2023	15:49:02	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	15:49:04	707.06	15.94	500.00
12/7/2023	15:49:06	707.06	16.05	500.29
12/7/2023	15:49:08	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	15:49:10	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:49:12	707.06	15.85	500.00
12/7/2023	15:49:14	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:49:16	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	15:49:18	707.06	15.75	500.00
12/7/2023	15:49:20	707.06	15.17	500.00
12/7/2023	15:49:22	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:49:24	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	15:49:26	707.06	15.85	499.71
12/7/2023	15:49:28	707.06	15.53	499.71
12/7/2023	15:49:30	707.06	14.54	499.71
12/7/2023	15:49:32	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:49:34	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	15:49:36	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	15:49:38	707.06	14.66	500.58
12/7/2023	15:49:40	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	15:49:42	707.06	14.81	500.58
12/7/2023	15:49:44	707.06	16.03	500.58
12/7/2023	15:49:46	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	15:49:48	707.06	14.97	500.58
12/7/2023	15:49:50	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	15:49:52	707.06	15.52	500.29
12/7/2023	15:49:54	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	15:49:56	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	15:49:58	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	15:50:00	707.06	14.38	500.29
12/7/2023	15:50:02	707.06	15.06	500.29
12/7/2023	15:50:04	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:50:06	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	15:50:08	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	15:50:10	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:50:12	707.06	15.52	500.00
12/7/2023	15:50:14	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:50:16	707.06	15.28	500.00

12/7/2023	15:50:18	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	15:50:20	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	15:50:22	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	15:50:24	707.06	14.75	500.00
12/7/2023	15:50:26	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:50:28	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	15:50:30	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	15:50:32	707.06	16.22	500.00
12/7/2023	15:50:34	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:50:36	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:50:38	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:50:40	707.06	14.84	500.00
12/7/2023	15:50:42	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:50:44	707.06	16.01	500.29
12/7/2023	15:50:46	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	15:50:48	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	15:50:50	707.06	15.36	500.58
12/7/2023	15:50:52	707.06	15.22	500.58
12/7/2023	15:50:54	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	15:50:56	707.06	16.26	500.58
12/7/2023	15:50:58	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	15:51:00	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	15:51:02	707.06	15.64	500.58
12/7/2023	15:51:04	707.06	15.32	500.58
12/7/2023	15:51:06	707.06	15.99	500.58
12/7/2023	15:51:08	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	15:51:10	707.06	14.86	500.58
12/7/2023	15:51:12	707.06	15.82	500.58
12/7/2023	15:51:14	707.06	15.49	500.58
12/7/2023	15:51:16	707.06	14.76	500.58
12/7/2023	15:51:18	707.06	15.30	500.29
12/7/2023	15:51:20	707.06	15.93	500.29
12/7/2023	15:51:22	707.06	15.78	500.29
12/7/2023	15:51:24	707.06	15.70	500.29
12/7/2023	15:51:26	707.06	15.00	500.29
12/7/2023	15:51:28	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	15:51:30	707.06	14.79	500.00
12/7/2023	15:51:32	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	15:51:34	707.06	15.67	499.71
12/7/2023	15:51:36	707.06	15.53	499.71

12/7/2023	15:51:38	707.06	15.51	499.71
12/7/2023	15:51:40	707.06	15.27	499.71
12/7/2023	15:51:42	707.06	14.97	500.29
12/7/2023	15:51:44	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:51:46	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	15:51:48	707.06	15.35	500.58
12/7/2023	15:51:50	707.06	16.38	500.58
12/7/2023	15:51:52	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	15:51:54	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	15:51:56	707.06	15.25	500.58
12/7/2023	15:51:58	707.06	15.79	500.29
12/7/2023	15:52:00	707.06	14.63	500.29
12/7/2023	15:52:02	707.06	15.75	500.29
12/7/2023	15:52:04	707.06	15.84	500.29
12/7/2023	15:52:06	707.06	15.80	500.29
12/7/2023	15:52:08	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	15:52:10	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	15:52:12	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	15:52:14	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	15:52:16	707.06	14.86	500.29
12/7/2023	15:52:18	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	15:52:20	707.06	15.27	500.29
12/7/2023	15:52:22	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	15:52:24	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	15:52:26	707.06	15.47	500.58
12/7/2023	15:52:28	707.06	15.56	500.58
12/7/2023	15:52:30	707.06	15.43	500.87
12/7/2023	15:52:32	707.06	15.17	500.87
12/7/2023	15:52:34	707.06	15.61	500.87
12/7/2023	15:52:36	707.06	15.53	500.87
12/7/2023	15:52:38	707.06	15.74	500.58
12/7/2023	15:52:40	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	15:52:42	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	15:52:44	707.06	14.36	500.58
12/7/2023	15:52:46	707.06	16.11	500.58
12/7/2023	15:52:48	707.06	15.85	500.58
12/7/2023	15:52:50	707.06	15.33	500.58
12/7/2023	15:52:52	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	15:52:54	707.06	15.54	500.58
12/7/2023	15:52:56	707.06	15.26	500.58

12/7/2023	15:52:58	707.06	15.68	500.58
12/7/2023	15:53:00	707.06	15.82	500.29
12/7/2023	15:53:02	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	15:53:04	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	15:53:06	707.06	15.64	499.71
12/7/2023	15:53:08	707.06	15.13	499.71
12/7/2023	15:53:10	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:53:12	707.06	15.16	500.29
12/7/2023	15:53:14	707.06	15.36	500.29
12/7/2023	15:53:16	707.06	15.06	500.29
12/7/2023	15:53:18	707.06	15.85	500.29
12/7/2023	15:53:20	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:53:22	707.06	14.60	500.00
12/7/2023	15:53:24	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	15:53:26	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	15:53:28	707.06	15.61	500.29
12/7/2023	15:53:30	707.06	16.08	500.29
12/7/2023	15:53:32	707.06	16.11	500.58
12/7/2023	15:53:34	707.06	15.88	500.58
12/7/2023	15:53:36	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	15:53:38	707.06	16.01	500.58
12/7/2023	15:53:40	707.06	14.85	500.87
12/7/2023	15:53:42	707.06	15.46	500.87
12/7/2023	15:53:44	707.06	14.81	500.87
12/7/2023	15:53:46	707.06	15.09	500.87
12/7/2023	15:53:48	707.06	14.80	500.87
12/7/2023	15:53:50	707.06	15.88	500.87
12/7/2023	15:53:52	707.06	15.32	500.87
12/7/2023	15:53:54	707.06	15.01	500.87
12/7/2023	15:53:56	707.06	14.64	500.87
12/7/2023	15:53:58	707.06	15.96	500.87
12/7/2023	15:54:00	707.06	16.01	500.29
12/7/2023	15:54:02	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	15:54:04	707.06	15.38	500.00
12/7/2023	15:54:06	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	15:54:08	707.06	15.33	499.71
12/7/2023	15:54:10	707.06	15.30	499.71
12/7/2023	15:54:12	707.06	15.31	500.00
12/7/2023	15:54:14	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:54:16	707.06	15.59	500.00

12/7/2023	15:54:18	707.06	15.59	500.00
12/7/2023	15:54:20	707.06	16.01	500.00
12/7/2023	15:54:22	707.06	15.36	500.00
12/7/2023	15:54:24	707.06	15.43	500.00
12/7/2023	15:54:26	707.06	14.97	500.00
12/7/2023	15:54:28	707.06	15.79	500.00
12/7/2023	15:54:30	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	15:54:32	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	15:54:34	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	15:54:36	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	15:54:38	707.06	15.57	499.71
12/7/2023	15:54:40	707.06	15.17	499.71
12/7/2023	15:54:42	707.06	15.73	499.71
12/7/2023	15:54:44	707.06	14.55	499.71
12/7/2023	15:54:46	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	15:54:48	707.06	15.28	500.00
12/7/2023	15:54:50	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	15:54:52	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	15:54:54	707.06	15.07	500.00
12/7/2023	15:54:56	707.06	15.39	500.00
12/7/2023	15:54:58	707.06	15.43	500.29
12/7/2023	15:55:00	707.06	15.63	500.29
12/7/2023	15:55:02	707.06	15.28	500.29
12/7/2023	15:55:04	707.06	15.78	500.58
12/7/2023	15:55:06	707.06	15.15	500.58
12/7/2023	15:55:08	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	15:55:10	707.06	15.38	500.58
12/7/2023	15:55:12	707.06	15.20	500.58
12/7/2023	15:55:14	707.06	15.42	500.58
12/7/2023	15:55:16	707.06	15.23	500.58
12/7/2023	15:55:18	707.06	15.06	500.58
12/7/2023	15:55:20	707.06	16.08	500.29
12/7/2023	15:55:22	707.06	16.00	500.29
12/7/2023	15:55:24	707.06	15.21	500.29
12/7/2023	15:55:26	707.06	14.38	500.29
12/7/2023	15:55:28	707.06	15.25	500.29
12/7/2023	15:55:30	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:55:32	707.06	15.68	500.00
12/7/2023	15:55:34	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:55:36	707.06	15.63	499.71

12/7/2023	15:55:38	707.06	15.93	499.71
12/7/2023	15:55:40	707.06	14.89	500.00
12/7/2023	15:55:42	707.06	14.75	500.00
12/7/2023	15:55:44	707.06	15.53	500.00
12/7/2023	15:55:46	707.06	15.35	500.29
12/7/2023	15:55:48	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	15:55:50	707.06	14.95	500.29
12/7/2023	15:55:52	707.06	15.74	500.29
12/7/2023	15:55:54	707.06	15.26	500.00
12/7/2023	15:55:56	707.06	15.58	500.00
12/7/2023	15:55:58	707.06	15.56	500.00
12/7/2023	15:56:00	707.06	15.49	500.00
12/7/2023	15:56:02	707.06	15.27	500.00
12/7/2023	15:56:04	707.06	15.01	500.00
12/7/2023	15:56:06	707.06	14.76	500.00
12/7/2023	15:56:08	707.06	14.95	500.00
12/7/2023	15:56:10	707.06	14.91	500.00
12/7/2023	15:56:12	707.06	15.48	500.00
12/7/2023	15:56:14	707.06	15.44	500.29
12/7/2023	15:56:16	707.06	14.96	500.29
12/7/2023	15:56:18	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	15:56:20	707.06	15.13	500.58
12/7/2023	15:56:22	707.06	15.00	500.58
12/7/2023	15:56:24	707.06	15.67	500.58
12/7/2023	15:56:26	707.06	15.33	500.29
12/7/2023	15:56:28	707.06	15.20	500.29
12/7/2023	15:56:30	707.06	15.26	500.29
12/7/2023	15:56:32	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:56:34	707.06	15.33	500.00
12/7/2023	15:56:36	707.06	14.94	500.00
12/7/2023	15:56:38	707.06	15.05	500.00
12/7/2023	15:56:40	707.06	14.70	500.58
12/7/2023	15:56:42	707.06	15.27	500.58
12/7/2023	15:56:44	707.06	16.11	500.58
12/7/2023	15:56:46	707.06	15.91	500.58
12/7/2023	15:56:48	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	15:56:50	707.06	15.09	500.58
12/7/2023	15:56:52	707.06	15.79	500.58
12/7/2023	15:56:54	707.06	14.74	500.29
12/7/2023	15:56:56	707.06	15.42	500.29

12/7/2023	15:56:58	707.06	15.89	500.29
12/7/2023	15:57:00	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	15:57:02	707.06	15.15	500.00
12/7/2023	15:57:04	707.06	15.30	500.00
12/7/2023	15:57:06	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	15:57:08	707.06	15.79	500.00
12/7/2023	15:57:10	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	15:57:12	707.06	15.16	500.00
12/7/2023	15:57:14	707.06	14.94	500.00
12/7/2023	15:57:16	707.06	15.11	500.00
12/7/2023	15:57:18	707.06	16.03	500.00
12/7/2023	15:57:20	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	15:57:22	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	15:57:24	707.06	16.29	500.58
12/7/2023	15:57:26	707.06	15.77	500.58
12/7/2023	15:57:28	707.06	15.44	500.58
12/7/2023	15:57:30	707.06	15.10	500.58
12/7/2023	15:57:32	707.06	15.43	500.58
12/7/2023	15:57:34	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	15:57:36	707.06	15.23	500.29
12/7/2023	15:57:38	707.06	15.11	500.29
12/7/2023	15:57:40	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	15:57:42	707.06	15.61	500.00
12/7/2023	15:57:44	707.06	14.49	500.00
12/7/2023	15:57:46	707.06	15.91	500.00
12/7/2023	15:57:48	707.06	15.67	500.00
12/7/2023	15:57:50	707.06	15.78	500.00
12/7/2023	15:57:52	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	15:57:54	707.06	15.13	500.29
12/7/2023	15:57:56	707.06	15.10	500.29
12/7/2023	15:57:58	707.06	16.09	500.29
12/7/2023	15:58:00	707.06	15.51	500.58
12/7/2023	15:58:02	707.06	15.93	500.58
12/7/2023	15:58:04	707.06	16.05	500.58
12/7/2023	15:58:06	707.06	15.83	500.58
12/7/2023	15:58:08	707.06	15.89	500.58
12/7/2023	15:58:10	707.06	15.70	500.58
12/7/2023	15:58:12	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	15:58:14	707.06	16.00	500.58
12/7/2023	15:58:16	707.06	15.28	500.29


12/7/2023	15:58:18	707.06	14.73	500.29
12/7/2023	15:58:20	707.06	15.65	500.00
12/7/2023	15:58:22	707.06	14.86	500.00
12/7/2023	15:58:24	707.06	15.74	500.00
12/7/2023	15:58:26	707.06	15.04	500.00
12/7/2023	15:58:28	707.06	15.73	500.29
12/7/2023	15:58:30	707.06	15.83	500.29
12/7/2023	15:58:32	707.06	14.58	500.58
12/7/2023	15:58:34	707.06	15.65	500.58
12/7/2023	15:58:36	707.06	15.48	500.58
12/7/2023	15:58:38	707.06	16.20	500.29
12/7/2023	15:58:40	707.06	15.05	500.29
12/7/2023	15:58:42	707.06	15.77	500.29
12/7/2023	15:58:44	707.06	16.04	500.00
12/7/2023	15:58:46	707.06	15.18	500.00
12/7/2023	15:58:48	707.06	15.88	500.00
12/7/2023	15:58:50	707.06	15.98	500.00
12/7/2023	15:58:52	707.06	15.98	500.29
12/7/2023	15:58:54	707.06	14.52	500.29
12/7/2023	15:58:56	707.06	14.92	500.29
12/7/2023	15:58:58	707.06	15.94	500.29
12/7/2023	15:59:00	707.06	15.22	500.29
12/7/2023	15:59:02	707.06	16.08	500.29
12/7/2023	15:59:04	707.06	15.53	500.29
12/7/2023	15:59:06	707.06	15.91	500.29
12/7/2023	15:59:08	707.06	15.90	500.29
12/7/2023	15:59:10	707.06	15.01	500.29
12/7/2023	15:59:12	707.06	15.59	500.29
12/7/2023	15:59:14	707.06	15.32	500.29
12/7/2023	15:59:16	707.06	15.21	500.00
12/7/2023	15:59:18	707.06	15.64	500.00
12/7/2023	15:59:20	707.06	15.42	500.00
12/7/2023	15:59:22	707.06	15.48	499.71
12/7/2023	15:59:24	707.06	16.03	499.71
12/7/2023	15:59:26	707.06	15.59	499.71
12/7/2023	15:59:28	707.06	15.72	500.00
12/7/2023	15:59:30	707.06	15.46	500.00
12/7/2023	15:59:32	707.06	16.00	500.00
12/7/2023	15:59:34	707.06	15.73	500.00
12/7/2023	15:59:36	707.06	16.19	500.00

12/7/2023	15:59:38	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	15:59:40	707.06	15.35	500.00
12/7/2023	15:59:42	707.06	15.32	500.00
12/7/2023	15:59:44	707.06	15.09	500.00
12/7/2023	15:59:46	707.06	16.15	500.00
12/7/2023	15:59:48	707.06	14.60	500.00
12/7/2023	15:59:50	707.06	15.70	500.00
12/7/2023	15:59:52	707.06	15.82	500.00
12/7/2023	15:59:54	707.06	15.10	500.00
12/7/2023	15:59:56	707.06	15.51	500.00
12/7/2023	15:59:58	707.06	16.34	500.00
12/7/2023	16:00:00	707.06	14.79	500.29

	INFORME TÉCNICO DE LA PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” DE LA CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	29 febrero 2024	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

ANEXO G (ACTA DE PRUEBA)

276

Realiza	Francisco Gorigoitia Acuña	Revisa	Patricio Febre Cisternas	Aprueba	Coordinador Eléctrico Nacional
Cargo	Ingeniero de Proyectos	Cargo	Experto Técnico	Cargo	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024	Fecha	29/02/2024

INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA SPA, RUT: 76.696.552-0, Dirección: Errázuriz #1178, Oficina N° 75, Valparaíso, E-mail: PATRICIO.FEBRE@IMEE.CL, Contacto: +56-9-93279529, Sitio Web: WWW.IMEE.CL.

	ACTA DE PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” CENTRAL ALFALFA UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	Jueves 07 diciembre 2023	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

PARTICIPANTES DE LA PRUEBA

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo / Empresa	Email
1	Armin Lohrmann S.	Experto Técnico / IMEE	arminlohrmanns@gmail.com
2	Francisco Javier Gorigoitia Acuña	Ingeniero de Proyectos y Cálculos / IMEE	francisco.gorigoitia@imee.cl
3	Patricio Febre Cisternas	Experto Técnico / IMEE	patricio.febre@imee.cl
4	Rodrigo Vicencio Morales	Jefe Operaciones/ Central Alfalfa	rodrigo.vicencio@aes.com
5	Carolina Bernuy Bahamondez	Especialista de Operaciones Comerciales	carolina.bernuy@aes.com
6	Eduardo González V.	Ingeniero del Departamento de Control de la Operación / Coordinador Eléctrico Nacional	eduardo.gonzalez@coordinador.cl
7	David Ibaceta Reinoso	Ingeniero del Departamento de Control de la Operación / Coordinador Eléctrico Nacional	david.ibaceta@coordinador.cl

	ACTA DE PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	Jueves 07 diciembre 2023	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

INICIO Y TERMINO DE LA PRUEBA

	Fecha	Hora
Inicio de la prueba	07/12/2023	11:00
Término de la prueba	07/12/2023	16:00

PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA PRUEBA

A continuación, se describen algunos parámetros técnicos de la unidad de Central Alfalfal Unidad 2, la cual se someterá a la prueba de potencia máxima.

Ítem	Descripción del parámetro	Valores	Unidad
1	Tipo turbina	Pelton	[-]
2	Potencia máxima activa bruta objetivo de la prueba	92.500	[kW]
3	Factor de Potencia de la prueba	0,95	[-]
4	Velocidad de rotación	500	[rpm]
5	Caudal	15,6	[m3/s]
6	Altura	715	[m.c.a]

	ACTA DE PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	Jueves 07 diciembre 2023	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

OBSERVACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS LA PRUEBA

A continuación, se describen algunos parámetros técnicos de la unidad de Central Alfalfal Unidad 2, la cual se someterá a la prueba de potencia máxima.

Ítem	Observaciones
1	Se inicia reunión de coordinación desde las 10:30 hrs, junto a los participantes de la prueba Experto Técnico y Coordinado, finalizando a las 11:00 hrs.
2	Durante las 10:30 a 11:00 hrs se realizan las siguientes observaciones: 2.1. Se mantiene la experiencia aprendida por parte del equipo del experto técnico y se procede a realizar registro fotográfico cada 15 minutos de los medidores de energía de facturación y el conectado en los bornes del generador de la unidad 2. Las fotografías se realizan por medio de la aplicación timestamp para registrar la fecha y la hora de la foto.  Medidor de energía facturación.  Medidor de energía conectado a los bornes del generador unidad 2.

	ACTA DE PRUEBA: “POTENCIA MÁXIMA” CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	Jueves 07 diciembre 2023	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

	2.2. Comienzan los preparativos para iniciar la prueba de potencia máxima. 2.3. Se realiza grupo de whatsapp para agregar a todos los involucrados en la prueba (Coordinado – Experto técnico – Coordinador) y mantenerlos informados con fotos en terreno de las mediciones. 2.4. Se revisan los check list del protocolo de prueba. 2.5. Se acuerda realizar la prueba con factor de potencia 0,98 y se realizará corrección para los cálculos del informe final. 2.6. Las mediciones ambientales se obtendrán de estación meteorológica cercana a la central Alfalfal. 2.7. Se generan tendencias en DCS de las variables de generación bruta, caudal y presión de pique medidos en metros de columna de agua. Se registran los TAG de estas variables para incorporar en el informe final al Coordinado. 2.8. Se establece dejar registro fotográfico cada 1 hora de la desconexión del virtual reservoir y en terreno se monitorea por las pantallas. 2.9. Conforme a protocolo de prueba la data recopilada del medidor conectado a los bornes del generador debe ser registrada cada 5 minutos, actualmente quedó registrada cada 15 minutos, pero el Coordinado gestionará la posibilidad de obtener la información cada 5 minutos.
3	A las 11:00 hrs se da inicio a la prueba de Potencia Máxima de Central Alfalfal Unidad 2.
4	Durante la prueba se establecen las siguientes consideraciones: 4.1 Durante la prueba (5 horas) se visualiza a Central Alfalfal Unidad 2 generando de manera estable alrededor de 93.500 [kW]. 4.2 A las 15:55 hrs se genera una perturbación en el sistema produciendo una alteración en la potencia reactiva de la unidad 2. No se aprecia una alteración en la potencia activa bruta. El Coordinado investigará y enviará la información oficial de la causa externa la que podría estar asociada a una desconexión eléctrica de consumo de la localidad de Maitenes.
5	A las 16:00 hrs finaliza la prueba de Potencia Máxima de Central Alfalfal Unidad 2.
6	Consideraciones de la prueba: 6.1 El periodo de la prueba es de 5 horas y se estableció desde las 11:00 hrs a 16:00 hrs, se tomaron datos de respaldo 10 minutos antes de comenzar la prueba y 30 minutos después de finalizar la prueba.

	ACTA DE PRUEBA: "POTENCIA MÁXIMA" CENTRAL ALFALFAL UNIDAD 2 Código: PPM064-2023-CC-DCO-0	
	Jueves 07 diciembre 2023	
Mandante	Revisión 0	Proveedor

APROBACIÓN DE ACTA

Ítem	Nombre	Cargo / Empresa	Email	Firma
1	Rodrigo Vicencio Morales	Jefe Operaciones/ Central Alfalfal	rodrigo.vicencio@aes.com	
2	Patricio Febre Cisternas	Experto Técnico / IMEE	patricio.febre@imee.cl	
3	David Ibaceta Reinoso	Ingeniero del Departamento de Control de la Operación / Coordinador Eléctrico Nacional	david.ibaceta@coordinador.cl	
4	Eduardo González V.	Ingeniero del Departamento de Control de la Operación / Coordinador Eléctrico Nacional	eduardo.gonzalez@coordinador.cl	