


## CMg Real y Programa de Operación 16 de Abril


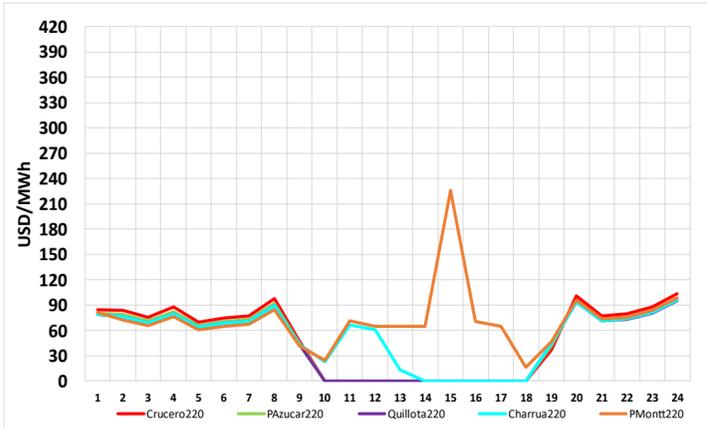


Datos obtenidos de Costo Marginal Online, sujetos a correcciones

| Generación por Tecnología | Ayer Programa (16 abr) |             | Ayer Real (16 abr) |             | % var Real vs Programa | Hoy Programa (17 abr) |             | % var Hoy vs Ayer |
|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|                           | GWh                    | %           | GWh                | %           |                        | GWh                   | %           |                   |
| Geotérmica                | 1.06                   | 0.5%        | 1.06               | 0.5%        | 0.4%                   | 1.06                  | 0.5%        | -0.4%             |
| Bess                      | 1.51                   | 0.7%        | 0.24               | 0.1%        | -84.1%                 | 1.47                  | 0.6%        | 513.2%            |
| CSP                       | 0.00                   | 0.0%        | 0.00               | 0.0%        | 0.0%                   | 0.00                  | 0.0%        | 0.0%              |
| Solar                     | 53.4                   | 23.3%       | 50.0               | 22.0%       | -6.3%                  | 52.7                  | 22.8%       | 5.4%              |
| Eólica                    | 32.6                   | 14.2%       | 33.4               | 14.7%       | 2.4%                   | 21.1                  | 9.1%        | -36.9%            |
| Gas Natural (1)           | 33.8                   | 14.7%       | 38.2               | 16.8%       | 13.3%                  | 43.8                  | 19.0%       | 14.6%             |
| Carbón                    | 56.6                   | 24.7%       | 56.3               | 24.8%       | -0.4%                  | 57.8                  | 25.1%       | 2.7%              |
| Petróleo Diésel           | 0.01                   | 0.0%        | 0.25               | 0.1%        | 2,400.0%               | 0.01                  | 0.0%        | -94.2%            |
| Otros Térmicos (2)        | 9.99                   | 4.4%        | 8.22               | 3.6%        | -17.7%                 | 10.43                 | 4.5%        | 26.9%             |
| Hidro Embalses            | 22.2                   | 9.7%        | 21.5               | 9.4%        | -3.3%                  | 23.6                  | 10.2%       | 10.1%             |
| Hidro de Pasada (3)       | 18.4                   | 8.0%        | 18.2               | 8.0%        | -0.9%                  | 18.7                  | 8.1%        | 2.8%              |
| <b>TOTAL</b>              | <b>229.4</b>           | <b>100%</b> | <b>227.4</b>       | <b>100%</b> | <b>-0.91%</b>          | <b>230.7</b>          | <b>100%</b> | <b>1.48%</b>      |

(1) Gas Natural considera GNL y GN Arg  
 (2) Otros Térmicos: Biocombustibles, Petcoke, Cogeneración  
 (3) Hidro de Pasada consideran centrales en serie hidraulica

## CMg Programado y Programa Operación 17 de Abril

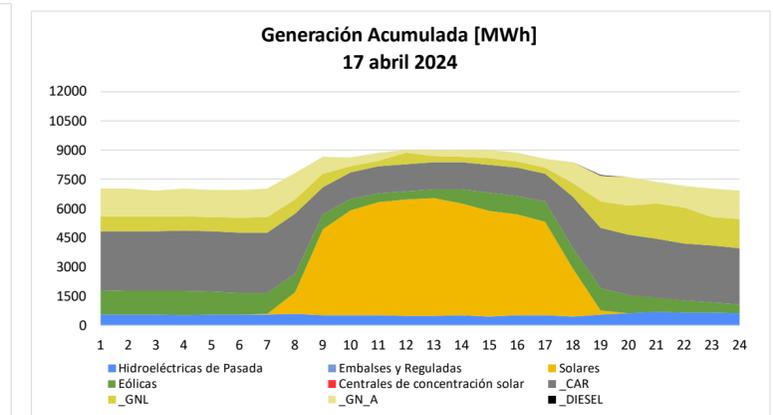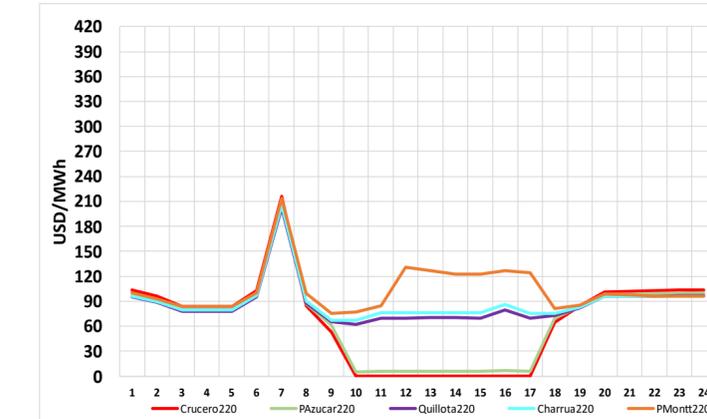


Todos los datos están sujetos a cambios y correcciones

### Cambios del 16 de abril c/r al 15 de abril

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| Demanda periodo punta:      | + | 0,58 % |
| Nuevas Unidades con falla:  | - | 0 MW   |
| Retorno Unidades con falla: | + | 0 MW   |
| Cambio neto:                | + | 0 MW   |


Capacidad Hidráulica Adicional - Horario Punta (18:00-24:00hrs)

**Reserva Adicional:**  
 (incluye Rapel, Colbún, Pehuenche, Ralco, Pangue y Lago Laja)33 **+2.026 MW x 6hrs**

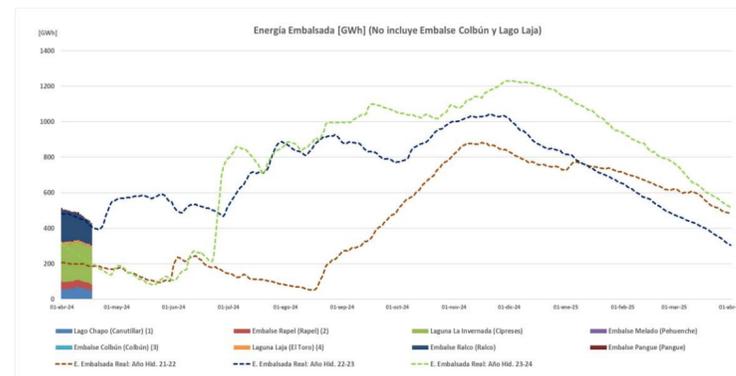


Energía embalsada [GWh]: 430.0

## Consumo GNL y GN [Mm3]

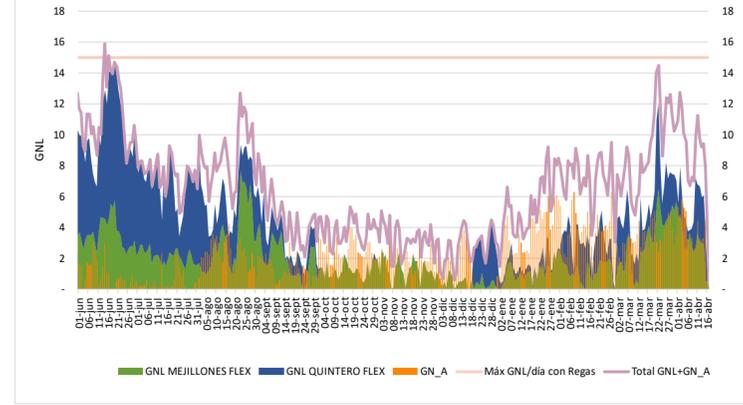


Autonomía [días]: 1.9  
 Próximo buque T. Mejillones: 02 de Mayo  
 Próximo buque T. Quintero: 22 de Abril

## Consumo diésel [m3]

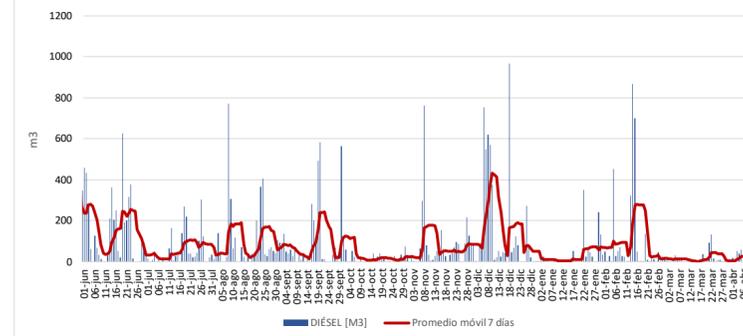


Stock diésel (Comb. Principal) [%]: 62  
 Stock diésel (Duales) [%]: 81

## Consumo de carbón SEN [ton]

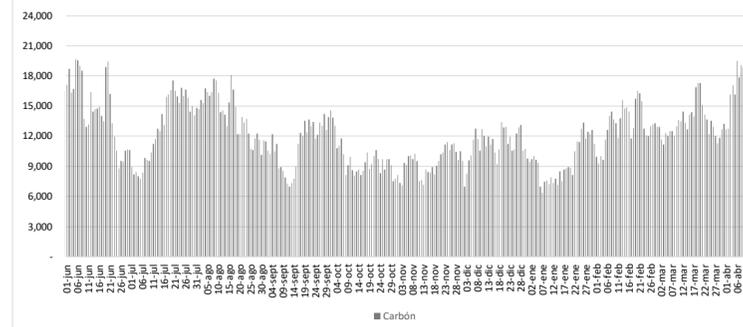

Autonomía [días]: 24

Datos obtenidos de Fuentes ERNC correspondientes al 16 de abril

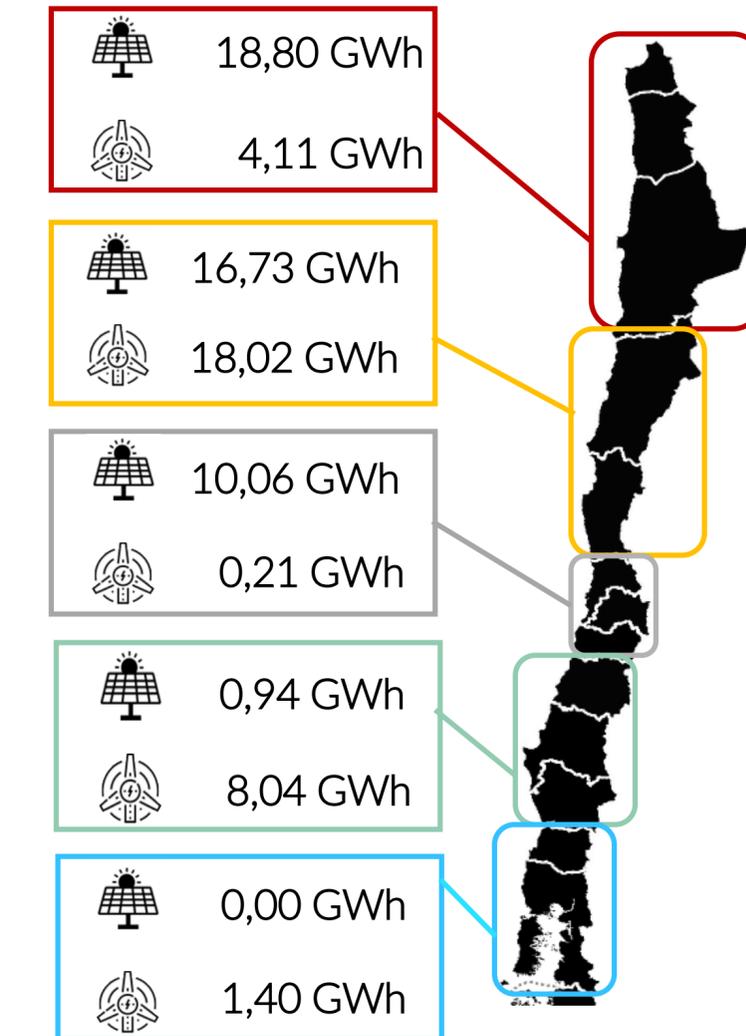

### Reserva Acumulada del sistema a las 24:00hrs del 30 de junio de 2023 (GWh)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Colbún (2)           | 0.00        |
| Laja                 | 0.00        |
| Ralco (1)            | 0.00        |
| L. Maule             | 0.00        |
| <b>Total (3) (4)</b> | <b>0.00</b> |

(1) Considera generación de Ralco, Pangue y Angostura  
 (2) Considera generación Colbún Machicura y San Ignacio  
 (3) Reserva neta acumulada a la fecha  
 (4) Considera generación de La Mina, Isla, Currillínque, Loma Alta y Pehuenche  
 (5) Saldo considera ajuste de acuerdo a derechos informados por ENEL, que no se han reflejado en balance.