


## CMg Real y Programa de Operación 27 de Marzo

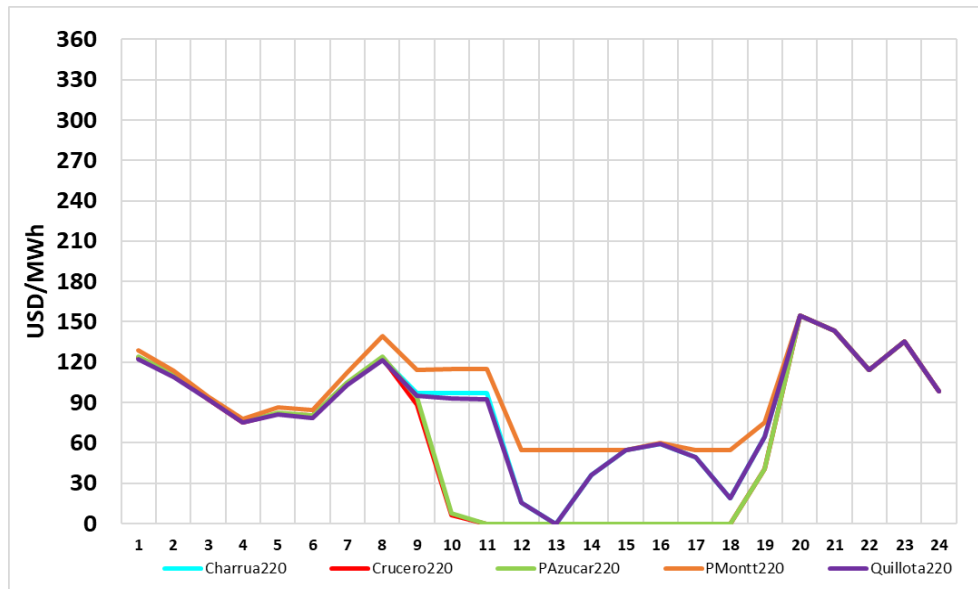

Datos obtenidos de Costo Marginal Online, sujetos a correcciones

| Generación por Tecnología      | Ayer Programa (27 mar) |       | Ayer Real (27 mar) |       | % var Real vs Programa | Hoy Programa (28 mar) |       | % var Hoy vs Ayer |
|--------------------------------|------------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------|
|                                | GWh                    | %     | GWh                | %     |                        | GWh                   | %     |                   |
| Geotérmica                     | 0.38                   | 0.2%  | 0.35               | 0.1%  | -8.9%                  | 0.38                  | 0.2%  | 9.7%              |
| Bess <sup>(4)</sup>            | 2.54                   | 1.1%  | 2.47               | 1.0%  | -3.0%                  | 4.80                  | 2.0%  | 94.7%             |
| CSP                            | 0.00                   | 0.0%  | 0.00               | 0.0%  | 0.0%                   | 0.00                  | 0.0%  | 0.0%              |
| Solar                          | 60.7                   | 25.2% | 54.3               | 22.9% | -10.5%                 | 58.5                  | 24.5% | 7.7%              |
| Eólica                         | 21.2                   | 8.8%  | 22.2               | 9.3%  | 4.8%                   | 25.2                  | 10.6% | 13.5%             |
| Gas Natural <sup>(1)</sup>     | 49.8                   | 20.7% | 49.7               | 20.9% | -0.2%                  | 45.3                  | 19.0% | -8.8%             |
| Carbón                         | 46.6                   | 19.3% | 50.0               | 21.1% | 7.4%                   | 43.6                  | 18.3% | -12.8%            |
| Petróleo Diésel                | 0.23                   | 0.1%  | 1.81               | 0.8%  | 697.0%                 | 0.35                  | 0.1%  | -80.4%            |
| Otros Térmicos <sup>(2)</sup>  | 7.36                   | 3.1%  | 6.63               | 2.8%  | -10.0%                 | 8.01                  | 3.4%  | 20.9%             |
| Hidro Embalses                 | 28.6                   | 11.9% | 29.5               | 12.4% | 3.1%                   | 29.1                  | 12.2% | -1.2%             |
| Hidro de Pasada <sup>(3)</sup> | 23.5                   | 9.7%  | 20.6               | 8.7%  | -12.3%                 | 23.2                  | 9.7%  | 12.8%             |
| TOTAL                          | 240.8                  | 100%  | 237.5              | 100%  | -1.37%                 | 238.4                 | 100%  | 0.40%             |



(1) Gas Natural considera GNL y GN Arg

(2) Otros Térmicos: Biocombustibles, Petcoke, Cogeneración

(3) Hidro de Pasada consideran centrales en serie hidráulica

(4) Datos Reales de las Bess son Preliminares

## CMg Programado y Programa Operación 28 Marzo

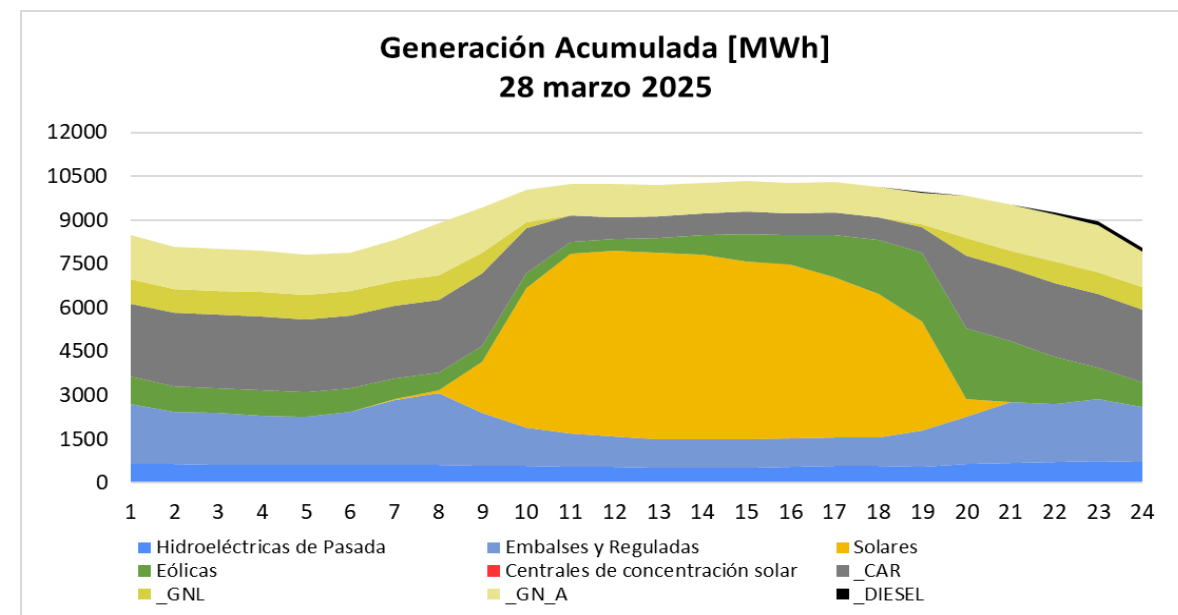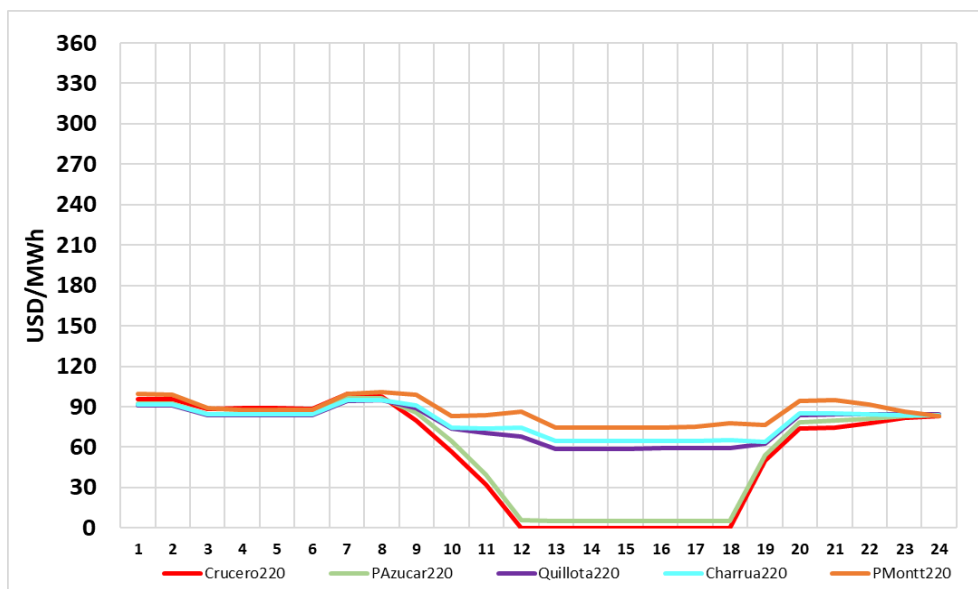

Todos los datos están sujetos a cambios y correcciones


### Cambios del 28 de marzo c/r al 27 marzo

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| Demanda periodo punta:      | - | 1.03 % |
| Nuevas Unidades con falla:  | - | 0 MW   |
| Retorno Unidades con falla: | + | 0 MW   |
| Cambio neto:                | - | 0 MW   |

Capacidad Hidráulica Adicional - Horario Punta (18:00-24:00hrs)


Reserva Adicional:  
(incluye Rapel, Colbún, Pehuenche, Ralco, Pangue y Lago Laja)33

+ 2037 MW x6hrs

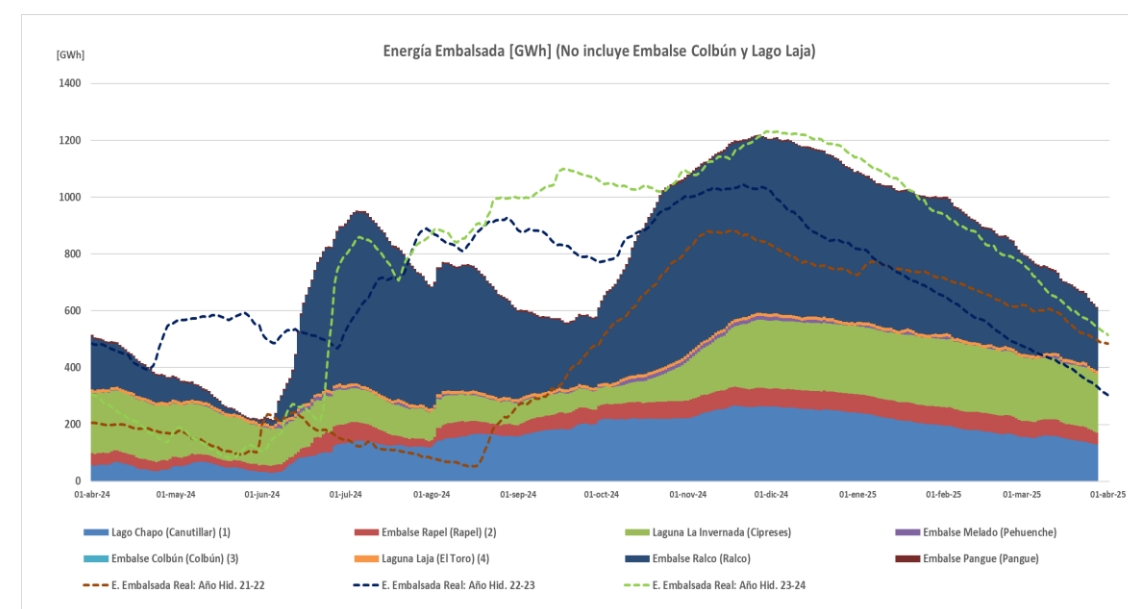

Energía embalsada [GWh]: 613,3

### Consumo GNL y GN [Mm3]

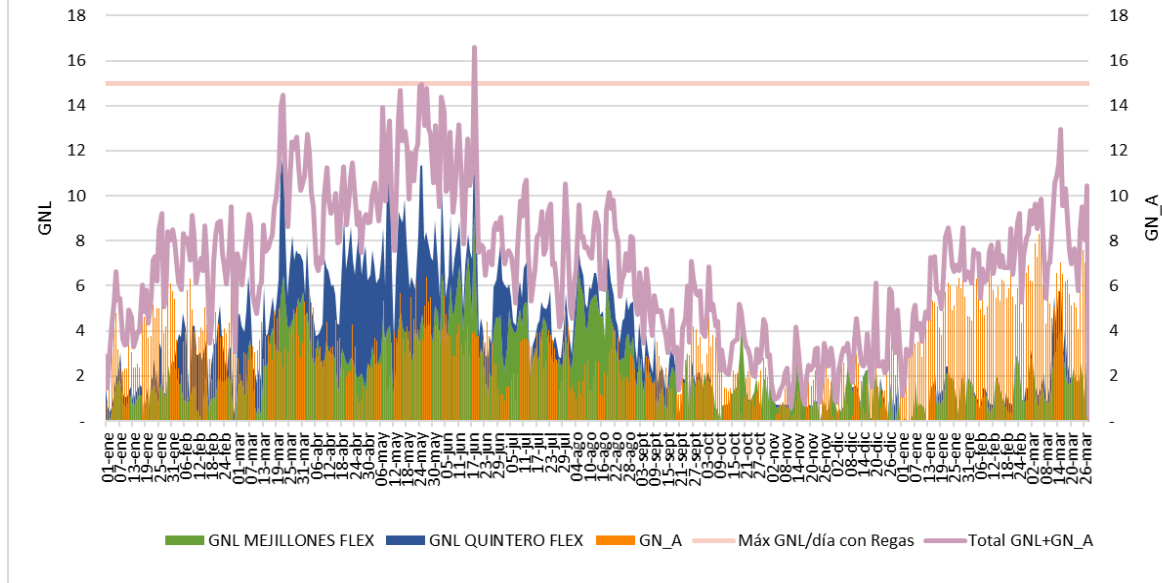


Autonomía [días]: 1.5

Próximo buque T. Mejillones: 18 de Abril

Próximo buque T. Quintero: 05 de Abril


### Consumo diésel [m3]

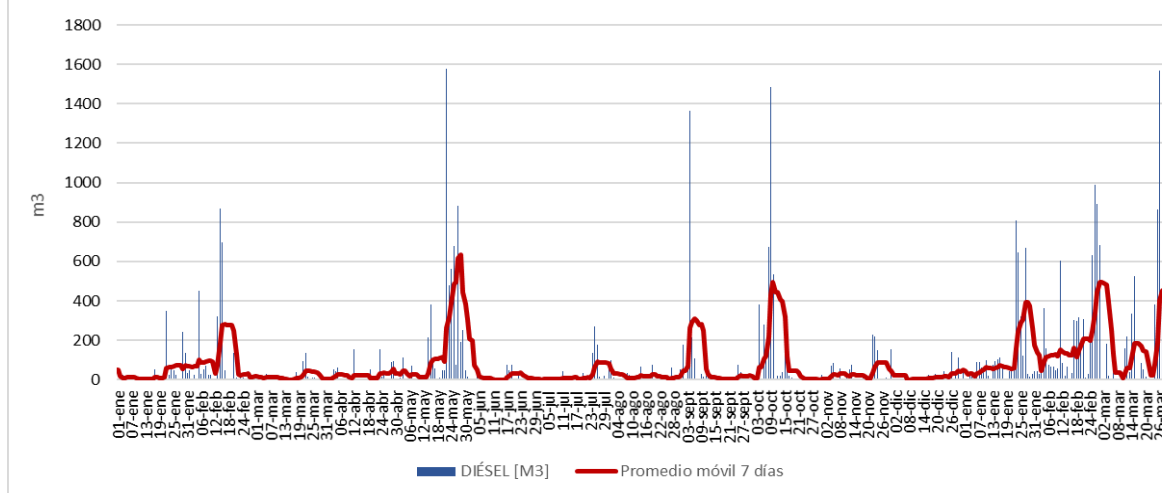

Stock diésel (Comb. Principal) [%]: 65

Stock diésel (Duales) [%]: 82

### Consumo de carbón SEN [ton]

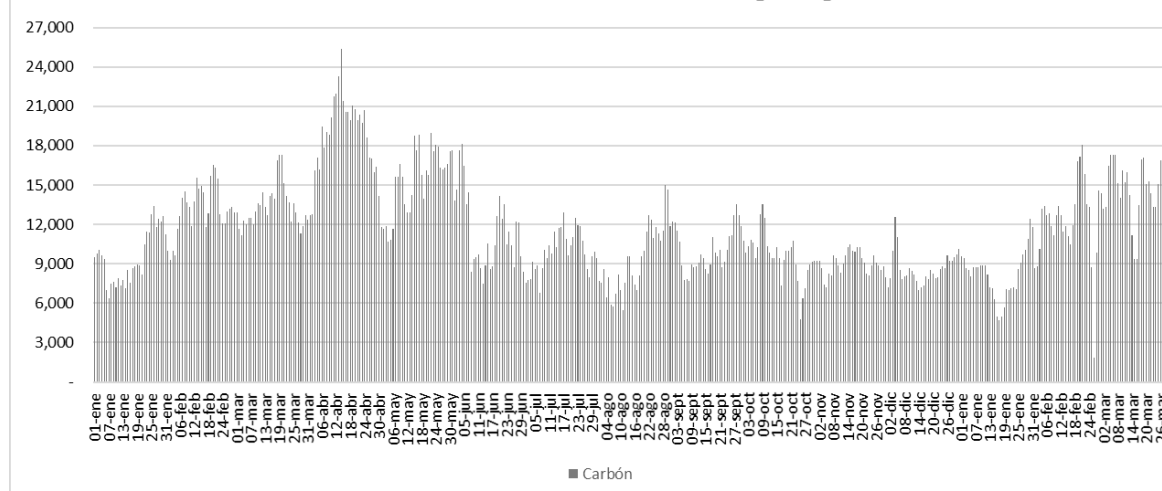

Autonomía [días]: 35

Datos obtenidos de Fuentes ERNC correspondientes al 27 de marzo 2025

17,66 GWh

4,53 GWh

16,32 GWh

6,14 GWh

9,24 GWh

0,11 GWh

1,39 GWh

2,96 GWh

0,00 GWh

0,64 GWh